



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Winterswijk, De Rikker

Gemeente Winterswijk

Datum: 17 november 2023

Projectnummer: 180318.03

Versie: 1.3

Opdrachtgever: De Rikker Winterswijk BV

INHOUD

1	Inleiding	8
1.1	Aanleiding	8
1.2	Plangebied	8
1.3	Verkavelingsplan	9
1.4	Doel van het onderzoek	9
2	Wet- en regelgeving	10
2.1	Wet geluidhinder	10
2.2	Hogere waarde procedure	12
2.3	Bouwbesluit 2012	13
2.4	Gecumuleerde geluidbelasting	13
2.5	Rekenmethodieken	14
3	Onderzoeksgegevens	15
3.1	Selectie van geluidsbronnen	15
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	15
4	Onderzoek	20
4.1	Onderzoeksopzet	20
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	20
4.3	Geluidbelastingen	21
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	32
4.5	Gecumuleerde geluidsbelasting	33
4.6	Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid	34
5	Conclusie	36

Bijlage A: Verbeelding bestemmingsplan

Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

Samenvatting

De Rikker Winterswijk BV is voornemens op de momenteel onbebouwde percelen tussen de Jachthuisweg, de Kobstederstraat en de Lekstraat woningbouw te realiseren, en daarnaast om het aantal woningen op enkele percelen aan de Jachthuisweg uit te breiden. In de huidige situatie is er landbouwgrond aanwezig binnen het plangebied. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vereist. In het kader van de te doorlopen juridisch-planologische procedure is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaai. Onderstaande afbeelding laat de vertaling zien naar het akoestisch rekenmodel.



Op basis van dit onderzoek, waarbij is getoetst op de randen van de bouwvlakken, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Kobstederweg en Jachthuisweg

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden op bouwvlakken 1 en 2.1 ten gevolge van de Jachthuisweg (hoogste geluidbelasting bedraagt 49 dB). De voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde worden overschreden vanwege de Kobstederweg op bouwvlakken 16, 17 en de Jachthuisweg 2 (hoogste geluidbelasting bedraagt 57 dB).

Er wordt geadviseerd het plangebied binnen de bebouwde kom te trekken, ten minste tot de Jachthuisweg. In dat geval zijn er geen overschrijdingen meer vanwege de Jachthuisweg. Wanneer de woningen aan de Kobstederweg binnen de bebouwde

kom komen te liggen, en de snelheid daar naar 30 km/uur wordt verlaagd, geldt dat de hoogste geluidbelasting dan nog 51 dB bedraagt. Het toepassen van geluidreducerend wegdek kan voor eenzelfde reductie en geluidbelasting zorgen. Wanneer beide maatregelen niet worden doorgevoerd zijn aanvullende gevelmaatregelen nodig, zoals dove gevels, serres, loggia's of vliesgevels.

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Een hogere waarde procedure dient te worden doorlopen conform onderstaande tabel. Bij toepassing van maatregelen nemen de geluidbelastingen af, en veranderen de aan te vragen waarden.

Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB ten gevolge van de	
	Jachthuisweg	Kobstederweg
1	49	-
2	49	-
16	-	*
17	-	*
JHW 2	-	*

*Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per gebouw * indiceert een maximale geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde; afhankelijk van de toe te passen maatregelen dient een hogere waarde te worden aangevraagd.*

Vredenseweg, Bataafseweg

Als gevolg van de Vredenseweg en Bataafseweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Voor deze wegen wordt voldaan aan de Wgh.

Omliggende 30 km/uur wegen

Als gevolg van de 30 km/uur wegen Joost van Den Vondelstraat, Rijnstraat, Jacob Catsstraat, Lekstraat, de B.H. Heldstraat wordt de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Voor deze wegen kan worden voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

Cumulatie en nadere maatregelen bij de ontvanger

Voor onderhavig plan is een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 62 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwkoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen. Dit is ook mogelijk voor de woningen met gecumuleerde geluidbelasting van 62 dB.

Bouwvlak	Kenmerk toetspunt	Hoogste gecumuleerde geluidsbelastingen in dB excl. aftrek artikel 110g Wgh	Indicatieve minimaal benodigde gevelwering in dB
1	1.4	54	21
2	2.6	56	23
3	3.6	55	22
16	16.1 - 16.2	59	26
17	17.1	62	29
JHW 2	JH.2	62	29

Hoogste gecumuleerde geluidbelasting per bouwvlak welke uitkomt boven 53 dB

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De Rikker Winterswijk BV is voornemens op de momenteel onbebouwde percelen tussen de Jachthuisweg, de Kobstederstraat en de Lekstraat woningbouw te realiseren. Daarnaast worden ook de percelen aan de Jachthuisweg 2 en 6 (uitbreiding van bestaande aantal woningen) en camping 't Wieskamp meegenomen in voorliggend onderzoek. In de huidige situatie is er landbouwgrond aanwezig binnen het plangebied. De percelen hebben de kadastrale kenmerken 15617, 11171, 15732, 5087, 2962, 5119 en 5121. Hiermee valt het plan zowel in binnen- als buitenstedelijk gebied. Het voorgenomen plan is niet mogelijk binnen de kaders van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om die reden is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken.

In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï. Dit rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de oostrand van Winterswijk in de provincie Gelderland en grenst aan de Kobstederweg (60 km/uur), de Jachthuisweg (60 km/uur) en de Kobstederstraat (50 & 30 km/uur) en de niet-gezoneerde 30 km/uur weg Jachthuisweg. Daarnaast liggen in de directe nabijheid de Bataafseweg (60 km/uur), de Vredenseweg (60 & 50 km/uur) en de 30 km/uur wegen, de Joost van Den Vondelstraat, de B.H. Heldstraat, Rijnstraat, Lekstraat en de Jacob Catsstraat.



Globale ligging plangebied (in rood)

1.3 Verkavelingsplan

Onderstaande figuur geeft een uitsnede van de verbeelding vanuit het bestemmingsplan voor onderhavige ontwikkeling. De verbeelding is tevens opgenomen in bijlage A.



Concept verbeelding de Rikker, d.d. 8 september 2023

1.4 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/uur-maximumsnelheid en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Overzicht van de zones langs spoorwegen

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*²: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde ³	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

² De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

³ Voor auto(snel)wegen geldt dat een geluidgevoelig object, welke binnen de zone van deze auto(snel)weg gelegen is, ten opzichte van deze auto(snel)weg altijd buitenstedelijk is gelegen.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Indien aanwezig moet worden voldaan aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid. De gemeente Winterswijk maakt gebruik van Geluidbeleid Gemeente Winterswijk (d.d. september 2008). Indien benodigd zal hieraan getoetst worden.

Criteria voor het vaststellen van hogere waarden

Een hogere waarde mag alleen worden vastgesteld indien een doeltreffende bestrijding van de geluidbelasting op de gevel van de geluidgevoelige bestemming niet mogelijk of niet wenselijk is. Het betreft dan bezwaren van:

- stedenbouwkundige aard;
- landschappelijke aard;
- financiële aard.

stedenbouwkundige aard

Dit criterium kan worden gebruikt wanneer aangetoond kan worden dat woningbouw nodig is en dat deze woningbouw om stedenbouwkundige argumenten niet anders worden kan gesitueerd.

landschappelijke aard

Dit criterium kan worden gebruikt wanneer afscherpende maatregelen een aantasting van het landschap betekenen.

financiële aard

Dit criterium kan worden gebruikt wanneer de meerkosten van bronmaatregelen of afscherpende maatregelen als onredelijk kunnen worden beschouwd. Dit criterium dient getalsmatig te worden onderbouwd.

Ontheffingsgronden

Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is, met inachtneming van bovenstaande criteria, mogelijk op grond van het feit dat de geluidgevoelige gebouwen:

1. verspreid gesitueerd zijn;
2. ter plaatse dringend noodzakelijk om reden van grond of bedrijfsgebondenheid;
3. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
4. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
5. in een dorps- of stadsvernieuingsplan worden opgenomen;
6. door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afscherpende functie gaan vervullen voor andere woningen of voor andere geluidgevoelige bestemmingen;
7. in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden.

2.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Wanneer de nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd nabij geluidsbronnen, kan de geluidbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wgh zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gewaarborgd.

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen kan toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 echter ook bij 30 km/uur wegen wenselijk zijn.

2.4 Gecumuleerde geluidbelasting

In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het kader van toetsing aan een goed woon- en leefklimaat kan tevens toetsing aan 30 km/uur wegen wenselijk zijn. Bij de bepaling van de cumulatieve

geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.5 Rekenmethodieken

2.5.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielaawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2020.1).

2.5.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Winterswijk en betreffen cijfers voor het prognosejaar 2030.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke akoestische bronnen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen enkel wegen. Gezoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig. Het plangebied ligt daarnaast niet in de zone van een spoorweg.

Het plangebied is gelegen binnen de zone van de gezoneerde 50 en/of 60 km/uur wegen Kobstederweg, Vredenseweg, Bataafseweg en Jachthuisweg en de Kobstederstraat (50 km/uur). Ten behoeve van toetsing aan een goede ruimtelijke ordening zijn ook de 30 km/uur wegen Kobstederstraat, Jachthuisweg, Joost van Den Vondelstraat en Jacob Catsstraat, Lekstraat, de B.H. Heldstraat en meegenomen in dit onderzoek.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 *Uitgangspunten wegverkeer*

Snelheid

- Op de Kobstederstraat geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur ten oosten van huisnummer 72 en 30 km/uur ten westen van deze woning. Ten oosten van de Jachthuisweg bedraagt de maximumsnelheid 60 km/uur.
- De Vredenseweg vanaf de kruising met de Jachthuisweg in oostelijke richting, de Bataafseweg en de Jachthuisweg ter hoogte van het plangebied hebben een maximum snelheid van 60 km/uur.
- Op de overige wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Verharding

Op de Bataafseweg Jachthuisweg, de Vredenseweg en de Kobstederstraat ten oosten van nummer 72 bestaat de wegverharding uit dichtasfaltbeton (DAB). Op de wegen Kobstederstraat (west), Jacob Catsstraat, Lekstraat en B.H. Heldstraat bestaat de wegverharding uit klinkers (elementverharding in keperverband). Op de Kobstederweg bestaat de wegverharding uit klinkers (elementverharding niet in keperverband).


Aftrek artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere

geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB. In dit onderzoek wordt een correctie van 5 dB⁴ toegepast aangezien de snelheden lager liggen dan 70 km/uur.

Verkeersintensiteiten wegen

In dit onderzoek zijn de etmaalintensiteiten afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Winterswijk, en gelden voor het jaar 2030. Om de verkeersintensiteit voor het jaar 2033 te bepalen is een groeipercentage van 1% aangehouden. De dagverdeling middel, licht en zwaar verkeer komt uit het verkeersonderzoek van Mobycon⁵. Ook de toekomstige verkeersgeneratie ten gevolge van het plan en de ontsluiting van het plangebied is daarin onderzocht. In het voorliggende onderzoek zijn de verkeersgeneratie en als worst-case scenario, ontsluitingsvariant 3 aangehouden uit het onderzoek van Mobycon aangezien dit het maatgevende scenario is. In totaal zal het plan 1.572 verkeersbewegingen genereren. In navolgende figuur is ontsluitingsvariant 3 weergegeven.

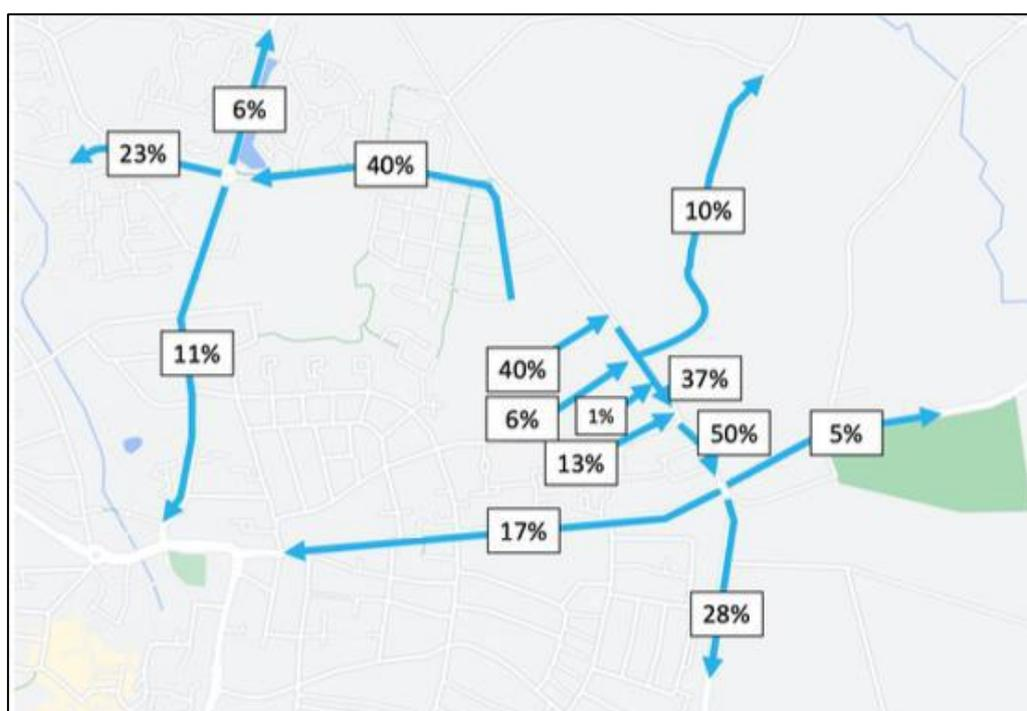

Variant 3: Ontsluitingen via de Jachthuisweg en de Rijnstraat

⁴ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

⁵ Verkeerskundige toetsing De Rikker Winterswijk, Mobycon, 3 maart 2023

De uurpercentages zijn afkomstig van 'Akoestisch onderzoek De Rikker, fase V, SAB, 13 december 2012' voor de Vredenseweg (west en oost), de Bataafseweg en de Jachthuisweg. Voor de overige wegen zijn de uurpercentages van de Jachthuisweg aangehouden aangezien het rustige wegen in een woonwijk betreffen en de Jachthuisweg doodloop en dus vooral bestemmingsverkeer zal hebben. In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten per weg(vak) weergegeven met de verwachte toename ten gevolge van het plan erbij. Voor de Lekstraat zijn geen gegevens bekend, er wordt uitgegaan van 500 motorvoertuigen per etmaal. Voor een gedetailleerd overzicht van alle verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage C waar de invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen.

Weg	Wegvak	Etmaalintensiteit 2033
Vredenseweg	<i>West</i>	5426 + 285
	<i>Midden</i>	4443 + 285
	<i>Oost</i>	6200 + 97
Jachthuisweg	<i>Noord van kruising met Kobstederweg</i>	200
	<i>Midden-noord</i>	700 + 640
	<i>Midden-zuid</i>	700 + 595
	<i>Zuid (30 km/uur)</i>	700 + 795
Kobstederstraat	<i>West</i>	102 + 114
	<i>Oost</i>	102 + 114
Kobstederweg	<i>Geheel wegvak</i>	803 + 175
B.H. Heldstraat	<i>Geheel wegvak</i>	804
Joost van Den Vondelstraat	<i>West</i>	340
	<i>Oost</i>	760
Jacob Catsstraat	<i>Geheel wegvak</i>	1967
Bataafseweg	<i>Geheel wegvak</i>	1682 + 454
Rijnstraat	<i>Geheel wegvak</i>	253 + 640
Lekstraat	<i>Geheel wegvak</i>	500


Etmaalintensiteiten per weg(vak) + verkeersbijdrage ontsluitingsvariant 3.

3.2.2 *Bebouwing en waarneemhoogten*


Getoetst is op de randen van de verbeelding (d.d. 22-08-2023) van onderhavig plan, en daarmee de maximaal planologische mogelijkheden. De verbeelding is als bijlage A toegevoegd. Uitgegaan wordt van een vloerhoogte van 3 meter. De toetspunten zijn per verdieping gesitueerd op 1,5 meter. Daaropvolgende figuur toont een 3D-weergave van het grafisch rekenmodel. De figuur op de volgende pagina toont de genummerde toetspunten.



Nummering bouwvlakken

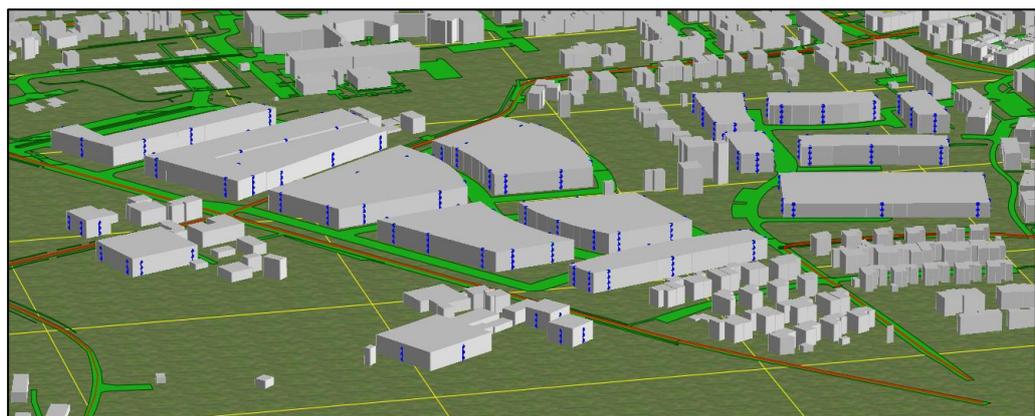

3D-weergave akoestisch rekenmodel

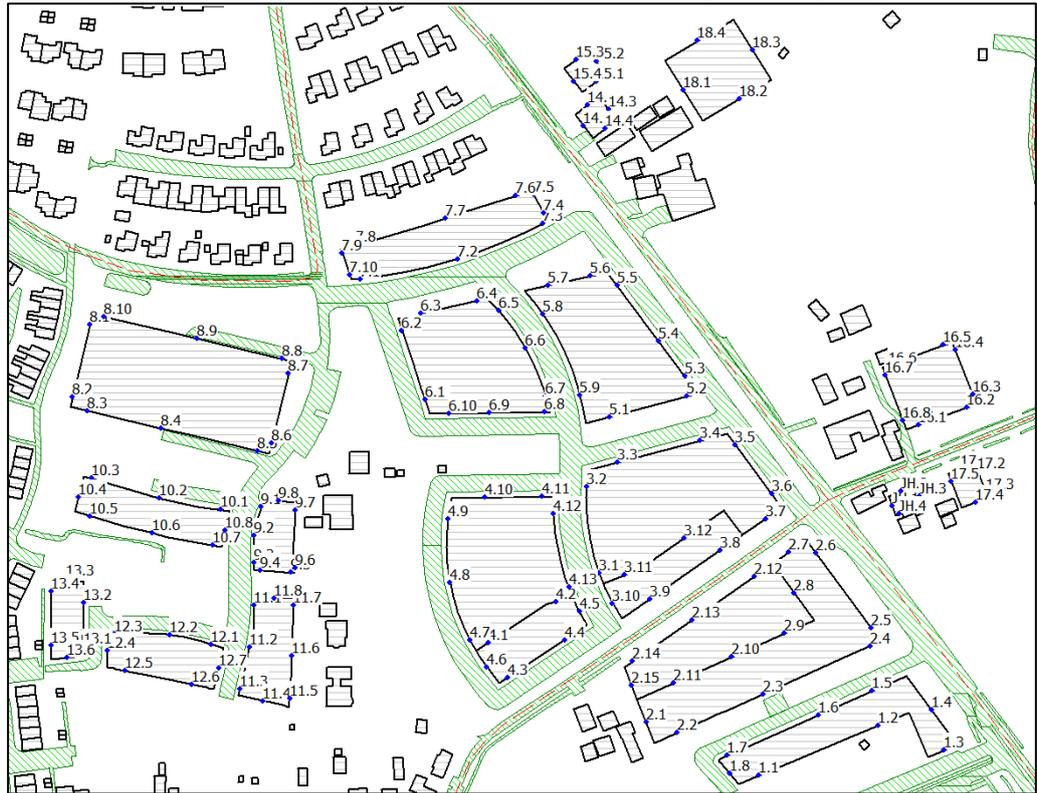

Nummering toetspunten bouwvlakken, bewerking: SAB

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In de huidige situatie is het plan met name gesitueerd in stedelijk gebied, maar maakt een deel uit van buitenstedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt in beide gevallen 48 dB. De maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer bedraagt 63 dB in stedelijk gebied, en 53 dB in buitenstedelijk gebied.

Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB en 53 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een binnenstedelijk gebied en buitenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.


4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende toetspunten te zien. Bijlage C geeft de invoergegevens, en bijlage D bevat een rapportage van de rekenresultaten van het model.

4.3.2 Jachthuisweg


Jachthuisweg (60 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de gezoneerde Jachthuisweg (60 km/uur). Een gedetailleerd overzicht per toetspunt wordt weergegeven in bijlage D.

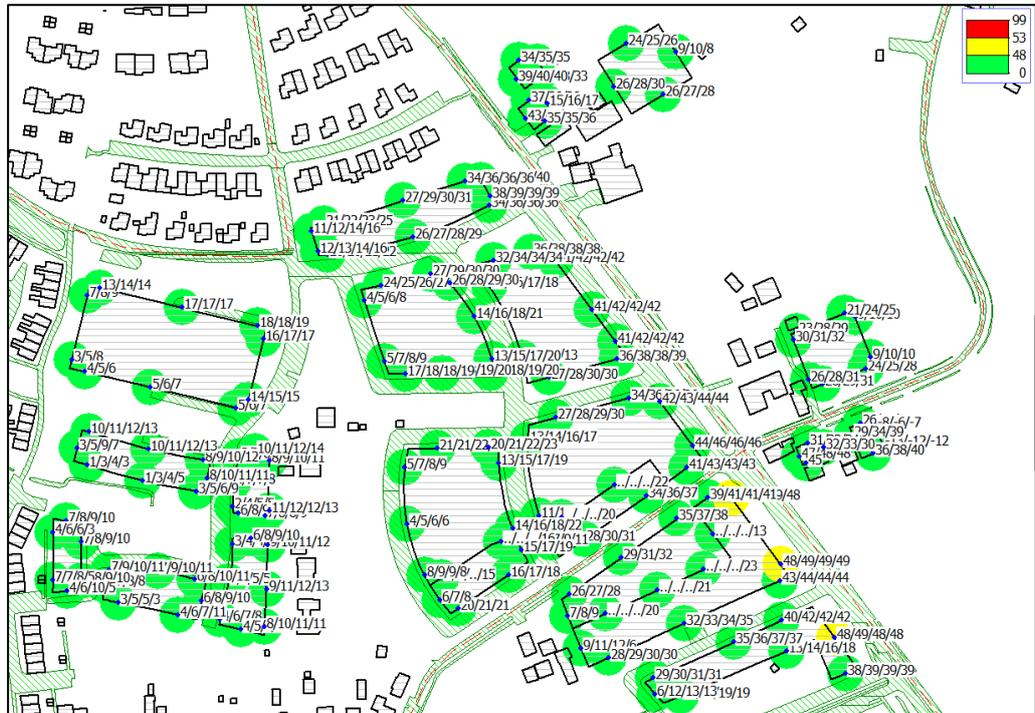

Berekende geluidbelastingen vanwege de Jachthuisweg (60 km/uur), inclusief aftrek art. 110 Wgh.


Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Jachthuisweg (60 km/uur) er een overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde op bouwvlakken 1 en 2,1, welke buitenstedelijk zijn gelegen. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 49 dB. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk. In navolgende figuur zijn de gevels met overschrijding uitvergroot weergegeven.

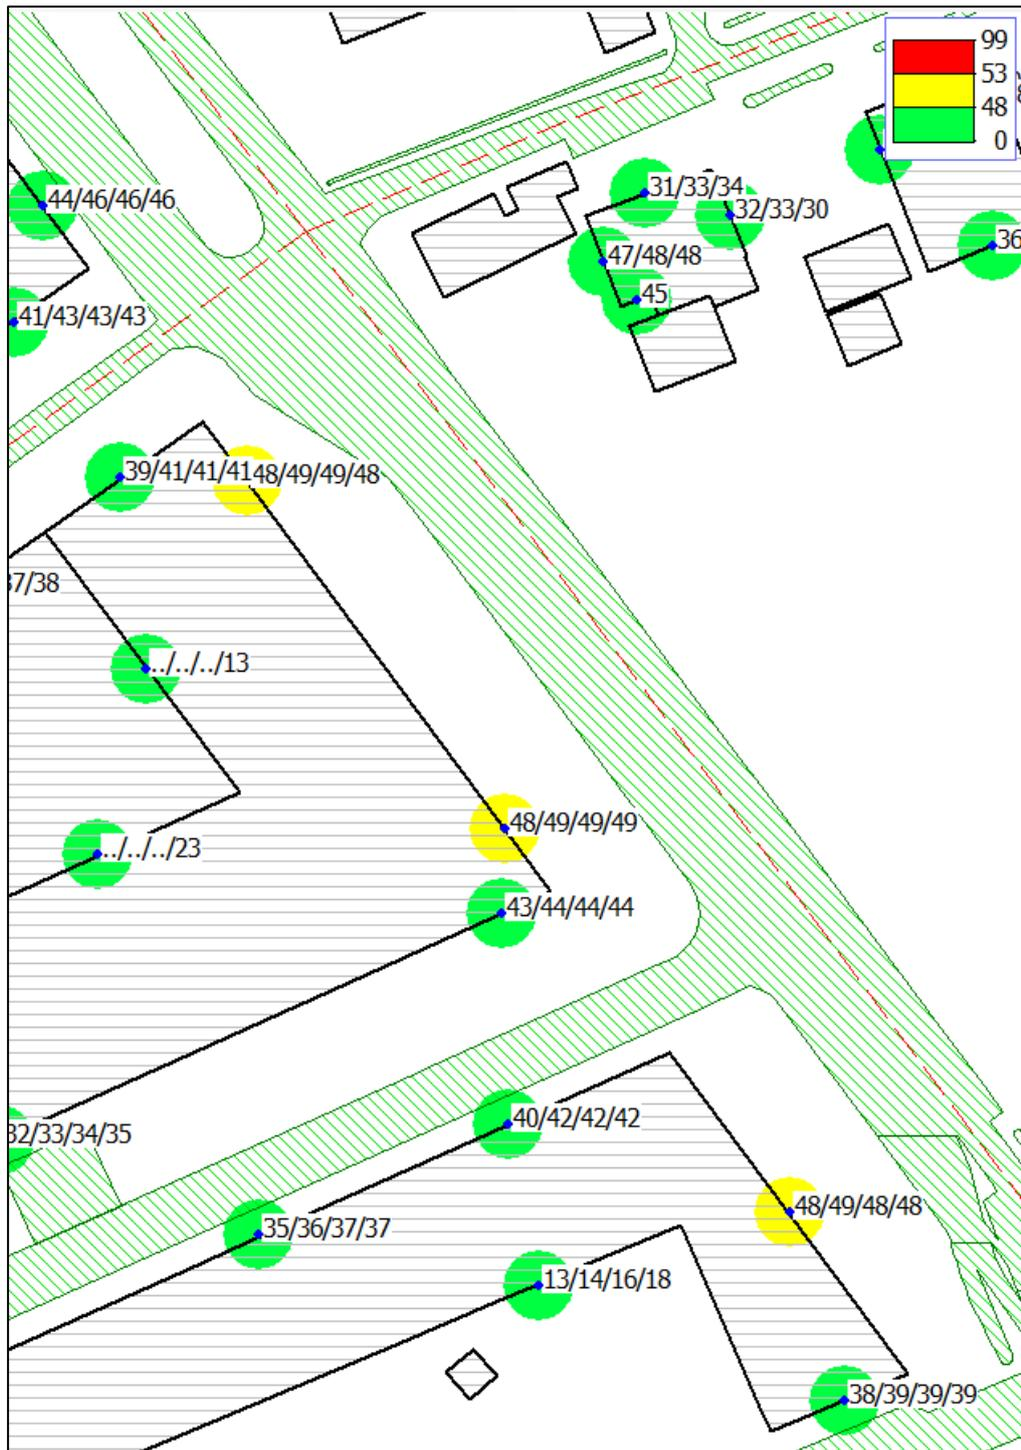

Overschrijdingen op bouwvlak 1 en 2.1, inclusief aftrek art. 110 Wgh.


Jachthuisweg (30 en 60 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de gehele Jachthuisweg. Een gedetailleerd overzicht per toetspunt wordt weergegeven in bijlage D.

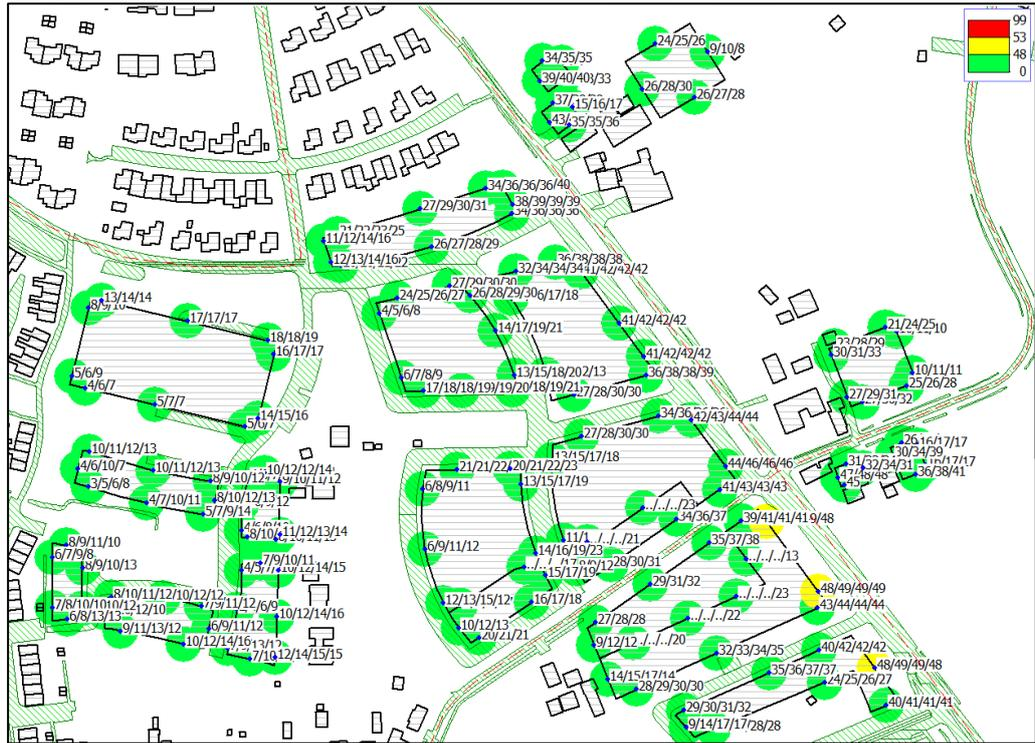


Berekende geluidbelastingen vanwege de gehele Jachthuisweg, inclusief aftrek art. 110 Wgh.

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de gehele Jachthuisweg (30 en 60 km/uur) er een overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde op bouwvlakken 1 en 2,1 welke buitenstedelijk zijn gelegen. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 49 dB. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk. In navolgende figuur zijn de gevels met overschrijding uitvergroet weergegeven.

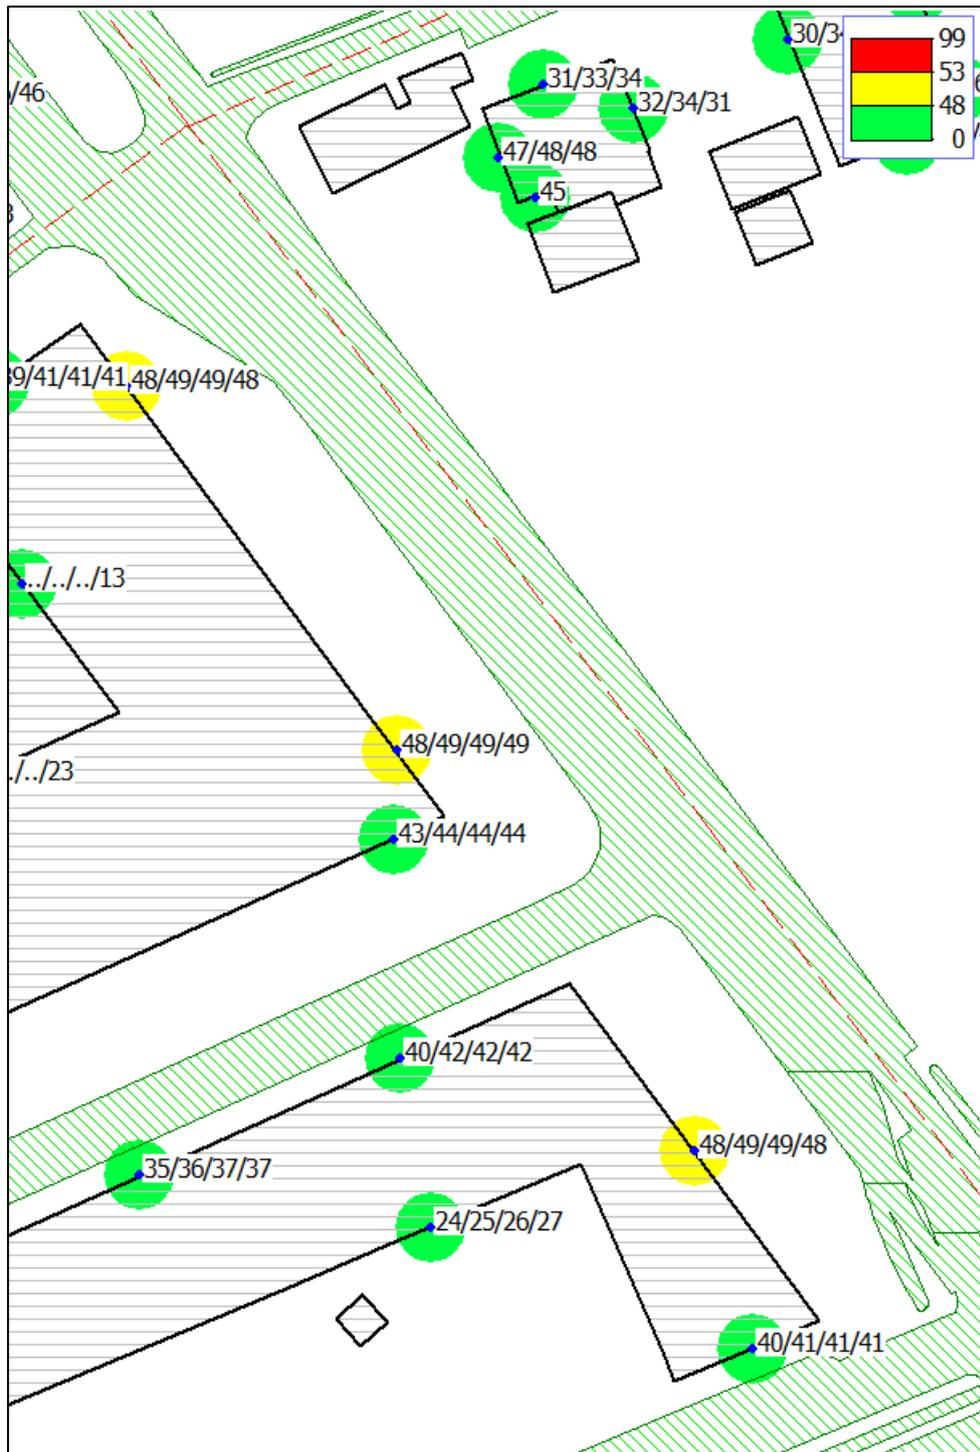


Overschrijdingen op bouwvlak 1 en 2.1, inclusief aftrek art. 110 Wgh.

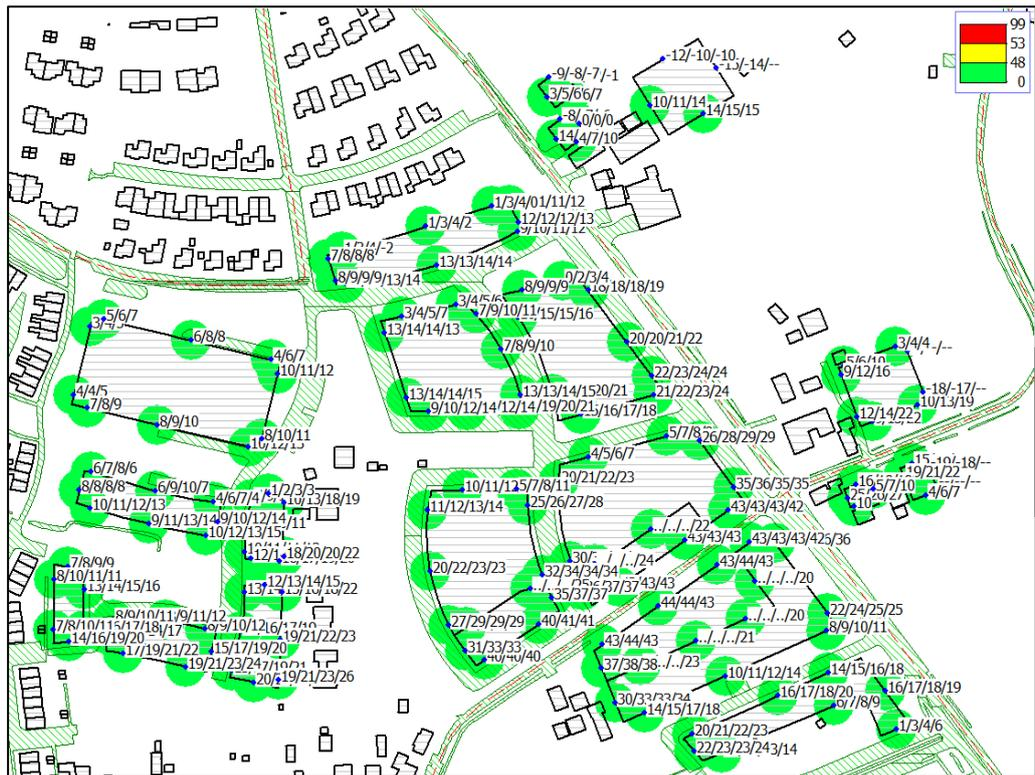

Berekende geluidbelastingen vanwege de gehele Kobstederstraat, inclusief aftrek art. 110 Wgh.


Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de gehele Kobstederstraat (30 en 50 km/uur) er geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde. Vanwege deze weg kan worden voldaan aan de Wgh en een goede ruimtelijke ordening.

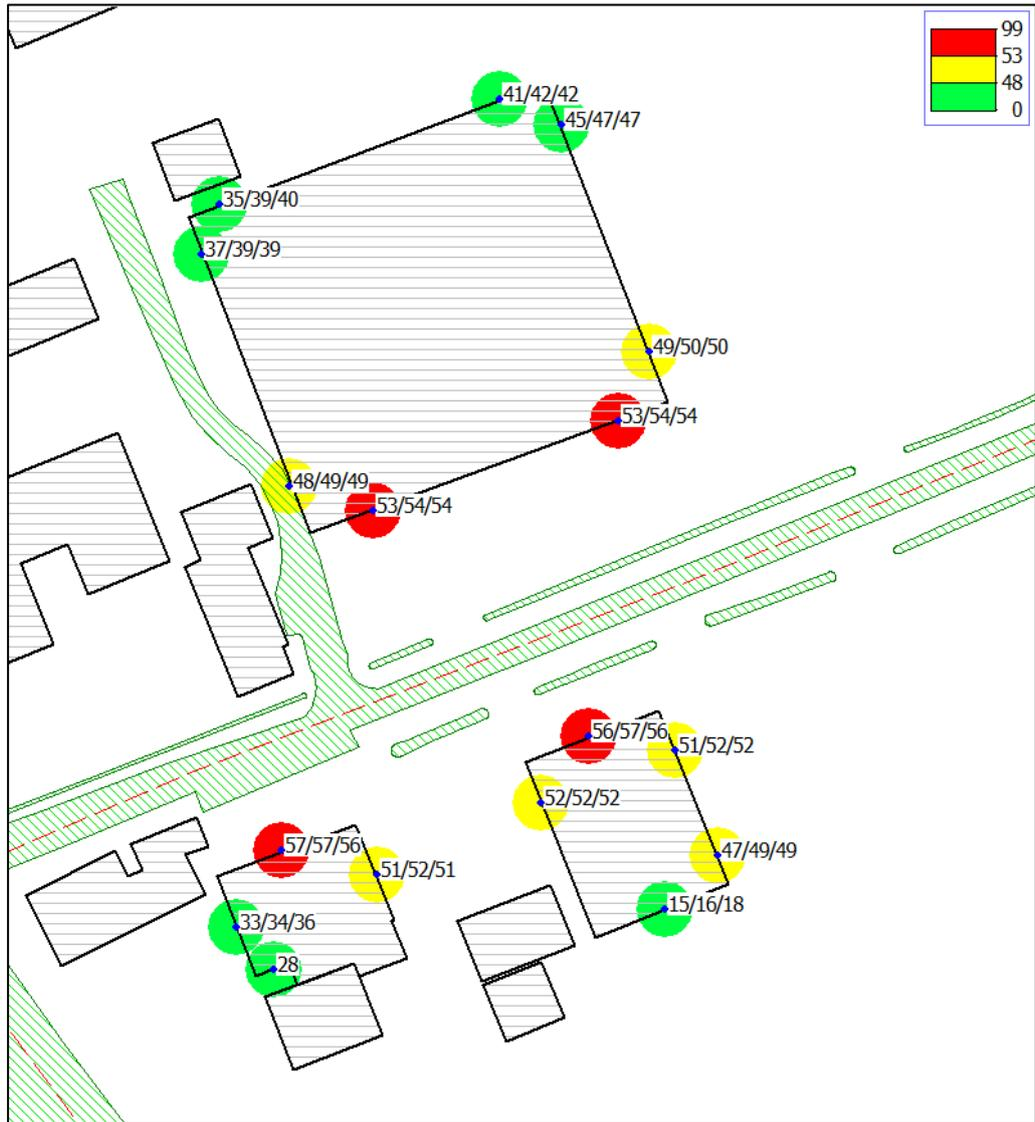

Uitvergroting overschrijdingen ten gevolge van de Kobstederweg op bouwvlakken 16, 17 en de Jachthuisweg 2

4.3.5 Vredenseweg (50 en 60 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de gezoneerde Vredenseweg. Een gedetailleerd overzicht per toetspunt wordt weergegeven in bijlage D.

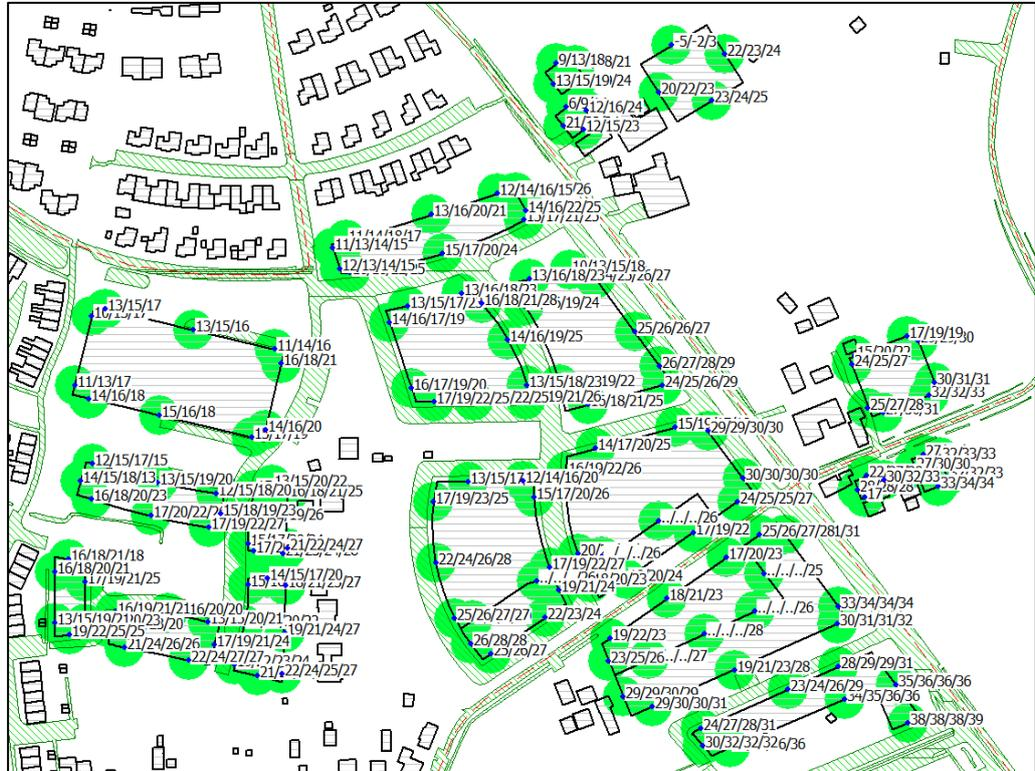

Berekende geluidbelastingen vanwege de Vredenseweg (50 km/uur), inclusief aftrek art. 110 Wgh.

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de gezoneerde Vredenseweg er geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde. Vanwege deze weg wordt voldaan aan de Wgh.

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde door de Jachthuisweg en de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde door de Kobstederweg is onderzoek noodzakelijk naar mogelijke geluidreducerende maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van deze wegen worden verleend door de gemeente. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolg-orde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 **Bronmaatregelen wegverkeer**

Jachthuisweg

Door het toepassen van geluidreducerend asfalt, zoals SMA-NL8 of SMA-NL8G+, wordt de geluidbelasting vanwege de Jachthuisweg verlaagd tot hoogstens de voorkeursgrenswaarde. Deze maatregel is doelmatig conform de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder en kost circa € 30.000. De maatregel kan worden overwogen.

Het verlagen van de maximum snelheid naar 50 km/uur op de wegvakken van (ten minste) de Jachthuisweg welke zijn gelegen tussen de Kobstederweg en de Vredensweg geeft een reductie van circa 2 dB; voor deze weg wordt dan voldaan aan de voorkeursgrenswaarde en de Wgh. De beoogde ontwikkeling kan een stedenbouwkundige (en verkeerskundige) uitbreiding van de bebouwde kom genoemd worden; deze maatregel sluit goed aan bij de ontwikkeling en wordt geadviseerd. Deze maatregel dient in overleg met de gemeente te worden overwogen. Het toepassen van geluidreducerend wegdek is dan niet meer nodig.

Kobstederweg

Het vervangen van het wegdek (klinkers niet in keperverband) door dichtasfaltbeton zorgt voor een reductie van circa 6 dB, de maximale ontheffingswaarde wordt dan niet meer overschreden. Enkel op de voorgevel van bouwvlak 17 en de Jachthuisweg 2 vindt dan nog een overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde (geluidbelasting bedraagt daar dan hoogstens 51 dB); op alle andere gevels wordt voldaan. Conform de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder is deze maatregel financieel doelmatig wanneer het wegdek tot een afstand van circa 150 meter wordt vervangen, de kosten bedragen dan circa €25.000. Deze maatregel dient te worden overwogen in overleg met de gemeente.

Het verlagen van de maximumsnelheid op de Kobstederweg van 60 naar 50 km/uur zorgt voor een reductie van de geluidbelasting met circa 1 dB. De ontheffingswaarde wordt dan nog overschreden. Deze maatregel is niet doelmatig.

Indien ook de Kobstederweg (ten dele) binnen de bebouwde kom komt te liggen kan de maximumsnelheid naar 30 km/uur worden teruggebracht. Er vindt dan enkel nog een overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde aan de noordzijde van bouwvlak 17 en de Jachthuisweg 2 (hoogste geluidbelasting bedraagt dan 51 dB); voor alle

andere gevels wordt dan voldaan. Deze maatregel dient te worden overwogen in overleg met de gemeente. Wanneer deze maatregel wordt gecombineerd met een stiller wegdek valt de overschrijding geheel weg; echter is dit in de regel niet langer doelmatig vanwege de verminderde relatieve geluidswinst.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen wegverkeer

Het vergroten van de afstand tussen de Jachthuisweg of de Kobstederweg en de beoogde gebouwen, zodanig dat de geluidsbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, is om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk/mogelijk. Ditzelfde geldt voor het plaatsen van een effectief geluidsscherm waarbij ook landschappelijke bezwaren zullen spelen.

4.4.3 Maatregelen bij de ontvanger

Wanneer geen bronmaatregelen worden genomen vanwege de geluidbelasting door de Kobstederweg geldt dat gevelmaatregelen nodig zijn op de voorgevel van bouwvlak 17 en de Jachthuisweg 2. Een dove gevel is een gevel zonder te openen geveldelen, welke niet getoetst hoeft te worden volgens de Wgh; er zijn dan voor deze geen overschrijdingen meer. Wel blijven de eisen uit het Bouwbesluit gelden. Naast dove gevels kan ook worden gedacht aan vliesgevels, serres of loggia's.

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Mogelijk moeten voor de gebouwen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. Een indicatie van de benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.5.

Om de binnenwaarde uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit wordt gewaarborgd.

4.5 Gecumuleerde geluidsbelasting

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van de Jachthuisweg (60 km/uur) en de Kobstederweg (60 km/uur).

De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de toetspunten direct grenzend aan de betreffende wegen. In het kader van de Wgh dienen de gecumuleerde geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Op basis van een goede ruimtelijke ordening zijn alle getoetste wegen uit onderhavig rapport meegenomen.

De cumulatieve geluidsbelasting kan op basis van een goede ruimtelijke ordening van belang zijn voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit

2012 moet ter indicatie een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij weg- en railverkeerslawaai worden gegarandeerd. In de navolgende tabel is de hoogste gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wgh) weergegeven voor de bouwvlakken waarbij deze boven de 53 dB uitkomt. Tevens wordt inzicht gegeven in de minimaal benodigde gevelwering om tot een goed woon- en leefklimaat te komen. Voor de overige bouwvlakken geldt dat bij een minimale gevelwering wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit. Bijlage D bevat de gecumuleerde geluidbelasting per toetspunt.

Bouwvlak	Kenmerk toetspunt	Hoogste gecumuleerde geluidsbelastingen in dB excl. aftrek artikel 110g Wgh	Indicatieve minimaal benodigde gevelwering in dB
1	1.4	54	21
2	2.6	56	23
3	3.6	55	22
16	16.1 - 16.2	59	26
17	17.1	62	29
JHW 2	JH.2	62	29

Hoogste gecumuleerde geluidbelasting per bouwvlak welke uitkomt boven 53 dB

4.6 Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten mogelijk op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Hogere grenswaarden zijn daarom benodigd ten gevolge van Jachthuisweg en de Kobstederweg. Onderstaande tabel toont de hoogste aan te vragen hogere grenswaarde per bouwvlak bij het niet uitvoeren van maatregelen. Voor de bouwvlakken met een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde geldt dat maatregelen genomen moeten worden die de hoogste geluidbelasting beperken tot onder de maximale ontheffingswaarde; het aanvragen van een geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde is niet mogelijk. Het is ook mogelijk om gevelmaatregelen te nemen die een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde voorkomen, bijvoorbeeld met dove gevels, vliesgevels, serres of loggia's. De hogere waarde aanvraag is afhankelijk van de te nemen maatregel(en).

Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB ten gevolge van de	
	Jachthuisweg	Kobstederweg
1	49	-
2	49	-
16	-	*
17	-	*
JHW 2	-	*

*Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per gebouw * indiceert een maximale geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde; afhankelijk van de toe te passen maatregelen dient een hogere waarde te worden aangevraagd.*

De gemeente Winterswijk maakt gebruik van Geluidbeleid Gemeente Winterswijk (d.d. september 2008). Hierin staat dat overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde enkel mogelijk wanneer er bezwaren zijn van stedenbouwkundige, landschappelijk of civieltechnische aard. Dit is het geval, zoals blijkt uit hoofdstuk 4.4. Daarnaast moet worden voldaan aan de ontheffingsgronden, zoals hieronder beschreven.

De gemeente Winterswijk maakt gebruik van Geluidbeleid Gemeente Winterswijk (d.d. september 2008). Hierin staat dat overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde enkel mogelijk zijn bij bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijk of civieltechnische aard. Dit is het geval, zoals blijkt uit hoofdstuk 4.4. Daarnaast moet worden voldaan aan de ontheffingsgronden, zoals hieronder beschreven.

Ontheffingsgronden

Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is, met inachtneming van bovenstaande criteria, mogelijk op grond van het feit dat de geluidgevoelige gebouwen:

1. verspreid gesitueerd zijn;
2. ter plaatse dringend noodzakelijk om reden van grond of bedrijfsgebondenheid;
3. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
4. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
5. in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;
6. door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afscherpende functie gaan vervullen voor andere woningen of voor andere geluidgevoelige bestemmingen;
7. in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden.

De beoogde woningen zullen een opvulling van lege ruimte tussen de al bestaande bebouwing vormen. Tevens liggen de bouwvlakken relatief verspreid met groene ruimte er tussen. Een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is mogelijk.

5 Conclusie

Kobstederweg en Jachthuisweg

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden op bouwvlakken 1 en 2.1 ten gevolge van de Jachthuisweg (hoogste geluidbelasting bedraagt 49 dB). De voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde worden overschreden vanwege de Kobstederweg op bouwvlakken 16, 17 en de Jachthuisweg 2 (hoogste geluidbelasting bedraagt 57 dB).

Er wordt geadviseerd het plangebied binnen de bebouwde kom te trekken, ten minste tot de Jachthuisweg. In dat geval zijn er geen overschrijdingen meer vanwege de Jachthuisweg. Wanneer de woningen aan de Kobstederweg binnen de bebouwde kom komen te liggen, en de snelheid daar naar 30 km/uur wordt verlaagd, geldt dat de hoogste geluidbelasting dan nog 51 dB bedraagt. Het toepassen van geluidreducerend wegdek kan voor eenzelfde reductie en geluidbelasting zorgen. Wanneer beide maatregelen niet worden doorgevoerd zijn aanvullende gevelmaatregelen nodig, zoals dove gevels, serres, loggia's of vliesgevels.

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Een hogere waarde procedure dient te worden doorlopen conform onderstaande tabel. Bij toepassing van maatregelen nemen de geluidbelastingen af, en veranderen de aan te vragen waarden.

Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB ten gevolge van de	
	Jachthuisweg	Kobstederweg
1	49	-
2	49	-
16	-	*
17	-	*
JHW 2	-	*

*Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per gebouw * indiceert een maximale geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde; afhankelijk van de toe te passen maatregelen dient een hogere waarde te worden aangevraagd.*

Vredenseweg, Bataafseweg

Als gevolg van de Vredenseweg en Bataafseweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Voor deze wegen wordt voldaan aan de Wgh.

Omliggende 30 km/uur wegen

Als gevolg van de 30 km/uur wegen Joost van Den Vondelstraat, Rijnstraat, Jacob Catsstraat, Lekstraat, de B.H. Heldstraat wordt de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Voor deze wegen kan worden voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

Cumulatie en nadere maatregelen bij de ontvanger


Voor onderhavig plan is een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 62 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012

wordt gehaald voor de nieuwe woningen. Dit is ook mogelijk voor de woningen met gecumuleerde geluidbelasting van 62 dB.

Bouwvlak	Kenmerk toetspunt	Hoogste gecumuleerde geluidsbelastingen in dB excl. aftrek artikel 110g Wgh	Indicatieve minimaal benodigde gevelwering in dB
1	1.4	54	21
2	2.6	56	23
3	3.6	55	22
16	16.1 - 16.2	59	26
17	17.1	62	29
JHW 2	JH.2	62	29

Hoogste gecumuleerde geluidbelasting per bouwvlak welke uitkomt boven 53 dB

Bijlage A: Verbeelding bestemmingsplan

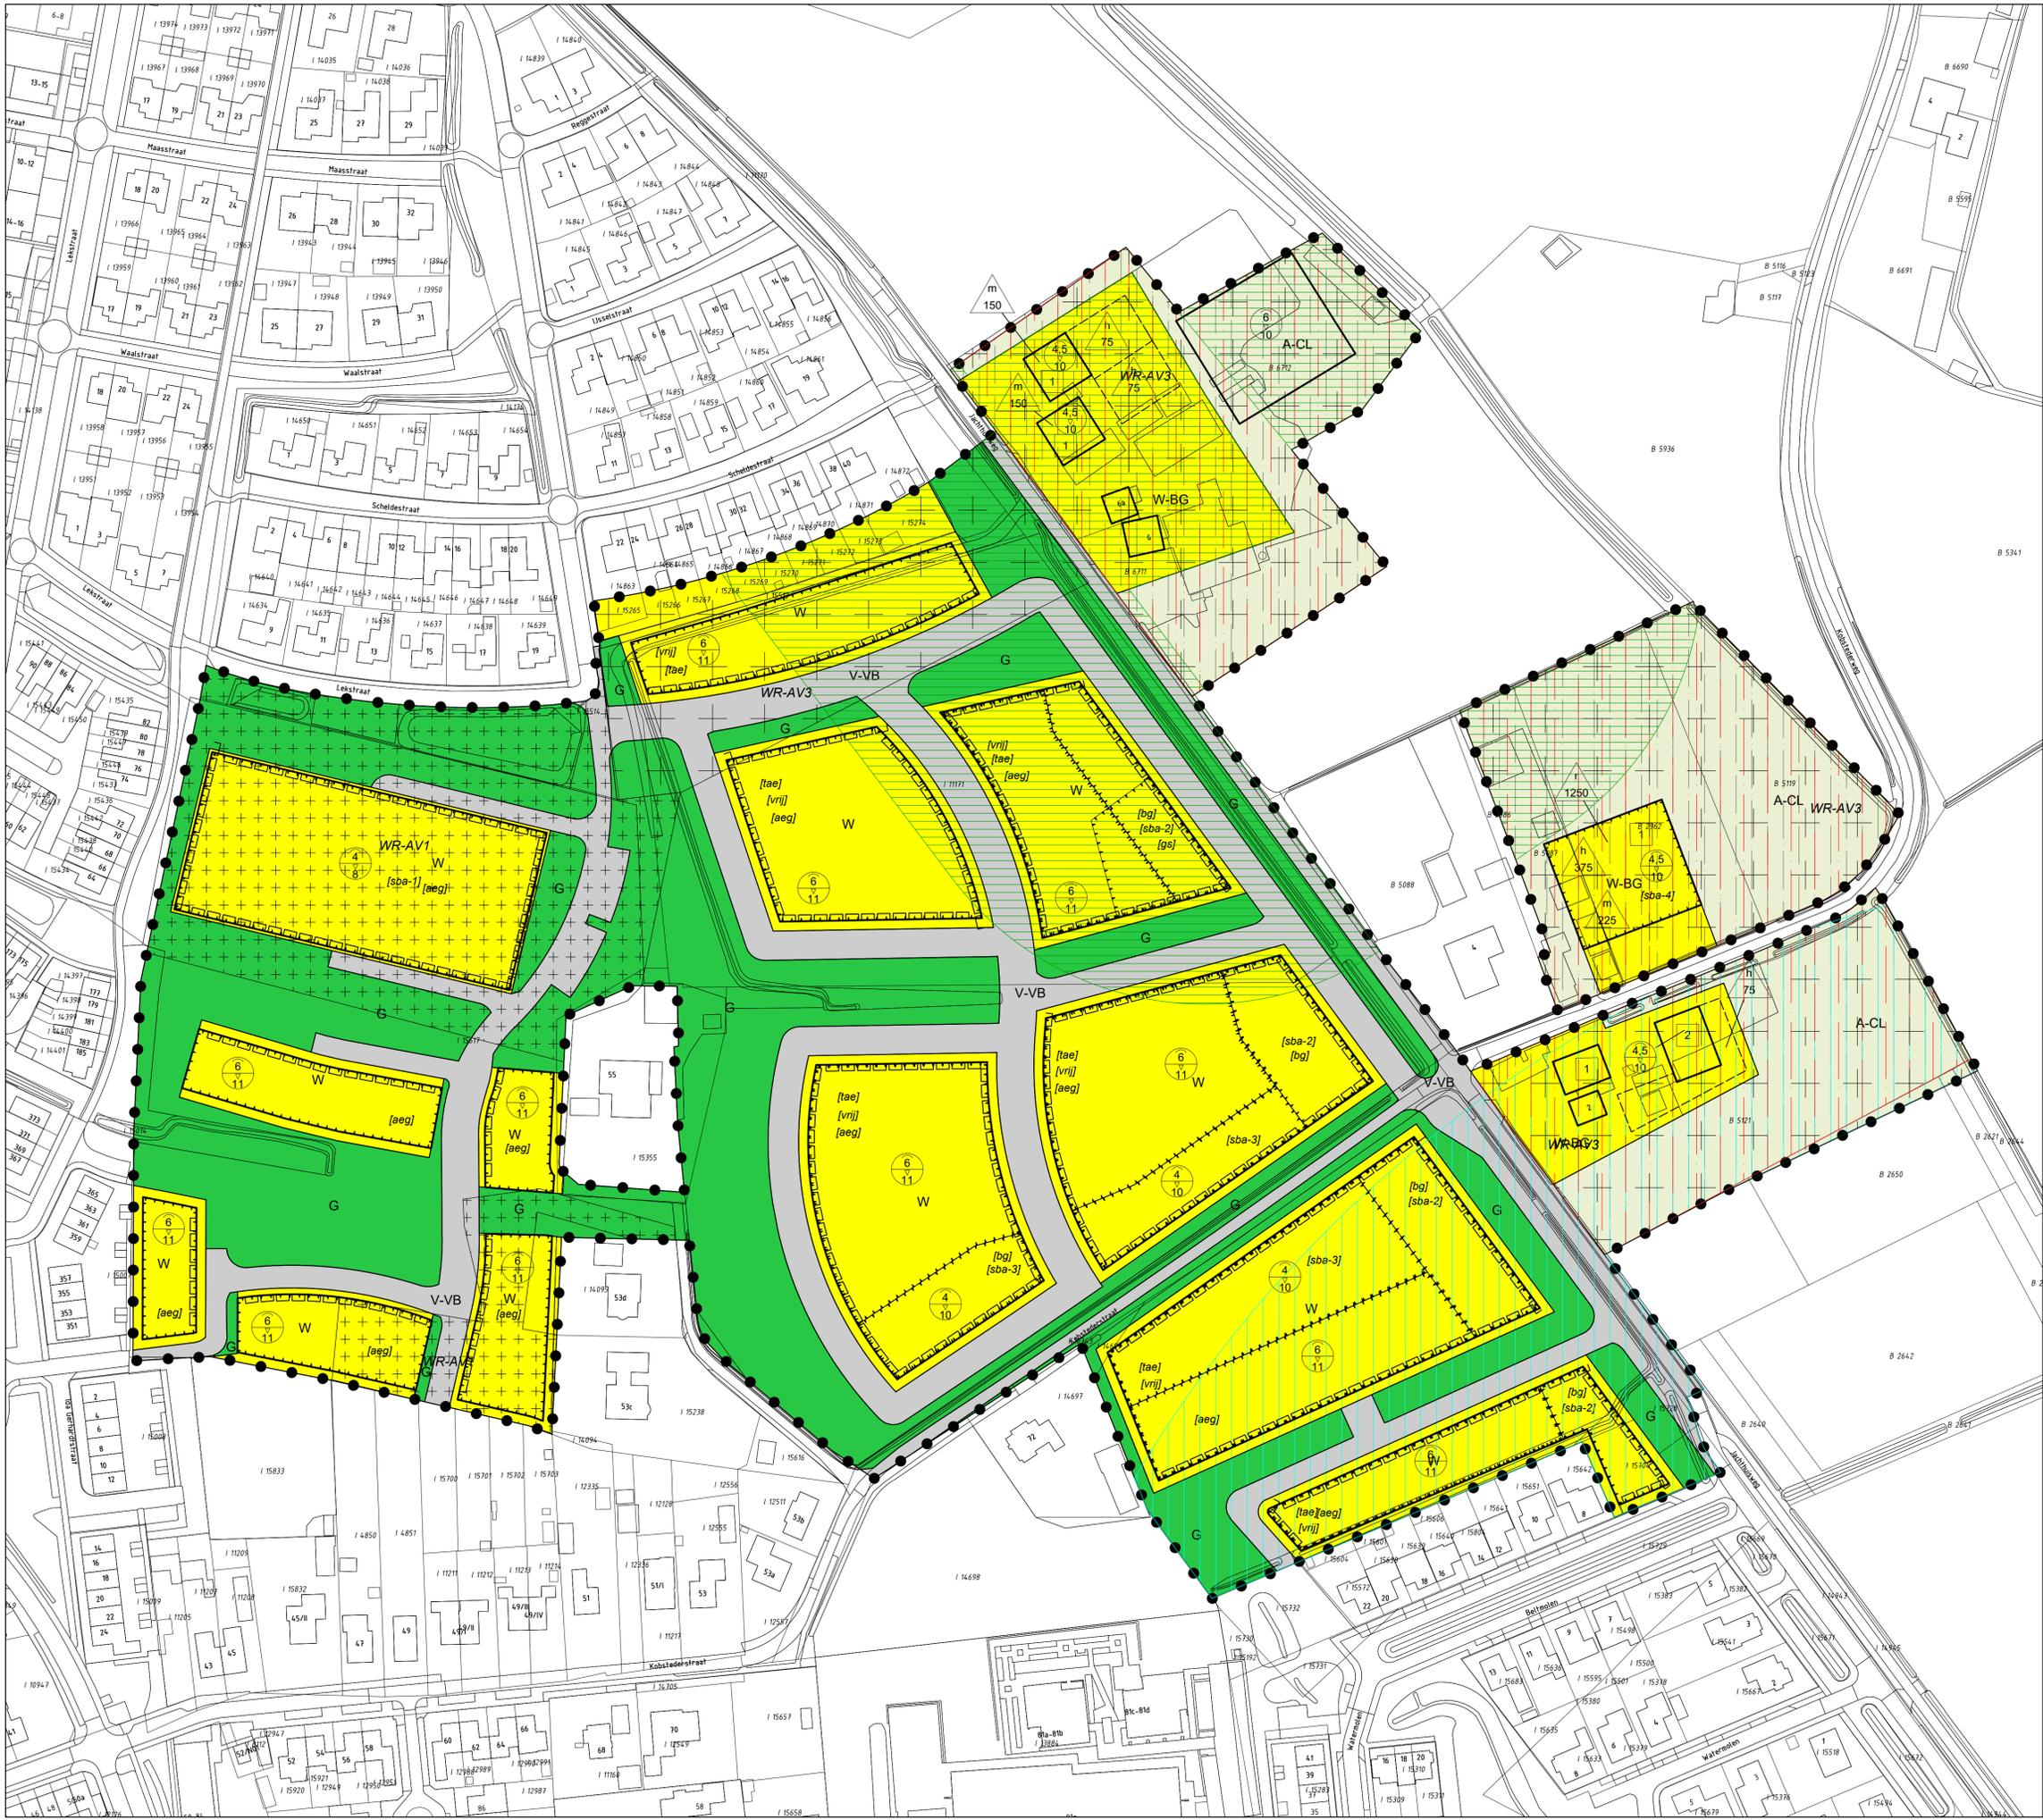

LEGENDA

PLANGEBIED

plangebied

BESTEMMINGEN

A-CL Agrarisch - Cultuurlandschap

G Groen

V-VB Verkeer - Verblijfsgebied

W Wonen

W-BG Wonen - Buitengebied

WR-AV1 Waarde - Archeologische verwachting 1

WR-AV3 Waarde - Archeologische verwachting 3

AANDUIDINGEN

milieuzone - geur

overige zone - waardevol landschap

vrijwaringszone - molenbiotoop

wetgevingzone - Landschappelijke inpassing Jachthuisweg 2

wetgevingzone - Landschappelijke inpassing Jachthuisweg 6

bouwvlak

aangebouwd

bijgebouwen

gestapeld

specifieke bouwaanduiding - 1

specifieke bouwaanduiding - 2

specifieke bouwaanduiding - 3

specifieke bouwaanduiding - 4

twee-aaneen

vrijstaand

maximum aantal wooneenheden

maximum goothoogte (m)
maximum bouwhoogte (m)

maximum oppervlakte (m2)

maximum bebouwd oppervlakte (m2)

maximum volume (m3)

gevellijn

VERKLARING

BGT- en kadastrale gegevens



bestemmingsplan **De Rikker**


schaal: 1 : 1000
 formaat: A1
 projectnummer: 180318.03
 bladnummer: 1
 aantal bladen: 1
 identificatiecode: NL.IMRO.yyyyyyyyyyyyyy-xxxx
 gemeente: **Winterswijk**


datum: 16-10-2023
 datum ondergrond: 15-04-2022
 voorontwerp: -
 ontwerp: -
 vaststelling: -

adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling

Postbus 475, 6800 AL Arnhem | T 026 307 60 11 | www.sab.nl

Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel

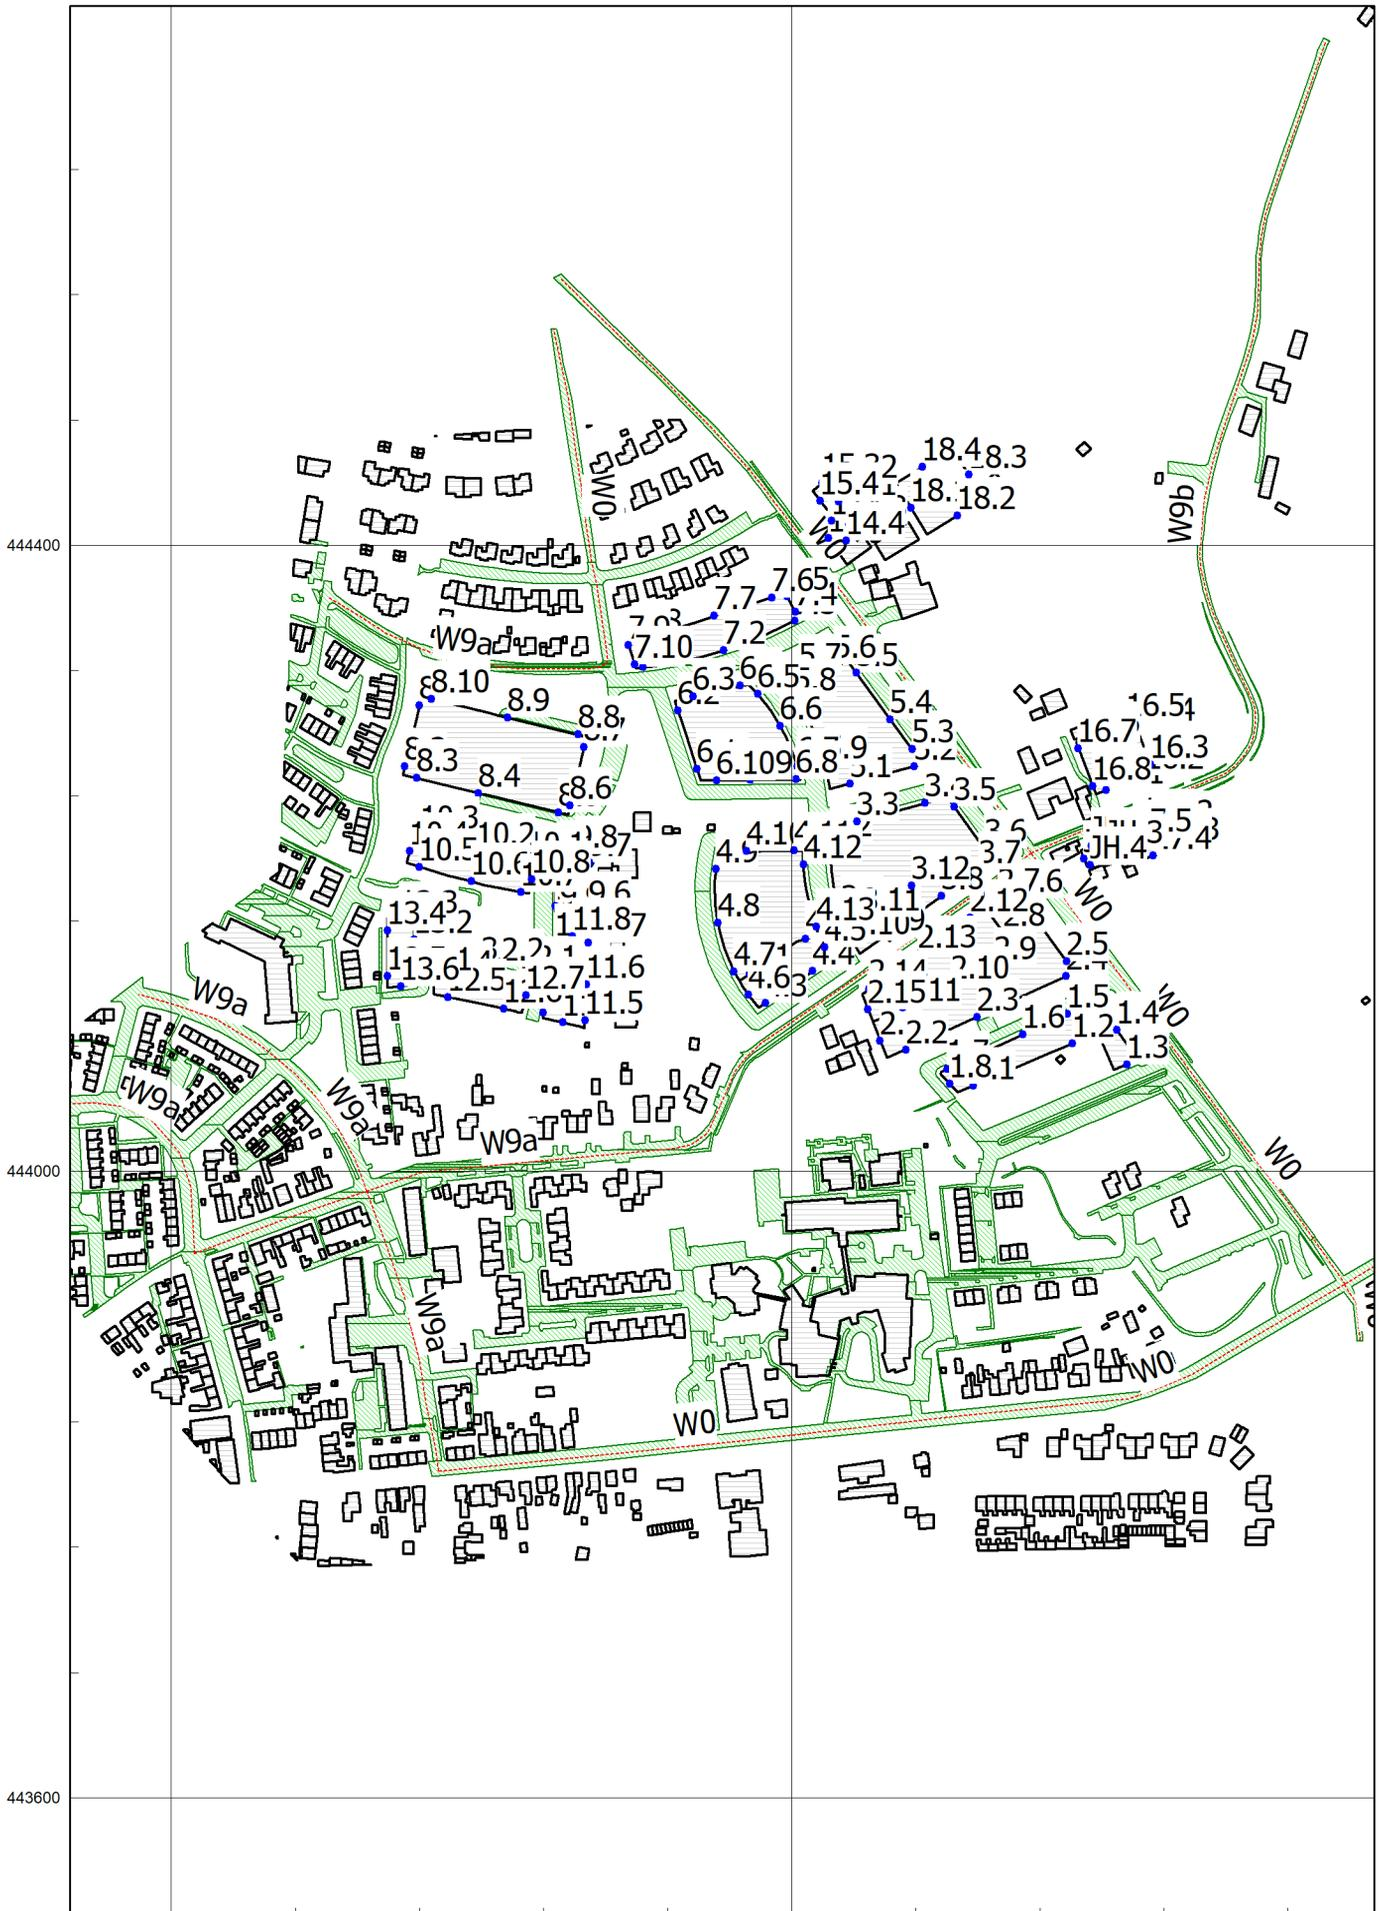

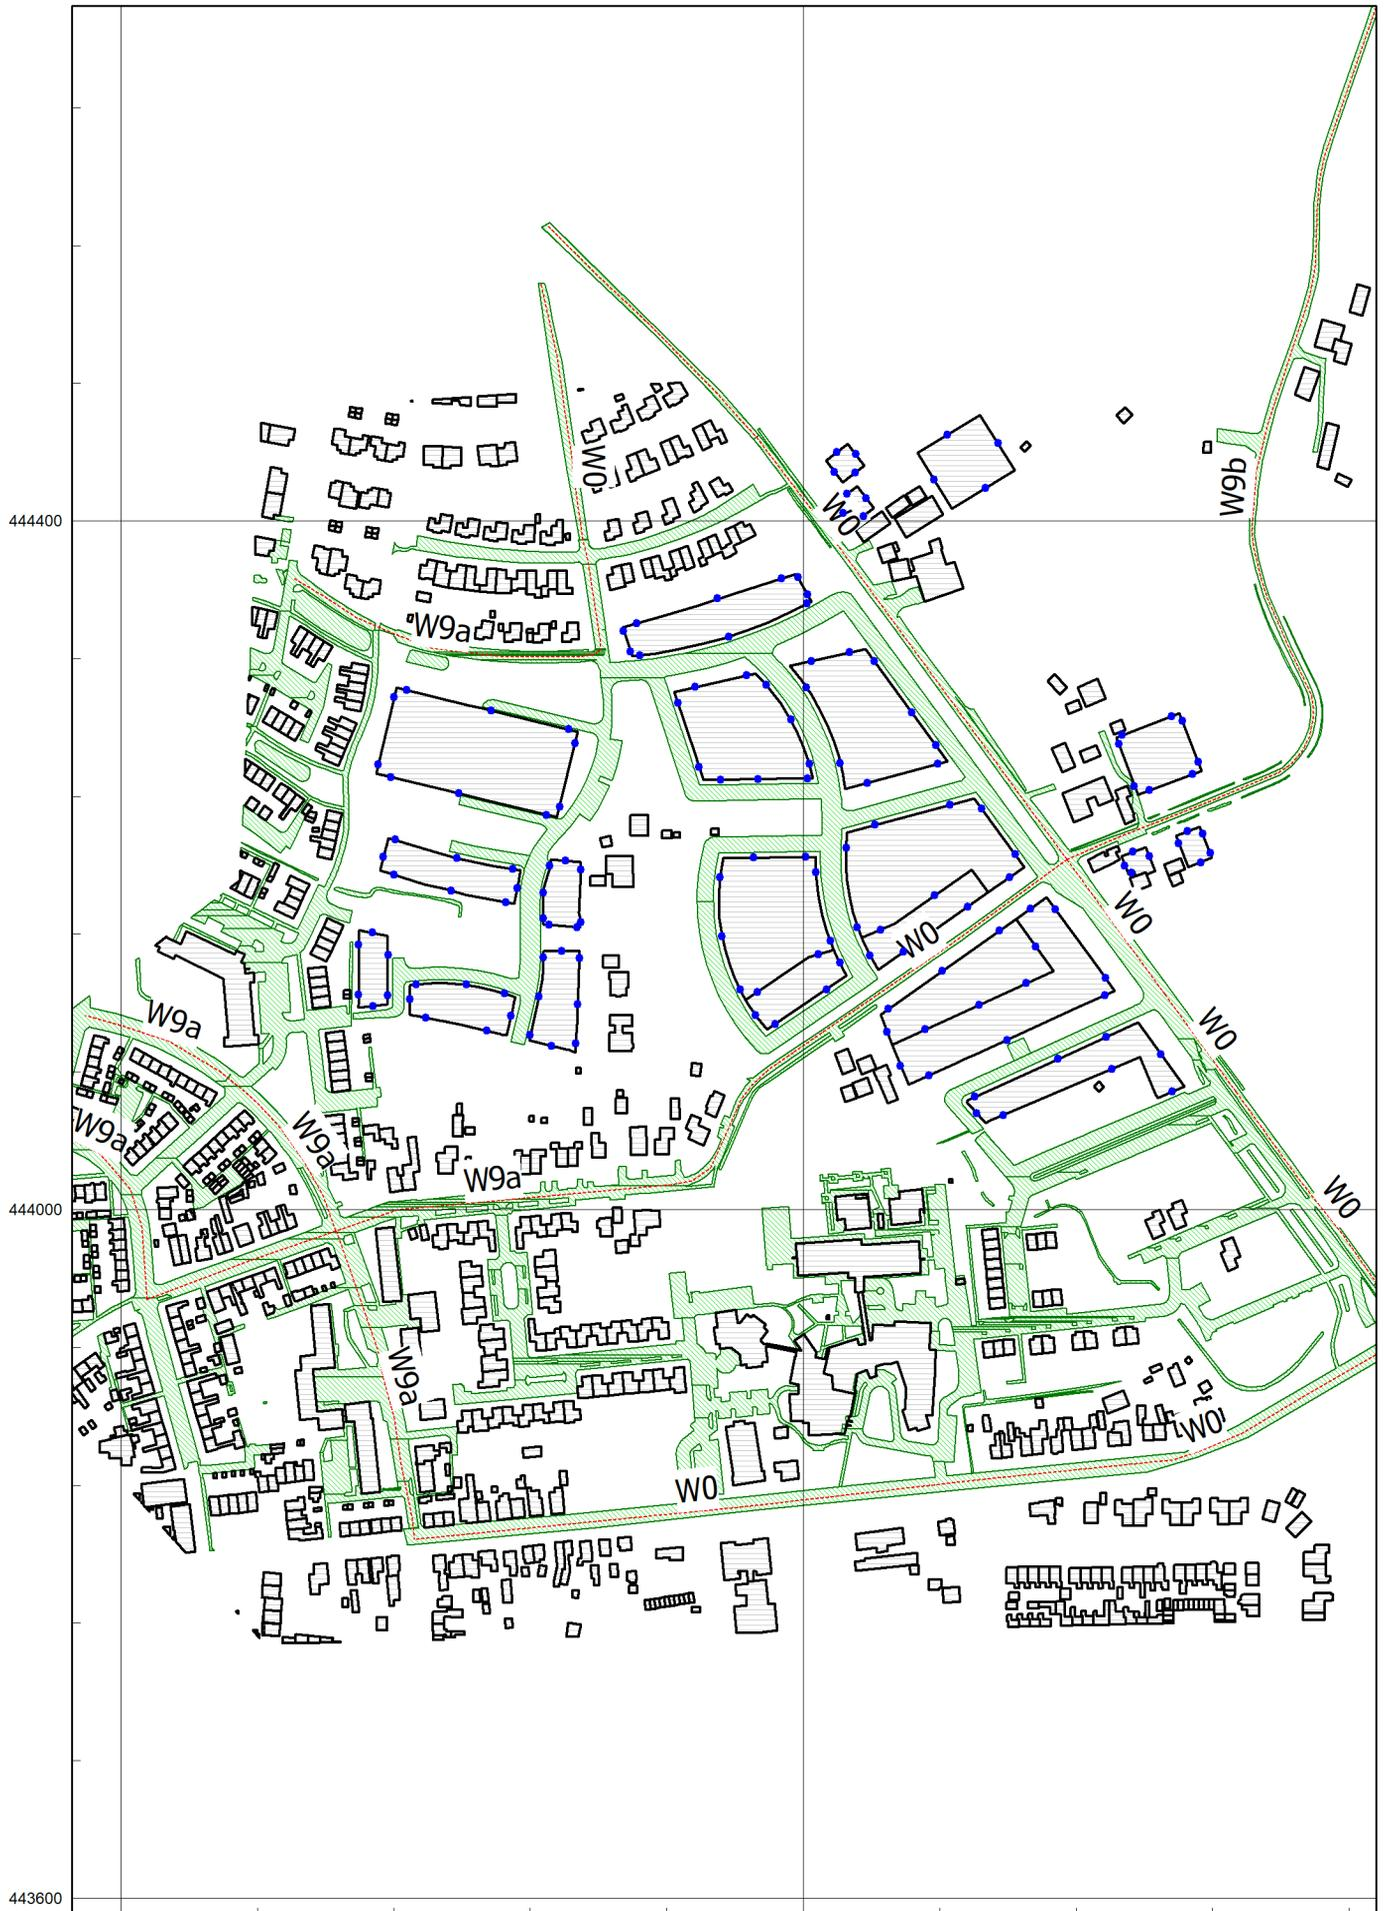

17 nov 2023, 10:14



Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling
Kob-oost	Kobstederstraat-oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Kob-west	Kobstederstraat-west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Kobweg	Kobstederweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Vred-oost	Vredesenweg Oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Vred-mid	Vredesenweg Midden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Vred-west	Vredesenweg West	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Bataafsewe	Bataafseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
JHW zuid	Jachthuisweg zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
JHW midden	Jachthuisweg midden-zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
JHW Noord	Jachthuisweg noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
JHW midden	Jachthuisweg midden-noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Rijnstraat	planverkeer	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Joost-oost	Joost van Den Vondelstraat Oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Joost-west	Joost van Den Vondelstraat West	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
B.H. Helds	B.H. Heldstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Jacob Cats	Jacob Catsstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Lekstraat	lekstraat (gebaseerd op aanames)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Kob-oost	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Kob-west	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Kobweg	W9b	--	--	--	--	60	60	60	--	60
Vred-oost	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
Vred-mid	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Vred-west	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Bataafsewe	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
JHW zuid	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
JHW midden	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
JHW Noord	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
JHW midden	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
Rijnstraat	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Joost-oost	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Joost-west	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
B.H. Helds	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Jacob Cats	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Lekstraat	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)
Kob-oost	50	50	--	50	50	50	--	216,00	7,11
Kob-west	30	30	--	30	30	30	--	216,00	7,11
Kobweg	60	60	--	60	60	60	--	977,60	7,11
Vred-oost	60	60	--	60	60	60	--	6297,35	7,08
Vred-mid	50	50	--	50	50	50	--	4727,66	6,83
Vred-west	50	50	--	50	50	50	--	5710,57	6,83
Bataafsewe	60	60	--	60	60	60	--	2136,48	6,93
JHW zuid	30	30	--	30	30	30	--	1494,57	7,11
JHW midden	60	60	--	60	60	60	--	1294,57	7,11
JHW Noord	60	60	--	60	60	60	--	200,00	7,11
JHW midden	60	60	--	60	60	60	--	1339,57	7,11
Rijnstraat	30	30	--	30	30	30	--	892,50	7,11
Joost-oost	30	30	--	30	30	30	--	760,36	7,11
Joost-west	30	30	--	30	30	30	--	340,00	7,11
B.H. Helds	30	30	--	30	30	30	--	803,63	7,11
Jacob Cats	30	30	--	30	30	30	--	1966,84	7,11
Lekstraat	30	30	--	30	30	30	--	500,00	7,11

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)
Kob-oost	2,51	0,58	--	--	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	5,60
Kob-west	2,51	0,58	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,50
Kobweg	2,51	0,58	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,50
Vred-oost	2,69	0,54	--	--	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	5,60
Vred-mid	2,97	0,77	--	--	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	5,60
Vred-west	2,97	0,77	--	--	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	5,60
Bataafsewe	2,53	0,84	--	--	--	--	--	96,20	98,10	96,60	--	2,10
JHW zuid	2,51	0,58	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,50
JHW midden	2,51	0,58	--	--	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	5,60
JHW Noord	2,51	0,58	--	--	--	--	51	90,00	90,00	90,00	--	7,50
JHW midden	2,51	0,58	--	--	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	5,60
Rijnstraat	2,51	0,58	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,50
Joost-oost	2,51	0,58	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,50
Joost-west	2,51	0,58	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,50
B.H. Helds	2,51	0,58	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,50
Jacob Cats	2,51	0,58	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,50
Lekstraat	2,51	0,58	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,50

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
Kob-oost	5,60	5,60	--	2,40	2,40	2,40	--	--	--	--	--	14,13
Kob-west	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	14,59
Kobweg	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	66,03
Vred-oost	5,60	5,60	--	2,40	2,40	2,40	--	--	--	--	--	410,18
Vred-mid	5,60	5,60	--	2,40	2,40	2,40	--	--	--	--	--	297,07
Vred-west	5,60	5,60	--	2,40	2,40	2,40	--	--	--	--	--	358,83
Bataafsewe	1,10	1,50	--	1,70	0,80	1,90	--	--	--	--	--	142,43
JHW zuid	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	100,95
JHW midden	5,60	5,60	--	2,40	2,40	2,40	--	--	--	--	--	84,68
JHW Noord	7,50	7,50	--	2,50	2,50	2,50	--	--	--	--	--	12,80
JHW midden	5,60	5,60	--	2,40	2,40	2,40	--	--	--	--	--	87,62
Rijnstraat	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	60,28
Joost-oost	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	51,36
Joost-west	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	22,97
B.H. Helds	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	54,28
Jacob Cats	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	132,85
Lekstraat	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	33,77

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
Kob-oost	4,99	1,15	--	0,86	0,30	0,07	--	0,37	0,13
Kob-west	5,15	1,19	--	0,54	0,19	0,04	--	0,23	0,08
Kobweg	23,31	5,39	--	2,43	0,86	0,20	--	1,04	0,37
Vred-oost	155,85	31,29	--	24,97	9,49	1,90	--	10,70	4,07
Vred-mid	129,18	33,49	--	18,08	7,86	2,04	--	7,75	3,37
Vred-west	156,04	40,45	--	21,84	9,50	2,46	--	9,36	4,07
Bataafsewe	53,03	17,34	--	3,11	0,59	0,27	--	2,52	0,43
JHW zuid	35,64	8,24	--	3,72	1,31	0,30	--	1,59	0,56
JHW midden	29,89	6,91	--	5,15	1,82	0,42	--	2,21	0,78
JHW Noord	4,52	1,04	--	1,07	0,38	0,09	--	0,36	0,13
JHW midden	30,93	7,15	--	5,33	1,88	0,44	--	2,29	0,81
Rijnstraat	21,28	4,92	--	2,22	0,78	0,18	--	0,95	0,34
Joost-oost	18,13	4,19	--	1,89	0,67	0,15	--	0,81	0,29
Joost-west	8,11	1,87	--	0,85	0,30	0,07	--	0,36	0,13
B.H. Helds	19,16	4,43	--	2,00	0,71	0,16	--	0,86	0,30
Jacob Cats	46,90	10,84	--	4,89	1,73	0,40	--	2,10	0,74
Lekstraat	11,92	2,76	--	1,24	0,44	0,10	--	0,53	0,19

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
Kob-oost	0,03	--	67,72	75,08	81,98	86,39	92,19	88,85	82,13
Kob-west	0,02	--	74,79	79,65	87,87	86,53	89,64	83,12	78,08
Kobweg	0,09	--	85,26	93,03	96,72	100,23	106,85	98,97	94,07
Vred-oost	0,82	--	82,13	90,44	96,57	102,16	108,34	104,80	98,01
Vred-mid	0,87	--	80,95	88,31	95,20	99,61	105,42	102,08	95,35
Vred-west	1,06	--	81,77	89,13	96,02	100,43	106,24	102,90	96,17
Bataafsewe	0,34	--	76,36	84,30	90,02	96,63	103,35	99,74	92,92
JHW zuid	0,13	--	75,88	80,33	89,40	90,95	96,07	93,25	86,70
JHW midden	0,18	--	75,28	83,59	89,72	95,31	101,48	97,95	91,16
JHW Noord	0,03	--	67,52	75,99	82,23	87,45	93,45	89,95	83,17
JHW midden	0,19	--	75,43	83,74	89,86	95,46	101,63	98,09	91,31
Rijnstraat	0,08	--	73,64	78,09	87,17	88,71	93,83	91,01	84,46
Joost-oost	0,07	--	80,25	85,12	93,33	92,00	95,10	88,59	83,54
Joost-west	0,03	--	76,76	81,62	89,84	88,50	91,61	85,09	80,05
B.H. Helds	0,07	--	80,49	85,36	93,57	92,24	95,34	88,83	83,78
Jacob Cats	0,17	--	84,38	89,25	97,46	96,12	99,23	92,72	87,67
Lekstraat	0,04	--	78,43	83,30	91,51	90,18	93,28	86,77	81,72

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Kob-oost	73,13	63,20	70,56	77,46	81,86	87,67	84,33	77,61	68,61
Kob-west	73,13	70,26	75,13	83,34	82,01	85,12	78,60	73,55	68,61
Kobweg	83,57	80,74	88,51	92,20	95,71	102,32	94,45	89,54	79,05
Vred-oost	88,04	77,93	86,24	92,37	97,96	104,13	100,60	93,81	83,84
Vred-mid	86,36	77,33	84,69	91,59	96,00	101,80	98,46	91,74	82,74
Vred-west	87,18	78,15	85,51	92,41	96,82	102,62	99,28	92,56	83,56
Bataafsewe	82,46	71,24	79,08	84,48	91,66	98,83	95,20	88,37	77,61
JHW zuid	80,69	71,36	75,81	84,88	86,43	91,55	88,73	82,17	76,16
JHW midden	81,19	70,76	79,07	85,19	90,79	96,96	93,42	86,64	76,67
JHW Noord	73,40	63,00	71,47	77,71	82,93	88,92	85,42	78,65	68,88
JHW midden	81,34	70,91	79,22	85,34	90,93	97,11	93,57	86,79	76,82
Rijnstraat	78,45	69,12	73,57	82,64	84,19	89,31	86,49	79,94	73,92
Joost-oost	78,59	75,73	80,60	88,81	87,48	90,58	84,07	79,02	74,07
Joost-west	75,10	72,23	77,10	85,31	83,98	87,09	80,57	75,52	70,58
B.H. Helds	78,83	75,97	80,84	89,05	87,72	90,82	84,31	79,26	74,31
Jacob Cats	82,72	79,86	84,72	92,94	91,60	94,71	88,19	83,15	78,20
Lekstraat	76,77	73,91	78,78	86,99	85,65	88,76	82,25	77,20	72,25

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
Kob-oost	56,84	64,20	71,09	75,50	81,31	77,96	71,24	62,25	--
Kob-west	63,90	68,77	76,98	75,65	78,75	72,24	67,19	62,24	--
Kobweg	74,38	82,15	85,84	89,35	95,96	88,09	83,18	72,68	--
Vred-oost	70,96	79,27	85,39	90,98	97,16	93,62	86,84	76,87	--
Vred-mid	71,47	78,83	85,73	90,13	95,94	92,60	85,88	76,88	--
Vred-west	72,29	79,65	86,55	90,95	96,76	93,42	86,70	77,70	--
Bataafsewe	67,17	74,99	80,67	87,47	94,19	90,57	83,74	73,23	--
JHW zuid	65,00	69,44	78,52	80,07	85,19	82,36	75,81	69,80	--
JHW midden	64,40	72,71	78,83	84,42	90,60	87,06	80,28	70,31	--
JHW Noord	56,63	65,11	71,35	76,57	82,56	79,06	72,29	62,51	--
JHW midden	64,54	72,85	78,98	84,57	90,75	87,21	80,42	70,46	--
Rijnstraat	62,76	67,20	76,28	77,83	82,95	80,12	73,57	67,56	--
Joost-oost	69,37	74,23	82,45	81,11	84,22	77,70	72,66	67,71	--
Joost-west	65,87	70,74	78,95	77,62	80,72	74,21	69,16	64,21	--
B.H. Helds	69,61	74,48	82,69	81,35	84,46	77,94	72,90	67,95	--
Jacob Cats	73,49	78,36	86,58	85,24	88,35	81,83	76,79	71,84	--
Lekstraat	67,55	72,41	80,63	79,29	82,40	75,88	70,84	65,89	--

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Kob-oost	--	--	--	--	--	--	--
Kob-west	--	--	--	--	--	--	--
Kobweg	--	--	--	--	--	--	--
Vred-oost	--	--	--	--	--	--	--
Vred-mid	--	--	--	--	--	--	--
Vred-west	--	--	--	--	--	--	--
Bataafsewe	--	--	--	--	--	--	--
JHW zuid	--	--	--	--	--	--	--
JHW midden	--	--	--	--	--	--	--
JHW Noord	--	--	--	--	--	--	--
JHW midden	--	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--	--
Joost-oost	--	--	--	--	--	--	--
Joost-west	--	--	--	--	--	--	--
B.H. Helds	--	--	--	--	--	--	--
Jacob Cats	--	--	--	--	--	--	--
Lekstraat	--	--	--	--	--	--	--

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
1.1	zuidzijde bv1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
1.2	zuidzijde bv1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
1.3	zuidzijde bv1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
1.4	oostzijde bv1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
1.5	noordzijde bv1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
1.6	noordzijde bv1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
1.7	noordzijde bv1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
1.8	westzijde bv1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
2.1	westzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
2.2	zuidzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
2.3	zuidzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
2.4	zuidzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
2.5	oostzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
2.6	oostzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
2.7	noordzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
2.8	westzijde bv2	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--
2.9	noordzijde bv2	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--
2.10	noordzijde bv2	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--
2.11	noordzijde bv2	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--
2.12	noordzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
2.13	noordzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
2.14	noordzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
2.15	westzijde bv2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
3.1	westzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
3.2	westzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
3.3	noordzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
3.4	noordzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
3.5	oostzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
3.6	oostzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
3.7	zuidzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
3.8	zuidzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
3.9	zuidzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
3.10	westzijde bv3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
3.11	zuidzijde bv3	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--
3.12	zuidzijde bv3	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--
4.1	zuidzijde bv4	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--
4.2	zuidzijde bv4	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--
4.3	zuidzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
4.4	zuidzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
4.5	noordoostzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
4.6	zuidwestzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
4.7	zuidwestzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
4.8	zuidwestzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
4.9	zuidwestzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
4.10	noordzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
4.11	noordzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
4.12	oostzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
4.13	oostzijde bv4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
5.1	zuidzijde bv5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
5.2	zuidzijde bv5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
5.3	oostzijde bv5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
5.4	oostzijde bv5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
5.5	oostzijde bv5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
5.6	noordzijde bv5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
5.7	noordzijde bv5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
5.8	westzijde bv5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
5.9	westzijde bv5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
6.1	westzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
6.2	westzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
6.3	noordzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
augustus 2023 - De Rikker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
1.1	--	Ja
1.2	--	Ja
1.3	--	Ja
1.4	--	Ja
1.5	--	Ja
1.6	--	Ja
1.7	--	Ja
1.8	--	Ja
2.1	--	Ja
2.2	--	Ja
2.3	--	Ja
2.4	--	Ja
2.5	--	Ja
2.6	--	Ja
2.7	--	Ja
2.8	--	Ja
2.9	--	Ja
2.10	--	Ja
2.11	--	Ja
2.12	--	Ja
2.13	--	Ja
2.14	--	Ja
2.15	--	Ja
3.1	--	Ja
3.2	--	Ja
3.3	--	Ja
3.4	--	Ja
3.5	--	Ja
3.6	--	Ja
3.7	--	Ja
3.8	--	Ja
3.9	--	Ja
3.10	--	Ja
3.11	--	Ja
3.12	--	Ja
4.1	--	Ja
4.2	--	Ja
4.3	--	Ja
4.4	--	Ja
4.5	--	Ja
4.6	--	Ja
4.7	--	Ja
4.8	--	Ja
4.9	--	Ja
4.10	--	Ja
4.11	--	Ja
4.12	--	Ja
4.13	--	Ja
5.1	--	Ja
5.2	--	Ja
5.3	--	Ja
5.4	--	Ja
5.5	--	Ja
5.6	--	Ja
5.7	--	Ja
5.8	--	Ja
5.9	--	Ja
6.1	--	Ja
6.2	--	Ja
6.3	--	Ja

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
6.4	noordzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
6.5	oostzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
6.6	oostzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
6.7	oostzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
6.8	zuidzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
6.9	zuidzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
6.10	zuidzijde bv6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.1	zuidzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.2	zuidzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.3	zuidzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.4	oostzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.5	oostzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.6	noordzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.7	noordzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.8	noordzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.9	westzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
7.10	westzijde bv7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
8.1	westzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
8.2	westzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
8.3	zuidzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
8.4	zuidzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
8.5	zuidzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
8.6	oostzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
8.7	oostzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
8.8	noordzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
8.9	noordzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
8.10	noordzijde bv8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
9.1	westzijde bv9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
9.2	westzijde bv9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
9.3	westzijde bv9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
9.4	zuidzijde bv9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
9.5	zuidzijde bv9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
9.6	oostzijde bv9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
9.7	oostzijde bv9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
9.8	noordzijde bv9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
10.1	noordzijde bv10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
10.2	noordzijde bv10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
10.3	noordzijde bv10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
10.4	westzijde bv10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
10.5	zuidzijde bv10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
10.6	zuidzijde bv10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
10.7	zuidzijde bv10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
10.8	oostzijde bv10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
11.1	westzijde bv11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
11.2	westzijde bv11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
11.3	westzijde bv11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
11.4	zuidzijde bv11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
11.5	oostzijde bv11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
11.6	oostzijde bv11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
11.7	oostzijde bv11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
11.8	noordzijde bv11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
12.1	noordzijde bv12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
12.2	noordzijde bv12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
12.3	noordzijde bv12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
12.4	westzijde bv12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
12.5	zuidzijde bv12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
12.6	zuidzijde bv12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
12.7	oostzijde bv12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
13.1	oostzijde bv13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
13.2	oostzijde bv13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
augustus 2023 - De Rikker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
6.4	--	Ja
6.5	--	Ja
6.6	--	Ja
6.7	--	Ja
6.8	--	Ja
6.9	--	Ja
6.10	--	Ja
7.1	--	Ja
7.2	--	Ja
7.3	--	Ja
7.4	--	Ja
7.5	--	Ja
7.6	--	Ja
7.7	--	Ja
7.8	--	Ja
7.9	--	Ja
7.10	--	Ja
8.1	--	Ja
8.2	--	Ja
8.3	--	Ja
8.4	--	Ja
8.5	--	Ja
8.6	--	Ja
8.7	--	Ja
8.8	--	Ja
8.9	--	Ja
8.10	--	Ja
9.1	--	Ja
9.2	--	Ja
9.3	--	Ja
9.4	--	Ja
9.5	--	Ja
9.6	--	Ja
9.7	--	Ja
9.8	--	Ja
10.1	--	Ja
10.2	--	Ja
10.3	--	Ja
10.4	--	Ja
10.5	--	Ja
10.6	--	Ja
10.7	--	Ja
10.8	--	Ja
11.1	--	Ja
11.2	--	Ja
11.3	--	Ja
11.4	--	Ja
11.5	--	Ja
11.6	--	Ja
11.7	--	Ja
11.8	--	Ja
12.1	--	Ja
12.2	--	Ja
12.3	--	Ja
12.4	--	Ja
12.5	--	Ja
12.6	--	Ja
12.7	--	Ja
13.1	--	Ja
13.2	--	Ja

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 augustus 2023 - De Rikker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
13.3	noordzijde bv13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
13.4	westzijde bv13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
13.5	westzijde bv13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
13.6	zuidzijde bv13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
14.1	zuidwestzijde bv14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
14.2	noordwestzijde bv14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
14.3	noordoostzijde bv14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
14.4	zuidoostzijde bv14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
15.1	zuidoostzijde bv15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
15.2	noordoostzijde bv15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
15.3	noordwestzijde bv15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
15.4	zuidwestzijde bv15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16.1	zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16.2	zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16.3	oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16.4	oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
17.1	noordwestzijde bv17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
17.2	oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
17.3	oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
17.4	zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
18.1	BV 18 JHW 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
18.2	BV 18 JHW 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
18.3	BV 18 JHW 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
18.4	BV 18 JHW 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
17.5	westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16.5	noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16.6	noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16.7	westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16.8	westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
JH.1	Jachthuisweg 2 - oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
JH.2	Jachthuisweg 2 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
JH.3	Jachthuisweg 2 - westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
JH.4	zuidgevel	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
augustus 2023 - De Rikker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
13.3	--	Ja
13.4	--	Ja
13.5	--	Ja
13.6	--	Ja
14.1	--	Ja
14.2	--	Ja
14.3	--	Ja
14.4	--	Ja
15.1	--	Ja
15.2	--	Ja
15.3	--	Ja
15.4	--	Ja
16.1	--	Ja
16.2	--	Ja
16.3	--	Ja
16.4	--	Ja
17.1	--	Ja
17.2	--	Ja
17.3	--	Ja
17.4	--	Ja
18.1	--	Ja
18.2	--	Ja
18.3	--	Ja
18.4	--	Ja
17.5	--	Ja
16.5	--	Ja
16.6	--	Ja
16.7	--	Ja
16.8	--	Ja
JH.1	--	Ja
JH.2	--	Ja
JH.3	--	Ja
JH.4	--	Ja

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	40,85	36,85	30,59	40,95
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	41,38	37,38	31,13	41,49
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	41,69	37,69	31,45	41,80
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	41,72	37,72	31,45	41,82
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	39,86	35,97	29,93	40,09
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	40,76	36,89	30,88	41,01
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	41,09	37,22	31,21	41,34
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	41,57	37,66	31,59	41,78
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	47,18	42,87	36,52	47,10
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	48,25	43,90	37,56	48,15
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	48,37	44,04	37,69	48,28
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	48,46	44,14	37,80	48,38
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	53,51	49,00	42,62	53,32
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	54,31	49,80	43,42	54,12
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	54,30	49,79	43,41	54,11
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	54,22	49,72	43,34	54,04
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	46,20	41,69	35,31	46,01
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	47,91	43,41	37,02	47,73
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	48,08	43,58	37,20	47,90
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	48,34	43,84	37,46	48,16
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	40,20	35,70	29,33	40,02
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	41,81	37,32	30,94	41,63
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	42,99	38,50	32,12	42,81
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	43,65	39,18	32,81	43,49
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	35,97	31,62	25,35	35,89
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	37,44	33,11	26,80	37,36
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	38,69	34,34	28,00	38,59
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	40,36	36,03	29,66	40,26
1.8_A	westzijde bv1	1,50	35,90	32,09	26,11	36,19
1.8_B	westzijde bv1	4,50	37,31	33,46	27,43	37,56
1.8_C	westzijde bv1	7,50	38,09	34,19	28,11	38,30
1.8_D	westzijde bv1	10,50	38,45	34,53	28,45	38,65
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	24,61	20,24	13,93	24,51
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	26,51	22,15	15,84	26,42
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	28,86	24,49	18,13	28,75
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	31,87	27,44	21,02	31,71
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	27,08	22,66	16,34	26,95
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	28,62	24,21	17,88	28,50
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	30,44	26,03	19,63	30,30
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	32,26	27,81	21,37	32,09
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	26,58	22,16	15,86	26,46
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	28,70	24,28	17,98	28,58
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	31,16	26,74	20,42	31,03
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	33,24	28,76	22,41	33,08
10.4_A	westzijde bv10	1,50	27,63	23,23	16,94	27,52
10.4_B	westzijde bv10	4,50	29,05	24,64	18,33	28,93
10.4_C	westzijde bv10	7,50	30,76	26,36	20,05	30,65
10.4_D	westzijde bv10	10,50	29,86	25,40	19,08	29,72
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	26,01	21,76	15,53	25,99
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	28,24	23,98	17,74	28,22
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	29,90	25,62	19,37	29,86
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	32,06	27,82	21,55	32,04
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	25,91	21,74	15,55	25,95
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	28,04	23,86	17,64	28,06
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	30,09	25,90	19,65	30,10
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	32,96	28,82	22,59	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	26,07	21,86	15,66	26,08
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	28,03	23,85	17,64	28,06
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	30,21	26,05	19,83	30,24
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	34,36	30,18	23,82	34,34
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	27,67	23,29	16,99	27,57
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	28,95	24,61	18,33	28,88
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	30,33	26,00	19,72	30,26
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	33,63	29,30	22,96	33,54
11.1_A	westzijde bv11	1,50	25,87	21,54	15,26	25,80
11.1_B	westzijde bv11	4,50	27,33	22,99	16,71	27,26
11.1_C	westzijde bv11	7,50	29,12	24,78	18,47	29,04
11.1_D	westzijde bv11	10,50	32,22	27,91	21,44	32,11
11.2_A	westzijde bv11	1,50	26,59	22,38	16,19	26,61
11.2_B	westzijde bv11	4,50	28,25	24,03	17,85	28,27
11.2_C	westzijde bv11	7,50	29,59	25,34	19,12	29,58
11.2_D	westzijde bv11	10,50	31,53	27,23	20,90	31,46
11.3_A	westzijde bv11	1,50	28,75	24,51	18,30	28,75
11.3_B	westzijde bv11	4,50	30,80	26,56	20,34	30,79
11.3_C	westzijde bv11	7,50	32,36	28,09	21,87	32,34
11.3_D	westzijde bv11	10,50	34,22	29,91	23,64	34,16
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	30,53	26,28	20,05	30,51
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	32,97	28,74	22,44	32,94
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	34,26	30,01	23,67	34,21
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	35,58	31,34	25,05	35,55
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	31,22	26,92	20,49	31,12
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	32,92	28,62	22,23	32,83
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	34,58	30,27	23,90	34,49
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	36,56	32,26	25,96	36,50
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	29,59	25,29	19,05	29,55
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	31,85	27,55	21,30	31,80
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	33,78	29,48	23,19	33,72
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	36,23	31,93	25,61	36,16
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	29,22	24,91	18,66	29,17
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	31,47	27,17	20,91	31,42
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	33,88	29,61	23,36	33,85
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	36,87	32,59	26,28	36,82
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	25,85	21,47	15,17	25,75
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	27,58	23,21	16,91	27,49
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	29,30	24,93	18,64	29,21
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	32,42	28,03	21,71	32,31
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	24,77	20,43	14,16	24,70
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	26,75	22,41	16,14	26,68
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	29,64	25,37	19,18	29,63
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	31,80	27,44	21,05	31,68
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	26,39	22,00	15,67	26,28
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	28,22	23,83	17,49	28,10
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	30,47	26,12	19,79	30,38
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	32,51	28,09	21,71	32,37
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	26,40	22,13	15,90	26,37
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	28,65	24,41	18,20	28,65
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	30,42	26,16	19,92	30,40
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	33,16	28,79	22,49	33,07
12.4_A	westzijde bv12	1,50	27,69	23,36	17,06	27,61
12.4_B	westzijde bv12	4,50	30,47	26,14	19,81	30,39
12.4_C	westzijde bv12	7,50	32,71	28,38	22,04	32,62
12.4_D	westzijde bv12	10,50	33,66	29,22	22,85	33,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	29,78	25,55	19,22	29,75
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	32,24	28,02	21,74	32,22
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	34,33	30,10	23,81	34,31
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	34,80	30,53	24,25	34,76
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	31,32	27,03	20,69	31,25
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	33,15	28,86	22,51	33,08
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	35,47	31,19	24,80	35,39
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	36,12	31,82	25,49	36,05
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	27,31	23,06	16,86	27,30
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	29,10	24,86	18,66	29,10
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	30,76	26,51	20,30	30,75
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	33,40	29,16	22,91	33,38
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	27,11	22,84	16,62	27,09
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	28,63	24,39	18,18	28,63
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	30,21	25,94	19,71	30,18
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	32,88	28,56	22,26	32,81
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	26,59	22,32	16,07	26,56
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	28,55	24,29	18,04	28,52
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	30,65	26,38	20,11	30,61
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	34,06	29,79	23,42	33,99
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	25,83	21,52	15,21	25,76
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	27,74	23,46	17,18	27,70
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	30,29	26,01	19,66	30,22
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	30,71	26,30	19,96	30,58
13.4_A	westzijde bv13	1,50	28,13	23,76	17,47	28,04
13.4_B	westzijde bv13	4,50	29,54	25,20	18,92	29,47
13.4_C	westzijde bv13	7,50	31,42	27,09	20,81	31,35
13.4_D	westzijde bv13	10,50	32,55	28,15	21,81	32,43
13.5_A	westzijde bv13	1,50	32,97	28,48	22,13	32,80
13.5_B	westzijde bv13	4,50	34,27	29,78	23,42	34,10
13.5_C	westzijde bv13	7,50	35,78	31,31	24,96	35,62
13.5_D	westzijde bv13	10,50	36,25	31,78	25,41	36,09
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	30,61	26,28	20,02	30,55
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	32,95	28,64	22,41	32,91
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	34,98	30,68	24,37	34,92
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	36,18	31,82	25,49	36,08
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	48,72	44,20	37,84	48,54
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	49,07	44,55	38,19	48,89
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	48,92	44,40	38,04	48,74
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	42,20	37,68	31,31	42,01
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	43,18	38,66	32,30	43,00
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	43,42	38,90	32,53	43,23
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	29,91	25,42	19,04	29,73
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	33,45	28,96	22,57	33,27
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	37,74	33,26	26,83	37,55
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	39,87	35,35	28,99	39,69
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	40,46	35,95	29,58	40,28
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	42,46	37,95	31,57	42,27
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	38,55	34,04	27,67	38,37
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	40,37	35,86	29,49	40,19
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	41,31	36,82	30,43	41,13
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	34,92	30,41	24,05	34,74
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	36,20	31,70	25,32	36,02
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	37,19	32,70	26,29	37,01
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	39,28	34,76	28,39	39,09
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	40,82	36,30	29,93	40,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	41,17	36,66	30,28	40,98
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	44,19	39,67	33,30	44,00
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	45,25	40,73	34,36	45,06
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	45,38	40,86	34,49	45,19
16.1_A	zuidgevel	1,50	58,45	53,93	47,57	58,27
16.1_B	zuidgevel	4,50	59,21	54,69	48,33	59,03
16.1_C	zuidgevel	7,50	59,15	54,63	48,27	58,97
16.2_A	zuidgevel	1,50	58,46	53,94	47,58	58,28
16.2_B	zuidgevel	4,50	59,14	54,62	48,26	58,96
16.2_C	zuidgevel	7,50	59,03	54,51	48,15	58,85
16.3_A	oostgevel	1,50	53,99	49,48	43,11	53,81
16.3_B	oostgevel	4,50	55,10	50,59	44,22	54,92
16.3_C	oostgevel	7,50	55,22	50,70	44,33	55,03
16.4_A	oostgevel	1,50	50,00	45,49	39,12	49,82
16.4_B	oostgevel	4,50	51,82	47,30	40,93	51,63
16.4_C	oostgevel	7,50	52,45	47,94	41,56	52,26
16.5_A	noordgevel	1,50	45,83	41,31	34,95	45,65
16.5_B	noordgevel	4,50	46,97	42,45	36,09	46,79
16.5_C	noordgevel	7,50	47,76	43,25	36,88	47,58
16.6_A	noordgevel	1,50	40,89	36,38	30,02	40,71
16.6_B	noordgevel	4,50	44,87	40,36	34,00	44,69
16.6_C	noordgevel	7,50	45,20	40,69	34,33	45,02
16.7_A	westgevel	1,50	43,41	38,91	32,57	43,24
16.7_B	westgevel	4,50	45,16	40,67	34,31	44,99
16.7_C	westgevel	7,50	45,23	40,74	34,37	45,06
16.8_A	westgevel	1,50	53,59	49,08	42,71	53,41
16.8_B	westgevel	4,50	54,36	49,84	43,49	54,18
16.8_C	westgevel	7,50	54,39	49,88	43,51	54,21
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	61,59	57,07	50,71	61,41
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	61,91	57,39	51,02	61,72
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	61,55	57,03	50,67	61,37
17.2_A	oostgevel	1,50	56,43	51,91	45,55	56,25
17.2_B	oostgevel	4,50	57,03	52,51	46,14	56,84
17.2_C	oostgevel	7,50	56,90	52,39	46,02	56,72
17.3_A	oostgevel	1,50	52,49	47,98	41,61	52,31
17.3_B	oostgevel	4,50	53,90	49,39	43,02	53,72
17.3_C	oostgevel	7,50	54,05	49,54	43,17	53,87
17.4_A	zuidgevel	1,50	43,17	38,81	32,40	43,05
17.4_B	zuidgevel	4,50	44,91	40,51	34,11	44,77
17.4_C	zuidgevel	7,50	46,58	42,14	35,76	46,43
17.5_A	westgevel	1,50	56,88	52,37	46,00	56,70
17.5_B	westgevel	4,50	57,63	53,11	46,75	57,45
17.5_C	westgevel	7,50	57,22	52,70	46,35	57,04
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	35,42	30,94	24,55	35,25
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	36,71	32,23	25,85	36,54
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	37,90	33,43	27,07	37,74
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	42,77	38,27	31,89	42,59
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	43,72	39,22	32,85	43,54
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	44,22	39,72	33,34	44,04
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	41,60	37,09	30,71	41,41
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	42,52	38,01	31,63	42,33
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	43,15	38,65	32,27	42,97
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	34,79	30,27	23,90	34,60
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	35,62	31,10	24,74	35,44
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	36,15	31,63	25,26	35,96
2.1_A	westzijde bv2	1,50	38,00	33,76	27,58	38,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	39,62	35,33	29,11	39,59
2.1_C	westzijde bv2	7,50	40,36	36,08	29,86	40,33
2.1_D	westzijde bv2	10,50	40,17	35,83	29,56	40,10
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	37,77	33,42	27,04	37,66
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	37,33	33,00	26,65	37,24
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	50,15	45,63	39,27	49,97
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	50,97	46,45	40,09	50,79
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	51,05	46,53	40,17	50,87
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	49,76	45,24	38,88	49,58
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	50,20	45,68	39,32	50,02
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	50,13	45,61	39,25	49,95
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	49,21	44,69	38,32	49,02
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	49,55	45,04	38,68	49,37
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	49,35	44,84	38,48	49,17
2.15_A	westzijde bv2	1,50	42,27	37,78	31,44	42,11
2.15_B	westzijde bv2	4,50	43,17	38,69	32,34	43,01
2.15_C	westzijde bv2	7,50	43,25	38,78	32,45	43,10
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	36,99	32,93	26,84	37,11
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	37,53	33,46	27,37	37,65
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	38,03	33,92	27,79	38,12
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	39,21	35,07	28,89	39,27
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	38,10	33,61	27,26	37,93
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	39,37	34,89	28,54	39,21
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	40,41	35,93	29,58	40,25
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	41,63	37,20	30,86	41,49
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	48,09	43,59	37,19	47,90
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	49,56	45,05	38,67	49,37
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	49,76	45,26	38,87	49,58
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	49,75	45,25	38,87	49,57
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	53,59	49,08	42,71	53,41
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	54,46	49,95	43,58	54,28
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	54,48	49,97	43,60	54,30
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	54,39	49,88	43,50	54,20
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	54,93	50,42	44,05	54,75
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	55,84	51,32	44,96	55,66
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	55,82	51,30	44,94	55,64
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	55,68	51,17	44,80	55,50
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	51,81	47,30	40,93	51,63
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	52,92	48,40	42,03	52,73
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	52,86	48,34	41,97	52,67
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	52,71	48,19	41,83	52,53
2.8_D	westzijde bv2	10,50	32,63	28,55	22,40	32,73
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	37,81	33,41	27,02	37,67
3.1_A	westzijde bv3	1,50	35,97	31,52	25,20	35,83
3.1_B	westzijde bv3	4,50	37,81	33,35	27,01	37,66
3.1_C	westzijde bv3	7,50	38,36	33,92	27,59	38,22
3.1_D	westzijde bv3	10,50	39,51	35,07	28,74	39,37
3.10_A	westzijde bv3	1,50	41,55	37,05	30,68	41,37
3.10_B	westzijde bv3	4,50	42,52	38,02	31,66	42,34
3.10_C	westzijde bv3	7,50	42,71	38,22	31,88	42,55
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	38,05	33,65	27,30	37,93
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	36,28	31,94	25,54	36,17
3.2_A	westzijde bv3	1,50	28,44	24,08	17,78	28,35
3.2_B	westzijde bv3	4,50	30,02	25,67	19,38	29,94
3.2_C	westzijde bv3	7,50	31,70	27,40	21,11	31,64
3.2_D	westzijde bv3	10,50	34,50	30,27	23,91	34,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	37,11	32,61	26,24	36,93
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	37,80	33,29	26,92	37,62
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	38,88	34,38	28,01	38,70
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	40,18	35,71	29,32	40,01
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	41,23	36,71	30,35	41,05
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	42,70	38,18	31,82	42,52
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	43,04	38,52	32,16	42,86
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	43,29	38,77	32,41	43,11
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	49,82	45,31	38,94	49,64
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	51,10	46,58	40,21	50,91
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	51,70	47,19	40,82	51,52
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	51,81	47,30	40,93	51,63
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	53,51	48,99	42,63	53,33
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	54,96	50,44	44,08	54,78
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	55,16	50,65	44,28	54,98
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	55,15	50,63	44,27	54,97
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	53,16	48,64	42,28	52,98
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	54,32	49,80	43,44	54,14
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	54,53	50,02	43,65	54,35
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	54,52	50,00	43,64	54,34
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	50,27	45,75	39,39	50,09
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	51,13	46,61	40,25	50,95
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	51,47	46,95	40,59	51,29
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	48,93	44,42	38,06	48,75
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	49,42	44,90	38,54	49,24
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	49,38	44,87	38,51	49,20
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	38,13	33,88	27,63	38,11
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	32,43	27,94	21,59	32,26
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	33,16	28,68	22,34	33,00
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	34,59	30,11	23,77	34,43
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	36,73	32,27	25,91	36,57
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	31,26	26,76	20,41	31,09
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	32,34	27,85	21,49	32,17
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	33,76	29,27	22,91	33,59
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	36,07	31,58	25,20	35,89
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	31,54	27,07	20,72	31,38
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	33,13	28,67	22,32	32,98
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	34,94	30,49	24,13	34,79
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	37,75	33,34	26,93	37,60
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	37,34	32,84	26,49	37,17
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	39,21	34,72	28,36	39,04
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	39,87	35,38	29,02	39,70
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	41,35	36,89	30,52	41,19
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	36,70	32,37	26,06	36,62
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	45,07	40,58	34,24	44,91
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	45,78	41,28	34,94	45,61
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	45,87	41,38	35,04	45,71
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	45,78	41,28	34,92	45,60
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	46,46	41,95	35,59	46,28
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	46,48	41,98	35,63	46,31
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	40,68	36,18	29,83	40,51
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	42,07	37,57	31,22	41,90
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	42,47	37,99	31,63	42,30
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	37,90	33,57	27,30	37,83
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	39,45	35,08	28,79	39,36
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	39,86	35,49	29,19	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	34,45	30,22	23,96	34,44
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	36,19	31,91	25,64	36,15
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	37,10	32,82	26,52	37,05
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	37,20	32,92	26,67	37,16
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	31,23	27,04	20,90	31,27
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	32,61	28,41	22,26	32,64
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	34,09	29,91	23,74	34,13
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	35,17	31,03	24,79	35,21
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	30,04	25,66	19,36	29,94
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	31,18	26,82	20,54	31,10
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	32,72	28,45	22,21	32,69
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	34,09	29,79	23,44	34,01
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	36,23	31,74	25,38	36,06
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	37,38	32,89	26,53	37,21
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	38,31	33,83	27,48	38,15
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	39,47	35,02	28,65	39,32
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	44,40	39,89	33,51	44,21
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	45,77	41,26	34,89	45,59
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	46,56	42,05	35,68	46,38
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	47,26	42,76	36,38	47,08
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	47,90	43,38	37,01	47,71
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	48,75	44,24	37,87	48,57
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	49,09	44,58	38,21	48,91
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	49,38	44,87	38,50	49,20
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	47,54	43,02	36,66	47,36
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	48,32	43,81	37,44	48,14
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	48,59	44,07	37,70	48,40
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	48,75	44,24	37,87	48,57
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	47,14	42,63	36,26	46,96
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	47,88	43,37	37,00	47,70
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	48,14	43,63	37,26	47,96
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	48,25	43,74	37,37	48,07
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	42,16	37,64	31,28	41,98
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	43,57	39,05	32,68	43,38
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	44,20	39,68	33,32	44,02
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	44,45	39,93	33,56	44,26
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	39,18	34,66	28,30	39,00
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	40,85	36,33	29,97	40,67
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	41,91	37,40	31,04	41,73
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	42,34	37,83	31,46	42,16
5.8_A	westzijde bv5	1,50	26,93	22,56	16,28	26,84
5.8_B	westzijde bv5	4,50	28,27	23,92	17,65	28,19
5.8_C	westzijde bv5	7,50	30,16	25,82	19,54	30,09
5.8_D	westzijde bv5	10,50	34,24	29,89	23,56	34,15
5.9_A	westzijde bv5	1,50	27,85	23,49	17,23	27,77
5.9_B	westzijde bv5	4,50	28,74	24,42	18,17	28,68
5.9_C	westzijde bv5	7,50	30,25	25,93	19,68	30,19
5.9_D	westzijde bv5	10,50	33,42	29,08	22,82	33,35
6.1_A	westzijde bv6	1,50	34,02	29,54	23,19	33,86
6.1_B	westzijde bv6	4,50	35,33	30,85	24,50	35,17
6.1_C	westzijde bv6	7,50	36,62	32,14	25,79	36,46
6.1_D	westzijde bv6	10,50	37,32	32,85	26,52	37,17
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	30,11	25,71	19,40	30,00
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	31,18	26,81	20,51	31,09
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	32,79	28,44	22,13	32,70
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	35,74	31,39	25,04	35,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	37,71	33,21	26,85	37,53
6.2_B	westzijde bv6	4,50	39,38	34,87	28,52	39,20
6.2_C	westzijde bv6	7,50	40,18	35,68	29,33	40,01
6.2_D	westzijde bv6	10,50	40,66	36,16	29,80	40,48
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	37,81	33,29	26,93	37,63
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	39,28	34,76	28,40	39,10
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	40,39	35,88	29,51	40,21
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	41,42	36,92	30,54	41,24
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	37,36	32,85	26,49	37,18
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	38,62	34,11	27,74	38,44
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	39,98	35,47	29,10	39,80
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	41,09	36,60	30,21	40,91
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	33,70	29,22	22,87	33,54
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	35,14	30,67	24,32	34,98
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	36,70	32,24	25,89	36,55
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	39,27	34,88	28,49	39,14
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	30,42	25,95	19,61	30,26
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	31,55	27,10	20,76	31,40
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	33,20	28,76	22,43	33,06
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	36,68	32,26	25,87	36,53
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	26,32	21,89	15,56	26,19
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	28,33	23,90	17,56	28,19
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	31,14	26,71	20,37	31,00
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	35,48	31,05	24,65	35,33
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	31,66	27,22	20,88	31,52
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	32,92	28,49	22,16	32,79
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	34,12	29,71	23,38	34,00
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	36,85	32,48	26,06	36,72
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	30,72	26,30	19,98	30,59
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	31,65	27,26	20,95	31,54
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	32,88	28,52	22,20	32,78
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	35,70	31,35	24,95	35,59
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	33,67	29,20	22,87	33,52
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	34,70	30,24	23,92	34,56
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	35,81	31,39	25,09	35,69
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	37,51	33,11	26,77	37,39
7.10_A	westzijde bv7	1,50	46,51	41,99	35,62	46,32
7.10_B	westzijde bv7	4,50	47,37	42,86	36,50	47,19
7.10_C	westzijde bv7	7,50	47,44	42,92	36,56	47,26
7.10_D	westzijde bv7	10,50	47,30	42,79	36,42	47,12
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	35,64	31,14	24,79	35,47
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	37,02	32,52	26,17	36,85
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	38,47	33,98	27,63	38,30
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	39,77	35,30	28,93	39,61
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	40,64	36,12	29,76	40,46
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	42,18	37,67	31,30	42,00
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	43,06	38,55	32,18	42,88
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	43,76	39,26	32,89	43,58
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	43,41	38,89	32,53	43,23
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	44,91	40,39	34,02	44,72
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	45,48	40,97	34,59	45,29
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	46,01	41,50	35,12	45,82
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	43,69	39,17	32,80	43,50
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	45,13	40,61	34,24	44,94
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	45,58	41,06	34,69	45,39
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	46,10	41,59	35,21	45,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	39,40	34,88	28,52	39,22
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	41,27	36,76	30,39	41,09
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	41,70	37,19	30,83	41,52
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	42,20	37,68	31,32	42,02
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	35,49	30,98	24,61	35,31
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	37,43	32,92	26,56	37,25
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	38,91	34,41	28,04	38,73
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	39,68	35,18	28,79	39,50
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	43,04	38,52	32,15	42,85
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	43,98	39,46	33,10	43,80
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	44,05	39,53	33,16	43,86
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	44,00	39,48	33,11	43,81
7.9_A	westzijde bv7	1,50	48,57	44,06	37,69	48,39
7.9_B	westzijde bv7	4,50	49,07	44,56	38,19	48,89
7.9_C	westzijde bv7	7,50	48,88	44,36	37,99	48,69
7.9_D	westzijde bv7	10,50	48,52	44,00	37,64	48,34
8.1_A	westzijde bv8	1,50	39,45	34,93	28,57	39,27
8.1_B	westzijde bv8	4,50	41,48	36,96	30,59	41,29
8.1_C	westzijde bv8	7,50	42,00	37,48	31,11	41,81
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	44,07	39,55	33,19	43,89
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	45,74	41,23	34,86	45,56
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	46,02	41,51	35,14	45,84
8.2_A	westzijde bv8	1,50	30,79	26,30	19,94	30,62
8.2_B	westzijde bv8	4,50	32,64	28,15	21,80	32,47
8.2_C	westzijde bv8	7,50	34,25	29,77	23,40	34,08
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	25,69	21,35	15,09	25,62
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	27,45	23,11	16,86	27,38
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	29,26	24,93	18,68	29,20
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	25,60	21,30	15,06	25,56
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	27,42	23,12	16,88	27,38
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	29,65	25,34	19,10	29,60
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	24,47	20,22	14,01	24,46
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	26,80	22,52	16,30	26,77
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	28,69	24,44	18,24	28,68
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	30,10	25,64	19,29	29,95
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	31,64	27,18	20,84	31,49
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	33,13	28,69	22,32	32,98
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	33,04	28,56	22,21	32,88
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	34,93	30,45	24,10	34,77
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	36,15	31,69	25,33	35,99
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	40,88	36,36	30,00	40,70
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	42,97	38,45	32,08	42,78
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	43,56	39,04	32,67	43,37
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	43,15	38,63	32,26	42,96
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	45,06	40,55	34,18	44,88
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	45,40	40,88	34,51	45,21
9.1_A	westzijde bv9	1,50	24,42	20,20	13,95	24,41
9.1_B	westzijde bv9	4,50	26,24	21,99	15,69	26,20
9.1_C	westzijde bv9	7,50	29,01	24,76	18,31	28,93
9.1_D	westzijde bv9	10,50	31,23	27,01	20,53	31,16
9.2_A	westzijde bv9	1,50	24,68	20,36	14,09	24,62
9.2_B	westzijde bv9	4,50	26,27	21,96	15,68	26,21
9.2_C	westzijde bv9	7,50	28,26	23,99	17,69	28,21
9.2_D	westzijde bv9	10,50	32,55	28,38	21,97	32,52
9.3_A	westzijde bv9	1,50	25,25	20,96	14,69	25,20
9.3_B	westzijde bv9	4,50	27,00	22,73	16,46	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	29,05	24,79	18,49	29,01
9.3_D	westzijde bv9	10,50	32,17	27,96	21,67	32,16
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	27,33	23,04	16,77	27,28
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	29,53	25,28	19,03	29,51
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	32,84	28,67	22,50	32,88
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	36,01	31,79	25,50	35,99
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	28,98	24,90	18,77	29,08
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	30,70	26,58	20,41	30,77
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	32,44	28,27	22,05	32,47
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	35,75	31,54	25,27	35,74
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	31,15	26,86	20,63	31,12
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	32,48	28,21	21,98	32,45
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	33,68	29,41	23,17	33,65
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	36,52	32,26	26,02	36,50
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	30,44	26,00	19,68	30,31
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	31,65	27,25	20,94	31,54
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	33,31	28,94	22,66	33,22
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	34,80	30,53	24,29	34,77
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	30,56	26,07	19,71	30,39
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	31,58	27,11	20,74	31,42
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	32,95	28,50	22,11	32,79
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	34,87	30,42	23,99	34,70
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	52,18	47,67	41,30	52,00
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	53,34	48,83	42,47	53,16
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	53,48	48,96	42,60	53,30
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	61,86	57,34	50,98	61,68
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	62,03	57,51	51,15	61,85
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	61,62	57,10	50,74	61,44
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	56,15	51,63	45,27	55,97
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	56,85	52,33	45,97	56,67
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	56,67	52,16	45,79	56,49
JH.4_A	zuidgevel	4,00	50,19	45,68	39,32	50,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	21,35	16,79	12,19	21,72
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	22,20	17,64	13,04	22,57
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	22,51	17,93	13,34	22,87
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	22,12	17,54	12,95	22,48
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	23,16	18,59	13,99	23,52
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	23,94	19,37	14,78	24,31
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	24,10	19,52	14,94	24,47
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	24,10	19,52	14,94	24,47
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	25,12	20,55	15,95	25,48
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	25,60	21,02	16,43	25,96
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	25,79	21,21	16,63	26,16
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	26,02	21,43	16,85	26,38
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	24,94	20,37	15,77	25,30
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	25,24	20,65	16,07	25,60
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	25,26	20,67	16,10	25,62
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	26,09	21,50	16,93	26,45
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	2,11	-2,63	-7,07	2,44
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	4,54	-0,20	-4,64	4,87
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	8,07	3,38	-1,10	8,41
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	13,35	8,72	4,19	13,71
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	3,44	-1,28	-5,74	3,78
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	5,86	1,14	-3,33	6,19
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	9,32	4,64	0,14	9,66
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	15,06	10,44	5,89	15,42
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	3,78	-0,93	-5,41	4,11
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	6,32	1,62	-2,85	6,66
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	10,23	5,58	1,06	10,58
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	15,86	11,26	6,70	16,22
1.8_A	westzijde bv1	1,50	-3,64	-8,31	-12,81	-3,29
1.8_B	westzijde bv1	4,50	-1,50	-6,18	-10,68	-1,16
1.8_C	westzijde bv1	7,50	0,60	-4,05	-8,57	0,95
1.8_D	westzijde bv1	10,50	6,44	1,86	-2,73	6,80
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	-5,42	-10,13	-14,60	-5,08
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	-1,49	-6,16	-10,66	-1,14
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	4,14	-0,46	-5,02	4,50
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	6,33	1,75	-2,83	6,70
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	--	--	--	--
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	--	--	--	--
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	--	--	--	--
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	--	--	--	--
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	--	--	--	--
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	--	--	--	--
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	--	--	--	--
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	--	--	--	--
10.4_A	westzijde bv10	1,50	-3,31	-8,04	-12,49	-2,98
10.4_B	westzijde bv10	4,50	-1,27	-5,94	-10,44	-0,92
10.4_C	westzijde bv10	7,50	3,78	-0,83	-5,38	4,14
10.4_D	westzijde bv10	10,50	--	--	--	--
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	-4,27	-9,00	-13,46	-3,94
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	-1,31	-6,00	-10,48	-0,97
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	2,60	-2,04	-6,57	2,95
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	11,51	6,94	2,35	11,88
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	-0,50	-5,22	-9,69	-0,17
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	5,06	0,44	-4,11	5,42
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	9,76	5,17	0,60	10,12
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	14,23	9,65	5,06	14,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	-2,14	-6,89	-11,33	-1,81
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	0,65	-4,07	-8,54	0,98
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	4,12	-0,56	-5,06	4,46
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	12,38	7,80	3,22	12,75
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	-9,43	-14,21	-18,62	-9,11
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	-6,81	-11,58	-16,00	-6,49
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	-2,26	-6,98	-11,44	-1,92
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	6,92	2,31	-2,25	7,28
11.1_A	westzijde bv11	1,50	-7,82	-12,63	-17,01	-7,50
11.1_B	westzijde bv11	4,50	-5,45	-10,24	-14,64	-5,13
11.1_C	westzijde bv11	7,50	-0,95	-5,66	-10,13	-0,61
11.1_D	westzijde bv11	10,50	7,67	3,07	-1,50	8,03
11.2_A	westzijde bv11	1,50	-12,74	-17,55	-21,93	-12,42
11.2_B	westzijde bv11	4,50	-9,98	-14,78	-19,17	-9,66
11.2_C	westzijde bv11	7,50	-6,76	-11,50	-15,94	-6,43
11.2_D	westzijde bv11	10,50	-1,06	-5,68	-10,23	-0,70
11.3_A	westzijde bv11	1,50	3,96	-0,72	-5,21	4,31
11.3_B	westzijde bv11	4,50	7,38	2,74	-1,79	7,73
11.3_C	westzijde bv11	7,50	11,63	7,03	2,47	11,99
11.3_D	westzijde bv11	10,50	14,33	9,74	5,17	14,69
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	2,82	-1,86	-6,35	3,17
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	5,50	0,83	-3,67	5,85
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	9,69	5,07	0,52	10,05
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	15,37	10,80	6,21	15,74
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	-0,91	-5,62	-10,09	-0,57
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	2,93	-1,74	-6,24	3,28
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	10,08	5,49	0,92	10,44
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	14,37	9,81	5,21	14,74
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	-1,89	-6,63	-11,08	-1,56
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	2,94	-1,76	-6,24	3,28
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	12,15	7,56	2,97	12,51
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	14,77	10,19	5,61	15,14
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	-0,17	-4,88	-9,34	0,17
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	3,57	-1,12	-5,61	3,91
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	12,48	7,90	3,32	12,85
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	14,69	10,11	5,53	15,06
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	-9,79	-14,57	-18,98	-9,47
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	-8,69	-13,48	-17,87	-8,37
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	-7,20	-12,01	-16,40	-6,89
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	-5,18	-9,96	-14,37	-4,86
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	-0,34	-5,03	-9,51	0,00
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	3,10	-1,56	-6,07	3,45
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	10,93	6,35	1,77	11,30
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	8,28	3,68	-0,88	8,64
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	-2,53	-7,28	-11,72	-2,20
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	0,67	-4,03	-8,50	1,01
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	8,56	3,97	-0,60	8,92
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	4,91	0,29	-4,26	5,27
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	-1,83	-6,60	-11,01	-1,50
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	0,94	-3,81	-8,24	1,27
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	4,41	-0,28	-4,77	4,75
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	7,66	3,05	-1,51	8,02
12.4_A	westzijde bv12	1,50	0,29	-4,35	-8,88	0,64
12.4_B	westzijde bv12	4,50	7,80	3,23	-1,36	8,17
12.4_C	westzijde bv12	7,50	10,39	5,81	1,23	10,76
12.4_D	westzijde bv12	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	3,49	-1,16	-5,68	3,84
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	10,88	6,30	1,72	11,25
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	14,53	9,96	5,37	14,90
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	12,73	8,15	3,56	13,09
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	-0,04	-4,73	-9,21	0,30
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	3,43	-1,22	-5,74	3,78
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	11,60	7,03	2,44	11,97
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	13,49	8,92	4,32	13,85
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	-5,19	-9,97	-14,38	-4,87
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	-3,07	-7,85	-12,26	-2,75
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	0,68	-4,07	-8,51	1,01
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	8,52	3,89	-0,65	8,87
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	-6,78	-11,55	-15,96	-6,45
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	-4,04	-8,80	-13,22	-3,71
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	0,28	-4,42	-8,90	0,62
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	6,82	2,20	-2,35	7,18
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	-7,02	-11,79	-16,20	-6,69
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	-4,15	-8,89	-13,33	-3,82
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	0,24	-4,43	-8,93	0,59
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	8,78	4,20	-0,38	9,15
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	-0,71	-5,43	-9,89	-0,37
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	-1,32	-6,01	-10,49	-0,98
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	4,27	-0,34	-4,90	4,63
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	--	--	--	--
13.4_A	westzijde bv13	1,50	-3,90	-8,70	-13,09	-3,58
13.4_B	westzijde bv13	4,50	-1,27	-6,04	-10,45	-0,94
13.4_C	westzijde bv13	7,50	4,31	-0,39	-4,87	4,65
13.4_D	westzijde bv13	10,50	7,84	3,26	-1,32	8,21
13.5_A	westzijde bv13	1,50	-3,90	-8,62	-13,08	-3,56
13.5_B	westzijde bv13	4,50	-0,90	-5,57	-10,08	-0,56
13.5_C	westzijde bv13	7,50	8,24	3,66	-0,92	8,61
13.5_D	westzijde bv13	10,50	9,56	4,98	0,40	9,93
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	2,15	-2,48	-7,02	2,50
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	9,92	5,35	0,76	10,29
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	12,05	7,48	2,89	12,42
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	12,26	7,69	3,10	12,63
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	14,37	9,78	5,21	14,73
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	14,91	10,29	5,75	15,27
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	14,92	10,30	5,76	15,28
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	-9,25	-14,04	-18,44	-8,93
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	-5,28	-9,99	-14,45	-4,94
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	-1,21	-5,90	-10,38	-0,87
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	--	--	--	--
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	--	--	--	--
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	--	--	--	--
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	-8,86	-13,65	-18,05	-8,54
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	-3,72	-8,50	-12,91	-3,40
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	4,02	-0,67	-5,15	4,36
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	-3,51	-8,27	-12,69	-3,18
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	2,28	-2,40	-6,89	2,63
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	9,81	5,20	0,64	10,17
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	--	--	--	--
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	--	--	--	--
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	--	--	--	--
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	-13,14	-17,92	-22,33	-12,82
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	-9,58	-14,29	-18,76	-9,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	-6,03	-10,74	-15,21	-5,69
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	-5,38	-10,12	-14,56	-5,05
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	-1,73	-6,47	-10,91	-1,40
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	2,03	-2,70	-7,16	2,36
16.1_A	zuidgevel	1,50	18,32	13,76	9,16	18,69
16.1_B	zuidgevel	4,50	19,03	14,44	9,87	19,39
16.1_C	zuidgevel	7,50	19,20	14,61	10,04	19,56
16.2_A	zuidgevel	1,50	18,12	13,56	8,96	18,49
16.2_B	zuidgevel	4,50	18,80	14,22	9,64	19,17
16.2_C	zuidgevel	7,50	18,98	14,39	9,82	19,34
16.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	0,21	-4,45	-8,96	0,56
16.5_B	noordgevel	4,50	3,93	-0,72	-5,24	4,28
16.5_C	noordgevel	7,50	9,83	5,24	0,66	10,19
16.6_A	noordgevel	1,50	0,43	-4,31	-8,75	0,76
16.6_B	noordgevel	4,50	4,98	0,28	-4,19	5,32
16.6_C	noordgevel	7,50	13,93	9,34	4,77	14,29
16.7_A	westgevel	1,50	-2,11	-6,85	-11,29	-1,78
16.7_B	westgevel	4,50	2,42	-2,27	-6,75	2,76
16.7_C	westgevel	7,50	9,52	4,91	0,35	9,88
16.8_A	westgevel	1,50	-5,62	-10,40	-14,81	-5,30
16.8_B	westgevel	4,50	-1,18	-5,89	-10,35	-0,84
16.8_C	westgevel	7,50	8,39	3,78	-0,78	8,75
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	-0,24	-4,99	-9,43	0,09
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	3,02	-1,71	-6,16	3,35
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	7,74	3,08	-1,44	8,09
17.2_A	oostgevel	1,50	20,97	16,41	11,80	21,34
17.2_B	oostgevel	4,50	21,65	17,07	12,49	22,02
17.2_C	oostgevel	7,50	21,81	17,22	12,64	22,17
17.3_A	oostgevel	1,50	21,13	16,57	11,96	21,50
17.3_B	oostgevel	4,50	21,81	17,23	12,65	22,18
17.3_C	oostgevel	7,50	21,98	17,39	12,81	22,34
17.4_A	zuidgevel	1,50	19,73	15,17	10,55	20,09
17.4_B	zuidgevel	4,50	20,44	15,86	11,27	20,80
17.4_C	zuidgevel	7,50	20,62	16,03	11,45	20,98
17.5_A	westgevel	1,50	-0,46	-5,13	-9,63	-0,11
17.5_B	westgevel	4,50	4,75	0,11	-4,42	5,10
17.5_C	westgevel	7,50	8,49	3,87	-0,67	8,85
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	4,01	-0,67	-5,16	4,36
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	9,71	5,07	0,54	10,06
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	14,00	9,42	4,84	14,37
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	5,49	0,90	-3,67	5,85
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	12,55	7,97	3,39	12,92
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	13,19	8,60	4,02	13,55
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
2.1_A	westzijde bv2	1,50	17,63	13,07	8,47	18,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	18,17	13,59	9,00	18,53
2.1_C	westzijde bv2	7,50	19,36	14,77	10,19	19,72
2.1_D	westzijde bv2	10,50	17,24	12,66	8,08	17,61
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	11,16	6,53	1,99	11,51
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	13,76	9,17	4,60	14,12
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	0,12	-4,63	-9,06	0,45
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	3,33	-1,39	-5,85	3,67
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	8,08	3,40	-1,10	8,42
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	3,15	-1,56	-6,03	3,49
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	6,31	1,63	-2,87	6,65
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	7,37	2,71	-1,81	7,72
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	5,07	0,39	-4,10	5,42
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	11,11	6,51	1,95	11,47
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	6,66	1,98	-2,51	7,01
2.15_A	westzijde bv2	1,50	-1,80	-6,52	-10,98	-1,46
2.15_B	westzijde bv2	4,50	1,90	-2,78	-7,28	2,24
2.15_C	westzijde bv2	7,50	10,38	5,80	1,22	10,75
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	-2,04	-6,78	-11,22	-1,71
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	0,61	-4,12	-8,57	0,94
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	4,83	0,14	-4,34	5,17
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	12,31	7,71	3,15	12,67
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	-1,05	-5,79	-10,23	-0,72
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	1,55	-3,18	-7,63	1,88
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	5,77	1,07	-3,41	6,11
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	13,33	8,72	4,16	13,69
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	-0,01	-4,75	-9,19	0,32
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	2,50	-2,24	-6,68	2,83
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	6,62	1,91	-2,56	6,96
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	13,63	9,00	4,46	13,98
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	21,93	17,37	12,77	22,30
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	22,33	17,74	13,17	22,69
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	22,23	17,64	13,06	22,59
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	22,73	18,14	13,57	23,09
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	20,06	15,50	10,90	20,43
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	20,64	16,05	11,48	21,00
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	20,60	16,01	11,44	20,96
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	20,56	15,97	11,40	20,92
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	-2,31	-7,07	-11,50	-1,98
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	0,49	-4,25	-8,69	0,82
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	4,55	-0,14	-4,62	4,89
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	10,00	5,37	0,83	10,35
2.8_D	westzijde bv2	10,50	--	--	--	--
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	10,00	5,35	0,83	10,35
3.1_A	westzijde bv3	1,50	-8,28	-13,08	-17,47	-7,96
3.1_B	westzijde bv3	4,50	-5,60	-10,39	-14,79	-5,28
3.1_C	westzijde bv3	7,50	-1,06	-5,80	-10,24	-0,73
3.1_D	westzijde bv3	10,50	4,69	0,06	-4,48	5,04
3.10_A	westzijde bv3	1,50	-9,37	-14,16	-18,56	-9,05
3.10_B	westzijde bv3	4,50	-6,19	-10,97	-15,38	-5,87
3.10_C	westzijde bv3	7,50	-0,43	-5,13	-9,61	-0,09
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	11,58	6,97	2,41	11,94
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	10,55	5,93	1,38	10,91
3.2_A	westzijde bv3	1,50	-1,48	-6,25	-10,67	-1,16
3.2_B	westzijde bv3	4,50	1,17	-3,57	-8,01	1,50
3.2_C	westzijde bv3	7,50	5,19	0,51	-3,98	5,54
3.2_D	westzijde bv3	10,50	10,44	5,81	1,27	10,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	-3,16	-7,93	-12,35	-2,84
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	-0,31	-5,05	-9,50	0,02
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	3,86	-0,82	-5,32	4,20
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	6,10	1,44	-3,07	6,45
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	-8,98	-13,78	-18,16	-8,66
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	-6,08	-10,87	-15,26	-5,76
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	--	--	--	--
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	--	--	--	--
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	17,84	13,27	8,68	18,21
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	18,44	13,85	9,28	18,80
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	18,30	13,70	9,13	18,66
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	18,27	13,67	9,10	18,63
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	18,79	14,23	9,63	19,16
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	19,33	14,74	10,16	19,69
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	19,29	14,69	10,12	19,65
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	19,22	14,62	10,05	19,58
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	-3,08	-7,83	-12,27	-2,75
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	-0,43	-5,18	-9,61	-0,10
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	3,96	-0,75	-5,22	4,30
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	10,76	6,12	1,59	11,11
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	-2,12	-6,87	-11,31	-1,79
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	1,07	-3,66	-8,11	1,40
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	6,49	1,82	-2,69	6,83
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	-1,88	-6,63	-11,07	-1,55
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	0,37	-4,37	-8,81	0,70
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	5,87	1,19	-3,31	6,21
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	13,35	8,77	4,19	13,72
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	-8,32	-13,11	-17,51	-8,00
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	-5,40	-10,16	-14,58	-5,07
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	-0,99	-5,68	-10,16	-0,65
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	1,90	-2,80	-7,28	2,24
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	-8,10	-12,89	-17,29	-7,78
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	-5,17	-9,94	-14,35	-4,84
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	-0,77	-5,47	-9,94	-0,43
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	2,68	-2,01	-6,49	3,02
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	-5,38	-10,13	-14,56	-5,05
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	-2,65	-7,39	-11,83	-2,32
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	1,78	-2,92	-7,40	2,12
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	9,48	4,87	0,31	9,84
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	2,00	-2,77	-7,19	2,32
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	5,03	0,30	-4,15	5,36
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	8,90	4,22	-0,28	9,24
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	14,75	10,14	5,59	15,11
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	10,47	5,86	1,30	10,83
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	-0,92	-5,66	-10,11	-0,59
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	3,03	-1,65	-6,14	3,38
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	9,44	4,83	0,27	9,80
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	-1,86	-6,60	-11,04	-1,53
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	1,12	-3,60	-8,07	1,45
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	5,13	0,47	-4,04	5,48
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	0,02	-4,74	-9,16	0,35
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	3,15	-1,59	-6,03	3,48
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	7,38	2,70	-1,79	7,73
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	1,80	-2,85	-7,36	2,15
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	4,07	-0,59	-5,11	4,42
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	8,58	3,99	-0,58	8,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	-0,73	-5,44	-9,91	-0,39
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	3,58	-1,08	-5,59	3,93
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	10,39	5,80	1,22	10,75
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	10,05	5,47	0,89	10,42
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	10,59	6,02	1,42	10,95
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	12,65	8,07	3,49	13,02
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	15,02	10,44	5,86	15,39
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	11,61	7,03	2,44	11,97
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	-7,24	-12,05	-16,43	-6,92
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	-5,15	-9,94	-14,35	-4,83
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	-2,15	-6,89	-11,33	-1,82
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	4,50	-0,13	-4,67	4,85
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	-2,14	-6,91	-11,32	-1,81
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	0,48	-4,27	-8,70	0,81
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	4,63	-0,07	-4,54	4,97
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	10,74	6,10	1,57	11,09
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	0,78	-3,91	-8,41	1,12
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	5,96	1,33	-3,21	6,31
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	8,65	4,03	-0,52	9,01
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	12,89	8,29	3,73	13,25
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	17,02	12,45	7,86	17,39
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	17,55	12,95	8,39	17,91
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	17,32	12,73	8,15	17,68
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	17,26	12,67	8,10	17,62
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	16,39	11,83	7,23	16,76
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	16,85	12,26	7,69	17,21
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	16,80	12,21	7,64	17,16
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	16,73	12,13	7,56	17,09
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	15,46	10,89	6,30	15,83
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	16,11	11,51	6,95	16,47
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	16,78	12,18	7,61	17,14
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	17,67	13,08	8,51	18,03
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	-4,84	-9,61	-14,03	-4,52
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	-1,95	-6,69	-11,13	-1,62
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	2,12	-2,57	-7,07	2,46
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	9,31	4,70	0,14	9,67
5.8_A	westzijde bv5	1,50	-19,14	-23,99	-28,34	-18,83
5.8_B	westzijde bv5	4,50	-16,41	-21,25	-25,60	-16,10
5.8_C	westzijde bv5	7,50	-11,93	-16,70	-21,11	-11,60
5.8_D	westzijde bv5	10,50	-1,82	-6,44	-10,99	-1,46
5.9_A	westzijde bv5	1,50	-0,98	-5,71	-10,17	-0,65
5.9_B	westzijde bv5	4,50	1,37	-3,34	-7,81	1,71
5.9_C	westzijde bv5	7,50	4,16	-0,54	-5,02	4,50
5.9_D	westzijde bv5	10,50	8,60	3,98	-0,57	8,96
6.1_A	westzijde bv6	1,50	-4,67	-9,44	-13,86	-4,35
6.1_B	westzijde bv6	4,50	-2,20	-6,93	-11,38	-1,87
6.1_C	westzijde bv6	7,50	2,96	-1,68	-6,21	3,31
6.1_D	westzijde bv6	10,50	5,76	1,18	-3,41	6,12
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	1,52	-3,21	-7,66	1,85
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	4,41	-0,30	-4,77	4,75
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	7,52	2,86	-1,66	7,87
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	10,53	5,92	1,37	10,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	--	--	--	--
6.2_B	westzijde bv6	4,50	--	--	--	--
6.2_C	westzijde bv6	7,50	--	--	--	--
6.2_D	westzijde bv6	10,50	--	--	--	--
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	-5,11	-9,89	-14,30	-4,79
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	-2,23	-6,99	-11,42	-1,90
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	2,08	-2,62	-7,09	2,42
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	6,60	1,96	-2,58	6,95
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	-6,08	-10,86	-15,27	-5,76
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	-3,24	-8,00	-12,43	-2,91
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	0,48	-4,24	-8,69	0,82
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	6,00	1,35	-3,17	6,35
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	-0,22	-5,00	-9,41	0,10
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	2,63	-2,12	-6,55	2,96
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	7,03	2,34	-2,15	7,37
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	9,63	4,98	0,46	9,98
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	0,32	-4,45	-8,87	0,64
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	3,18	-1,56	-6,00	3,51
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	7,22	2,53	-1,95	7,56
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	12,40	7,77	3,23	12,75
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	-1,58	-6,35	-10,77	-1,26
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	1,27	-3,48	-7,92	1,60
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	5,50	0,82	-3,67	5,85
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	9,69	5,04	0,52	10,04
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	0,53	-4,22	-8,66	0,86
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	3,39	-1,33	-5,79	3,73
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	6,55	1,86	-2,63	6,89
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	11,22	6,60	2,04	11,57
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	0,56	-4,16	-8,62	0,90
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	3,28	-1,43	-5,90	3,62
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	6,19	1,52	-2,98	6,54
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	8,17	3,53	-1,00	8,52
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	-7,57	-12,36	-16,76	-7,25
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	-4,69	-9,46	-13,88	-4,37
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	-0,22	-4,92	-9,39	0,12
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	5,96	1,32	-3,20	6,32
7.10_A	westzijde bv7	1,50	--	--	--	--
7.10_B	westzijde bv7	4,50	--	--	--	--
7.10_C	westzijde bv7	7,50	--	--	--	--
7.10_D	westzijde bv7	10,50	--	--	--	--
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	-2,04	-6,80	-11,23	-1,71
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	0,65	-4,07	-8,53	0,99
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	4,11	-0,59	-5,07	4,45
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	5,65	0,98	-3,52	6,00
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	-5,67	-10,45	-14,85	-5,34
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	-2,74	-7,51	-11,93	-2,42
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	1,65	-3,05	-7,52	1,99
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	11,67	7,08	2,51	12,03
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	-5,27	-10,04	-14,45	-4,94
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	-2,37	-7,13	-11,55	-2,04
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	2,00	-2,69	-7,17	2,34
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	11,93	7,35	2,77	12,30
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	-4,53	-9,31	-13,73	-4,21
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	-1,66	-6,40	-10,84	-1,33
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	2,54	-2,14	-6,63	2,89
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	12,34	7,75	3,17	12,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	-4,14	-8,81	-13,31	-3,79
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	-2,23	-6,93	-11,40	-1,89
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	-0,99	-5,68	-10,16	-0,65
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	1,62	-3,01	-7,55	1,97
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	-4,70	-9,49	-13,89	-4,38
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	-1,35	-6,10	-10,53	-1,02
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	3,94	-0,75	-5,23	4,28
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	3,92	-0,74	-5,25	4,27
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	-3,84	-8,61	-13,03	-3,52
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	-0,01	-4,73	-9,18	0,33
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	3,06	-1,65	-6,12	3,40
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	--	--	--	--
7.9_A	westzijde bv7	1,50	--	--	--	--
7.9_B	westzijde bv7	4,50	--	--	--	--
7.9_C	westzijde bv7	7,50	--	--	--	--
7.9_D	westzijde bv7	10,50	--	--	--	--
8.1_A	westzijde bv8	1,50	-5,18	-9,98	-14,37	-4,86
8.1_B	westzijde bv8	4,50	-2,69	-7,48	-11,87	-2,37
8.1_C	westzijde bv8	7,50	0,99	-3,73	-8,19	1,33
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	-4,76	-9,55	-13,95	-4,44
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	-0,93	-5,67	-10,12	-0,60
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	4,07	-0,60	-5,10	4,42
8.2_A	westzijde bv8	1,50	-6,82	-11,56	-16,00	-6,49
8.2_B	westzijde bv8	4,50	-2,14	-6,82	-11,31	-1,79
8.2_C	westzijde bv8	7,50	1,79	-2,87	-7,38	2,14
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	-4,61	-9,34	-13,79	-4,28
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	-1,58	-6,28	-10,76	-1,24
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	2,58	-2,07	-6,59	2,93
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	-8,44	-13,22	-17,62	-8,11
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	-7,02	-11,81	-16,21	-6,70
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	-5,38	-10,16	-14,57	-5,06
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	-4,31	-9,05	-13,49	-3,98
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	-1,67	-6,37	-10,85	-1,33
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	4,47	-0,14	-4,70	4,83
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	-11,01	-15,67	-20,18	-10,66
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	-10,76	-15,44	-19,93	-10,41
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	-10,37	-15,09	-19,55	-10,03
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	0,15	-4,59	-9,03	0,48
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	3,09	-1,61	-6,08	3,43
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	6,96	2,28	-2,21	7,31
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	-9,20	-13,95	-18,38	-8,87
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	-6,13	-10,84	-15,31	-5,79
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	-4,15	-8,87	-13,32	-3,81
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	--	--	--	--
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	--	--	--	--
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	--	--	--	--
9.1_A	westzijde bv9	1,50	-9,55	-14,36	-18,73	-9,23
9.1_B	westzijde bv9	4,50	-6,75	-11,54	-15,93	-6,43
9.1_C	westzijde bv9	7,50	-2,22	-6,95	-11,40	-1,89
9.1_D	westzijde bv9	10,50	8,17	3,58	-0,99	8,53
9.2_A	westzijde bv9	1,50	-2,32	-7,08	-11,51	-1,99
9.2_B	westzijde bv9	4,50	0,19	-4,53	-8,99	0,53
9.2_C	westzijde bv9	7,50	4,58	-0,08	-4,60	4,93
9.2_D	westzijde bv9	10,50	13,36	8,78	4,19	13,72
9.3_A	westzijde bv9	1,50	-2,85	-7,61	-12,03	-2,52
9.3_B	westzijde bv9	4,50	-0,56	-5,28	-9,75	-0,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bataafseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	3,56	-1,09	-5,61	3,91
9.3_D	westzijde bv9	10,50	12,05	7,47	2,89	12,42
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	1,80	-2,92	-7,38	2,14
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	7,20	2,57	-1,97	7,55
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	13,91	9,33	4,75	14,28
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	16,21	11,64	7,05	16,58
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	0,39	-4,33	-8,79	0,73
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	3,55	-1,13	-5,63	3,89
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	8,03	3,41	-1,13	8,39
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	15,42	10,85	6,26	15,79
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	-0,57	-5,28	-9,75	-0,23
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	2,50	-2,17	-6,67	2,85
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	6,83	2,21	-2,33	7,19
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	14,16	9,59	4,99	14,52
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	-1,50	-6,24	-10,69	-1,17
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	2,36	-2,34	-6,81	2,70
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	6,15	1,50	-3,02	6,50
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	11,98	7,40	2,82	12,35
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	-3,28	-8,00	-12,46	-2,94
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	0,15	-4,56	-9,02	0,49
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	1,46	-3,24	-7,72	1,80
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	3,14	-1,52	-6,03	3,49
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	-10,50	-15,28	-19,69	-10,18
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	-8,21	-13,03	-17,39	-7,89
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	-6,30	-11,11	-15,50	-5,99
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	0,26	-4,52	-8,92	0,59
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	4,43	-0,29	-4,75	4,77
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	7,05	2,43	-2,12	7,41
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	20,01	15,44	10,85	20,38
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	21,73	17,14	12,57	22,09
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	21,93	17,33	12,77	22,29
JH.4_A	zuidgevel	4,00	-3,73	-8,45	-12,91	-3,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	26,64	22,12	15,78	26,46
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	27,15	22,63	16,29	26,97
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	27,74	23,22	16,86	27,56
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	28,39	23,87	17,50	28,20
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	24,17	19,65	13,28	23,98
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	24,97	20,45	14,08	24,78
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	25,77	21,25	14,87	25,58
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	26,75	22,23	15,86	26,56
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	40,14	35,63	29,26	39,96
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	41,58	37,06	30,69	41,39
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	41,64	37,13	30,75	41,45
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	41,56	37,05	30,70	41,38
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	48,10	43,57	37,21	47,91
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	48,92	44,39	38,02	48,73
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	48,86	44,34	37,97	48,67
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	48,67	44,14	37,78	48,48
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	40,46	35,94	29,58	40,28
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	42,33	37,81	31,44	42,14
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	42,39	37,87	31,51	42,21
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	42,41	37,86	31,50	42,21
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	34,71	30,18	23,82	34,52
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	36,34	31,81	25,45	36,15
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	37,40	32,88	26,52	37,22
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	37,49	32,98	26,62	37,31
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	28,86	24,31	17,95	28,66
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	30,01	25,48	19,12	29,82
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	30,93	26,41	20,05	30,75
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	31,78	27,26	20,90	31,60
1.8_A	westzijde bv1	1,50	9,56	5,04	-1,34	9,37
1.8_B	westzijde bv1	4,50	14,35	9,83	3,47	14,17
1.8_C	westzijde bv1	7,50	16,88	12,37	5,99	16,69
1.8_D	westzijde bv1	10,50	17,27	12,74	6,38	17,08
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	8,01	3,49	-2,87	7,83
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	9,49	4,97	-1,40	9,30
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	10,60	6,08	-0,28	10,42
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	11,89	7,37	1,01	11,71
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	10,07	5,55	-0,82	9,88
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	11,25	6,73	0,36	11,06
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	11,91	7,39	1,03	11,73
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	12,95	8,44	2,06	12,76
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	9,82	5,30	-1,07	9,63
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	11,07	6,55	0,18	10,88
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	12,50	7,98	1,61	12,31
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	13,54	9,02	2,65	13,35
10.4_A	westzijde bv10	1,50	4,38	-0,14	-6,52	4,19
10.4_B	westzijde bv10	4,50	6,28	1,75	-4,60	6,09
10.4_C	westzijde bv10	7,50	9,85	5,33	-1,04	9,66
10.4_D	westzijde bv10	10,50	7,17	2,65	-3,71	6,99
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	3,45	-1,07	-7,42	3,27
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	5,28	0,76	-5,60	5,10
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	6,37	1,85	-4,51	6,19
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	8,16	3,64	-2,73	7,97
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	4,63	0,11	-6,24	4,45
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	6,95	2,43	-3,93	6,77
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	9,68	5,16	-1,19	9,50
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	11,15	6,63	0,27	10,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	5,54	1,01	-5,34	5,35
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	7,57	3,05	-3,30	7,39
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	9,59	5,07	-1,31	9,40
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	14,13	9,61	3,23	13,94
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	8,55	4,03	-2,34	8,36
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	10,37	5,85	-0,52	10,18
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	11,72	7,20	0,82	11,53
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	12,89	8,37	1,98	12,70
11.1_A	westzijde bv11	1,50	4,11	-0,41	-6,77	3,93
11.1_B	westzijde bv11	4,50	5,54	1,02	-5,35	5,35
11.1_C	westzijde bv11	7,50	6,88	2,34	-4,02	6,69
11.1_D	westzijde bv11	10,50	10,86	6,34	-0,02	10,68
11.2_A	westzijde bv11	1,50	1,79	-2,73	-9,10	1,60
11.2_B	westzijde bv11	4,50	4,06	-0,46	-6,81	3,88
11.2_C	westzijde bv11	7,50	6,19	1,67	-4,71	6,00
11.2_D	westzijde bv11	10,50	9,54	5,02	-1,35	9,35
11.3_A	westzijde bv11	1,50	6,74	2,21	-4,16	6,55
11.3_B	westzijde bv11	4,50	9,17	4,65	-1,71	8,99
11.3_C	westzijde bv11	7,50	12,80	8,28	1,93	12,62
11.3_D	westzijde bv11	10,50	12,61	8,10	1,73	12,43
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	7,33	2,81	-3,57	7,14
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	10,66	6,15	-0,21	10,48
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	13,76	9,24	2,86	13,57
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	15,17	10,65	4,27	14,98
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	12,54	8,02	1,65	12,35
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	13,89	9,38	3,00	13,70
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	14,78	10,26	3,91	14,60
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	15,09	10,57	4,20	14,90
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	9,75	5,23	-1,14	9,56
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	11,78	7,26	0,90	11,60
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	14,25	9,73	3,36	14,06
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	16,08	11,56	5,18	15,89
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	10,02	5,50	-0,86	9,84
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	11,81	7,29	0,92	11,62
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	13,78	9,26	2,89	13,59
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	15,06	10,54	4,16	14,87
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	7,30	2,78	-3,57	7,12
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	8,98	4,45	-1,91	8,79
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	9,94	5,42	-0,94	9,76
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	11,12	6,60	0,24	10,94
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	6,94	2,42	-3,96	6,75
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	9,25	4,73	-1,63	9,07
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	11,18	6,65	0,29	10,99
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	12,49	7,97	1,61	12,31
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	8,65	4,14	-2,23	8,47
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	10,18	5,66	-0,70	10,00
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	11,82	7,30	0,93	11,63
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	12,57	8,06	1,68	12,38
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	8,28	3,75	-2,60	8,09
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	9,99	5,47	-0,88	9,81
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	11,54	7,02	0,67	11,36
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	12,64	8,12	1,75	12,45
12.4_A	westzijde bv12	1,50	6,97	2,45	-3,92	6,78
12.4_B	westzijde bv12	4,50	9,83	5,31	-1,06	9,64
12.4_C	westzijde bv12	7,50	11,87	7,35	0,99	11,69
12.4_D	westzijde bv12	10,50	10,07	5,55	-0,80	9,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	9,12	4,60	-1,77	8,93
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	11,00	6,48	0,13	10,82
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	13,27	8,75	2,38	13,08
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	12,22	7,70	1,33	12,03
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	9,85	5,33	-1,05	9,66
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	12,08	7,57	1,19	11,89
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	14,55	10,03	3,66	14,36
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	15,96	11,44	5,06	15,77
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	6,56	2,04	-4,32	6,38
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	8,91	4,39	-1,98	8,72
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	10,76	6,24	-0,13	10,57
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	12,56	8,04	1,68	12,38
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	6,33	1,81	-4,56	6,14
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	8,55	4,03	-2,33	8,37
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	10,11	5,59	-0,76	9,93
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	12,14	7,61	1,25	11,95
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	7,78	3,28	-3,11	7,60
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	9,45	4,93	-1,44	9,26
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	10,57	6,05	-0,32	10,38
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	13,04	8,52	2,16	12,86
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	8,22	3,69	-2,66	8,03
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	9,33	4,81	-1,56	9,14
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	10,74	6,22	-0,13	10,56
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	10,52	6,01	-0,37	10,33
13.4_A	westzijde bv13	1,50	5,94	1,42	-4,94	5,76
13.4_B	westzijde bv13	4,50	6,96	2,44	-3,91	6,78
13.4_C	westzijde bv13	7,50	8,77	4,25	-2,10	8,59
13.4_D	westzijde bv13	10,50	8,25	3,73	-2,64	8,06
13.5_A	westzijde bv13	1,50	7,22	2,69	-3,67	7,03
13.5_B	westzijde bv13	4,50	8,03	3,51	-2,86	7,84
13.5_C	westzijde bv13	7,50	9,83	5,31	-1,06	9,64
13.5_D	westzijde bv13	10,50	10,00	5,48	-0,89	9,81
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	5,86	1,34	-5,02	5,68
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	8,24	3,70	-2,65	8,05
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	13,52	9,01	2,63	13,33
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	12,85	8,33	1,96	12,66
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	43,55	39,03	32,66	43,36
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	43,88	39,36	33,01	43,70
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	43,67	39,15	32,77	43,48
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	36,84	32,32	25,95	36,65
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	37,73	33,21	26,85	37,55
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	37,77	33,25	26,88	37,58
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	14,69	10,17	3,81	14,51
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	16,24	11,72	5,35	16,05
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	16,89	12,37	6,00	16,70
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	34,70	30,18	23,82	34,52
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	35,13	30,61	24,24	34,94
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	35,70	31,18	24,82	35,52
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	31,75	27,23	20,88	31,57
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	33,47	28,95	22,58	33,28
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	33,51	28,99	22,62	33,32
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	5,58	1,06	-5,31	5,39
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	7,86	3,34	-3,03	7,67
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	9,14	4,62	-1,74	8,96
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	33,75	29,22	22,86	33,56
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	35,35	30,83	24,46	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	35,54	31,02	24,65	35,35
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	39,06	34,54	28,15	38,87
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	40,10	35,58	29,21	39,91
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	40,17	35,67	29,28	39,99
16.1_A	zuidgevel	1,50	27,05	22,52	16,16	26,86
16.1_B	zuidgevel	4,50	29,79	25,28	18,92	29,61
16.1_C	zuidgevel	7,50	31,79	27,26	20,90	31,60
16.2_A	zuidgevel	1,50	25,26	20,74	14,35	25,07
16.2_B	zuidgevel	4,50	26,69	22,17	15,80	26,50
16.2_C	zuidgevel	7,50	28,53	24,01	17,66	28,35
16.3_A	oostgevel	1,50	10,40	5,88	-0,50	10,21
16.3_B	oostgevel	4,50	11,05	6,53	0,17	10,87
16.3_C	oostgevel	7,50	11,19	6,67	0,31	11,01
16.4_A	oostgevel	1,50	10,04	5,51	-0,85	9,85
16.4_B	oostgevel	4,50	10,71	6,17	-0,19	10,52
16.4_C	oostgevel	7,50	9,95	5,42	-0,94	9,76
16.5_A	noordgevel	1,50	21,53	17,00	10,64	21,34
16.5_B	noordgevel	4,50	24,14	19,62	13,25	23,95
16.5_C	noordgevel	7,50	25,68	21,16	14,79	25,49
16.6_A	noordgevel	1,50	23,45	18,93	12,56	23,26
16.6_B	noordgevel	4,50	27,98	23,46	17,10	27,80
16.6_C	noordgevel	7,50	29,20	24,68	18,32	29,02
16.7_A	westgevel	1,50	30,05	25,53	19,17	29,87
16.7_B	westgevel	4,50	31,54	27,01	20,65	31,35
16.7_C	westgevel	7,50	32,76	28,24	21,87	32,57
16.8_A	westgevel	1,50	27,21	22,69	16,35	27,03
16.8_B	westgevel	4,50	28,95	24,43	18,07	28,77
16.8_C	westgevel	7,50	31,27	26,75	20,38	31,08
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	26,69	22,18	15,80	26,50
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	28,59	24,07	17,70	28,40
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	30,31	25,78	19,42	30,12
17.2_A	oostgevel	1,50	16,57	12,05	5,68	16,38
17.2_B	oostgevel	4,50	17,21	12,69	6,32	17,02
17.2_C	oostgevel	7,50	17,41	12,89	6,52	17,22
17.3_A	oostgevel	1,50	16,59	12,07	5,71	16,41
17.3_B	oostgevel	4,50	17,23	12,71	6,35	17,05
17.3_C	oostgevel	7,50	17,44	12,92	6,55	17,25
17.4_A	zuidgevel	1,50	36,46	31,96	25,60	36,28
17.4_B	zuidgevel	4,50	38,64	34,11	27,75	38,45
17.4_C	zuidgevel	7,50	40,72	36,20	29,84	40,54
17.5_A	westgevel	1,50	29,74	25,20	18,85	29,55
17.5_B	westgevel	4,50	34,11	29,59	23,23	33,93
17.5_C	westgevel	7,50	39,52	34,97	28,61	39,32
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	26,55	22,02	15,66	26,36
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	28,00	23,48	17,12	27,82
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	30,05	25,52	19,16	29,86
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	26,24	21,72	15,36	26,06
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	27,21	22,69	16,32	27,02
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	28,00	23,48	17,12	27,82
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	9,31	4,79	-1,58	9,12
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	10,39	5,87	-0,50	10,20
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	7,75	3,23	-3,13	7,57
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	24,34	19,82	13,45	24,15
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	25,40	20,88	14,52	25,22
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	26,23	21,71	15,35	26,05
2.1_A	westzijde bv2	1,50	13,77	9,25	2,88	13,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	15,13	10,61	4,24	14,94
2.1_C	westzijde bv2	7,50	16,85	12,33	5,94	16,66
2.1_D	westzijde bv2	10,50	13,93	9,41	3,03	13,74
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	21,99	17,47	11,12	21,81
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	20,57	16,05	9,68	20,38
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	35,24	30,72	24,37	35,06
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	37,11	32,59	26,23	36,93
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	37,82	33,30	26,93	37,63
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	29,40	24,88	18,52	29,22
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	30,82	26,30	19,94	30,64
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	31,89	27,37	21,03	31,71
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	26,70	22,18	15,81	26,51
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	27,69	23,17	16,81	27,51
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	28,54	24,02	17,66	28,36
2.15_A	westzijde bv2	1,50	9,29	4,77	-1,58	9,11
2.15_B	westzijde bv2	4,50	12,51	7,97	1,61	12,32
2.15_C	westzijde bv2	7,50	11,97	7,45	1,10	11,79
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	28,66	24,13	17,77	28,47
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	29,11	24,57	18,21	28,92
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	29,81	25,30	18,94	29,63
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	30,12	25,59	19,23	29,93
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	31,88	27,36	21,00	31,70
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	33,29	28,77	22,41	33,11
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	34,36	29,83	23,47	34,17
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	34,97	30,45	24,09	34,79
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	42,79	38,27	31,91	42,61
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	44,32	39,81	33,45	44,14
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	44,51	39,99	33,63	44,33
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	44,43	39,91	33,55	44,25
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	48,23	43,71	37,35	48,05
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	49,07	44,55	38,19	48,89
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	49,00	44,48	38,12	48,82
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	48,80	44,28	37,92	48,62
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	48,17	43,65	37,29	47,99
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	48,90	44,40	38,04	48,72
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	48,87	44,35	37,97	48,68
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	48,64	44,12	37,76	48,46
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	39,48	34,96	28,60	39,30
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	40,99	36,49	30,10	40,81
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	41,17	36,65	30,29	40,99
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	41,21	36,69	30,32	41,02
2.8_D	westzijde bv2	10,50	13,66	9,14	2,78	13,48
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	23,63	19,11	12,74	23,44
3.1_A	westzijde bv3	1,50	11,04	6,52	0,16	10,86
3.1_B	westzijde bv3	4,50	12,45	7,92	1,56	12,26
3.1_C	westzijde bv3	7,50	13,90	9,38	3,02	13,72
3.1_D	westzijde bv3	10,50	15,28	10,76	4,40	15,10
3.10_A	westzijde bv3	1,50	7,82	3,30	-3,07	7,63
3.10_B	westzijde bv3	4,50	9,68	5,15	-1,21	9,49
3.10_C	westzijde bv3	7,50	11,79	7,27	0,91	11,61
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	20,92	16,42	10,06	20,74
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	22,87	18,35	11,99	22,69
3.2_A	westzijde bv3	1,50	13,41	8,89	2,52	13,22
3.2_B	westzijde bv3	4,50	15,01	10,50	4,12	14,82
3.2_C	westzijde bv3	7,50	16,84	12,32	5,96	16,66
3.2_D	westzijde bv3	10,50	18,44	13,91	7,55	18,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	27,14	22,62	16,26	26,96
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	28,52	24,00	17,64	28,34
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	29,70	25,18	18,82	29,52
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	30,19	25,67	19,30	30,00
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	34,61	30,09	23,72	34,42
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	36,31	31,76	25,42	36,12
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	36,32	31,77	25,43	36,13
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	36,26	31,71	25,37	36,07
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	42,43	37,91	31,54	42,24
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	43,41	38,89	32,55	43,23
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	43,74	39,22	32,86	43,56
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	43,76	39,24	32,87	43,57
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	44,54	40,02	33,66	44,36
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	45,80	41,28	34,92	45,62
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	45,96	41,43	35,07	45,77
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	45,90	41,38	35,02	45,72
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	41,40	36,88	30,52	41,22
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	43,17	38,65	32,29	42,99
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	43,28	38,76	32,40	43,10
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	43,25	38,73	32,37	43,07
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	34,14	29,61	23,25	33,95
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	35,87	31,35	24,99	35,69
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	36,75	32,23	25,87	36,57
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	28,47	23,95	17,59	28,29
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	29,79	25,27	18,91	29,61
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	30,76	26,24	19,88	30,58
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	16,70	12,18	5,82	16,52
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	21,33	16,81	10,45	21,15
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	21,36	16,84	10,47	21,17
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	22,09	17,57	11,20	21,90
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	22,86	18,34	11,98	22,68
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	20,06	15,54	9,17	19,87
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	21,05	16,52	10,16	20,86
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	22,06	17,54	11,17	21,87
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	23,09	18,57	12,20	22,90
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	13,46	8,94	2,57	13,27
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	15,56	11,03	4,67	15,37
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	17,45	12,95	6,56	17,27
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	19,33	14,81	8,44	19,14
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	14,31	9,79	3,42	14,12
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	16,47	11,95	5,58	16,28
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	18,88	14,34	7,98	18,69
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	22,82	18,31	11,93	22,63
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	17,25	12,73	6,37	17,07
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	20,67	16,15	9,76	20,48
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	21,08	16,56	10,20	20,90
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	21,54	17,03	10,67	21,36
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	15,90	11,38	5,02	15,72
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	17,04	12,52	6,16	16,86
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	18,54	14,02	7,66	18,36
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	15,37	10,85	4,47	15,18
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	17,25	12,72	6,36	17,06
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	19,64	15,12	8,76	19,46
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	9,82	5,30	-1,06	9,64
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	12,09	7,57	1,20	11,90
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	13,18	8,66	2,29	12,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	12,31	7,79	1,44	12,13
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	13,57	9,05	2,67	13,38
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	14,81	10,29	3,92	14,62
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	12,22	7,70	1,32	12,03
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	6,68	2,16	-4,19	6,50
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	8,70	4,17	-2,18	8,51
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	11,08	6,56	0,19	10,89
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	12,02	7,50	1,14	11,84
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	6,55	2,03	-4,35	6,36
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	8,15	3,63	-2,72	7,97
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	9,29	4,77	-1,59	9,11
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	11,35	6,82	0,46	11,16
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	27,16	22,63	16,27	26,97
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	28,67	24,15	17,78	28,48
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	29,89	25,34	19,00	29,70
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	30,21	25,69	19,32	30,02
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	36,40	31,88	25,50	36,21
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	37,84	33,32	26,97	37,66
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	38,38	33,86	27,50	38,20
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	38,74	34,22	27,86	38,56
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	41,46	36,94	30,58	41,28
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	42,19	37,67	31,30	42,00
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	42,28	37,76	31,39	42,09
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	42,29	37,77	31,40	42,10
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	41,22	36,70	30,33	41,03
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	41,97	37,45	31,08	41,78
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	42,00	37,48	31,11	41,81
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	41,97	37,45	31,07	41,78
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	41,04	36,52	30,14	40,85
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	41,83	37,31	30,92	41,64
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	41,83	37,31	30,94	41,64
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	41,75	37,23	30,86	41,56
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	36,37	31,85	25,48	36,18
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	37,80	33,28	26,91	37,61
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	37,98	33,46	27,09	37,79
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	37,97	33,45	27,08	37,78
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	32,11	27,59	21,22	31,92
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	34,03	29,51	23,14	33,84
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	34,52	30,00	23,63	34,33
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	34,67	30,15	23,78	34,48
5.8_A	westzijde bv5	1,50	14,67	10,15	3,78	14,48
5.8_B	westzijde bv5	4,50	16,14	11,62	5,25	15,95
5.8_C	westzijde bv5	7,50	17,33	12,81	6,43	17,14
5.8_D	westzijde bv5	10,50	18,58	14,06	7,69	18,39
5.9_A	westzijde bv5	1,50	7,63	3,11	-3,26	7,44
5.9_B	westzijde bv5	4,50	9,85	5,33	-1,04	9,66
5.9_C	westzijde bv5	7,50	11,72	7,19	0,83	11,53
5.9_D	westzijde bv5	10,50	13,60	9,08	2,71	13,41
6.1_A	westzijde bv6	1,50	5,95	1,43	-4,94	5,76
6.1_B	westzijde bv6	4,50	7,42	2,90	-3,46	7,24
6.1_C	westzijde bv6	7,50	8,36	3,84	-2,54	8,17
6.1_D	westzijde bv6	10,50	8,81	4,29	-2,07	8,63
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	17,68	13,16	6,79	17,49
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	18,02	13,50	7,13	17,83
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	18,66	14,14	7,78	18,48
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	19,37	14,86	8,48	19,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	4,02	-0,50	-6,87	3,83
6.2_B	westzijde bv6	4,50	5,37	0,85	-5,52	5,18
6.2_C	westzijde bv6	7,50	6,60	2,08	-4,29	6,41
6.2_D	westzijde bv6	10,50	8,58	4,06	-2,31	8,39
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	24,66	20,14	13,77	24,47
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	25,55	21,00	14,66	25,36
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	26,47	21,95	15,58	26,28
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	27,51	22,99	16,62	27,32
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	27,45	22,93	16,56	27,26
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	28,76	24,24	17,87	28,57
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	29,89	25,37	19,00	29,70
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	30,51	25,99	19,62	30,32
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	26,57	22,05	15,68	26,38
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	27,98	23,45	17,09	27,79
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	29,19	24,67	18,29	29,00
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	30,07	25,55	19,18	29,88
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	14,34	9,82	3,47	14,16
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	16,78	12,26	5,89	16,59
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	19,07	14,54	8,18	18,88
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	21,59	17,07	10,71	21,41
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	13,17	8,64	2,28	12,98
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	15,57	11,04	4,68	15,38
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	17,81	13,29	6,93	17,63
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	20,25	15,72	9,36	20,06
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	16,91	12,39	6,03	16,73
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	18,39	13,87	7,51	18,21
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	19,52	15,00	8,62	19,33
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	20,77	16,25	9,88	20,58
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	18,47	13,95	7,58	18,28
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	18,75	14,23	7,86	18,56
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	19,61	15,11	8,72	19,43
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	20,43	15,91	9,56	20,25
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	20,60	16,08	9,71	20,41
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	20,39	15,87	9,50	20,20
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	21,18	16,66	10,29	20,99
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	21,91	17,39	11,02	21,72
7.10_A	westzijde bv7	1,50	12,26	7,74	1,38	12,08
7.10_B	westzijde bv7	4,50	13,13	8,61	2,24	12,94
7.10_C	westzijde bv7	7,50	13,94	9,41	3,05	13,75
7.10_D	westzijde bv7	10,50	16,08	11,56	5,19	15,89
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	26,16	21,64	15,27	25,97
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	27,40	22,88	16,53	27,22
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	28,47	23,96	17,58	28,28
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	29,07	24,54	18,18	28,88
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	34,41	29,89	23,55	34,23
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	36,12	31,60	25,21	35,93
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	36,52	32,00	25,63	36,33
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	36,64	32,12	25,76	36,46
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	37,80	33,28	26,91	37,61
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	39,38	34,86	28,49	39,19
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	39,65	35,12	28,76	39,46
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	39,67	35,15	28,78	39,48
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	37,99	33,47	27,08	37,80
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	39,47	34,95	28,58	39,28
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	39,71	35,16	28,80	39,51
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	39,70	35,18	28,81	39,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	33,92	29,40	23,03	33,73
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	35,73	31,21	24,84	35,54
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	35,98	31,45	25,09	35,79
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	35,97	31,45	25,08	35,78
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	27,39	22,87	16,50	27,20
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	29,05	24,53	18,16	28,86
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	30,22	25,70	19,33	30,03
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	30,73	26,21	19,84	30,54
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	21,23	16,71	10,34	21,04
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	22,54	18,02	11,64	22,35
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	23,62	19,10	12,73	23,43
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	24,91	20,39	14,02	24,72
7.9_A	westzijde bv7	1,50	11,52	7,00	0,63	11,33
7.9_B	westzijde bv7	4,50	12,58	8,06	1,69	12,39
7.9_C	westzijde bv7	7,50	13,70	9,18	2,82	13,52
7.9_D	westzijde bv7	10,50	16,19	11,66	5,30	16,00
8.1_A	westzijde bv8	1,50	7,84	3,32	-3,04	7,66
8.1_B	westzijde bv8	4,50	9,36	4,84	-1,53	9,17
8.1_C	westzijde bv8	7,50	10,52	5,98	-0,38	10,33
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	13,41	8,89	2,53	13,23
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	14,21	9,69	3,32	14,02
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	14,67	10,15	3,78	14,48
8.2_A	westzijde bv8	1,50	4,76	0,24	-6,11	4,58
8.2_B	westzijde bv8	4,50	6,07	1,55	-4,80	5,89
8.2_C	westzijde bv8	7,50	8,85	4,34	-2,04	8,66
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	4,65	0,13	-6,24	4,46
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	6,27	1,74	-4,62	6,08
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	7,50	2,98	-3,38	7,32
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	5,53	1,01	-5,35	5,35
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	6,80	2,28	-4,09	6,61
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	7,66	3,12	-3,24	7,47
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	5,00	0,48	-5,89	4,81
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	6,23	1,71	-4,65	6,05
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	6,95	2,43	-3,93	6,77
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	14,47	9,95	3,60	14,29
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	15,39	10,87	4,51	15,21
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	15,80	11,28	4,91	15,61
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	16,38	11,86	5,49	16,19
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	16,97	12,45	6,09	16,79
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	17,42	12,90	6,53	17,23
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	18,16	13,64	7,27	17,97
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	18,50	13,98	7,61	18,31
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	18,79	14,27	7,90	18,60
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	16,91	12,39	6,02	16,72
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	17,24	12,72	6,35	17,05
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	17,32	12,80	6,43	17,13
9.1_A	westzijde bv9	1,50	4,58	0,05	-6,32	4,39
9.1_B	westzijde bv9	4,50	6,20	1,68	-4,67	6,02
9.1_C	westzijde bv9	7,50	7,55	3,03	-3,33	7,37
9.1_D	westzijde bv9	10,50	10,04	5,52	-0,85	9,85
9.2_A	westzijde bv9	1,50	5,79	1,27	-5,08	5,61
9.2_B	westzijde bv9	4,50	8,00	3,48	-2,89	7,81
9.2_C	westzijde bv9	7,50	9,45	4,93	-1,43	9,27
9.2_D	westzijde bv9	10,50	12,23	7,72	1,34	12,04
9.3_A	westzijde bv9	1,50	4,53	0,00	-6,36	4,34
9.3_B	westzijde bv9	4,50	6,39	1,87	-4,50	6,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	7,75	3,23	-3,14	7,56
9.3_D	westzijde bv9	10,50	10,52	6,00	-0,34	10,34
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	8,27	3,75	-2,62	8,08
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	10,13	5,61	-0,75	9,95
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	11,33	6,81	0,45	11,15
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	13,55	9,03	2,65	13,36
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	8,35	3,83	-2,53	8,17
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	10,07	5,54	-0,82	9,88
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	11,09	6,56	0,20	10,90
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	13,44	8,93	2,55	13,25
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	11,28	6,76	0,39	11,09
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	12,49	7,97	1,59	12,30
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	13,13	8,61	2,23	12,94
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	13,93	9,41	3,04	13,74
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	9,17	4,67	-1,72	8,99
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	10,33	5,81	-0,56	10,14
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	11,28	6,76	0,39	11,09
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	12,46	7,94	1,55	12,27
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	10,64	6,12	-0,26	10,45
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	11,72	7,18	0,83	11,53
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	12,50	7,98	1,61	12,31
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	14,25	9,73	3,37	14,07
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	46,94	42,42	36,05	46,75
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	48,10	43,58	37,22	47,92
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	48,17	43,65	37,29	47,99
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	30,99	26,47	20,11	30,81
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	32,89	28,37	22,00	32,70
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	33,77	29,25	22,88	33,58
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	32,40	27,86	21,50	32,21
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	34,18	29,66	23,29	33,99
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	31,15	26,63	20,27	30,97
JH.4_A	zuidgevel	4,00	45,11	40,59	34,23	44,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	16,59	12,07	5,71	16,41
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	17,92	13,39	7,03	17,73
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	18,75	14,23	7,87	18,57
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	19,56	15,03	8,67	19,37
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	12,92	8,40	2,04	12,74
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	14,64	10,11	3,75	14,45
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	16,24	11,72	5,36	16,06
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	17,81	13,29	6,93	17,63
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	38,15	33,62	27,26	37,96
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	39,43	34,91	28,55	39,25
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	39,32	34,79	28,43	39,13
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	39,14	34,61	28,25	38,95
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	47,95	43,43	37,07	47,77
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	48,74	44,22	37,86	48,56
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	48,66	44,13	37,77	48,47
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	48,44	43,92	37,55	48,25
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	40,38	35,86	29,50	40,20
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	42,26	37,74	31,37	42,07
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	42,31	37,79	31,43	42,13
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	42,28	37,76	31,40	42,10
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	34,70	30,17	23,81	34,51
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	36,33	31,80	25,44	36,14
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	37,38	32,86	26,50	37,20
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	37,47	32,94	26,58	37,28
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	28,79	24,27	17,91	28,61
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	29,93	25,40	19,04	29,74
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	30,79	26,26	19,90	30,60
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	31,62	27,10	20,74	31,44
1.8_A	westzijde bv1	1,50	6,41	1,89	-4,47	6,23
1.8_B	westzijde bv1	4,50	11,94	7,42	1,06	11,76
1.8_C	westzijde bv1	7,50	13,15	8,62	2,26	12,96
1.8_D	westzijde bv1	10,50	13,07	8,54	2,18	12,88
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	7,78	3,26	-3,10	7,60
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	9,24	4,72	-1,64	9,06
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	10,38	5,86	-0,51	10,19
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	11,70	7,18	0,82	11,52
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	9,99	5,47	-0,90	9,80
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	11,16	6,64	0,27	10,97
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	11,81	7,29	0,93	11,63
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	12,85	8,32	1,96	12,66
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	9,82	5,30	-1,07	9,63
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	11,07	6,55	0,18	10,88
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	12,50	7,98	1,61	12,31
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	13,54	9,02	2,65	13,35
10.4_A	westzijde bv10	1,50	3,31	-1,21	-7,57	3,13
10.4_B	westzijde bv10	4,50	5,25	0,72	-5,64	5,06
10.4_C	westzijde bv10	7,50	9,08	4,56	-1,81	8,89
10.4_D	westzijde bv10	10,50	7,17	2,65	-3,71	6,99
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	1,45	-3,07	-9,44	1,26
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	3,04	-1,48	-7,84	2,86
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	3,82	-0,70	-7,06	3,64
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	3,45	-1,07	-7,44	3,26
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	1,51	-3,01	-9,37	1,33
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	3,34	-1,18	-7,54	3,16
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	4,48	-0,04	-6,40	4,30
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	5,17	0,64	-5,72	4,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	3,51	-1,02	-7,38	3,32
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	5,26	0,74	-5,63	5,07
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	6,23	1,71	-4,65	6,05
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	9,35	4,83	-1,53	9,17
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	8,01	3,49	-2,88	7,82
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	9,81	5,29	-1,07	9,63
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	11,00	6,48	0,12	10,82
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	11,52	7,00	0,64	11,34
11.1_A	westzijde bv11	1,50	2,75	-1,77	-8,14	2,56
11.1_B	westzijde bv11	4,50	3,95	-0,57	-6,94	3,76
11.1_C	westzijde bv11	7,50	4,54	0,02	-6,34	4,36
11.1_D	westzijde bv11	10,50	6,43	1,91	-4,46	6,24
11.2_A	westzijde bv11	1,50	0,96	-3,56	-9,93	0,77
11.2_B	westzijde bv11	4,50	3,24	-1,28	-7,64	3,06
11.2_C	westzijde bv11	7,50	4,93	0,41	-5,96	4,74
11.2_D	westzijde bv11	10,50	5,46	0,94	-5,43	5,27
11.3_A	westzijde bv11	1,50	4,50	-0,02	-6,38	4,32
11.3_B	westzijde bv11	4,50	6,27	1,75	-4,62	6,08
11.3_C	westzijde bv11	7,50	7,14	2,62	-3,75	6,95
11.3_D	westzijde bv11	10,50	7,71	3,18	-3,18	7,52
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	3,85	-0,67	-7,04	3,66
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	5,29	0,76	-5,60	5,10
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	5,78	1,26	-5,11	5,59
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	5,50	0,98	-5,38	5,32
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	8,43	3,91	-2,46	8,24
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	10,28	5,75	-0,61	10,09
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	10,90	6,38	0,02	10,72
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	11,42	6,90	0,53	11,23
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	8,97	4,45	-1,92	8,78
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	10,71	6,19	-0,17	10,53
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	11,78	7,26	0,89	11,59
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	13,24	8,72	2,36	13,06
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	9,13	4,61	-1,75	8,95
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	10,60	6,08	-0,29	10,41
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	11,30	6,78	0,41	11,11
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	12,21	7,69	1,33	12,03
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	6,44	1,92	-4,45	6,25
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	8,06	3,54	-2,82	7,88
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	9,02	4,50	-1,86	8,84
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	10,27	5,75	-0,61	10,09
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	6,01	1,49	-4,87	5,83
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	8,29	3,77	-2,59	8,11
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	9,83	5,30	-1,06	9,64
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	10,74	6,22	-0,14	10,56
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	7,22	2,69	-3,67	7,03
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	8,81	4,29	-2,07	8,63
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	9,94	5,41	-0,95	9,75
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	11,31	6,78	0,42	11,12
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	7,53	3,00	-3,36	7,34
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	9,17	4,65	-1,72	8,98
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	10,35	5,83	-0,53	10,17
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	11,34	6,82	0,45	11,15
12.4_A	westzijde bv12	1,50	5,22	0,70	-5,67	5,03
12.4_B	westzijde bv12	4,50	7,14	2,62	-3,74	6,96
12.4_C	westzijde bv12	7,50	8,00	3,48	-2,88	7,82
12.4_D	westzijde bv12	10,50	8,28	3,75	-2,61	8,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	3,65	-0,87	-7,23	3,47
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	4,97	0,44	-5,92	4,78
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	5,65	1,13	-5,23	5,47
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	3,55	-0,97	-7,33	3,37
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	4,53	0,01	-6,36	4,34
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	6,45	1,92	-4,44	6,26
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	7,44	2,92	-3,45	7,25
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	11,40	6,88	0,52	11,22
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	5,81	1,29	-5,07	5,63
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	8,13	3,61	-2,76	7,94
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	9,62	5,10	-1,26	9,44
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	10,13	5,61	-0,76	9,94
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	5,56	1,04	-5,32	5,38
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	7,80	3,28	-3,08	7,62
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	9,11	4,59	-1,78	8,92
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	10,09	5,56	-0,80	9,90
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	6,87	2,34	-4,02	6,68
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	8,40	3,88	-2,49	8,21
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	9,26	4,74	-1,63	9,07
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	9,88	5,36	-1,01	9,69
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	6,82	2,29	-4,07	6,63
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	8,28	3,76	-2,61	8,09
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	9,12	4,60	-1,77	8,93
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	10,18	5,65	-0,71	9,99
13.4_A	westzijde bv13	1,50	4,59	0,07	-6,29	4,41
13.4_B	westzijde bv13	4,50	5,84	1,32	-5,04	5,66
13.4_C	westzijde bv13	7,50	6,35	1,83	-4,53	6,17
13.4_D	westzijde bv13	10,50	3,20	-1,32	-7,69	3,01
13.5_A	westzijde bv13	1,50	6,79	2,26	-4,10	6,60
13.5_B	westzijde bv13	4,50	7,54	3,02	-3,35	7,35
13.5_C	westzijde bv13	7,50	8,27	3,75	-2,62	8,08
13.5_D	westzijde bv13	10,50	5,32	0,80	-5,57	5,13
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	4,03	-0,49	-6,85	3,85
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	6,23	1,70	-4,66	6,04
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	10,36	5,83	-0,53	10,17
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	5,42	0,90	-5,46	5,24
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	43,54	39,02	32,65	43,35
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	43,87	39,35	32,98	43,68
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	43,64	39,12	32,76	43,46
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	36,84	32,32	25,95	36,65
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	37,73	33,21	26,85	37,55
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	37,77	33,25	26,88	37,58
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	14,69	10,17	3,81	14,51
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	16,24	11,72	5,35	16,05
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	16,89	12,37	6,00	16,70
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	34,70	30,18	23,82	34,52
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	35,13	30,61	24,24	34,94
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	35,69	31,16	24,80	35,50
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	31,75	27,23	20,86	31,56
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	33,45	28,93	22,57	33,27
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	33,50	28,98	22,61	33,31
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	5,58	1,06	-5,31	5,39
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	7,86	3,34	-3,03	7,67
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	9,14	4,62	-1,74	8,96
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	33,75	29,22	22,86	33,56
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	35,35	30,83	24,46	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	35,54	31,02	24,65	35,35
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	39,03	34,51	28,15	38,85
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	40,10	35,58	29,21	39,91
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	40,17	35,64	29,28	39,98
16.1_A	zuidgevel	1,50	26,37	21,85	15,49	26,19
16.1_B	zuidgevel	4,50	28,86	24,33	17,97	28,67
16.1_C	zuidgevel	7,50	31,02	26,49	20,13	30,83
16.2_A	zuidgevel	1,50	23,96	19,44	13,08	23,78
16.2_B	zuidgevel	4,50	25,65	21,13	14,77	25,47
16.2_C	zuidgevel	7,50	27,83	23,31	16,94	27,64
16.3_A	oostgevel	1,50	9,04	4,52	-1,84	8,86
16.3_B	oostgevel	4,50	9,71	5,19	-1,17	9,53
16.3_C	oostgevel	7,50	9,85	5,33	-1,03	9,67
16.4_A	oostgevel	1,50	9,20	4,67	-1,69	9,01
16.4_B	oostgevel	4,50	9,87	5,34	-1,02	9,68
16.4_C	oostgevel	7,50	9,95	5,42	-0,94	9,76
16.5_A	noordgevel	1,50	21,27	16,75	10,38	21,08
16.5_B	noordgevel	4,50	23,96	19,43	13,07	23,77
16.5_C	noordgevel	7,50	25,57	21,05	14,68	25,38
16.6_A	noordgevel	1,50	23,39	18,87	12,50	23,20
16.6_B	noordgevel	4,50	27,92	23,40	17,04	27,74
16.6_C	noordgevel	7,50	29,12	24,60	18,24	28,94
16.7_A	westgevel	1,50	29,79	25,27	18,91	29,61
16.7_B	westgevel	4,50	31,28	26,76	20,39	31,09
16.7_C	westgevel	7,50	32,64	28,12	21,75	32,45
16.8_A	westgevel	1,50	26,65	22,13	15,76	26,46
16.8_B	westgevel	4,50	28,51	23,99	17,63	28,33
16.8_C	westgevel	7,50	31,05	26,53	20,16	30,86
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	26,67	22,14	15,78	26,48
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	28,55	24,03	17,67	28,37
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	30,27	25,74	19,38	30,08
17.2_A	oostgevel	1,50	-7,33	-11,86	-18,22	-7,52
17.2_B	oostgevel	4,50	-5,94	-10,46	-16,82	-6,12
17.2_C	oostgevel	7,50	-6,58	-11,10	-17,46	-6,76
17.3_A	oostgevel	1,50	-12,72	-17,24	-23,60	-12,90
17.3_B	oostgevel	4,50	-11,66	-16,18	-22,54	-11,84
17.3_C	oostgevel	7,50	-11,42	-15,94	-22,30	-11,60
17.4_A	zuidgevel	1,50	36,21	31,68	25,32	36,02
17.4_B	zuidgevel	4,50	38,46	33,93	27,57	38,27
17.4_C	zuidgevel	7,50	40,59	36,06	29,70	40,40
17.5_A	westgevel	1,50	28,99	24,46	18,10	28,80
17.5_B	westgevel	4,50	33,73	29,21	22,85	33,55
17.5_C	westgevel	7,50	39,36	34,84	28,48	39,18
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	26,52	21,99	15,63	26,33
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	27,94	23,42	17,06	27,76
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	29,98	25,46	19,09	29,79
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	26,19	21,67	15,31	26,01
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	27,08	22,56	16,19	26,89
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	27,83	23,30	16,94	27,64
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	9,31	4,79	-1,58	9,12
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	10,39	5,87	-0,50	10,20
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	7,75	3,23	-3,13	7,57
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	24,34	19,82	13,45	24,15
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	25,40	20,88	14,52	25,22
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	26,23	21,71	15,35	26,05
2.1_A	westzijde bv2	1,50	8,76	4,24	-2,12	8,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	11,01	6,49	0,12	10,82
2.1_C	westzijde bv2	7,50	12,23	7,71	1,35	12,05
2.1_D	westzijde bv2	10,50	5,90	1,38	-4,98	5,72
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	21,55	17,03	10,66	21,36
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	19,99	15,47	9,10	19,80
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	35,24	30,72	24,35	35,05
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	37,10	32,58	26,22	36,92
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	37,81	33,29	26,92	37,62
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	29,37	24,85	18,49	29,19
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	30,80	26,28	19,92	30,62
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	31,86	27,34	20,97	31,67
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	26,67	22,15	15,78	26,48
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	27,65	23,13	16,77	27,47
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	28,47	23,95	17,58	28,28
2.15_A	westzijde bv2	1,50	6,97	2,45	-3,91	6,79
2.15_B	westzijde bv2	4,50	8,67	4,15	-2,21	8,49
2.15_C	westzijde bv2	7,50	9,28	4,76	-1,61	9,09
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	28,63	24,11	17,75	28,45
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	29,07	24,55	18,19	28,89
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	29,77	25,24	18,88	29,58
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	30,00	25,47	19,11	29,81
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	31,87	27,35	20,99	31,69
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	33,28	28,76	22,40	33,10
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	34,34	29,81	23,45	34,15
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	34,92	30,40	24,04	34,74
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	42,76	38,24	31,88	42,58
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	44,29	39,76	33,40	44,10
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	44,47	39,95	33,59	44,29
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	44,37	39,85	33,49	44,19
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	48,19	43,67	37,31	48,01
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	49,03	44,51	38,15	48,85
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	48,95	44,43	38,07	48,77
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	48,74	44,22	37,86	48,56
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	48,15	43,63	37,27	47,97
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	48,88	44,35	37,99	48,69
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	48,83	44,31	37,95	48,65
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	48,61	44,09	37,73	48,43
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	39,48	34,96	28,60	39,30
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	40,99	36,46	30,10	40,80
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	41,17	36,65	30,29	40,99
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	41,20	36,68	30,31	41,01
2.8_D	westzijde bv2	10,50	12,87	8,35	1,98	12,68
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	23,31	18,79	12,42	23,12
3.1_A	westzijde bv3	1,50	10,74	6,22	-0,14	10,56
3.1_B	westzijde bv3	4,50	12,12	7,59	1,23	11,93
3.1_C	westzijde bv3	7,50	13,49	8,97	2,60	13,30
3.1_D	westzijde bv3	10,50	14,79	10,27	3,91	14,61
3.10_A	westzijde bv3	1,50	7,55	3,03	-3,34	7,36
3.10_B	westzijde bv3	4,50	9,33	4,80	-1,56	9,14
3.10_C	westzijde bv3	7,50	11,17	6,65	0,29	10,99
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	20,48	15,95	9,59	20,29
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	22,59	18,07	11,71	22,41
3.2_A	westzijde bv3	1,50	12,76	8,24	1,87	12,57
3.2_B	westzijde bv3	4,50	14,22	9,69	3,33	14,03
3.2_C	westzijde bv3	7,50	15,82	11,30	4,94	15,64
3.2_D	westzijde bv3	10,50	17,02	12,50	6,13	16,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	27,12	22,60	16,24	26,94
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	28,50	23,98	17,62	28,32
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	29,67	25,15	18,79	29,49
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	30,15	25,63	19,26	29,96
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	34,61	30,09	23,72	34,42
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	36,28	31,76	25,39	36,09
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	36,29	31,77	25,40	36,10
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	36,23	31,71	25,34	36,04
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	42,37	37,85	31,49	42,19
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	43,37	38,85	32,48	43,18
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	43,70	39,18	32,82	43,52
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	43,72	39,20	32,83	43,53
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	44,51	39,99	33,63	44,33
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	45,77	41,25	34,89	45,59
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	45,93	41,40	35,04	45,74
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	45,87	41,35	34,99	45,69
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	41,40	36,88	30,52	41,22
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	43,14	38,62	32,26	42,96
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	43,28	38,76	32,40	43,10
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	43,23	38,71	32,35	43,05
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	34,12	29,60	23,24	33,94
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	35,86	31,34	24,98	35,68
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	36,71	32,19	25,83	36,53
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	28,45	23,93	17,57	28,27
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	29,75	25,23	18,87	29,57
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	30,69	26,17	19,81	30,51
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	15,63	11,11	4,75	15,45
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	21,31	16,79	10,42	21,12
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	21,33	16,81	10,44	21,14
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	22,02	17,50	11,13	21,83
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	22,80	18,28	11,91	22,61
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	20,03	15,51	9,14	19,84
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	20,99	16,47	10,10	20,80
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	21,96	17,44	11,08	21,78
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	22,85	18,33	11,96	22,66
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	13,13	8,61	2,24	12,94
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	15,24	10,71	4,35	15,05
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	17,07	12,54	6,18	16,88
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	18,87	14,35	7,98	18,68
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	13,77	9,25	2,89	13,59
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	15,87	11,35	4,98	15,68
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	18,12	13,60	7,24	17,94
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	21,95	17,42	11,06	21,76
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	16,38	11,86	5,50	16,20
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	20,55	16,03	9,67	20,37
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	20,94	16,42	10,06	20,76
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	21,33	16,80	10,44	21,14
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	15,69	11,17	4,81	15,51
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	16,73	12,21	5,84	16,54
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	18,12	13,60	7,24	17,94
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	14,96	10,44	4,08	14,78
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	16,79	12,26	5,90	16,60
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	19,12	14,60	8,23	18,93
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	6,24	1,72	-4,64	6,06
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	7,46	2,94	-3,43	7,27
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	7,83	3,31	-3,06	7,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	7,96	3,44	-2,93	7,77
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	8,95	4,43	-1,94	8,76
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	8,88	4,36	-2,00	8,70
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	8,28	3,76	-2,61	8,09
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	4,01	-0,51	-6,87	3,83
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	5,31	0,78	-5,58	5,12
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	5,72	1,20	-5,17	5,53
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	6,21	1,69	-4,68	6,02
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	5,52	1,00	-5,36	5,34
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	6,97	2,45	-3,92	6,78
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	7,82	3,30	-3,06	7,64
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	8,80	4,27	-2,09	8,61
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	27,13	22,61	16,24	26,94
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	28,65	24,13	17,76	28,46
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	29,83	25,31	18,94	29,64
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	30,15	25,63	19,27	29,97
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	36,38	31,86	25,50	36,20
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	37,84	33,32	26,95	37,65
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	38,37	33,84	27,48	38,18
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	38,72	34,20	27,84	38,54
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	41,41	36,88	30,52	41,22
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	42,15	37,63	31,26	41,96
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	42,24	37,72	31,35	42,05
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	42,25	37,73	31,36	42,06
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	41,18	36,66	30,29	40,99
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	41,92	37,40	31,03	41,73
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	41,96	37,44	31,07	41,77
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	41,92	37,40	31,04	41,74
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	40,99	36,47	30,11	40,81
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	41,77	37,25	30,89	41,59
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	41,80	37,28	30,91	41,61
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	41,72	37,20	30,83	41,53
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	36,37	31,85	25,48	36,18
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	37,80	33,28	26,91	37,61
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	37,98	33,46	27,09	37,79
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	37,97	33,45	27,08	37,78
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	32,11	27,59	21,22	31,92
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	34,03	29,51	23,14	33,84
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	34,51	29,99	23,62	34,32
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	34,65	30,13	23,76	34,46
5.8_A	westzijde bv5	1,50	14,60	10,08	3,71	14,41
5.8_B	westzijde bv5	4,50	16,04	11,52	5,15	15,85
5.8_C	westzijde bv5	7,50	17,22	12,70	6,34	17,04
5.8_D	westzijde bv5	10,50	18,48	13,96	7,60	18,30
5.9_A	westzijde bv5	1,50	7,12	2,60	-3,77	6,93
5.9_B	westzijde bv5	4,50	9,40	4,88	-1,49	9,21
5.9_C	westzijde bv5	7,50	11,19	6,66	0,30	11,00
5.9_D	westzijde bv5	10,50	12,72	8,20	1,83	12,53
6.1_A	westzijde bv6	1,50	5,40	0,88	-5,49	5,21
6.1_B	westzijde bv6	4,50	6,87	2,35	-4,01	6,69
6.1_C	westzijde bv6	7,50	7,72	3,20	-3,16	7,54
6.1_D	westzijde bv6	10,50	8,81	4,29	-2,07	8,63
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	17,47	12,95	6,58	17,28
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	17,74	13,22	6,85	17,55
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	18,29	13,77	7,41	18,11
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	18,98	14,45	8,09	18,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	4,02	-0,50	-6,87	3,83
6.2_B	westzijde bv6	4,50	5,37	0,85	-5,52	5,18
6.2_C	westzijde bv6	7,50	6,60	2,08	-4,29	6,41
6.2_D	westzijde bv6	10,50	8,58	4,06	-2,31	8,39
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	24,63	20,11	13,74	24,44
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	25,50	20,98	14,61	25,31
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	26,43	21,91	15,54	26,24
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	27,43	22,91	16,54	27,24
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	27,44	22,92	16,55	27,25
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	28,75	24,23	17,86	28,56
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	29,86	25,34	18,97	29,67
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	30,47	25,95	19,58	30,28
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	26,54	22,02	15,65	26,35
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	27,93	23,41	17,04	27,74
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	29,12	24,60	18,24	28,94
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	29,95	25,43	19,06	29,76
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	13,87	9,35	2,98	13,68
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	16,30	11,78	5,41	16,11
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	18,50	13,97	7,61	18,31
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	20,76	16,24	9,88	20,58
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	12,83	8,31	1,95	12,65
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	15,23	10,70	4,34	15,04
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	17,50	12,98	6,62	17,32
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	20,03	15,50	9,14	19,84
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	16,64	12,12	5,76	16,46
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	18,05	13,53	7,16	17,86
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	19,12	14,60	8,24	18,94
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	20,45	15,93	9,56	20,26
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	18,28	13,76	7,40	18,10
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	18,47	13,95	7,59	18,29
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	19,28	14,75	8,39	19,09
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	20,10	15,58	9,22	19,92
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	20,58	16,06	9,69	20,39
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	20,35	15,83	9,46	20,16
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	21,10	16,58	10,21	20,91
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	21,82	17,30	10,93	21,63
7.10_A	westzijde bv7	1,50	12,26	7,74	1,38	12,08
7.10_B	westzijde bv7	4,50	13,13	8,61	2,24	12,94
7.10_C	westzijde bv7	7,50	13,94	9,41	3,05	13,75
7.10_D	westzijde bv7	10,50	16,08	11,56	5,19	15,89
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	26,14	21,62	15,25	25,95
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	27,38	22,86	16,49	27,19
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	28,45	23,92	17,56	28,26
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	29,03	24,51	18,14	28,84
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	34,41	29,89	23,52	34,22
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	36,09	31,57	25,21	35,91
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	36,51	31,99	25,62	36,32
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	36,59	32,07	25,71	36,41
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	37,80	33,28	26,91	37,61
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	39,38	34,86	28,49	39,19
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	39,65	35,12	28,76	39,46
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	39,66	35,14	28,77	39,47
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	37,96	33,44	27,08	37,78
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	39,47	34,95	28,58	39,28
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	39,68	35,16	28,80	39,50
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	39,69	35,17	28,80	39,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	33,92	29,40	23,03	33,73
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	35,73	31,21	24,84	35,54
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	35,98	31,45	25,09	35,79
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	35,97	31,45	25,08	35,78
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	27,38	22,86	16,49	27,19
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	29,02	24,50	18,13	28,83
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	30,19	25,66	19,30	30,00
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	30,71	26,19	19,82	30,52
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	21,18	16,66	10,29	20,99
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	22,45	17,93	11,57	22,27
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	23,52	19,00	12,63	23,33
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	24,89	20,37	14,00	24,70
7.9_A	westzijde bv7	1,50	11,52	7,00	0,63	11,33
7.9_B	westzijde bv7	4,50	12,58	8,06	1,69	12,39
7.9_C	westzijde bv7	7,50	13,70	9,18	2,82	13,52
7.9_D	westzijde bv7	10,50	16,19	11,66	5,30	16,00
8.1_A	westzijde bv8	1,50	7,20	2,68	-3,68	7,02
8.1_B	westzijde bv8	4,50	8,41	3,89	-2,48	8,22
8.1_C	westzijde bv8	7,50	9,09	4,57	-1,79	8,91
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	13,36	8,84	2,48	13,18
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	14,17	9,65	3,28	13,98
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	14,63	10,11	3,74	14,44
8.2_A	westzijde bv8	1,50	3,35	-1,17	-7,54	3,16
8.2_B	westzijde bv8	4,50	4,95	0,43	-5,94	4,76
8.2_C	westzijde bv8	7,50	7,85	3,32	-3,04	7,66
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	3,93	-0,59	-6,96	3,74
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	5,52	0,99	-5,37	5,33
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	6,48	1,96	-4,40	6,30
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	5,04	0,52	-5,84	4,86
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	6,31	1,79	-4,58	6,12
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	7,05	2,53	-3,83	6,87
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	4,74	0,22	-6,15	4,55
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	6,01	1,49	-4,87	5,83
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	6,73	2,21	-4,15	6,55
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	14,36	9,84	3,47	14,17
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	15,24	10,72	4,36	15,06
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	15,64	11,12	4,75	15,45
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	16,19	11,67	5,30	16,00
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	16,70	12,18	5,82	16,52
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	17,10	12,58	6,21	16,91
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	18,14	13,62	7,25	17,95
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	18,47	13,95	7,58	18,28
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	18,76	14,24	7,87	18,57
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	16,87	12,34	5,98	16,68
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	17,19	12,67	6,30	17,00
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	17,27	12,75	6,38	17,08
9.1_A	westzijde bv9	1,50	3,52	-1,00	-7,36	3,34
9.1_B	westzijde bv9	4,50	4,97	0,45	-5,92	4,78
9.1_C	westzijde bv9	7,50	5,82	1,30	-5,06	5,64
9.1_D	westzijde bv9	10,50	6,76	2,24	-4,12	6,58
9.2_A	westzijde bv9	1,50	4,58	0,06	-6,30	4,40
9.2_B	westzijde bv9	4,50	6,72	2,20	-4,17	6,53
9.2_C	westzijde bv9	7,50	7,42	2,90	-3,46	7,24
9.2_D	westzijde bv9	10,50	8,08	3,55	-2,81	7,89
9.3_A	westzijde bv9	1,50	2,39	-2,14	-8,50	2,20
9.3_B	westzijde bv9	4,50	4,00	-0,52	-6,89	3,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 60km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	4,99	0,47	-5,89	4,81
9.3_D	westzijde bv9	10,50	5,63	1,11	-5,26	5,44
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	6,43	1,91	-4,45	6,25
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	8,02	3,50	-2,86	7,84
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	8,97	4,45	-1,91	8,79
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	9,80	5,28	-1,08	9,62
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	6,73	2,21	-4,15	6,55
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	8,08	3,55	-2,81	7,89
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	8,55	4,03	-2,34	8,36
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	9,04	4,51	-1,85	8,85
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	10,79	6,27	-0,10	10,60
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	11,84	7,32	0,96	11,66
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	12,25	7,73	1,37	12,07
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	12,84	8,32	1,95	12,65
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	8,57	4,04	-2,32	8,38
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	9,55	5,03	-1,33	9,37
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	10,18	5,66	-0,71	9,99
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	11,17	6,65	0,29	10,99
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	10,28	5,76	-0,61	10,09
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	11,33	6,81	0,44	11,14
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	12,12	7,60	1,23	11,93
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	13,96	9,44	3,08	13,78
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	46,92	42,40	36,04	46,74
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	48,08	43,56	37,20	47,90
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	48,16	43,64	37,27	47,97
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	30,98	26,46	20,10	30,80
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	32,88	28,36	21,99	32,69
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	33,74	29,22	22,85	33,55
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	31,73	27,21	20,85	31,55
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	33,63	29,11	22,75	33,45
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	29,85	25,33	18,97	29,67
JH.4_A	zuidgevel	4,00	45,11	40,59	34,23	44,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	26,19	21,67	15,30	26,00
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	26,60	22,08	15,71	26,41
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	27,15	22,63	16,26	26,96
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	27,78	23,26	16,89	27,59
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	23,83	19,31	12,94	23,64
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	24,55	20,03	13,66	24,36
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	25,24	20,72	14,36	25,06
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	26,14	21,62	15,25	25,95
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	35,80	31,28	24,92	35,62
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	37,49	32,97	26,60	37,30
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	37,81	33,29	26,92	37,62
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	37,87	33,35	26,98	37,68
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	32,98	28,46	22,09	32,79
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	34,62	30,10	23,73	34,43
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	35,29	30,77	24,40	35,10
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	35,51	30,99	24,62	35,32
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	23,13	18,61	12,24	22,94
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	24,22	19,70	13,34	24,04
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	25,08	20,56	14,19	24,89
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	26,01	21,49	15,13	25,83
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	7,18	2,66	-3,70	7,00
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	9,51	4,99	-1,38	9,32
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	12,91	8,39	2,02	12,72
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	15,03	10,51	4,14	14,84
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	8,77	4,25	-2,12	8,58
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	12,63	8,11	1,74	12,44
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	15,83	11,31	4,94	15,64
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	17,40	12,88	6,51	17,21
1.8_A	westzijde bv1	1,50	6,66	2,14	-4,23	6,47
1.8_B	westzijde bv1	4,50	10,65	6,13	-0,24	10,46
1.8_C	westzijde bv1	7,50	14,49	9,97	3,60	14,30
1.8_D	westzijde bv1	10,50	15,19	10,67	4,30	15,00
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	-4,86	-9,38	-15,75	-5,05
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	-3,28	-7,80	-14,17	-3,47
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	-2,52	-7,04	-13,41	-2,71
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	-1,82	-6,34	-12,71	-2,01
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	-7,30	-11,82	-18,18	-7,48
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	-5,69	-10,21	-16,57	-5,87
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	-4,50	-9,02	-15,39	-4,69
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	-3,32	-7,84	-14,21	-3,51
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	--	--	--	--
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	--	--	--	--
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	--	--	--	--
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	--	--	--	--
10.4_A	westzijde bv10	1,50	-2,30	-6,82	-13,19	-2,49
10.4_B	westzijde bv10	4,50	-0,49	-5,01	-11,38	-0,68
10.4_C	westzijde bv10	7,50	1,95	-2,57	-8,93	1,77
10.4_D	westzijde bv10	10,50	--	--	--	--
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	-0,88	-5,40	-11,76	-1,06
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	1,34	-3,18	-9,54	1,16
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	2,85	-1,67	-8,03	2,67
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	6,37	1,85	-4,52	6,18
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	1,73	-2,79	-9,16	1,54
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	4,47	-0,05	-6,42	4,28
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	8,12	3,60	-2,77	7,93
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	9,89	5,37	-0,99	9,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	1,25	-3,27	-9,64	1,06
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	3,73	-0,79	-7,15	3,55
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	6,88	2,36	-4,01	6,69
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	12,35	7,83	1,46	12,16
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	-0,78	-5,30	-11,66	-0,96
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	1,09	-3,43	-9,80	0,90
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	3,45	-1,07	-7,44	3,26
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	7,11	2,59	-3,78	6,92
11.1_A	westzijde bv11	1,50	-1,61	-6,13	-12,50	-1,80
11.1_B	westzijde bv11	4,50	0,41	-4,11	-10,47	0,23
11.1_C	westzijde bv11	7,50	3,04	-1,48	-7,85	2,85
11.1_D	westzijde bv11	10,50	8,92	4,40	-1,96	8,74
11.2_A	westzijde bv11	1,50	-5,81	-10,33	-16,70	-6,00
11.2_B	westzijde bv11	4,50	-3,59	-8,11	-14,48	-3,78
11.2_C	westzijde bv11	7,50	0,15	-4,37	-10,73	-0,03
11.2_D	westzijde bv11	10,50	7,39	2,87	-3,50	7,20
11.3_A	westzijde bv11	1,50	2,76	-1,76	-8,13	2,57
11.3_B	westzijde bv11	4,50	6,04	1,52	-4,85	5,85
11.3_C	westzijde bv11	7,50	11,43	6,91	0,54	11,24
11.3_D	westzijde bv11	10,50	10,91	6,39	0,03	10,73
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	4,72	0,20	-6,16	4,54
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	9,17	4,65	-1,71	8,99
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	12,99	8,47	2,11	12,81
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	14,66	10,14	3,77	14,47
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	10,41	5,89	-0,48	10,22
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	11,41	6,89	0,52	11,22
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	12,50	7,98	1,61	12,31
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	12,65	8,13	1,76	12,46
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	1,90	-2,62	-8,99	1,71
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	5,17	0,65	-5,71	4,99
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	10,62	6,10	-0,27	10,43
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	12,86	8,34	1,98	12,68
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	2,70	-1,82	-8,19	2,51
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	5,66	1,14	-5,23	5,47
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	10,17	5,65	-0,72	9,98
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	11,85	7,33	0,96	11,66
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	-0,13	-4,65	-11,02	-0,32
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	1,71	-2,81	-9,17	1,53
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	2,75	-1,77	-8,14	2,56
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	3,61	-0,91	-7,27	3,43
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	-0,28	-4,80	-11,17	-0,47
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	2,23	-2,29	-8,66	2,04
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	5,43	0,91	-5,46	5,24
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	7,71	3,19	-3,18	7,52
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	3,14	-1,38	-7,74	2,96
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	4,50	-0,02	-6,38	4,32
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	7,29	2,77	-3,60	7,10
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	6,59	2,07	-4,30	6,40
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	0,26	-4,26	-10,63	0,07
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	2,37	-2,15	-8,52	2,18
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	5,33	0,81	-5,56	5,14
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	6,71	2,19	-4,18	6,52
12.4_A	westzijde bv12	1,50	2,17	-2,35	-8,71	1,99
12.4_B	westzijde bv12	4,50	6,47	1,95	-4,42	6,28
12.4_C	westzijde bv12	7,50	9,58	5,06	-1,31	9,39
12.4_D	westzijde bv12	10,50	5,37	0,85	-5,52	5,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	7,67	3,15	-3,22	7,48
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	9,76	5,24	-1,13	9,57
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	12,43	7,91	1,55	12,25
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	11,57	7,05	0,68	11,38
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	8,32	3,80	-2,56	8,14
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	10,69	6,17	-0,20	10,50
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	13,61	9,09	2,72	13,42
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	14,07	9,55	3,18	13,88
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	-1,44	-5,96	-12,33	-1,63
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	1,07	-3,45	-9,82	0,88
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	4,33	-0,19	-6,55	4,15
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	8,87	4,35	-2,02	8,68
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	-1,59	-6,11	-12,48	-1,78
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	0,47	-4,05	-10,41	0,29
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	3,26	-1,26	-7,62	3,08
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	7,89	3,37	-3,00	7,70
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	0,54	-3,98	-10,34	0,36
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	2,77	-1,75	-8,12	2,58
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	4,74	0,22	-6,15	4,55
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	10,18	5,66	-0,70	10,00
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	2,61	-1,91	-8,28	2,42
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	2,65	-1,87	-8,24	2,46
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	5,68	1,16	-5,20	5,50
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	-0,66	-5,18	-11,54	-0,84
13.4_A	westzijde bv13	1,50	0,16	-4,36	-10,73	-0,03
13.4_B	westzijde bv13	4,50	0,52	-4,00	-10,37	0,33
13.4_C	westzijde bv13	7,50	5,08	0,56	-5,81	4,89
13.4_D	westzijde bv13	10,50	6,62	2,10	-4,27	6,43
13.5_A	westzijde bv13	1,50	-3,06	-7,58	-13,95	-3,25
13.5_B	westzijde bv13	4,50	-1,66	-6,18	-12,55	-1,85
13.5_C	westzijde bv13	7,50	4,62	0,10	-6,27	4,43
13.5_D	westzijde bv13	10,50	8,17	3,65	-2,72	7,98
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	1,23	-3,29	-9,66	1,04
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	3,89	-0,63	-7,00	3,70
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	10,63	6,11	-0,26	10,44
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	11,98	7,46	1,09	11,79
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	17,85	13,33	6,96	17,66
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	18,79	14,27	7,90	18,60
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	18,93	14,41	8,04	18,74
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	-7,13	-11,65	-18,02	-7,32
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	-4,46	-8,98	-15,34	-4,64
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	-2,86	-7,38	-13,75	-3,05
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	--	--	--	--
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	--	--	--	--
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	--	--	--	--
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	-3,16	-7,68	-14,05	-3,35
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	2,08	-2,44	-8,81	1,89
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	7,49	2,97	-3,40	7,30
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	0,25	-4,27	-10,64	0,06
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	4,79	0,27	-6,10	4,60
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	7,11	2,59	-3,78	6,92
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	--	--	--	--
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	--	--	--	--
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	--	--	--	--
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	-3,69	-8,21	-14,57	-3,87
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	-1,49	-6,01	-12,38	-1,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	-0,36	-4,88	-11,25	-0,55
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	-2,55	-7,07	-13,44	-2,74
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	-0,11	-4,63	-10,99	-0,29
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	4,22	-0,30	-6,67	4,03
16.1_A	zuidgevel	1,50	18,57	14,05	7,68	18,38
16.1_B	zuidgevel	4,50	22,66	18,14	11,78	22,48
16.1_C	zuidgevel	7,50	23,90	19,38	13,02	23,72
16.2_A	zuidgevel	1,50	19,28	14,76	8,39	19,09
16.2_B	zuidgevel	4,50	19,95	15,43	9,06	19,76
16.2_C	zuidgevel	7,50	20,28	15,76	9,40	20,10
16.3_A	oostgevel	1,50	4,64	0,12	-6,25	4,45
16.3_B	oostgevel	4,50	5,30	0,78	-5,58	5,12
16.3_C	oostgevel	7,50	5,44	0,92	-5,45	5,25
16.4_A	oostgevel	1,50	2,41	-2,11	-8,48	2,22
16.4_B	oostgevel	4,50	3,09	-1,43	-7,79	2,91
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	8,94	4,42	-1,95	8,75
16.5_B	noordgevel	4,50	10,12	5,60	-0,77	9,93
16.5_C	noordgevel	7,50	9,11	4,59	-1,78	8,92
16.6_A	noordgevel	1,50	5,03	0,51	-5,85	4,85
16.6_B	noordgevel	4,50	9,35	4,83	-1,54	9,16
16.6_C	noordgevel	7,50	11,84	7,32	0,95	11,65
16.7_A	westgevel	1,50	17,66	13,14	6,77	17,47
16.7_B	westgevel	4,50	18,93	14,41	8,04	18,74
16.7_C	westgevel	7,50	17,24	12,72	6,35	17,05
16.8_A	westgevel	1,50	18,06	13,54	7,17	17,87
16.8_B	westgevel	4,50	18,78	14,26	7,89	18,59
16.8_C	westgevel	7,50	18,21	13,69	7,32	18,02
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	3,95	-0,57	-6,93	3,77
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	6,46	1,94	-4,42	6,28
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	10,16	5,64	-0,73	9,97
17.2_A	oostgevel	1,50	16,55	12,03	5,66	16,36
17.2_B	oostgevel	4,50	17,19	12,67	6,30	17,00
17.2_C	oostgevel	7,50	17,39	12,87	6,50	17,20
17.3_A	oostgevel	1,50	16,58	12,06	5,69	16,39
17.3_B	oostgevel	4,50	17,22	12,70	6,33	17,03
17.3_C	oostgevel	7,50	17,42	12,90	6,54	17,24
17.4_A	zuidgevel	1,50	23,98	19,46	13,09	23,79
17.4_B	zuidgevel	4,50	24,71	20,19	13,82	24,52
17.4_C	zuidgevel	7,50	25,26	20,74	14,37	25,07
17.5_A	westgevel	1,50	21,66	17,14	10,77	21,47
17.5_B	westgevel	4,50	23,35	18,83	12,47	23,17
17.5_C	westgevel	7,50	24,28	19,76	13,39	24,09
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	4,61	0,09	-6,28	4,42
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	8,15	3,63	-2,74	7,96
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	11,12	6,60	0,23	10,93
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	6,64	2,12	-4,25	6,45
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	11,95	7,43	1,06	11,76
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	13,75	9,23	2,87	13,57
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
2.1_A	westzijde bv2	1,50	12,10	7,58	1,21	11,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	13,00	8,48	2,11	12,81
2.1_C	westzijde bv2	7,50	14,97	10,45	4,09	14,79
2.1_D	westzijde bv2	10,50	13,17	8,65	2,28	12,98
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	11,87	7,35	0,98	11,68
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	11,44	6,92	0,55	11,25
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	5,09	0,57	-5,80	4,90
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	7,81	3,29	-3,07	7,63
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	10,99	6,47	0,10	10,80
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	5,36	0,84	-5,53	5,17
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	7,92	3,40	-2,97	7,73
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	10,35	5,83	-0,54	10,16
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	4,79	0,27	-6,10	4,60
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	7,47	2,95	-3,42	7,28
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	10,38	5,86	-0,51	10,19
2.15_A	westzijde bv2	1,50	5,46	0,94	-5,43	5,27
2.15_B	westzijde bv2	4,50	10,17	5,65	-0,72	9,98
2.15_C	westzijde bv2	7,50	8,62	4,10	-2,26	8,44
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	4,28	-0,24	-6,61	4,09
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	6,53	2,01	-4,35	6,35
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	9,77	5,25	-1,11	9,59
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	14,46	9,94	3,58	14,28
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	5,65	1,13	-5,24	5,46
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	7,83	3,31	-3,06	7,64
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	10,97	6,45	0,08	10,78
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	15,50	10,98	4,61	15,31
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	21,64	17,12	10,76	21,46
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	23,13	18,61	12,24	22,94
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	24,32	19,80	13,43	24,13
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	25,65	21,13	14,76	25,46
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	27,78	23,26	16,89	27,59
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	28,77	24,25	17,88	28,58
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	29,41	24,89	18,52	29,22
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	30,20	25,68	19,31	30,01
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	25,26	20,74	14,38	25,08
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	25,95	21,43	15,07	25,77
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	26,32	21,80	15,43	26,13
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	26,83	22,31	15,94	26,64
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	4,57	0,05	-6,32	4,38
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	7,21	2,69	-3,68	7,02
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	10,84	6,32	-0,05	10,65
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	14,40	9,88	3,52	14,22
2.8_D	westzijde bv2	10,50	5,84	1,32	-5,05	5,65
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	12,14	7,62	1,25	11,95
3.1_A	westzijde bv3	1,50	-0,71	-5,23	-11,59	-0,89
3.1_B	westzijde bv3	4,50	1,08	-3,44	-9,81	0,89
3.1_C	westzijde bv3	7,50	3,41	-1,11	-7,48	3,22
3.1_D	westzijde bv3	10,50	5,60	1,08	-5,29	5,41
3.10_A	westzijde bv3	1,50	-4,37	-8,89	-15,25	-4,55
3.10_B	westzijde bv3	4,50	-1,42	-5,94	-12,31	-1,61
3.10_C	westzijde bv3	7,50	3,05	-1,47	-7,83	2,87
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	10,76	6,24	-0,12	10,58
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	10,84	6,32	-0,05	10,65
3.2_A	westzijde bv3	1,50	4,83	0,31	-6,05	4,65
3.2_B	westzijde bv3	4,50	7,23	2,71	-3,65	7,05
3.2_C	westzijde bv3	7,50	10,07	5,55	-0,82	9,88
3.2_D	westzijde bv3	10,50	12,85	8,33	1,96	12,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	3,04	-1,48	-7,85	2,85
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	5,49	0,97	-5,40	5,30
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	8,13	3,61	-2,76	7,94
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	9,74	5,22	-1,15	9,55
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	-1,19	-5,71	-12,07	-1,37
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	0,69	-3,83	-10,19	0,51
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	2,40	-2,12	-8,49	2,21
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	-0,49	-5,01	-11,38	-0,68
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	22,63	18,11	11,74	22,44
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	23,21	18,69	12,32	23,02
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	23,20	18,68	12,31	23,01
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	23,33	18,81	12,44	23,14
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	23,47	18,95	12,58	23,28
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	24,15	19,63	13,26	23,96
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	24,21	19,69	13,32	24,02
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	24,52	20,00	13,63	24,33
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	5,01	0,49	-5,87	4,83
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	6,79	2,27	-4,09	6,61
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	10,41	5,89	-0,48	10,22
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	15,24	10,72	4,35	15,05
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	5,15	0,63	-5,74	4,96
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	7,49	2,97	-3,40	7,30
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	10,53	6,01	-0,36	10,34
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	4,63	0,11	-6,26	4,44
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	7,39	2,87	-3,50	7,20
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	11,86	7,34	0,97	11,67
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	10,08	5,56	-0,81	9,89
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	-3,21	-7,73	-14,10	-3,40
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	-0,50	-5,02	-11,39	-0,69
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	3,12	-1,40	-7,77	2,93
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	4,03	-0,49	-6,86	3,84
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	-1,46	-5,98	-12,35	-1,65
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	1,24	-3,28	-9,65	1,05
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	5,03	0,51	-5,86	4,84
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	10,14	5,62	-0,75	9,95
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	2,08	-2,44	-8,80	1,90
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	4,12	-0,40	-6,77	3,93
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	6,69	2,17	-4,20	6,50
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	9,35	4,83	-1,54	9,16
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	4,88	0,36	-6,01	4,69
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	7,57	3,05	-3,32	7,38
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	10,84	6,32	-0,04	10,66
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	15,42	10,90	4,53	15,23
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	9,83	5,31	-1,05	9,65
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	3,87	-0,65	-7,01	3,69
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	6,06	1,54	-4,83	5,87
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	8,36	3,84	-2,53	8,17
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	2,73	-1,79	-8,16	2,54
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	5,38	0,86	-5,51	5,19
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	8,05	3,53	-2,83	7,87
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	4,75	0,23	-6,14	4,56
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	7,25	2,73	-3,64	7,06
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	10,13	5,61	-0,76	9,94
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	7,31	2,79	-3,57	7,13
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	10,26	5,74	-0,63	10,07
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	11,68	7,16	0,79	11,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	10,30	5,78	-0,58	10,12
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	11,71	7,19	0,83	11,53
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	13,53	9,01	2,64	13,34
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	9,95	5,43	-0,93	9,77
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	3,30	-1,22	-7,59	3,11
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	6,03	1,51	-4,86	5,84
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	9,58	5,06	-1,30	9,40
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	10,70	6,18	-0,18	10,52
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	-0,28	-4,80	-11,17	-0,47
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	1,93	-2,59	-8,96	1,74
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	3,88	-0,64	-7,01	3,69
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	7,82	3,30	-3,07	7,63
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	3,11	-1,41	-7,77	2,93
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	5,38	0,86	-5,50	5,20
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	8,49	3,97	-2,40	8,30
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	10,44	5,92	-0,44	10,26
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	5,67	1,15	-5,22	5,48
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	8,05	3,53	-2,84	7,86
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	10,75	6,23	-0,14	10,56
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	15,31	10,79	4,42	15,12
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	21,80	17,28	10,92	21,62
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	22,08	17,56	11,19	21,89
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	21,82	17,30	10,93	21,63
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	21,73	17,21	10,84	21,54
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	20,92	16,40	10,03	20,73
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	21,29	16,77	10,40	21,10
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	21,08	16,56	10,19	20,89
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	20,88	16,36	9,99	20,69
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	20,01	15,49	9,12	19,82
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	20,49	15,97	9,60	20,30
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	20,37	15,85	9,48	20,18
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	20,47	15,95	9,59	20,29
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	0,00	-4,52	-10,89	-0,19
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	2,53	-1,99	-8,36	2,34
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	5,85	1,33	-5,03	5,67
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	11,00	6,48	0,12	10,82
5.8_A	westzijde bv5	1,50	-3,16	-7,68	-14,04	-3,34
5.8_B	westzijde bv5	4,50	-0,29	-4,81	-11,17	-0,47
5.8_C	westzijde bv5	7,50	0,62	-3,90	-10,27	0,43
5.8_D	westzijde bv5	10,50	1,53	-2,99	-9,36	1,34
5.9_A	westzijde bv5	1,50	-1,94	-6,46	-12,83	-2,13
5.9_B	westzijde bv5	4,50	-0,21	-4,73	-11,10	-0,40
5.9_C	westzijde bv5	7,50	2,32	-2,20	-8,57	2,13
5.9_D	westzijde bv5	10,50	6,25	1,73	-4,64	6,06
6.1_A	westzijde bv6	1,50	-3,31	-7,83	-14,20	-3,50
6.1_B	westzijde bv6	4,50	-1,82	-6,34	-12,71	-2,01
6.1_C	westzijde bv6	7,50	-0,39	-4,91	-11,28	-0,58
6.1_D	westzijde bv6	10,50	--	--	--	--
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	4,12	-0,40	-6,76	3,94
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	5,97	1,45	-4,92	5,78
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	7,81	3,29	-3,08	7,62
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	8,74	4,22	-2,14	8,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WV - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WV ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	--	--	--	--
6.2_B	westzijde bv6	4,50	--	--	--	--
6.2_C	westzijde bv6	7,50	--	--	--	--
6.2_D	westzijde bv6	10,50	--	--	--	--
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	0,10	-4,42	-10,78	-0,08
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	2,71	-1,81	-8,18	2,52
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	5,56	1,04	-5,33	5,37
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	10,08	5,56	-0,81	9,89
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	0,59	-3,93	-10,30	0,40
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	3,10	-1,42	-7,78	2,92
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	5,17	0,65	-5,72	4,98
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	8,20	3,68	-2,69	8,01
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	4,69	0,17	-6,19	4,51
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	7,25	2,73	-3,64	7,06
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	10,04	5,52	-0,84	9,86
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	13,90	9,38	3,01	13,71
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	4,48	-0,04	-6,41	4,29
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	6,99	2,47	-3,90	6,80
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	9,95	5,43	-0,93	9,77
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	14,00	9,48	3,12	13,82
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	1,74	-2,78	-9,14	1,56
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	4,33	-0,19	-6,56	4,14
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	6,17	1,65	-4,72	5,98
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	7,16	2,64	-3,72	6,98
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	4,78	0,26	-6,11	4,59
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	7,10	2,58	-3,79	6,91
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	8,80	4,28	-2,09	8,61
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	9,30	4,78	-1,58	9,12
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	4,47	-0,05	-6,42	4,28
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	6,49	1,97	-4,40	6,30
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	8,28	3,76	-2,61	8,09
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	9,05	4,53	-1,84	8,86
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	-2,68	-7,20	-13,56	-2,86
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	-0,05	-4,57	-10,93	-0,23
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	3,04	-1,48	-7,85	2,85
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	4,36	-0,16	-6,53	4,17
7.10_A	westzijde bv7	1,50	--	--	--	--
7.10_B	westzijde bv7	4,50	--	--	--	--
7.10_C	westzijde bv7	7,50	--	--	--	--
7.10_D	westzijde bv7	10,50	--	--	--	--
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	2,39	-2,13	-8,50	2,20
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	4,72	0,20	-6,16	4,54
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	5,76	1,24	-5,13	5,57
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	6,66	2,14	-4,23	6,47
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	1,14	-3,38	-9,75	0,95
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	3,81	-0,71	-7,08	3,62
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	7,19	2,67	-3,70	7,00
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	13,79	9,27	2,90	13,60
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	0,13	-4,39	-10,75	-0,05
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	2,73	-1,79	-8,16	2,54
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	6,28	1,76	-4,61	6,09
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	14,01	9,49	3,13	13,83
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	0,81	-3,71	-10,08	0,62
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	3,33	-1,19	-7,56	3,14
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	6,71	2,19	-4,18	6,52
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	14,83	10,31	3,94	14,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	-5,71	-10,23	-16,60	-5,90
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	-3,75	-8,27	-14,64	-3,94
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	-2,93	-7,45	-13,82	-3,12
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	-2,27	-6,79	-13,15	-2,45
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	1,86	-2,66	-9,03	1,67
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	4,59	0,07	-6,30	4,40
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	8,16	3,64	-2,73	7,97
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	7,29	2,77	-3,60	7,10
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	1,71	-2,81	-9,18	1,52
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	4,77	0,25	-6,12	4,58
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	7,25	2,73	-3,63	7,07
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	1,79	-2,73	-9,10	1,60
7.9_A	westzijde bv7	1,50	--	--	--	--
7.9_B	westzijde bv7	4,50	--	--	--	--
7.9_C	westzijde bv7	7,50	--	--	--	--
7.9_D	westzijde bv7	10,50	--	--	--	--
8.1_A	westzijde bv8	1,50	-0,80	-5,32	-11,68	-0,98
8.1_B	westzijde bv8	4,50	2,30	-2,22	-8,59	2,11
8.1_C	westzijde bv8	7,50	4,94	0,42	-5,95	4,75
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	-7,74	-12,26	-18,63	-7,93
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	-6,28	-10,80	-17,17	-6,47
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	-5,76	-10,28	-16,65	-5,95
8.2_A	westzijde bv8	1,50	-0,80	-5,32	-11,68	-0,98
8.2_B	westzijde bv8	4,50	-0,35	-4,87	-11,23	-0,53
8.2_C	westzijde bv8	7,50	2,00	-2,52	-8,89	1,81
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	-3,50	-8,02	-14,39	-3,69
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	-1,73	-6,25	-12,62	-1,92
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	0,72	-3,80	-10,17	0,53
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	-4,19	-8,71	-15,07	-4,37
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	-2,94	-7,46	-13,83	-3,13
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	-1,29	-5,81	-12,18	-1,48
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	-7,35	-11,87	-18,23	-7,53
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	-6,82	-11,34	-17,71	-7,01
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	-6,12	-10,64	-17,01	-6,31
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	-1,40	-5,92	-12,29	-1,59
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	0,63	-3,89	-10,26	0,44
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	1,50	-3,02	-9,39	1,31
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	2,74	-1,78	-8,14	2,56
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	4,79	0,27	-6,09	4,61
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	5,99	1,47	-4,90	5,80
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	-5,72	-10,24	-16,61	-5,91
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	-3,40	-7,92	-14,29	-3,59
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	-2,58	-7,10	-13,46	-2,76
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	-3,94	-8,46	-14,83	-4,13
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	-2,47	-6,99	-13,36	-2,66
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	-1,89	-6,41	-12,78	-2,08
9.1_A	westzijde bv9	1,50	-2,13	-6,65	-13,02	-2,32
9.1_B	westzijde bv9	4,50	0,13	-4,39	-10,75	-0,05
9.1_C	westzijde bv9	7,50	2,73	-1,79	-8,16	2,54
9.1_D	westzijde bv9	10,50	7,28	2,76	-3,61	7,09
9.2_A	westzijde bv9	1,50	-0,36	-4,88	-11,25	-0,55
9.2_B	westzijde bv9	4,50	2,08	-2,44	-8,81	1,89
9.2_C	westzijde bv9	7,50	5,18	0,66	-5,71	4,99
9.2_D	westzijde bv9	10,50	10,10	5,58	-0,79	9,91
9.3_A	westzijde bv9	1,50	0,42	-4,10	-10,47	0,23
9.3_B	westzijde bv9	4,50	2,66	-1,86	-8,23	2,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jachthuisweg 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	4,47	-0,05	-6,42	4,28
9.3_D	westzijde bv9	10,50	8,82	4,30	-2,07	8,63
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	3,61	-0,91	-7,27	3,43
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	5,99	1,47	-4,89	5,81
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	7,56	3,04	-3,33	7,37
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	11,15	6,63	0,26	10,96
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	3,28	-1,24	-7,60	3,10
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	5,72	1,20	-5,16	5,54
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	7,52	3,00	-3,37	7,33
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	11,48	6,96	0,59	11,29
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	1,58	-2,94	-9,31	1,39
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	3,80	-0,72	-7,09	3,61
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	5,69	1,17	-5,20	5,50
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	7,41	2,89	-3,48	7,22
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	0,29	-4,23	-10,60	0,10
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	2,40	-2,12	-8,48	2,22
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	4,79	0,27	-6,10	4,60
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	6,45	1,93	-4,43	6,27
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	-0,52	-5,04	-11,40	-0,70
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	0,88	-3,64	-10,01	0,69
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	1,74	-2,78	-9,14	1,56
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	2,32	-2,20	-8,57	2,13
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	19,08	14,56	8,19	18,89
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	19,28	14,76	8,39	19,09
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	19,80	15,28	8,91	19,61
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	5,41	0,89	-5,48	5,22
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	6,48	1,96	-4,40	6,30
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	9,10	4,58	-1,79	8,91
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	23,84	19,32	12,95	23,65
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	24,82	20,30	13,93	24,63
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	25,27	20,75	14,38	25,08
JH.4_A	zuidgevel	4,00	3,32	-1,20	-7,57	3,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	11,58	7,06	0,70	11,40
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	12,43	7,91	1,55	12,25
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	13,41	8,89	2,53	13,23
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	14,09	9,57	3,21	13,91
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	6,44	1,92	-4,44	6,26
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	7,42	2,90	-3,46	7,24
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	7,99	3,47	-2,89	7,81
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	8,91	4,39	-1,98	8,72
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	1,42	-3,10	-9,47	1,23
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	2,95	-1,57	-7,94	2,76
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	4,69	0,17	-6,20	4,50
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	6,16	1,64	-4,72	5,98
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	16,12	11,60	5,24	15,94
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	17,34	12,82	6,46	17,16
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	18,19	13,67	7,31	18,01
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	19,01	14,49	8,13	18,83
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	14,34	9,82	3,46	14,16
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	15,37	10,85	4,49	15,19
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	16,45	11,93	5,57	16,27
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	17,92	13,40	7,04	17,74
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	16,36	11,84	5,48	16,18
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	17,32	12,80	6,43	17,13
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	18,50	13,98	7,62	18,32
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	19,76	15,24	8,88	19,58
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	20,29	15,77	9,41	20,11
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	21,44	16,92	10,56	21,26
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	22,28	17,76	11,40	22,10
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	23,52	19,00	12,64	23,34
1.8_A	westzijde bv1	1,50	21,79	17,27	10,91	21,61
1.8_B	westzijde bv1	4,50	22,87	18,35	11,99	22,69
1.8_C	westzijde bv1	7,50	23,67	19,15	12,79	23,49
1.8_D	westzijde bv1	10,50	24,51	19,99	13,63	24,33
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	4,68	0,16	-6,21	4,49
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	5,85	1,32	-5,03	5,66
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	6,73	2,21	-4,16	6,54
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	4,51	-0,01	-6,38	4,32
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	6,60	2,08	-4,30	6,41
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	8,84	4,32	-2,05	8,65
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	10,07	5,55	-0,83	9,88
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	6,75	2,23	-4,13	6,57
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	5,79	1,27	-5,09	5,61
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	7,15	2,63	-3,71	6,97
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	8,07	3,55	-2,81	7,89
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	6,31	1,79	-4,59	6,12
10.4_A	westzijde bv10	1,50	7,78	3,26	-3,10	7,60
10.4_B	westzijde bv10	4,50	8,39	3,86	-2,50	8,20
10.4_C	westzijde bv10	7,50	8,64	4,12	-2,24	8,46
10.4_D	westzijde bv10	10,50	8,30	3,78	-2,58	8,12
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	9,78	5,26	-1,11	9,59
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	10,99	6,47	0,10	10,80
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	11,94	7,42	1,06	11,76
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	13,20	8,68	2,31	13,01
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	9,31	4,79	-1,57	9,13
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	10,81	6,29	-0,08	10,62
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	12,87	8,35	1,99	12,69
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	14,56	10,04	3,68	14,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	10,14	5,62	-0,74	9,96
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	11,72	7,20	0,84	11,54
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	13,13	8,61	2,25	12,95
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	14,86	10,34	4,00	14,68
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	9,08	4,56	-1,81	8,89
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	10,58	6,06	-0,29	10,40
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	12,49	7,97	1,59	12,30
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	13,77	9,25	2,89	13,59
11.1_A	westzijde bv11	1,50	12,73	8,21	1,82	12,54
11.1_B	westzijde bv11	4,50	13,93	9,41	3,03	13,74
11.1_C	westzijde bv11	7,50	15,32	10,80	4,43	15,13
11.1_D	westzijde bv11	10,50	16,21	11,69	5,33	16,03
11.2_A	westzijde bv11	1,50	14,33	9,81	3,47	14,15
11.2_B	westzijde bv11	4,50	16,12	11,60	5,23	15,93
11.2_C	westzijde bv11	7,50	17,24	12,72	6,36	17,06
11.2_D	westzijde bv11	10,50	18,98	14,46	8,11	18,80
11.3_A	westzijde bv11	1,50	14,98	10,46	4,11	14,80
11.3_B	westzijde bv11	4,50	17,44	12,90	6,55	17,25
11.3_C	westzijde bv11	7,50	18,96	14,44	8,08	18,78
11.3_D	westzijde bv11	10,50	20,91	16,39	10,04	20,73
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	20,17	15,65	9,29	19,99
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	22,14	17,62	11,26	21,96
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	23,92	19,40	13,05	23,74
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	25,27	20,75	14,39	25,09
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	19,49	14,97	8,61	19,31
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	21,35	16,83	10,47	21,17
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	23,31	18,79	12,43	23,13
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	25,69	21,17	14,81	25,51
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	19,23	14,72	8,36	19,05
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	20,70	16,16	9,80	20,51
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	21,85	17,33	10,95	21,66
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	23,36	18,84	12,47	23,17
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	14,95	10,43	4,07	14,77
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	16,51	11,99	5,63	16,33
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	18,66	14,14	7,78	18,48
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	21,96	17,44	11,08	21,78
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	12,29	7,77	1,41	12,11
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	13,66	9,14	2,78	13,48
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	14,51	9,99	3,63	14,33
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	15,35	10,83	4,47	15,17
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	7,87	3,35	-3,01	7,69
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	9,20	4,68	-1,68	9,02
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	10,64	6,12	-0,24	10,46
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	12,56	8,04	1,68	12,38
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	7,72	3,20	-3,16	7,54
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	9,38	4,86	-1,50	9,20
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	11,01	6,50	0,12	10,82
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	12,40	7,88	1,53	12,22
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	7,94	3,42	-2,94	7,76
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	9,17	4,66	-1,73	8,98
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	10,44	5,92	-0,44	10,26
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	11,56	7,04	0,66	11,37
12.4_A	westzijde bv12	1,50	10,24	5,72	-0,65	10,05
12.4_B	westzijde bv12	4,50	12,14	7,62	1,26	11,96
12.4_C	westzijde bv12	7,50	14,58	10,05	3,69	14,39
12.4_D	westzijde bv12	10,50	16,75	12,23	5,88	16,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	17,54	13,02	6,65	17,35
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	19,23	14,71	8,35	19,05
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	20,91	16,39	10,03	20,73
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	22,16	17,64	11,29	21,98
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	19,15	14,63	8,27	18,97
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	21,30	16,78	10,39	21,11
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	22,92	18,40	12,04	22,74
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	24,02	19,50	13,14	23,84
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	15,01	10,49	4,13	14,83
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	17,01	12,49	6,12	16,82
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	18,75	14,23	7,87	18,57
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	20,29	15,77	9,41	20,11
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	14,66	10,14	3,77	14,47
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	15,93	11,41	5,05	15,75
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	17,25	12,73	6,37	17,07
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	18,66	14,14	7,77	18,47
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	12,88	8,36	2,00	12,70
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	14,08	9,56	3,19	13,89
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	15,17	10,65	4,29	14,99
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	16,36	11,84	5,48	16,18
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	7,21	2,69	-3,67	7,03
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	8,30	3,78	-2,58	8,12
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	9,33	4,81	-1,56	9,14
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	9,01	4,49	-1,89	8,82
13.4_A	westzijde bv13	1,50	8,43	3,91	-2,45	8,25
13.4_B	westzijde bv13	4,50	9,97	5,45	-0,92	9,78
13.4_C	westzijde bv13	7,50	11,61	7,09	0,72	11,42
13.4_D	westzijde bv13	10,50	11,46	6,94	0,57	11,27
13.5_A	westzijde bv13	1,50	7,11	2,59	-3,79	6,92
13.5_B	westzijde bv13	4,50	8,44	3,92	-2,46	8,25
13.5_C	westzijde bv13	7,50	10,00	5,48	-0,88	9,82
13.5_D	westzijde bv13	10,50	10,79	6,27	-0,10	10,60
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	14,53	10,01	3,65	14,35
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	16,67	12,15	5,79	16,49
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	18,71	14,19	7,82	18,52
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	20,33	15,81	9,45	20,15
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	14,27	9,74	3,38	14,08
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	14,57	10,05	3,69	14,39
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	14,53	10,01	3,65	14,35
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	-8,22	-12,74	-19,11	-8,41
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	-6,69	-11,21	-17,58	-6,88
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	-5,35	-9,87	-16,23	-5,53
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	0,21	-4,32	-10,68	0,02
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	0,28	-4,24	-10,60	0,10
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	-0,22	-4,74	-11,11	-0,41
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	4,60	0,08	-6,27	4,42
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	6,97	2,45	-3,91	6,79
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	9,68	5,16	-1,20	9,50
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	3,60	-0,92	-7,28	3,42
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	5,76	1,24	-5,14	5,57
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	6,95	2,43	-3,92	6,77
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	-3,05	-7,57	-13,93	-3,23
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	-1,67	-6,19	-12,55	-1,85
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	-1,21	-5,73	-12,09	-1,39
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	-8,59	-13,11	-19,48	-8,78
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	-7,45	-11,97	-18,33	-7,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	-7,09	-11,61	-17,98	-7,28
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	3,54	-0,98	-7,33	3,36
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	5,21	0,69	-5,67	5,03
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	6,44	1,92	-4,45	6,25
16.1_A	zuidgevel	1,50	8,90	4,38	-1,98	8,72
16.1_B	zuidgevel	4,50	13,40	8,88	2,52	13,22
16.1_C	zuidgevel	7,50	21,78	17,26	10,88	21,59
16.2_A	zuidgevel	1,50	10,08	5,56	-0,80	9,90
16.2_B	zuidgevel	4,50	13,49	8,97	2,61	13,31
16.2_C	zuidgevel	7,50	18,95	14,43	8,07	18,77
16.3_A	oostgevel	1,50	-17,94	-22,46	-28,82	-18,12
16.3_B	oostgevel	4,50	-16,43	-20,95	-27,31	-16,61
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	3,07	-1,45	-7,81	2,89
16.5_B	noordgevel	4,50	4,10	-0,43	-6,79	3,91
16.5_C	noordgevel	7,50	3,70	-0,82	-7,17	3,52
16.6_A	noordgevel	1,50	5,44	0,92	-5,43	5,26
16.6_B	noordgevel	4,50	6,46	1,94	-4,43	6,27
16.6_C	noordgevel	7,50	9,97	5,45	-0,93	9,78
16.7_A	westgevel	1,50	9,33	4,81	-1,55	9,15
16.7_B	westgevel	4,50	12,23	7,71	1,36	12,05
16.7_C	westgevel	7,50	15,87	11,35	4,99	15,69
16.8_A	westgevel	1,50	12,56	8,04	1,67	12,37
16.8_B	westgevel	4,50	14,52	10,00	3,63	14,33
16.8_C	westgevel	7,50	22,00	17,46	11,11	21,81
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	14,70	10,18	3,82	14,52
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	16,13	11,61	5,24	15,94
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	17,41	12,89	6,53	17,23
17.2_A	oostgevel	1,50	-19,08	-23,60	-29,96	-19,26
17.2_B	oostgevel	4,50	-17,70	-22,22	-28,58	-17,88
17.2_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.4_A	zuidgevel	1,50	4,41	-0,11	-6,48	4,22
17.4_B	zuidgevel	4,50	6,27	1,75	-4,62	6,08
17.4_C	zuidgevel	7,50	7,56	3,04	-3,30	7,38
17.5_A	westgevel	1,50	19,14	14,62	8,26	18,96
17.5_B	westgevel	4,50	20,79	16,27	9,90	20,60
17.5_C	westgevel	7,50	22,32	17,80	11,44	22,14
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	10,21	5,69	-0,67	10,03
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	11,62	7,10	0,73	11,43
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	14,14	9,62	3,27	13,96
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	14,36	9,84	3,48	14,18
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	15,18	10,66	4,28	14,99
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	15,48	10,96	4,60	15,30
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	-15,22	-19,75	-26,11	-15,41
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	-13,96	-18,48	-24,84	-14,14
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	-11,51	-16,03	-22,40	-11,70
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	-10,15	-14,67	-21,02	-10,33
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	-9,69	-14,21	-20,57	-9,87
2.1_A	westzijde bv2	1,50	30,64	26,12	19,76	30,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	32,74	28,21	21,85	32,55
2.1_C	westzijde bv2	7,50	33,17	28,65	22,30	32,99
2.1_D	westzijde bv2	10,50	33,72	29,20	22,83	33,53
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	20,93	16,41	10,03	20,74
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	22,93	18,41	12,04	22,74
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	43,64	39,12	32,75	43,45
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	43,93	39,38	33,02	43,73
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	43,45	38,93	32,57	43,27
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	43,77	39,24	32,88	43,58
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	44,02	39,50	33,14	43,84
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	43,57	39,05	32,69	43,39
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	43,45	38,93	32,56	43,26
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	43,70	39,18	32,82	43,52
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	43,31	38,79	32,43	43,13
2.15_A	westzijde bv2	1,50	37,08	32,56	26,20	36,90
2.15_B	westzijde bv2	4,50	37,92	33,40	27,04	37,74
2.15_C	westzijde bv2	7,50	37,93	33,41	27,07	37,75
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	14,43	9,91	3,56	14,25
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	15,28	10,76	4,39	15,09
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	16,78	12,26	5,90	16,60
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	17,77	13,25	6,89	17,59
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	10,56	6,04	-0,32	10,38
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	11,56	7,04	0,69	11,38
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	12,52	8,00	1,62	12,33
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	14,60	10,08	3,72	14,42
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	8,20	3,68	-2,68	8,02
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	9,08	4,56	-1,80	8,90
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	9,98	5,46	-0,90	9,80
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	11,20	6,68	0,33	11,02
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	22,06	17,54	11,18	21,88
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	23,84	19,32	12,96	23,66
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	24,73	20,21	13,84	24,54
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	24,69	20,17	13,81	24,51
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	36,01	31,49	25,13	35,83
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	36,42	31,90	25,55	36,24
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	36,24	31,72	25,36	36,06
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	35,93	31,41	25,04	35,74
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	43,36	38,84	32,48	43,18
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	43,57	39,04	32,68	43,38
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	43,11	38,59	32,23	42,93
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	42,50	37,98	31,62	42,32
2.8_D	westzijde bv2	10,50	20,52	16,00	9,64	20,34
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	19,80	15,28	8,91	19,61
3.1_A	westzijde bv3	1,50	30,29	25,77	19,41	30,11
3.1_B	westzijde bv3	4,50	32,16	27,64	21,27	31,97
3.1_C	westzijde bv3	7,50	32,30	27,78	21,41	32,11
3.1_D	westzijde bv3	10,50	32,34	27,82	21,46	32,16
3.10_A	westzijde bv3	1,50	36,44	31,92	25,54	36,25
3.10_B	westzijde bv3	4,50	37,36	32,84	26,47	37,17
3.10_C	westzijde bv3	7,50	37,37	32,86	26,50	37,19
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	24,15	19,63	13,28	23,97
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	22,53	18,01	11,65	22,35
3.2_A	westzijde bv3	1,50	19,77	15,25	8,89	19,59
3.2_B	westzijde bv3	4,50	21,11	16,59	10,23	20,93
3.2_C	westzijde bv3	7,50	22,27	17,75	11,41	22,09
3.2_D	westzijde bv3	10,50	22,93	18,41	12,04	22,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	4,01	-0,51	-6,87	3,83
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	5,37	0,85	-5,51	5,19
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	6,25	1,73	-4,62	6,07
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	7,62	3,10	-3,25	7,44
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	5,52	1,00	-5,37	5,33
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	6,92	2,40	-3,96	6,74
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	7,83	3,31	-3,05	7,65
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	8,68	4,16	-2,20	8,50
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	26,58	22,06	15,70	26,40
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	28,52	24,00	17,61	28,33
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	28,78	24,26	17,90	28,60
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	28,96	24,44	18,08	28,78
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	35,64	31,11	24,75	35,45
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	35,84	31,32	24,95	35,65
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	35,60	31,10	24,74	35,42
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	35,23	30,71	24,35	35,05
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	42,97	38,45	32,09	42,79
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	43,23	38,71	32,35	43,05
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	42,83	38,31	31,94	42,64
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	42,27	37,75	31,39	42,09
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	43,00	38,48	32,12	42,82
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	43,40	38,88	32,51	43,21
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	43,06	38,54	32,17	42,87
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	42,99	38,47	32,11	42,81
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	43,41	38,89	32,53	43,23
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	43,08	38,56	32,20	42,90
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	23,42	18,90	12,55	23,24
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	10,60	6,08	-0,28	10,42
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	11,30	6,78	0,42	11,12
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	12,25	7,73	1,37	12,07
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	13,72	9,20	2,82	13,53
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	5,36	0,84	-5,52	5,18
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	6,82	2,30	-4,05	6,64
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	8,61	4,09	-2,27	8,43
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	11,41	6,89	0,53	11,23
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	25,07	20,55	14,17	24,88
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	26,40	21,88	15,52	26,22
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	27,61	23,09	16,72	27,42
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	27,82	23,30	16,94	27,64
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	31,92	27,40	21,03	31,73
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	33,75	29,23	22,87	33,57
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	33,98	29,45	23,09	33,79
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	33,93	29,41	23,04	33,74
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	24,93	20,43	14,04	24,75
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	39,83	35,31	28,95	39,65
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	40,49	35,98	29,62	40,31
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	40,48	35,96	29,60	40,30
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	40,68	36,16	29,79	40,49
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	41,31	36,79	30,42	41,12
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	41,24	36,72	30,36	41,06
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	35,41	30,89	24,53	35,23
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	36,75	32,23	25,87	36,57
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	36,82	32,30	25,94	36,64
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	31,59	27,07	20,70	31,40
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	33,23	28,71	22,35	33,05
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	33,41	28,89	22,50	33,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	26,73	22,21	15,85	26,55
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	28,88	24,36	18,00	28,70
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	29,40	24,88	18,52	29,22
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	29,53	25,01	18,65	29,35
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	20,29	15,77	9,41	20,11
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	21,70	17,20	10,81	21,52
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	22,85	18,33	11,98	22,67
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	23,65	19,13	12,78	23,47
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	11,60	7,08	0,72	11,42
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	12,58	8,06	1,72	12,40
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	13,54	9,02	2,67	13,36
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	13,82	9,30	2,94	13,64
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	15,17	10,65	4,28	14,98
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	16,03	11,51	5,16	15,85
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	16,95	12,44	6,08	16,77
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	18,29	13,77	7,40	18,10
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	20,88	16,36	10,00	20,70
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	22,12	17,60	11,24	21,94
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	23,16	18,64	12,28	22,98
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	23,85	19,33	12,97	23,67
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	21,70	17,18	10,82	21,52
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	22,79	18,27	11,90	22,60
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	23,75	19,23	12,86	23,56
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	24,40	19,88	13,52	24,22
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	19,76	15,24	8,87	19,57
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	20,58	16,06	9,68	20,39
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	21,35	16,83	10,48	21,17
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	22,20	17,68	11,31	22,01
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	17,99	13,47	7,10	17,80
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	17,91	13,39	7,02	17,72
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	18,45	13,93	7,56	18,26
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	19,07	14,55	8,18	18,88
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	0,65	-3,87	-10,23	0,47
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	2,02	-2,50	-8,87	1,83
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	2,91	-1,61	-7,97	2,73
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	4,15	-0,37	-6,73	3,97
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	8,41	3,89	-2,48	8,22
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	8,88	4,36	-2,00	8,70
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	8,93	4,41	-1,96	8,74
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	9,41	4,89	-1,48	9,22
5.8_A	westzijde bv5	1,50	16,06	11,54	5,17	15,87
5.8_B	westzijde bv5	4,50	15,67	11,15	4,80	15,49
5.8_C	westzijde bv5	7,50	14,98	10,46	4,10	14,80
5.8_D	westzijde bv5	10,50	15,77	11,25	4,86	15,58
5.9_A	westzijde bv5	1,50	19,49	14,97	8,60	19,30
5.9_B	westzijde bv5	4,50	19,45	14,93	8,56	19,26
5.9_C	westzijde bv5	7,50	20,23	15,71	9,32	20,04
5.9_D	westzijde bv5	10,50	21,06	16,54	10,18	20,88
6.1_A	westzijde bv6	1,50	13,29	8,77	2,41	13,11
6.1_B	westzijde bv6	4,50	13,71	9,19	2,83	13,53
6.1_C	westzijde bv6	7,50	14,11	9,59	3,23	13,93
6.1_D	westzijde bv6	10,50	14,87	10,35	3,99	14,69
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	9,36	4,84	-1,53	9,17
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	10,67	6,17	-0,22	10,49
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	12,18	7,66	1,29	11,99
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	14,29	9,77	3,41	14,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	13,24	8,72	2,36	13,06
6.2_B	westzijde bv6	4,50	13,79	9,27	2,90	13,60
6.2_C	westzijde bv6	7,50	13,98	9,46	3,10	13,80
6.2_D	westzijde bv6	10,50	13,46	8,93	2,57	13,27
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	3,38	-1,14	-7,51	3,19
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	4,69	0,17	-6,20	4,50
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	5,62	1,10	-5,26	5,44
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	6,83	2,31	-4,05	6,65
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	3,30	-1,22	-7,58	3,12
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	4,65	0,13	-6,23	4,47
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	5,58	1,06	-5,33	5,39
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	6,68	2,16	-4,19	6,50
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	7,46	2,94	-3,43	7,27
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	8,84	4,32	-2,04	8,66
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	9,87	5,35	-1,01	9,69
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	11,02	6,49	0,13	10,83
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	6,98	2,46	-3,91	6,79
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	8,22	3,70	-2,66	8,04
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	9,36	4,84	-1,54	9,17
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	10,61	6,09	-0,27	10,43
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	12,84	8,32	1,96	12,66
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	13,59	9,07	2,70	13,40
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	14,52	10,00	3,63	14,33
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	15,55	11,03	4,67	15,37
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	18,38	13,86	7,50	18,20
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	19,21	14,68	8,32	19,02
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	19,77	15,25	8,89	19,59
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	20,72	16,19	9,83	20,53
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	9,61	5,09	-1,28	9,42
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	10,95	6,43	0,07	10,77
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	12,31	7,79	1,43	12,13
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	14,10	9,58	3,22	13,92
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	12,76	8,24	1,88	12,58
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	13,44	8,92	2,56	13,26
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	13,66	9,14	2,77	13,47
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	13,82	9,30	2,94	13,64
7.10_A	westzijde bv7	1,50	8,04	3,52	-2,85	7,85
7.10_B	westzijde bv7	4,50	8,81	4,29	-2,07	8,63
7.10_C	westzijde bv7	7,50	9,11	4,59	-1,77	8,93
7.10_D	westzijde bv7	10,50	8,75	4,24	-2,13	8,57
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	13,59	9,07	2,71	13,41
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	13,64	9,13	2,76	13,46
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	13,70	9,18	2,79	13,51
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	14,49	9,97	3,61	14,31
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	9,63	5,11	-1,25	9,45
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	10,41	5,89	-0,47	10,23
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	10,99	6,47	0,12	10,81
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	12,06	7,54	1,18	11,88
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	12,03	7,51	1,14	11,84
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	12,29	7,77	1,41	12,11
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	12,40	7,88	1,52	12,22
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	12,96	8,44	2,07	12,77
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	11,12	6,60	0,24	10,94
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	11,46	6,94	0,58	11,28
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	11,49	6,97	0,61	11,31
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	12,13	7,61	1,25	11,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	1,30	-3,22	-9,58	1,12
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	2,90	-1,62	-7,97	2,72
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	3,72	-0,80	-7,16	3,54
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	0,14	-4,38	-10,76	-0,05
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	1,49	-3,03	-9,39	1,31
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	3,09	-1,43	-7,79	2,91
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	4,18	-0,34	-6,71	3,99
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	1,97	-2,55	-8,91	1,79
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	1,16	-3,35	-9,73	0,97
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	2,77	-1,75	-8,11	2,59
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	3,71	-0,81	-7,18	3,52
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	-1,54	-6,06	-12,41	-1,72
7.9_A	westzijde bv7	1,50	6,86	2,34	-4,03	6,67
7.9_B	westzijde bv7	4,50	7,76	3,24	-3,13	7,57
7.9_C	westzijde bv7	7,50	8,08	3,56	-2,80	7,90
7.9_D	westzijde bv7	10,50	8,49	3,97	-2,40	8,30
8.1_A	westzijde bv8	1,50	2,70	-1,82	-8,18	2,52
8.1_B	westzijde bv8	4,50	3,85	-0,67	-7,02	3,67
8.1_C	westzijde bv8	7,50	5,13	0,61	-5,75	4,95
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	4,85	0,33	-6,05	4,66
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	6,23	1,71	-4,66	6,04
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	7,39	2,86	-3,50	7,20
8.2_A	westzijde bv8	1,50	3,68	-0,84	-7,20	3,50
8.2_B	westzijde bv8	4,50	4,38	-0,14	-6,50	4,20
8.2_C	westzijde bv8	7,50	5,65	1,13	-5,23	5,47
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	7,03	2,51	-3,85	6,85
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	8,39	3,87	-2,49	8,21
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	9,57	5,05	-1,31	9,39
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	7,74	3,22	-3,14	7,56
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	9,15	4,63	-1,73	8,97
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	10,48	5,96	-0,40	10,30
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	10,20	5,68	-0,68	10,02
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	11,98	7,46	1,09	11,79
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	13,55	9,03	2,67	13,37
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	7,83	3,31	-3,05	7,65
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	9,82	5,30	-1,06	9,64
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	11,29	6,78	0,40	11,10
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	10,06	5,54	-0,82	9,88
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	11,10	6,58	0,22	10,92
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	11,81	7,29	0,94	11,63
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	4,61	0,09	-6,27	4,43
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	6,09	1,57	-4,79	5,91
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	7,06	2,54	-3,81	6,88
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	5,93	1,41	-4,95	5,75
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	7,69	3,17	-3,20	7,50
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	8,47	3,95	-2,41	8,29
9.1_A	westzijde bv9	1,50	7,53	3,01	-3,36	7,34
9.1_B	westzijde bv9	4,50	8,76	4,24	-2,12	8,58
9.1_C	westzijde bv9	7,50	10,01	5,49	-0,89	9,82
9.1_D	westzijde bv9	10,50	10,96	6,44	0,07	10,77
9.2_A	westzijde bv9	1,50	7,49	2,97	-3,39	7,31
9.2_B	westzijde bv9	4,50	8,85	4,33	-2,03	8,67
9.2_C	westzijde bv9	7,50	10,19	5,65	-0,71	10,00
9.2_D	westzijde bv9	10,50	11,45	6,93	0,57	11,27
9.3_A	westzijde bv9	1,50	9,87	5,35	-1,01	9,69
9.3_B	westzijde bv9	4,50	10,76	6,24	-0,12	10,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	11,61	7,09	0,73	11,43
9.3_D	westzijde bv9	10,50	12,32	7,80	1,43	12,13
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	12,66	8,14	1,78	12,48
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	14,30	9,78	3,42	14,12
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	16,99	12,47	6,11	16,81
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	19,15	14,63	8,27	18,97
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	15,78	11,26	4,90	15,60
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	17,11	12,59	6,23	16,93
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	18,85	14,33	7,97	18,67
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	20,58	16,06	9,71	20,40
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	18,59	14,07	7,71	18,41
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	19,75	15,23	8,87	19,57
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	20,51	15,99	9,60	20,32
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	21,71	17,19	10,83	21,53
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	10,31	5,79	-0,57	10,13
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	13,03	8,51	2,15	12,85
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	17,91	13,39	7,03	17,73
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	19,06	14,54	8,17	18,87
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	1,34	-3,18	-9,54	1,16
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	2,67	-1,85	-8,22	2,48
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	3,27	-1,26	-7,62	3,08
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	3,62	-0,90	-7,26	3,44
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	25,03	20,51	14,13	24,84
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	26,58	22,06	15,70	26,40
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	27,48	22,96	16,60	27,30
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	16,06	11,54	5,18	15,88
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	18,08	13,56	7,20	17,90
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	19,08	14,56	8,20	18,90
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	5,03	0,51	-5,86	4,84
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	7,52	3,00	-3,35	7,34
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	9,85	5,33	-1,03	9,67
JH.4_A	zuidgevel	4,00	10,07	5,55	-0,80	9,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	-2,21	-6,73	-13,10	-2,40
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	-0,20	-4,72	-11,08	-0,38
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	-3,83	-8,35	-14,72	-4,02
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	-2,62	-7,14	-13,50	-2,80
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	-1,15	-5,67	-12,03	-1,33
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	-0,68	-5,21	-11,57	-0,87
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	-0,47	-4,99	-11,35	-0,65
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	-14,19	-18,71	-25,07	-14,37
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	-9,98	-14,50	-20,86	-10,16
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	-6,58	-11,10	-17,46	-6,76
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	-1,20	-5,72	-12,08	-1,38
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	-0,97	-5,49	-11,85	-1,15
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	16,12	11,60	5,24	15,94
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	17,34	12,82	6,46	17,16
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	18,19	13,67	7,31	18,01
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	19,01	14,49	8,13	18,83
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	5,80	1,28	-5,08	5,62
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	7,93	3,41	-2,96	7,74
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	9,63	5,10	-1,26	9,44
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	11,23	6,71	0,35	11,05
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	7,19	2,67	-3,69	7,01
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	9,27	4,75	-1,61	9,09
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	11,10	6,58	0,22	10,92
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	12,67	8,15	1,78	12,48
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	8,64	4,12	-2,24	8,46
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	10,63	6,11	-0,25	10,45
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	12,74	8,22	1,86	12,56
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	14,41	9,89	3,53	14,23
1.8_A	westzijde bv1	1,50	5,56	1,04	-5,33	5,37
1.8_B	westzijde bv1	4,50	7,37	2,85	-3,51	7,19
1.8_C	westzijde bv1	7,50	9,31	4,79	-1,57	9,13
1.8_D	westzijde bv1	10,50	11,69	7,17	0,80	11,50
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	-3,24	-7,76	-14,12	-3,42
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	-1,92	-6,45	-12,81	-2,11
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	-1,16	-5,68	-12,04	-1,34
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	-0,28	-4,80	-11,17	-0,47
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	-0,76	-5,28	-11,65	-0,95
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	0,39	-4,13	-10,50	0,20
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	1,19	-3,33	-9,69	1,01
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	2,05	-2,47	-8,83	1,87
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	-1,31	-5,83	-12,20	-1,50
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	0,24	-4,28	-10,64	0,06
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	1,16	-3,36	-9,72	0,98
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	2,44	-2,08	-8,44	2,26
10.4_A	westzijde bv10	1,50	-7,16	-11,68	-18,04	-7,34
10.4_B	westzijde bv10	4,50	-6,45	-10,97	-17,34	-6,64
10.4_C	westzijde bv10	7,50	-6,08	-10,60	-16,96	-6,26
10.4_D	westzijde bv10	10,50	--	--	--	--
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	-6,69	-11,21	-17,58	-6,88
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	-5,39	-9,91	-16,28	-5,58
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	-4,97	-9,49	-15,85	-5,15
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	-5,44	-9,97	-16,33	-5,63
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	-2,57	-7,09	-13,45	-2,75
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	0,13	-4,39	-10,75	-0,05
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	6,56	2,04	-4,32	6,38
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	8,77	4,25	-2,11	8,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	-2,57	-7,09	-13,45	-2,75
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	-0,40	-4,92	-11,29	-0,59
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	1,30	-3,22	-9,59	1,11
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	3,77	-0,75	-7,12	3,58
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	-0,23	-4,75	-11,11	-0,41
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	2,04	-2,48	-8,84	1,86
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	3,87	-0,65	-7,01	3,69
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	5,26	0,74	-5,63	5,07
11.1_A	westzijde bv11	1,50	-3,69	-8,21	-14,58	-3,88
11.1_B	westzijde bv11	4,50	-2,33	-6,85	-13,21	-2,51
11.1_C	westzijde bv11	7,50	-1,75	-6,27	-12,64	-1,94
11.1_D	westzijde bv11	10,50	-1,12	-5,64	-12,00	-1,30
11.2_A	westzijde bv11	1,50	-7,25	-11,78	-18,14	-7,44
11.2_B	westzijde bv11	4,50	-4,82	-9,34	-15,70	-5,00
11.2_C	westzijde bv11	7,50	-2,82	-7,34	-13,71	-3,01
11.2_D	westzijde bv11	10,50	-2,07	-6,59	-12,96	-2,26
11.3_A	westzijde bv11	1,50	-1,26	-5,78	-12,14	-1,44
11.3_B	westzijde bv11	4,50	1,18	-3,34	-9,70	1,00
11.3_C	westzijde bv11	7,50	2,56	-1,96	-8,32	2,38
11.3_D	westzijde bv11	10,50	5,01	0,49	-5,87	4,83
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	4,28	-0,24	-6,61	4,09
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	5,10	0,58	-5,78	4,92
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	5,61	1,09	-5,27	5,43
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	7,18	2,66	-3,70	7,00
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	3,97	-0,55	-6,92	3,78
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	6,91	2,39	-3,97	6,73
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	11,36	6,84	0,48	11,18
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	18,38	13,85	7,49	18,19
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	14,78	10,25	3,89	14,59
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	15,98	11,46	5,10	15,80
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	16,89	12,37	6,00	16,70
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	17,26	12,74	6,38	17,08
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	4,35	-0,17	-6,54	4,16
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	6,21	1,69	-4,67	6,03
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	8,68	4,16	-2,21	8,49
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	13,74	9,22	2,86	13,56
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	-0,53	-5,05	-11,41	-0,71
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	0,79	-3,73	-10,09	0,61
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	1,56	-2,96	-9,32	1,38
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	2,29	-2,23	-8,60	2,10
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	0,36	-4,16	-10,52	0,18
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	2,87	-1,65	-8,01	2,69
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	4,99	0,47	-5,89	4,81
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	7,14	2,62	-3,74	6,96
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	1,59	-2,93	-9,30	1,40
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	3,12	-1,40	-7,76	2,94
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	4,29	-0,24	-6,60	4,10
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	5,06	0,54	-5,82	4,88
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	4,52	0,00	-6,36	4,34
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	5,32	0,80	-5,56	5,14
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	5,56	1,04	-5,32	5,38
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	5,93	1,41	-4,95	5,75
12.4_A	westzijde bv12	1,50	-1,80	-6,32	-12,69	-1,99
12.4_B	westzijde bv12	4,50	0,12	-4,40	-10,76	-0,06
12.4_C	westzijde bv12	7,50	1,44	-3,08	-9,44	1,26
12.4_D	westzijde bv12	10,50	3,16	-1,36	-7,73	2,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	-3,21	-7,73	-14,10	-3,40
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	-2,13	-6,65	-13,01	-2,31
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	-1,25	-5,77	-12,13	-1,43
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	-0,27	-4,79	-11,15	-0,45
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	5,16	0,64	-5,72	4,98
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	6,66	2,13	-4,23	6,47
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	7,89	3,37	-3,00	7,70
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	11,26	6,74	0,38	11,08
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	-0,31	-4,83	-11,19	-0,49
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	1,92	-2,60	-8,96	1,74
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	5,78	1,26	-5,10	5,60
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	9,17	4,65	-1,71	8,99
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	-3,32	-7,84	-14,21	-3,51
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	-1,09	-5,62	-11,98	-1,28
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	1,78	-2,74	-9,10	1,60
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	4,15	-0,37	-6,73	3,97
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	-0,38	-4,90	-11,26	-0,56
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	1,11	-3,41	-9,77	0,93
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	1,96	-2,56	-8,92	1,78
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	2,99	-1,53	-7,89	2,81
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	-0,14	-4,66	-11,02	-0,32
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	0,53	-3,99	-10,35	0,35
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	1,11	-3,41	-9,78	0,92
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	0,52	-4,01	-10,37	0,33
13.4_A	westzijde bv13	1,50	-2,11	-6,63	-13,00	-2,30
13.4_B	westzijde bv13	4,50	-1,14	-5,66	-12,03	-1,33
13.4_C	westzijde bv13	7,50	-0,40	-4,92	-11,29	-0,59
13.4_D	westzijde bv13	10,50	-5,78	-10,30	-16,66	-5,96
13.5_A	westzijde bv13	1,50	-0,86	-5,38	-11,74	-1,04
13.5_B	westzijde bv13	4,50	-0,06	-4,58	-10,94	-0,24
13.5_C	westzijde bv13	7,50	1,04	-3,48	-9,84	0,86
13.5_D	westzijde bv13	10,50	-3,64	-8,16	-14,52	-3,82
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	-2,95	-7,47	-13,83	-3,13
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	-0,41	-4,93	-11,29	-0,59
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	1,76	-2,76	-9,12	1,58
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	3,37	-1,15	-7,51	3,19
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	13,97	9,44	3,08	13,78
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	14,19	9,67	3,30	14,00
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	14,06	9,54	3,18	13,88
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	-14,39	-18,91	-25,27	-14,57
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	-13,18	-17,70	-24,07	-13,37
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	-12,90	-17,42	-23,78	-13,08
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	-7,06	-11,58	-17,94	-7,24
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	-8,39	-12,91	-19,27	-8,57
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	--	--	--	--
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	0,54	-3,98	-10,34	0,36
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	3,47	-1,05	-7,41	3,29
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	8,22	3,70	-2,66	8,04
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	-0,24	-4,76	-11,12	-0,42
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	2,35	-2,17	-8,53	2,17
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	3,34	-1,18	-7,54	3,16
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	-8,43	-12,95	-19,31	-8,61
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	-7,21	-11,73	-18,09	-7,39
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	-7,22	-11,74	-18,10	-7,40
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	-11,62	-16,14	-22,50	-11,80
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	-10,56	-15,08	-21,44	-10,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	-10,31	-14,83	-21,20	-10,50
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	-0,67	-5,19	-11,56	-0,86
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	1,29	-3,23	-9,59	1,11
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	3,02	-1,50	-7,86	2,84
16.1_A	zuidgevel	1,50	7,35	2,83	-3,53	7,17
16.1_B	zuidgevel	4,50	12,16	7,64	1,28	11,98
16.1_C	zuidgevel	7,50	21,22	16,70	10,34	21,04
16.2_A	zuidgevel	1,50	8,32	3,80	-2,56	8,14
16.2_B	zuidgevel	4,50	12,23	7,71	1,35	12,05
16.2_C	zuidgevel	7,50	18,06	13,54	7,18	17,88
16.3_A	oostgevel	1,50	-17,94	-22,46	-28,82	-18,12
16.3_B	oostgevel	4,50	-16,43	-20,95	-27,31	-16,61
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	1,91	-2,61	-8,97	1,73
16.5_B	noordgevel	4,50	2,79	-1,73	-8,09	2,61
16.5_C	noordgevel	7,50	1,96	-2,57	-8,93	1,77
16.6_A	noordgevel	1,50	4,95	0,43	-5,94	4,76
16.6_B	noordgevel	4,50	6,16	1,64	-4,73	5,97
16.6_C	noordgevel	7,50	9,80	5,28	-1,08	9,62
16.7_A	westgevel	1,50	8,00	3,48	-2,88	7,82
16.7_B	westgevel	4,50	11,23	6,71	0,35	11,05
16.7_C	westgevel	7,50	15,27	10,75	4,38	15,08
16.8_A	westgevel	1,50	12,22	7,70	1,33	12,03
16.8_B	westgevel	4,50	14,02	9,50	3,13	13,83
16.8_C	westgevel	7,50	21,48	16,96	10,59	21,29
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	14,63	10,11	3,75	14,45
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	16,05	11,52	5,16	15,86
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	17,33	12,81	6,44	17,14
17.2_A	oostgevel	1,50	-19,08	-23,60	-29,96	-19,26
17.2_B	oostgevel	4,50	-17,70	-22,22	-28,58	-17,88
17.2_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.4_A	zuidgevel	1,50	-2,34	-6,86	-13,22	-2,52
17.4_B	zuidgevel	4,50	-0,63	-5,15	-11,51	-0,81
17.4_C	zuidgevel	7,50	0,12	-4,40	-10,77	-0,07
17.5_A	westgevel	1,50	19,01	14,49	8,13	18,83
17.5_B	westgevel	4,50	20,61	16,09	9,72	20,42
17.5_C	westgevel	7,50	22,11	17,59	11,23	21,93
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	9,60	5,08	-1,28	9,42
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	10,96	6,44	0,08	10,78
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	13,71	9,19	2,83	13,53
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	14,12	9,60	3,24	13,94
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	14,90	10,38	4,02	14,72
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	15,19	10,67	4,31	15,01
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	-15,22	-19,75	-26,11	-15,41
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	-13,96	-18,48	-24,84	-14,14
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	-19,13	-23,65	-30,02	-19,32
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	-17,72	-22,24	-28,60	-17,90
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	-17,38	-21,90	-28,26	-17,56
2.1_A	westzijde bv2	1,50	30,51	25,99	19,63	30,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	32,59	28,06	21,70	32,40
2.1_C	westzijde bv2	7,50	32,86	28,34	21,98	32,68
2.1_D	westzijde bv2	10,50	32,82	28,30	21,94	32,64
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	18,96	14,44	8,08	18,78
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	20,56	16,04	9,67	20,37
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	43,63	39,11	32,74	43,44
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	43,89	39,37	33,01	43,71
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	43,43	38,91	32,55	43,25
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	43,74	39,21	32,85	43,55
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	43,98	39,46	33,10	43,80
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	43,52	39,00	32,64	43,34
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	43,38	38,86	32,49	43,19
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	43,60	39,08	32,72	43,42
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	43,16	38,64	32,28	42,98
2.15_A	westzijde bv2	1,50	36,83	32,31	25,94	36,64
2.15_B	westzijde bv2	4,50	37,59	33,07	26,71	37,41
2.15_C	westzijde bv2	7,50	37,52	33,00	26,63	37,33
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	9,73	5,21	-1,16	9,54
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	10,86	6,34	-0,02	10,68
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	12,99	8,47	2,11	12,81
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	11,42	6,90	0,54	11,24
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	2,64	-1,88	-8,25	2,45
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	4,19	-0,33	-6,70	4,00
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	5,65	1,13	-5,24	5,46
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	7,28	2,76	-3,61	7,09
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	1,15	-3,37	-9,73	0,97
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	2,63	-1,89	-8,26	2,44
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	4,03	-0,49	-6,85	3,85
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	5,70	1,18	-5,19	5,51
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	22,06	17,54	11,18	21,88
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	23,84	19,32	12,96	23,66
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	24,73	20,21	13,84	24,54
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	24,69	20,17	13,81	24,51
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	36,01	31,49	25,13	35,83
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	36,42	31,90	25,53	36,23
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	36,24	31,72	25,36	36,06
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	35,93	31,41	25,04	35,74
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	43,35	38,83	32,46	43,16
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	43,56	39,03	32,67	43,37
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	43,10	38,58	32,22	42,92
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	42,49	37,97	31,61	42,31
2.8_D	westzijde bv2	10,50	18,67	14,15	7,79	18,49
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	17,91	13,39	7,03	17,73
3.1_A	westzijde bv3	1,50	30,26	25,74	19,38	30,08
3.1_B	westzijde bv3	4,50	32,13	27,61	21,24	31,94
3.1_C	westzijde bv3	7,50	32,24	27,72	21,35	32,05
3.1_D	westzijde bv3	10,50	32,22	27,70	21,34	32,04
3.10_A	westzijde bv3	1,50	36,16	31,64	25,27	35,97
3.10_B	westzijde bv3	4,50	37,08	32,56	26,19	36,89
3.10_C	westzijde bv3	7,50	37,01	32,48	26,12	36,82
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	22,88	18,36	12,00	22,70
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	21,71	17,19	10,83	21,53
3.2_A	westzijde bv3	1,50	19,52	15,00	8,64	19,34
3.2_B	westzijde bv3	4,50	20,85	16,33	9,97	20,67
3.2_C	westzijde bv3	7,50	21,94	17,42	11,05	21,75
3.2_D	westzijde bv3	10,50	22,49	17,97	11,60	22,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	2,21	-2,31	-8,67	2,03
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	3,46	-1,06	-7,42	3,28
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	4,70	0,18	-6,18	4,52
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	6,41	1,89	-4,47	6,23
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	1,20	-3,32	-9,68	1,02
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	2,50	-2,02	-8,38	2,32
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	3,58	-0,94	-7,30	3,40
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	4,60	0,08	-6,28	4,42
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	26,55	22,03	15,67	26,37
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	28,46	23,94	17,58	28,28
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	28,73	24,21	17,85	28,55
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	28,92	24,40	18,04	28,74
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	35,64	31,11	24,75	35,45
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	35,84	31,32	24,95	35,65
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	35,60	31,07	24,71	35,41
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	35,23	30,71	24,35	35,05
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	42,96	38,44	32,08	42,78
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	43,22	38,70	32,34	43,04
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	42,82	38,30	31,93	42,63
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	42,25	37,73	31,37	42,07
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	42,97	38,45	32,09	42,79
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	43,38	38,86	32,49	43,19
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	43,04	38,52	32,15	42,85
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	42,96	38,44	32,08	42,78
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	43,36	38,84	32,48	43,18
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	43,03	38,51	32,15	42,85
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	19,04	14,52	8,15	18,85
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	9,39	4,87	-1,49	9,21
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	9,82	5,30	-1,06	9,64
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	10,59	6,07	-0,29	10,41
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	11,88	7,36	1,00	11,70
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	-0,45	-4,97	-11,33	-0,63
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	1,33	-3,19	-9,55	1,15
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	3,98	-0,54	-6,91	3,79
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	8,48	3,96	-2,40	8,30
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	25,03	20,51	14,15	24,85
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	26,37	21,85	15,49	26,19
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	27,56	23,04	16,68	27,38
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	27,77	23,25	16,89	27,59
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	31,90	27,38	21,02	31,72
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	33,74	29,22	22,85	33,55
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	33,97	29,44	23,08	33,78
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	33,91	29,39	23,02	33,72
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	22,71	18,18	11,82	22,52
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	37,76	33,24	26,88	37,58
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	38,38	33,85	27,49	38,19
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	38,35	33,83	27,47	38,17
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	40,44	35,92	29,56	40,26
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	41,01	36,49	30,12	40,82
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	40,88	36,36	30,00	40,70
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	35,29	30,77	24,41	35,11
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	36,64	32,12	25,76	36,46
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	36,67	32,15	25,79	36,49
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	13,61	9,09	2,73	13,43
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	14,34	9,82	3,46	14,16
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	14,85	10,33	3,96	14,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	6,13	1,61	-4,75	5,95
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	6,97	2,45	-3,91	6,79
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	7,79	3,27	-3,09	7,61
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	8,97	4,45	-1,91	8,79
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	6,59	2,07	-4,29	6,41
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	7,57	3,05	-3,31	7,39
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	8,37	3,85	-2,52	8,18
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	10,08	5,56	-0,81	9,89
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	-2,19	-6,72	-13,08	-2,38
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	-0,85	-5,37	-11,73	-1,03
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	-0,28	-4,80	-11,16	-0,46
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	0,28	-4,24	-10,60	0,10
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	14,54	10,02	3,66	14,36
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	15,29	10,77	4,40	15,10
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	16,10	11,57	5,21	15,91
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	17,47	12,95	6,58	17,28
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	20,71	16,19	9,83	20,53
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	21,95	17,43	11,07	21,77
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	22,99	18,47	12,11	22,81
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	23,64	19,12	12,76	23,46
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	21,66	17,14	10,78	21,48
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	22,75	18,23	11,86	22,56
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	23,73	19,21	12,84	23,54
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	24,38	19,86	13,50	24,20
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	19,71	15,19	8,83	19,53
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	20,55	16,03	9,67	20,37
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	21,35	16,83	10,46	21,16
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	22,20	17,68	11,31	22,01
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	17,99	13,47	7,10	17,80
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	17,91	13,39	7,02	17,72
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	18,45	13,93	7,56	18,26
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	19,07	14,55	8,18	18,88
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	-4,44	-8,96	-15,32	-4,62
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	-3,06	-7,58	-13,94	-3,24
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	-2,07	-6,59	-12,95	-2,25
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	-0,36	-4,88	-11,24	-0,54
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	7,72	3,20	-3,17	7,53
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	8,03	3,51	-2,85	7,85
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	7,86	3,34	-3,03	7,67
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	8,26	3,74	-2,63	8,07
5.8_A	westzijde bv5	1,50	15,75	11,23	4,86	15,56
5.8_B	westzijde bv5	4,50	15,14	10,62	4,26	14,96
5.8_C	westzijde bv5	7,50	14,07	9,55	3,19	13,89
5.8_D	westzijde bv5	10,50	14,78	10,26	3,90	14,60
5.9_A	westzijde bv5	1,50	19,29	14,77	8,40	19,10
5.9_B	westzijde bv5	4,50	19,18	14,66	8,29	18,99
5.9_C	westzijde bv5	7,50	19,92	15,40	9,04	19,74
5.9_D	westzijde bv5	10,50	20,76	16,24	9,88	20,58
6.1_A	westzijde bv6	1,50	-2,44	-6,96	-13,32	-2,62
6.1_B	westzijde bv6	4,50	-1,25	-5,77	-12,13	-1,43
6.1_C	westzijde bv6	7,50	-0,09	-4,61	-10,97	-0,27
6.1_D	westzijde bv6	10,50	1,91	-2,61	-8,98	1,72
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	6,25	1,73	-4,63	6,07
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	7,51	2,99	-3,37	7,33
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	8,84	4,32	-2,04	8,66
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	10,83	6,31	-0,05	10,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	-6,44	-10,96	-17,32	-6,62
6.2_B	westzijde bv6	4,50	-4,91	-9,43	-15,79	-5,09
6.2_C	westzijde bv6	7,50	-3,32	-7,84	-14,20	-3,50
6.2_D	westzijde bv6	10,50	-0,09	-4,61	-10,97	-0,27
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	-2,19	-6,71	-13,07	-2,37
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	-0,83	-5,35	-11,71	-1,01
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	0,11	-4,41	-10,77	-0,07
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	0,95	-3,57	-9,93	0,77
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	-1,84	-6,36	-12,72	-2,02
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	-0,54	-5,06	-11,42	-0,72
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	0,60	-3,92	-10,28	0,42
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	2,40	-2,12	-8,49	2,21
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	1,44	-3,08	-9,45	1,25
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	2,80	-1,72	-8,08	2,62
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	4,57	0,05	-6,31	4,39
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	6,64	2,11	-4,25	6,45
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	3,77	-0,75	-7,11	3,59
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	4,92	0,40	-5,96	4,74
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	6,44	1,92	-4,44	6,26
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	7,92	3,40	-2,96	7,74
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	12,36	7,84	1,48	12,18
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	13,04	8,52	2,15	12,85
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	13,93	9,41	3,04	13,74
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	15,04	10,52	4,16	14,86
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	18,11	13,59	7,23	17,93
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	18,91	14,38	8,02	18,72
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	19,42	14,90	8,53	19,23
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	20,34	15,81	9,45	20,15
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	6,62	2,10	-4,26	6,44
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	7,94	3,42	-2,94	7,76
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	9,58	5,06	-1,30	9,40
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	11,78	7,26	0,89	11,59
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	4,44	-0,08	-6,44	4,26
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	5,41	0,89	-5,48	5,22
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	5,89	1,37	-5,00	5,70
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	6,73	2,21	-4,16	6,54
7.10_A	westzijde bv7	1,50	1,06	-3,46	-9,82	0,88
7.10_B	westzijde bv7	4,50	1,54	-2,98	-9,35	1,35
7.10_C	westzijde bv7	7,50	1,56	-2,96	-9,32	1,38
7.10_D	westzijde bv7	10,50	1,55	-2,98	-9,34	1,36
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	12,83	8,31	1,95	12,65
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	12,62	8,10	1,74	12,44
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	12,38	7,86	1,50	12,20
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	13,12	8,60	2,24	12,94
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	7,99	3,47	-2,89	7,81
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	8,62	4,10	-2,26	8,44
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	9,06	4,54	-1,82	8,88
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	10,34	5,82	-0,54	10,16
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	12,03	7,51	1,14	11,84
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	12,29	7,77	1,41	12,11
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	12,40	7,88	1,52	12,22
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	12,96	8,44	2,07	12,77
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	11,04	6,52	0,16	10,86
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	11,35	6,83	0,47	11,17
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	11,49	6,97	0,61	11,31
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	12,13	7,61	1,25	11,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	-5,97	-10,49	-16,86	-6,16
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	-4,53	-9,05	-15,42	-4,72
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	-3,72	-8,25	-14,61	-3,91
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	-8,61	-13,13	-19,49	-8,79
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	-3,27	-7,79	-14,15	-3,45
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	-1,65	-6,17	-12,53	-1,83
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	-1,10	-5,62	-11,98	-1,28
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	-4,74	-9,26	-15,62	-4,92
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	-4,79	-9,31	-15,67	-4,97
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	-3,36	-7,88	-14,24	-3,54
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	-2,92	-7,44	-13,81	-3,11
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	-4,56	-9,08	-15,44	-4,74
7.9_A	westzijde bv7	1,50	0,88	-3,64	-10,00	0,70
7.9_B	westzijde bv7	4,50	1,37	-3,15	-9,52	1,18
7.9_C	westzijde bv7	7,50	1,40	-3,12	-9,49	1,21
7.9_D	westzijde bv7	10,50	1,38	-3,14	-9,50	1,20
8.1_A	westzijde bv8	1,50	-4,76	-9,28	-15,64	-4,94
8.1_B	westzijde bv8	4,50	-3,59	-8,11	-14,47	-3,77
8.1_C	westzijde bv8	7,50	-3,19	-7,71	-14,07	-3,37
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	-2,41	-6,93	-13,29	-2,59
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	-0,95	-5,47	-11,83	-1,13
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	-0,12	-4,64	-11,00	-0,30
8.2_A	westzijde bv8	1,50	-5,84	-10,36	-16,72	-6,02
8.2_B	westzijde bv8	4,50	-6,07	-10,59	-16,96	-6,26
8.2_C	westzijde bv8	7,50	-5,75	-10,27	-16,63	-5,93
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	-3,71	-8,23	-14,59	-3,89
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	-2,33	-6,85	-13,22	-2,52
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	-1,62	-6,14	-12,50	-1,80
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	-2,33	-6,85	-13,21	-2,51
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	-1,25	-5,77	-12,13	-1,43
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	-0,39	-4,91	-11,27	-0,57
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	-1,91	-6,44	-12,80	-2,10
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	-1,13	-5,65	-12,01	-1,31
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	-0,31	-4,83	-11,19	-0,49
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	3,65	-0,87	-7,24	3,46
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	5,16	0,64	-5,72	4,98
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	6,47	1,94	-4,42	6,28
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	2,58	-1,94	-8,30	2,40
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	4,04	-0,48	-6,84	3,86
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	5,10	0,58	-5,78	4,92
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	-2,22	-6,74	-13,10	-2,40
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	-0,08	-4,60	-10,96	-0,26
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	1,12	-3,40	-9,76	0,94
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	-1,56	-6,08	-12,44	-1,74
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	0,27	-4,25	-10,61	0,09
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	1,06	-3,46	-9,82	0,88
9.1_A	westzijde bv9	1,50	-6,91	-11,43	-17,79	-7,09
9.1_B	westzijde bv9	4,50	-6,02	-10,54	-16,90	-6,20
9.1_C	westzijde bv9	7,50	-5,48	-10,00	-16,36	-5,66
9.1_D	westzijde bv9	10,50	-4,87	-9,39	-15,75	-5,05
9.2_A	westzijde bv9	1,50	-2,02	-6,54	-12,90	-2,20
9.2_B	westzijde bv9	4,50	-0,49	-5,01	-11,37	-0,67
9.2_C	westzijde bv9	7,50	0,40	-4,13	-10,49	0,21
9.2_D	westzijde bv9	10,50	2,12	-2,40	-8,77	1,93
9.3_A	westzijde bv9	1,50	-4,87	-9,39	-15,76	-5,06
9.3_B	westzijde bv9	4,50	-3,07	-7,60	-13,96	-3,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 50km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	-2,33	-6,85	-13,21	-2,51
9.3_D	westzijde bv9	10,50	-1,55	-6,07	-12,44	-1,74
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	1,98	-2,54	-8,90	1,80
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	4,44	-0,08	-6,44	4,26
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	10,22	5,70	-0,67	10,03
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	11,92	7,40	1,04	11,74
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	2,18	-2,35	-8,71	1,99
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	3,49	-1,03	-7,39	3,31
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	4,46	-0,06	-6,43	4,27
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	5,53	1,01	-5,36	5,34
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	10,39	5,87	-0,50	10,20
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	11,37	6,85	0,48	11,18
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	12,16	7,64	1,28	11,98
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	12,98	8,46	2,09	12,79
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	2,07	-2,45	-8,81	1,89
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	2,94	-1,58	-7,94	2,76
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	3,46	-1,06	-7,43	3,27
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	4,86	0,34	-6,02	4,68
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	-2,90	-7,42	-13,78	-3,08
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	-2,16	-6,68	-13,05	-2,35
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	-1,76	-6,29	-12,65	-1,95
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	-0,71	-5,23	-11,59	-0,89
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	24,97	20,45	14,09	24,79
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	26,53	22,01	15,65	26,35
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	27,41	22,89	16,53	27,23
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	16,02	11,50	5,14	15,84
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	18,04	13,52	7,16	17,86
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	18,98	14,46	8,10	18,80
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	2,72	-1,80	-8,16	2,54
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	5,31	0,79	-5,57	5,13
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	8,23	3,71	-2,65	8,05
JH.4_A	zuidgevel	4,00	5,81	1,29	-5,08	5,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	11,38	6,86	0,50	11,20
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	12,19	7,67	1,31	12,01
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	13,33	8,81	2,45	13,15
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	13,98	9,46	3,10	13,80
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	5,61	1,09	-5,27	5,43
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	6,69	2,17	-4,19	6,51
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	7,32	2,80	-3,56	7,14
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	8,89	4,37	-2,00	8,70
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	1,08	-3,44	-9,80	0,90
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	2,42	-2,10	-8,47	2,23
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	3,39	-1,13	-7,50	3,20
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	5,22	0,70	-5,66	5,04
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	--	--	--	--
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	--	--	--	--
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	--	--	--	--
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	--	--	--	--
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	13,67	9,15	2,79	13,49
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	14,49	9,97	3,61	14,31
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	15,44	10,92	4,56	15,26
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	16,87	12,35	5,99	16,69
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	15,80	11,28	4,92	15,62
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	16,58	12,06	5,69	16,39
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	17,61	13,09	6,73	17,43
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	18,82	14,30	7,94	18,64
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	19,98	15,46	9,10	19,80
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	21,05	16,53	10,17	20,87
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	21,77	17,25	10,89	21,59
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	22,95	18,43	12,07	22,77
1.8_A	westzijde bv1	1,50	21,69	17,17	10,81	21,51
1.8_B	westzijde bv1	4,50	22,75	18,23	11,87	22,57
1.8_C	westzijde bv1	7,50	23,51	18,99	12,63	23,33
1.8_D	westzijde bv1	10,50	24,26	19,74	13,38	24,08
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	3,90	-0,62	-6,98	3,72
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	5,05	0,53	-5,84	4,86
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	5,96	1,44	-4,93	5,77
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	2,76	-1,76	-8,13	2,57
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	5,70	1,18	-5,18	5,52
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	8,17	3,65	-2,72	7,98
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	9,45	4,93	-1,43	9,27
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	4,93	0,41	-5,95	4,75
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	4,85	0,33	-6,03	4,67
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	6,16	1,64	-4,73	5,97
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	7,08	2,56	-3,80	6,90
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	3,99	-0,53	-6,89	3,81
10.4_A	westzijde bv10	1,50	7,64	3,12	-3,24	7,46
10.4_B	westzijde bv10	4,50	8,23	3,71	-2,66	8,04
10.4_C	westzijde bv10	7,50	8,49	3,97	-2,39	8,31
10.4_D	westzijde bv10	10,50	8,30	3,78	-2,58	8,12
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	9,68	5,16	-1,21	9,49
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	10,89	6,37	0,00	10,70
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	11,85	7,33	0,97	11,67
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	13,14	8,62	2,25	12,95
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	9,02	4,50	-1,86	8,84
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	10,42	5,90	-0,47	10,23
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	11,71	7,19	0,83	11,53
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	13,23	8,71	2,35	13,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	9,90	5,38	-0,98	9,72
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	11,43	6,91	0,55	11,25
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	12,83	8,31	1,94	12,64
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	14,51	9,99	3,62	14,32
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	8,54	4,02	-2,35	8,35
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	9,93	5,41	-0,96	9,74
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	11,83	7,31	0,95	11,65
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	13,11	8,59	2,23	12,93
11.1_A	westzijde bv11	1,50	12,60	8,08	1,72	12,42
11.1_B	westzijde bv11	4,50	13,81	9,29	2,93	13,63
11.1_C	westzijde bv11	7,50	15,22	10,70	4,33	15,03
11.1_D	westzijde bv11	10,50	16,13	11,61	5,25	15,95
11.2_A	westzijde bv11	1,50	14,30	9,78	3,41	14,11
11.2_B	westzijde bv11	4,50	16,07	11,55	5,19	15,89
11.2_C	westzijde bv11	7,50	17,20	12,68	6,32	17,02
11.2_D	westzijde bv11	10,50	18,95	14,43	8,06	18,76
11.3_A	westzijde bv11	1,50	14,88	10,36	3,99	14,69
11.3_B	westzijde bv11	4,50	17,32	12,80	6,43	17,13
11.3_C	westzijde bv11	7,50	18,86	14,34	7,98	18,68
11.3_D	westzijde bv11	10,50	20,80	16,28	9,91	20,61
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	20,04	15,52	9,16	19,86
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	22,04	17,52	11,16	21,86
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	23,86	19,34	12,97	23,67
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	25,20	20,68	14,32	25,02
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	19,37	14,85	8,49	19,19
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	21,19	16,67	10,31	21,01
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	23,01	18,49	12,13	22,83
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	24,80	20,28	13,92	24,62
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	17,30	12,78	6,42	17,12
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	18,89	14,37	8,01	18,71
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	20,16	15,64	9,28	19,98
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	22,12	17,60	11,24	21,94
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	14,54	10,02	3,66	14,36
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	16,07	11,55	5,19	15,89
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	18,20	13,68	7,32	18,02
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	21,25	16,73	10,37	21,07
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	12,04	7,52	1,16	11,86
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	13,43	8,91	2,55	13,25
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	14,28	9,76	3,39	14,09
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	15,13	10,61	4,25	14,95
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	7,02	2,50	-3,86	6,84
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	8,05	3,53	-2,83	7,87
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	9,26	4,74	-1,62	9,08
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	11,07	6,55	0,19	10,89
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	6,51	1,99	-4,37	6,33
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	8,21	3,69	-2,67	8,03
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	9,97	5,45	-0,92	9,78
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	11,52	7,00	0,63	11,33
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	5,28	0,76	-5,60	5,10
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	6,84	2,31	-4,05	6,65
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	8,73	4,21	-2,15	8,55
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	10,15	5,63	-0,73	9,97
12.4_A	westzijde bv12	1,50	9,96	5,44	-0,93	9,77
12.4_B	westzijde bv12	4,50	11,86	7,34	0,98	11,68
12.4_C	westzijde bv12	7,50	14,35	9,82	3,46	14,16
12.4_D	westzijde bv12	10,50	16,56	12,04	5,67	16,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	17,49	12,97	6,61	17,31
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	19,20	14,68	8,32	19,02
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	20,88	16,36	10,00	20,70
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	22,14	17,62	11,25	21,95
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	18,97	14,45	8,08	18,78
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	21,12	16,60	10,24	20,94
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	22,78	18,26	11,90	22,60
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	23,77	19,25	12,89	23,59
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	14,88	10,36	4,00	14,70
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	16,86	12,34	5,98	16,68
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	18,51	13,99	7,63	18,33
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	19,94	15,42	9,06	19,76
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	14,59	10,07	3,70	14,40
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	15,84	11,32	4,95	15,65
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	17,12	12,59	6,23	16,93
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	18,49	13,97	7,61	18,31
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	12,67	8,15	1,79	12,49
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	13,84	9,32	2,96	13,66
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	14,96	10,44	4,08	14,78
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	16,16	11,64	5,28	15,98
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	6,31	1,79	-4,57	6,13
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	7,50	2,98	-3,39	7,31
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	8,62	4,10	-2,27	8,43
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	8,33	3,81	-2,55	8,15
13.4_A	westzijde bv13	1,50	8,03	3,51	-2,85	7,85
13.4_B	westzijde bv13	4,50	9,62	5,10	-1,27	9,43
13.4_C	westzijde bv13	7,50	11,33	6,81	0,44	11,14
13.4_D	westzijde bv13	10,50	11,38	6,86	0,49	11,19
13.5_A	westzijde bv13	1,50	6,34	1,82	-4,55	6,15
13.5_B	westzijde bv13	4,50	7,76	3,24	-3,12	7,58
13.5_C	westzijde bv13	7,50	9,41	4,89	-1,47	9,23
13.5_D	westzijde bv13	10,50	10,63	6,11	-0,26	10,44
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	14,45	9,93	3,57	14,27
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	16,58	12,06	5,70	16,40
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	18,62	14,10	7,73	18,43
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	20,24	15,72	9,36	20,06
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	2,46	-2,06	-8,43	2,27
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	3,77	-0,75	-7,12	3,58
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	4,49	-0,03	-6,40	4,30
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	-9,42	-13,94	-20,31	-9,61
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	-7,81	-12,33	-18,70	-8,00
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	-6,19	-10,71	-17,07	-6,37
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	-0,71	-5,23	-11,59	-0,89
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	-0,37	-4,89	-11,25	-0,55
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	-0,22	-4,74	-11,11	-0,41
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	2,44	-2,08	-8,45	2,25
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	4,40	-0,12	-6,48	4,22
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	4,23	-0,29	-6,65	4,05
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	1,29	-3,23	-9,59	1,11
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	3,09	-1,43	-7,80	2,90
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	4,47	-0,05	-6,42	4,28
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	-4,53	-9,05	-15,41	-4,71
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	-3,09	-7,61	-13,97	-3,27
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	-2,48	-7,00	-13,36	-2,66
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	-11,59	-16,11	-22,48	-11,78
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	-10,39	-14,91	-21,27	-10,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	-9,90	-14,42	-20,79	-10,09
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	1,47	-3,05	-9,41	1,29
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	2,95	-1,57	-7,93	2,77
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	3,78	-0,74	-7,10	3,60
16.1_A	zuidgevel	1,50	3,67	-0,85	-7,21	3,49
16.1_B	zuidgevel	4,50	7,29	2,77	-3,59	7,11
16.1_C	zuidgevel	7,50	12,49	7,97	1,60	12,30
16.2_A	zuidgevel	1,50	5,31	0,79	-5,57	5,13
16.2_B	zuidgevel	4,50	7,50	2,98	-3,39	7,31
16.2_C	zuidgevel	7,50	11,56	7,04	0,68	11,38
16.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	-3,29	-7,81	-14,17	-3,47
16.5_B	noordgevel	4,50	-1,76	-6,29	-12,65	-1,95
16.5_C	noordgevel	7,50	-1,10	-5,62	-11,99	-1,29
16.6_A	noordgevel	1,50	-4,25	-8,77	-15,13	-4,43
16.6_B	noordgevel	4,50	-5,26	-9,78	-16,15	-5,45
16.6_C	noordgevel	7,50	-4,64	-9,17	-15,53	-4,83
16.7_A	westgevel	1,50	3,49	-1,03	-7,40	3,30
16.7_B	westgevel	4,50	5,36	0,84	-5,53	5,17
16.7_C	westgevel	7,50	6,94	2,42	-3,94	6,76
16.8_A	westgevel	1,50	1,32	-3,20	-9,56	1,14
16.8_B	westgevel	4,50	4,88	0,36	-6,01	4,69
16.8_C	westgevel	7,50	12,39	7,87	1,50	12,20
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	-3,16	-7,68	-14,04	-3,34
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	-1,40	-5,92	-12,28	-1,58
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	-0,24	-4,76	-11,13	-0,43
17.2_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.2_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.2_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.4_A	zuidgevel	1,50	3,36	-1,16	-7,53	3,17
17.4_B	zuidgevel	4,50	5,28	0,76	-5,61	5,09
17.4_C	zuidgevel	7,50	6,70	2,18	-4,19	6,51
17.5_A	westgevel	1,50	3,78	-0,74	-7,11	3,59
17.5_B	westgevel	4,50	6,87	2,35	-4,02	6,68
17.5_C	westgevel	7,50	9,07	4,55	-1,81	8,89
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	1,38	-3,14	-9,50	1,20
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	3,02	-1,50	-7,87	2,83
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	3,86	-0,66	-7,03	3,67
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	1,35	-3,17	-9,53	1,17
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	2,86	-1,66	-8,03	2,67
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	3,63	-0,89	-7,25	3,45
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	-12,34	-16,86	-23,22	-12,52
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	-10,98	-15,50	-21,87	-11,17
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	-10,50	-15,02	-21,38	-10,68
2.1_A	westzijde bv2	1,50	15,50	10,98	4,61	15,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	18,04	13,52	7,15	17,85
2.1_C	westzijde bv2	7,50	21,52	17,00	10,63	21,33
2.1_D	westzijde bv2	10,50	26,42	21,90	15,53	26,23
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	16,51	11,99	5,62	16,32
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	19,17	14,65	8,29	18,99
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	17,49	12,96	6,60	17,30
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	18,50	13,98	7,62	18,32
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	19,28	14,76	8,39	19,09
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	22,34	17,82	11,46	22,16
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	23,54	19,02	12,66	23,36
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	24,45	19,93	13,57	24,27
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	25,53	21,01	14,65	25,35
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	27,08	22,56	16,20	26,90
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	28,24	23,72	17,36	28,06
2.15_A	westzijde bv2	1,50	24,47	19,95	13,58	24,28
2.15_B	westzijde bv2	4,50	26,36	21,84	15,48	26,18
2.15_C	westzijde bv2	7,50	27,50	22,98	16,62	27,32
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	12,63	8,11	1,75	12,45
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	13,31	8,79	2,43	13,13
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	14,43	9,91	3,55	14,25
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	16,62	12,10	5,74	16,44
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	9,80	5,28	-1,08	9,62
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	10,68	6,16	-0,20	10,50
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	11,50	6,98	0,62	11,32
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	13,71	9,19	2,83	13,53
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	7,25	2,73	-3,63	7,07
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	7,97	3,45	-2,91	7,79
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	8,71	4,19	-2,17	8,53
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	9,76	5,24	-1,12	9,58
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	--	--	--	--
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	--	--	--	--
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	--	--	--	--
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	--	--	--	--
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	4,18	-0,34	-6,70	4,00
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	6,17	1,65	-4,72	5,98
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	4,98	0,46	-5,91	4,79
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	3,39	-1,13	-7,49	3,21
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	15,03	10,51	4,15	14,85
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	16,18	11,66	5,30	16,00
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	16,89	12,37	6,01	16,71
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	17,52	13,00	6,63	17,33
2.8_D	westzijde bv2	10,50	15,88	11,36	5,00	15,70
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	15,24	10,72	4,36	15,06
3.1_A	westzijde bv3	1,50	8,11	3,59	-2,78	7,92
3.1_B	westzijde bv3	4,50	10,45	5,93	-0,43	10,27
3.1_C	westzijde bv3	7,50	13,66	9,14	2,78	13,48
3.1_D	westzijde bv3	10,50	16,76	12,24	5,88	16,58
3.10_A	westzijde bv3	1,50	24,19	19,67	13,31	24,01
3.10_B	westzijde bv3	4,50	25,32	20,80	14,44	25,14
3.10_C	westzijde bv3	7,50	26,43	21,91	15,54	26,24
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	18,19	13,67	7,30	18,00
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	14,88	10,36	4,00	14,70
3.2_A	westzijde bv3	1,50	7,01	2,49	-3,88	6,82
3.2_B	westzijde bv3	4,50	8,76	4,23	-2,13	8,57
3.2_C	westzijde bv3	7,50	10,92	6,40	0,03	10,73
3.2_D	westzijde bv3	10,50	12,76	8,24	1,88	12,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	-0,68	-5,20	-11,56	-0,86
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	0,88	-3,64	-10,00	0,70
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	1,02	-3,50	-9,87	0,83
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	1,47	-3,05	-9,42	1,28
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	3,51	-1,01	-7,38	3,32
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	4,98	0,46	-5,90	4,80
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	5,79	1,27	-5,10	5,60
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	6,52	2,00	-4,36	6,34
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	5,10	0,58	-5,79	4,91
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	7,08	2,56	-3,80	6,90
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	9,38	4,86	-1,50	9,20
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	6,64	2,12	-4,25	6,45
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	-3,73	-8,25	-14,61	-3,91
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	-1,98	-6,50	-12,87	-2,17
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	-0,87	-5,40	-11,76	-1,06
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	--	--	--	--
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	16,44	11,92	5,56	16,26
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	17,48	12,96	6,59	17,29
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	18,09	13,57	7,21	17,91
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	18,66	14,14	7,78	18,48
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	18,86	14,34	7,98	18,68
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	19,83	15,31	8,95	19,65
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	20,44	15,92	9,55	20,25
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	21,43	16,91	10,55	21,25
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	22,59	18,07	11,71	22,41
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	23,60	19,08	12,72	23,42
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	21,45	16,93	10,57	21,27
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	4,46	-0,06	-6,43	4,27
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	5,90	1,38	-4,98	5,72
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	7,23	2,71	-3,66	7,04
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	9,06	4,54	-1,83	8,87
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	4,02	-0,50	-6,86	3,84
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	5,38	0,86	-5,51	5,19
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	6,78	2,26	-4,10	6,60
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	8,29	3,77	-2,59	8,11
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	2,55	-1,97	-8,33	2,37
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	4,68	0,16	-6,21	4,49
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	6,66	2,14	-4,22	6,48
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	8,44	3,92	-2,45	8,25
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	3,59	-0,93	-7,30	3,40
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	5,80	1,28	-5,09	5,61
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	8,28	3,75	-2,61	8,09
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	10,60	6,08	-0,28	10,42
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	20,95	16,43	10,07	20,77
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	35,61	31,09	24,73	35,43
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	36,35	31,83	25,47	36,17
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	36,33	31,81	25,45	36,15
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	27,72	23,20	16,84	27,54
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	29,61	25,09	18,73	29,43
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	30,22	25,70	19,34	30,04
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	19,94	15,42	9,06	19,76
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	20,73	16,21	9,85	20,55
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	21,70	17,18	10,81	21,51
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	31,52	27,00	20,63	31,33
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	33,16	28,64	22,28	32,98
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	33,32	28,80	22,44	33,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	26,69	22,17	15,81	26,51
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	28,85	24,33	17,97	28,67
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	29,37	24,85	18,49	29,19
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	29,49	24,97	18,61	29,31
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	20,10	15,58	9,22	19,92
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	21,53	17,00	10,64	21,34
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	22,69	18,17	11,81	22,51
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	23,46	18,94	12,57	23,27
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	11,41	6,89	0,53	11,23
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	12,38	7,86	1,49	12,19
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	13,36	8,84	2,47	13,17
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	13,61	9,09	2,73	13,43
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	6,38	1,86	-4,50	6,20
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	8,01	3,49	-2,87	7,83
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	9,47	4,95	-1,41	9,29
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	10,64	6,12	-0,24	10,46
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	6,61	2,09	-4,27	6,43
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	8,05	3,53	-2,83	7,87
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	9,06	4,54	-1,82	8,88
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	10,62	6,09	-0,27	10,43
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	1,50	-3,02	-9,39	1,31
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	2,78	-1,74	-8,10	2,60
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	0,62	-3,90	-10,27	0,43
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	1,60	-2,92	-9,28	1,42
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	-0,90	-5,42	-11,78	-1,08
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	-4,61	-9,13	-15,50	-4,80
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	-9,35	-13,87	-20,24	-9,54
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	-0,98	-5,50	-11,86	-1,16
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	0,40	-4,12	-10,49	0,21
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	1,23	-3,29	-9,65	1,05
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	2,26	-2,26	-8,63	2,07
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	0,08	-4,44	-10,81	-0,11
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	1,38	-3,14	-9,51	1,19
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	2,26	-2,26	-8,63	2,07
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	3,08	-1,44	-7,81	2,89
5.8_A	westzijde bv5	1,50	4,46	-0,06	-6,42	4,28
5.8_B	westzijde bv5	4,50	6,26	1,74	-4,63	6,07
5.8_C	westzijde bv5	7,50	7,75	3,23	-3,14	7,56
5.8_D	westzijde bv5	10,50	8,72	4,20	-2,16	8,54
5.9_A	westzijde bv5	1,50	5,98	1,46	-4,91	5,79
5.9_B	westzijde bv5	4,50	7,27	2,75	-3,61	7,09
5.9_C	westzijde bv5	7,50	8,18	3,66	-2,71	7,99
5.9_D	westzijde bv5	10,50	9,09	4,57	-1,80	8,90
6.1_A	westzijde bv6	1,50	13,17	8,65	2,29	12,99
6.1_B	westzijde bv6	4,50	13,57	9,05	2,69	13,39
6.1_C	westzijde bv6	7,50	13,94	9,42	3,06	13,76
6.1_D	westzijde bv6	10,50	14,64	10,12	3,76	14,46
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	6,42	1,90	-4,46	6,24
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	7,80	3,27	-3,09	7,61
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	9,45	4,93	-1,43	9,27
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	11,66	7,14	0,78	11,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	13,18	8,66	2,30	13,00
6.2_B	westzijde bv6	4,50	13,73	9,21	2,84	13,54
6.2_C	westzijde bv6	7,50	13,87	9,35	2,99	13,69
6.2_D	westzijde bv6	10,50	13,25	8,73	2,36	13,06
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	1,95	-2,57	-8,93	1,77
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	3,24	-1,28	-7,64	3,06
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	4,18	-0,34	-6,70	4,00
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	5,53	1,01	-5,35	5,35
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	1,71	-2,81	-9,17	1,53
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	3,08	-1,44	-7,80	2,90
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	3,88	-0,64	-7,00	3,70
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	4,65	0,13	-6,23	4,47
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	6,21	1,69	-4,68	6,02
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	7,60	3,08	-3,28	7,42
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	8,35	3,83	-2,53	8,17
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	9,05	4,52	-1,84	8,86
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	4,16	-0,36	-6,73	3,97
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	5,49	0,97	-5,40	5,30
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	6,23	1,71	-4,66	6,04
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	7,25	2,73	-3,63	7,07
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	2,91	-1,62	-7,98	2,72
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	4,22	-0,30	-6,67	4,03
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	5,45	0,93	-5,44	5,26
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	6,01	1,48	-4,88	5,82
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	5,95	1,43	-4,93	5,77
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	7,43	2,91	-3,45	7,25
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	8,60	4,08	-2,28	8,42
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	9,94	5,42	-0,94	9,76
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	6,57	2,05	-4,32	6,38
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	7,94	3,42	-2,94	7,76
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	8,97	4,45	-1,91	8,79
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	10,28	5,76	-0,60	10,10
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	12,05	7,53	1,17	11,87
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	12,68	8,16	1,80	12,50
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	12,85	8,33	1,97	12,67
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	12,87	8,35	1,98	12,68
7.10_A	westzijde bv7	1,50	7,05	2,53	-3,83	6,87
7.10_B	westzijde bv7	4,50	7,91	3,39	-2,97	7,73
7.10_C	westzijde bv7	7,50	8,27	3,75	-2,61	8,09
7.10_D	westzijde bv7	10,50	7,83	3,31	-3,05	7,65
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	5,65	1,13	-5,23	5,47
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	6,84	2,31	-4,05	6,65
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	7,78	3,26	-3,10	7,60
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	8,76	4,24	-2,13	8,57
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	4,62	0,10	-6,26	4,44
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	5,70	1,18	-5,19	5,51
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	6,50	1,98	-4,39	6,31
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	7,20	2,68	-3,68	7,02
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	--	--	--	--
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	--	--	--	--
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	--	--	--	--
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	--	--	--	--
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	-6,24	-10,76	-17,12	-6,42
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	-4,48	-9,00	-15,37	-4,67
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	--	--	--	--
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	0,40	-4,12	-10,48	0,22
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	2,04	-2,48	-8,85	1,85
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	2,86	-1,66	-8,02	2,68
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	-0,50	-5,02	-11,38	-0,68
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	-0,28	-4,80	-11,16	-0,46
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	1,31	-3,21	-9,57	1,13
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	2,65	-1,87	-8,24	2,46
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	0,91	-3,61	-9,97	0,73
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	-0,11	-4,64	-11,00	-0,30
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	1,56	-2,96	-9,32	1,38
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	2,63	-1,89	-8,26	2,44
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	-4,54	-9,06	-15,43	-4,73
7.9_A	westzijde bv7	1,50	5,58	1,06	-5,30	5,40
7.9_B	westzijde bv7	4,50	6,63	2,11	-4,26	6,44
7.9_C	westzijde bv7	7,50	7,03	2,51	-3,85	6,85
7.9_D	westzijde bv7	10,50	7,55	3,03	-3,34	7,36
8.1_A	westzijde bv8	1,50	1,84	-2,68	-9,04	1,66
8.1_B	westzijde bv8	4,50	2,99	-1,53	-7,90	2,80
8.1_C	westzijde bv8	7,50	4,44	-0,08	-6,44	4,26
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	3,93	-0,59	-6,96	3,74
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	5,29	0,77	-5,59	5,11
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	6,54	2,01	-4,35	6,35
8.2_A	westzijde bv8	1,50	3,17	-1,35	-7,71	2,99
8.2_B	westzijde bv8	4,50	3,97	-0,55	-6,91	3,79
8.2_C	westzijde bv8	7,50	5,32	0,80	-5,57	5,13
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	6,65	2,13	-4,23	6,47
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	8,01	3,49	-2,87	7,83
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	9,23	4,71	-1,65	9,05
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	7,29	2,77	-3,59	7,11
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	8,72	4,20	-2,16	8,54
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	10,11	5,59	-0,77	9,93
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	9,91	5,39	-0,97	9,73
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	11,76	7,24	0,87	11,57
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	13,37	8,85	2,49	13,19
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	5,74	1,22	-5,14	5,56
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	8,00	3,48	-2,88	7,82
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	9,55	5,03	-1,33	9,37
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	9,20	4,68	-1,69	9,01
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	10,15	5,63	-0,73	9,97
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	10,77	6,25	-0,12	10,58
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	3,60	-0,92	-7,28	3,42
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	4,89	0,37	-5,99	4,71
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	5,79	1,27	-5,10	5,60
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	5,08	0,56	-5,80	4,90
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	6,82	2,30	-4,07	6,63
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	7,60	3,08	-3,28	7,42
9.1_A	westzijde bv9	1,50	7,37	2,85	-3,52	7,18
9.1_B	westzijde bv9	4,50	8,61	4,09	-2,28	8,42
9.1_C	westzijde bv9	7,50	9,87	5,35	-1,01	9,69
9.1_D	westzijde bv9	10,50	10,84	6,31	-0,05	10,65
9.2_A	westzijde bv9	1,50	6,96	2,44	-3,92	6,78
9.2_B	westzijde bv9	4,50	8,31	3,79	-2,57	8,13
9.2_C	westzijde bv9	7,50	9,69	5,17	-1,19	9,51
9.2_D	westzijde bv9	10,50	10,91	6,39	0,03	10,73
9.3_A	westzijde bv9	1,50	9,72	5,20	-1,16	9,54
9.3_B	westzijde bv9	4,50	10,58	6,06	-0,30	10,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederstraat 30km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	11,43	6,91	0,55	11,25
9.3_D	westzijde bv9	10,50	12,14	7,62	1,25	11,95
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	12,27	7,75	1,39	12,09
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	13,81	9,29	2,93	13,63
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	15,97	11,45	5,09	15,79
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	18,22	13,70	7,34	18,04
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	15,57	11,05	4,69	15,39
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	16,92	12,40	6,04	16,74
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	18,66	14,14	7,78	18,48
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	20,44	15,92	9,56	20,26
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	17,86	13,34	6,98	17,68
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	19,07	14,55	8,19	18,89
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	19,79	15,27	8,91	19,61
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	21,07	16,55	10,19	20,89
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	9,61	5,09	-1,27	9,43
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	12,58	8,06	1,70	12,40
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	17,75	13,23	6,87	17,57
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	18,89	14,37	8,00	18,70
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	-0,72	-5,24	-11,60	-0,90
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	0,94	-3,58	-9,95	0,75
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	1,63	-2,90	-9,26	1,44
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	1,60	-2,92	-9,28	1,42
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	5,03	0,51	-5,85	4,85
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	7,15	2,63	-3,74	6,96
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	9,61	5,09	-1,27	9,43
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	-3,84	-8,36	-14,73	-4,03
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	-1,79	-6,31	-12,68	-1,98
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	1,16	-3,36	-9,72	0,98
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	1,15	-3,37	-9,73	0,97
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	3,53	-0,99	-7,36	3,34
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	4,78	0,26	-6,10	4,60
JH.4_A	zuidgevel	4,00	8,03	3,51	-2,85	7,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	14,66	10,14	3,77	14,47
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	18,94	14,42	8,06	18,76
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	21,17	16,65	10,28	20,98
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	15,32	10,80	4,44	15,14
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	--	--	--	--
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	--	--	--	--
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	--	--	--	--
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	--	--	--	--
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	--	--	--	--
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	--	--	--	--
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	--	--	--	--
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	--	--	--	--
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	34,23	29,71	23,35	34,05
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	35,14	30,62	24,26	34,96
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	35,95	31,43	25,06	35,76
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	37,13	32,61	26,25	36,95
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	31,36	26,84	20,48	31,18
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	32,19	27,67	21,31	32,01
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	33,13	28,61	22,25	32,95
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	34,64	30,12	23,76	34,46
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	20,70	16,18	9,82	20,52
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	22,39	17,87	11,51	22,21
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	24,97	20,45	14,09	24,79
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	28,74	24,22	17,85	28,55
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	19,61	15,09	8,72	19,42
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	21,50	16,98	10,62	21,32
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	23,95	19,42	13,06	23,76
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	27,02	22,50	16,14	26,84
1.8_A	westzijde bv1	1,50	18,15	13,62	7,26	17,96
1.8_B	westzijde bv1	4,50	21,04	16,52	10,16	20,86
1.8_C	westzijde bv1	7,50	22,99	18,47	12,11	22,81
1.8_D	westzijde bv1	10,50	22,98	18,46	12,10	22,80
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	14,90	10,38	4,02	14,72
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	16,77	12,25	5,89	16,59
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	19,37	14,85	8,49	19,19
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	24,44	19,92	13,56	24,26
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	19,48	14,96	8,60	19,30
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	20,71	16,19	9,82	20,52
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	22,14	17,62	11,26	21,96
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	24,93	20,41	14,05	24,75
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	17,17	12,65	6,28	16,98
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	19,59	15,06	8,70	19,40
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	22,95	18,43	12,07	22,77
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	25,53	21,01	14,65	25,35
10.4_A	westzijde bv10	1,50	15,21	10,69	4,33	15,03
10.4_B	westzijde bv10	4,50	17,41	12,89	6,53	17,23
10.4_C	westzijde bv10	7,50	20,72	16,20	9,84	20,54
10.4_D	westzijde bv10	10,50	17,67	13,15	6,79	17,49
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	13,54	9,02	2,66	13,36
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	17,57	13,05	6,68	17,38
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	19,96	15,44	9,08	19,78
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	20,94	16,42	10,05	20,75
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	13,02	8,50	2,14	12,84
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	15,22	10,70	4,34	15,04
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	17,85	13,33	6,97	17,67
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	20,49	15,97	9,61	20,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	14,03	9,51	3,14	13,84
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	16,20	11,68	5,32	16,02
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	18,49	13,97	7,61	18,31
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	22,97	18,45	12,09	22,79
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	14,70	10,18	3,81	14,51
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	16,82	12,30	5,94	16,64
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	19,25	14,73	8,36	19,06
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	24,65	20,13	13,77	24,47
11.1_A	westzijde bv11	1,50	10,65	6,13	-0,23	10,47
11.1_B	westzijde bv11	4,50	12,38	7,85	1,49	12,19
11.1_C	westzijde bv11	7,50	15,01	10,49	4,12	14,82
11.1_D	westzijde bv11	10,50	19,61	15,09	8,72	19,42
11.2_A	westzijde bv11	1,50	11,46	6,94	0,58	11,28
11.2_B	westzijde bv11	4,50	12,73	8,20	1,84	12,54
11.2_C	westzijde bv11	7,50	14,45	9,93	3,57	14,27
11.2_D	westzijde bv11	10,50	15,37	10,85	4,49	15,19
11.3_A	westzijde bv11	1,50	11,81	7,29	0,93	11,63
11.3_B	westzijde bv11	4,50	14,19	9,67	3,30	14,00
11.3_C	westzijde bv11	7,50	17,75	13,23	6,87	17,57
11.3_D	westzijde bv11	10,50	21,68	17,16	10,80	21,50
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	14,70	10,18	3,82	14,52
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	16,80	12,28	5,92	16,62
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	15,89	11,37	5,01	15,71
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	13,67	9,14	2,78	13,48
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	19,06	14,54	8,18	18,88
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	21,56	17,04	10,68	21,38
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	23,93	19,41	13,05	23,75
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	26,73	22,21	15,85	26,55
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	18,60	14,08	7,72	18,42
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	21,23	16,71	10,35	21,05
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	23,40	18,87	12,51	23,21
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	27,06	22,54	16,18	26,88
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	19,96	15,44	9,08	19,78
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	22,43	17,91	11,55	22,25
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	24,66	20,14	13,78	24,48
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	28,51	23,99	17,63	28,33
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	16,85	12,33	5,96	16,66
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	18,77	14,25	7,89	18,59
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	20,76	16,23	9,87	20,57
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	25,26	20,74	14,38	25,08
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	14,26	9,74	3,37	14,07
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	16,48	11,96	5,59	16,29
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	19,23	14,71	8,34	19,04
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	23,17	18,65	12,29	22,99
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	17,14	12,62	6,26	16,96
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	19,17	14,65	8,29	18,99
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	21,31	16,79	10,43	21,13
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	24,84	20,32	13,95	24,65
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	17,04	12,52	6,16	16,86
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	19,43	14,91	8,54	19,24
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	21,65	17,13	10,77	21,47
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	26,05	21,53	15,17	25,87
12.4_A	westzijde bv12	1,50	12,94	8,42	2,06	12,76
12.4_B	westzijde bv12	4,50	15,16	10,64	4,28	14,98
12.4_C	westzijde bv12	7,50	18,50	13,98	7,62	18,32
12.4_D	westzijde bv12	10,50	22,87	18,35	11,99	22,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	12,60	8,08	1,72	12,42
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	14,88	10,36	3,99	14,69
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	17,56	13,04	6,67	17,37
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	18,34	13,82	7,46	18,16
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	15,15	10,63	4,26	14,96
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	17,83	13,31	6,95	17,65
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	21,28	16,76	10,40	21,10
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	22,26	17,74	11,38	22,08
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	13,88	9,35	2,99	13,69
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	16,11	11,59	5,23	15,93
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	18,63	14,11	7,75	18,45
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	23,01	18,49	12,13	22,83
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	11,45	6,93	0,57	11,27
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	13,61	9,09	2,73	13,43
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	16,92	12,40	6,04	16,74
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	22,56	18,04	11,68	22,38
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	16,13	11,61	5,25	15,95
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	18,12	13,60	7,23	17,93
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	21,05	16,53	10,16	20,86
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	24,76	20,24	13,88	24,58
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	14,60	10,07	3,71	14,41
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	16,87	12,34	5,98	16,68
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	20,28	15,76	9,40	20,10
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	23,02	18,50	12,13	22,83
13.4_A	westzijde bv13	1,50	11,57	7,04	0,68	11,38
13.4_B	westzijde bv13	4,50	13,35	8,83	2,46	13,16
13.4_C	westzijde bv13	7,50	16,73	12,21	5,85	16,55
13.4_D	westzijde bv13	10,50	16,00	11,48	5,12	15,82
13.5_A	westzijde bv13	1,50	15,80	11,27	4,91	15,61
13.5_B	westzijde bv13	4,50	17,59	13,07	6,71	17,41
13.5_C	westzijde bv13	7,50	20,41	15,88	9,52	20,22
13.5_D	westzijde bv13	10,50	15,96	11,44	5,07	15,77
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	10,34	5,82	-0,54	10,16
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	11,71	7,19	0,83	11,53
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	15,08	10,56	4,20	14,90
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	16,37	11,85	5,49	16,19
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	27,82	23,30	16,94	27,64
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	28,48	23,96	17,60	28,30
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	29,87	25,35	18,99	29,69
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	24,80	20,28	13,92	24,62
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	27,09	22,57	16,21	26,91
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	28,97	24,45	18,09	28,79
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	24,12	19,60	13,24	23,94
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	27,86	23,34	16,98	27,68
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	32,02	27,50	21,14	31,84
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	19,53	15,01	8,65	19,35
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	23,11	18,59	12,22	22,92
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	32,10	27,58	21,21	31,91
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	28,42	23,90	17,54	28,24
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	30,35	25,83	19,47	30,17
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	32,33	27,81	21,44	32,14
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	29,83	25,31	18,95	29,65
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	30,96	26,44	20,08	30,78
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	31,76	27,24	20,88	31,58
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	22,99	18,47	12,11	22,81
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	24,14	19,62	13,25	23,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	25,69	21,17	14,81	25,51
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	21,22	16,70	10,33	21,03
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	22,75	18,23	11,87	22,57
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	24,44	19,92	13,55	24,25
16.1_A	zuidgevel	1,50	53,43	48,91	42,55	53,25
16.1_B	zuidgevel	4,50	54,18	49,66	43,29	53,99
16.1_C	zuidgevel	7,50	54,10	49,58	43,22	53,92
16.2_A	zuidgevel	1,50	53,42	48,90	42,54	53,24
16.2_B	zuidgevel	4,50	54,10	49,58	43,22	53,92
16.2_C	zuidgevel	7,50	53,98	49,46	43,10	53,80
16.3_A	oostgevel	1,50	48,94	44,42	38,05	48,75
16.3_B	oostgevel	4,50	50,05	45,53	39,17	49,87
16.3_C	oostgevel	7,50	50,17	45,65	39,29	49,99
16.4_A	oostgevel	1,50	44,89	40,37	34,01	44,71
16.4_B	oostgevel	4,50	46,73	42,21	35,85	46,55
16.4_C	oostgevel	7,50	47,38	42,86	36,49	47,19
16.5_A	noordgevel	1,50	40,76	36,24	29,87	40,57
16.5_B	noordgevel	4,50	41,87	37,35	30,99	41,69
16.5_C	noordgevel	7,50	42,65	38,13	31,76	42,46
16.6_A	noordgevel	1,50	35,59	31,07	24,70	35,40
16.6_B	noordgevel	4,50	39,53	35,01	28,65	39,35
16.6_C	noordgevel	7,50	39,74	35,22	28,86	39,56
16.7_A	westgevel	1,50	37,55	33,03	26,66	37,36
16.7_B	westgevel	4,50	39,34	34,82	28,46	39,16
16.7_C	westgevel	7,50	39,05	34,53	28,17	38,87
16.8_A	westgevel	1,50	48,54	44,02	37,65	48,35
16.8_B	westgevel	4,50	49,30	44,78	38,42	49,12
16.8_C	westgevel	7,50	49,28	44,76	38,40	49,10
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	56,58	52,06	45,70	56,40
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	56,90	52,38	46,01	56,71
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	56,53	52,01	45,65	56,35
17.2_A	oostgevel	1,50	51,37	46,85	40,49	51,19
17.2_B	oostgevel	4,50	51,96	47,44	41,08	51,78
17.2_C	oostgevel	7,50	51,83	47,31	40,95	51,65
17.3_A	oostgevel	1,50	47,35	42,83	36,47	47,17
17.3_B	oostgevel	4,50	48,79	44,27	37,91	48,61
17.3_C	oostgevel	7,50	48,94	44,42	38,05	48,75
17.4_A	zuidgevel	1,50	15,11	10,59	4,22	14,92
17.4_B	zuidgevel	4,50	16,48	11,96	5,59	16,29
17.4_C	zuidgevel	7,50	17,76	13,24	6,88	17,58
17.5_A	westgevel	1,50	51,84	47,32	40,95	51,65
17.5_B	westgevel	4,50	52,55	48,03	41,66	52,36
17.5_C	westgevel	7,50	51,95	47,43	41,07	51,77
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	27,03	22,51	16,15	26,85
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	28,01	23,49	17,13	27,83
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	28,06	23,54	17,18	27,88
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	37,26	32,74	26,38	37,08
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	38,18	33,66	27,30	38,00
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	38,63	34,11	27,74	38,44
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	36,43	31,91	25,55	36,25
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	37,36	32,84	26,48	37,18
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	37,99	33,47	27,11	37,81
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	28,14	23,62	17,26	27,96
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	28,87	24,35	17,99	28,69
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	29,25	24,73	18,37	29,07
2.1_A	westzijde bv2	1,50	17,24	12,72	6,35	17,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	19,75	15,23	8,86	19,56
2.1_C	westzijde bv2	7,50	21,88	17,36	11,00	21,70
2.1_D	westzijde bv2	10,50	17,19	12,67	6,31	17,01
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	29,87	25,35	18,99	29,69
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	28,95	24,43	18,07	28,77
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	37,93	33,41	27,05	37,75
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	39,88	35,36	28,99	39,69
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	40,74	36,22	29,86	40,56
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	37,12	32,60	26,24	36,94
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	38,14	33,62	27,26	37,96
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	39,06	34,54	28,18	38,88
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	35,61	31,09	24,73	35,43
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	36,39	31,87	25,50	36,20
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	36,90	32,38	26,02	36,72
2.15_A	westzijde bv2	1,50	8,84	4,32	-2,04	8,66
2.15_B	westzijde bv2	4,50	11,19	6,66	0,30	11,00
2.15_C	westzijde bv2	7,50	13,33	8,81	2,44	13,14
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	16,46	11,94	5,57	16,27
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	18,20	13,68	7,32	18,02
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	20,14	15,62	9,26	19,96
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	24,95	20,43	14,07	24,77
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	26,17	21,65	15,29	25,99
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	26,72	22,20	15,84	26,54
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	27,25	22,73	16,37	27,07
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	28,90	24,38	18,01	28,71
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	22,27	17,75	11,39	22,09
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	23,59	19,07	12,71	23,41
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	24,54	20,02	13,66	24,36
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	25,53	21,01	14,65	25,35
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	35,18	30,66	24,30	35,00
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	36,85	32,33	25,97	36,67
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	38,01	33,49	27,12	37,82
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	38,83	34,31	27,95	38,65
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	44,40	39,88	33,52	44,22
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	45,78	41,26	34,89	45,59
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	45,82	41,30	34,93	45,63
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	45,86	41,34	34,98	45,68
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	42,34	37,82	31,46	42,16
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	44,18	39,66	33,30	44,00
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	44,31	39,79	33,42	44,12
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	44,37	39,85	33,48	44,18
2.8_D	westzijde bv2	10,50	19,27	14,75	8,39	19,09
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	30,53	26,01	19,64	30,34
3.1_A	westzijde bv3	1,50	17,83	13,31	6,95	17,65
3.1_B	westzijde bv3	4,50	20,18	15,66	9,30	20,00
3.1_C	westzijde bv3	7,50	23,23	18,71	12,35	23,05
3.1_D	westzijde bv3	10,50	28,75	24,23	17,86	28,56
3.10_A	westzijde bv3	1,50	17,32	12,79	6,43	17,13
3.10_B	westzijde bv3	4,50	19,94	15,42	9,06	19,76
3.10_C	westzijde bv3	7,50	23,42	18,90	12,53	23,23
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	30,82	26,30	19,94	30,64
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	27,03	22,51	16,14	26,84
3.2_A	westzijde bv3	1,50	12,56	8,04	1,68	12,38
3.2_B	westzijde bv3	4,50	14,16	9,63	3,27	13,97
3.2_C	westzijde bv3	7,50	15,80	11,28	4,92	15,62
3.2_D	westzijde bv3	10,50	20,24	15,72	9,35	20,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	30,28	25,76	19,40	30,10
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	30,49	25,97	19,61	30,31
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	31,40	26,88	20,52	31,22
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	32,76	28,24	21,88	32,58
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	31,01	26,49	20,13	30,83
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	31,89	27,37	21,01	31,71
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	33,08	28,56	22,20	32,90
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	33,91	29,39	23,03	33,73
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	40,62	36,10	29,74	40,44
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	42,32	37,80	31,44	42,14
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	43,30	38,78	32,42	43,12
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	43,49	38,97	32,61	43,31
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	45,77	41,25	34,89	45,59
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	47,48	42,96	36,60	47,30
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	47,75	43,23	36,87	47,57
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	47,78	43,26	36,90	47,60
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	44,98	40,46	34,10	44,80
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	46,38	41,86	35,50	46,20
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	46,90	42,38	36,02	46,72
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	47,08	42,56	36,20	46,90
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	40,47	35,95	29,59	40,29
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	41,81	37,29	30,93	41,63
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	42,84	38,32	31,96	42,66
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	36,09	31,57	25,21	35,91
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	36,76	32,24	25,87	36,57
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	37,55	33,03	26,66	37,36
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	30,20	25,68	19,32	30,02
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	23,40	18,88	12,51	23,21
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	24,58	20,06	13,69	24,39
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	26,51	21,99	15,63	26,33
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	29,14	24,62	18,25	28,95
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	23,44	18,92	12,56	23,26
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	24,64	20,12	13,76	24,46
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	26,43	21,91	15,54	26,24
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	29,12	24,60	18,24	28,94
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	18,24	13,72	7,36	18,06
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	20,48	15,96	9,59	20,29
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	23,78	19,25	12,89	23,59
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	28,85	24,32	17,96	28,66
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	19,02	14,50	8,14	18,84
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	21,36	16,84	10,48	21,18
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	25,08	20,56	14,20	24,90
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	30,57	26,05	19,69	30,39
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	28,40	23,88	17,52	28,22
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	22,18	17,66	11,29	21,99
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	24,31	19,79	13,43	24,13
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	26,96	22,44	16,07	26,77
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	20,71	16,19	9,83	20,53
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	23,02	18,50	12,13	22,83
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	26,28	21,76	15,40	26,10
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	20,03	15,51	9,15	19,85
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	22,52	18,00	11,64	22,34
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	26,48	21,96	15,59	26,29
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	18,62	14,10	7,74	18,44
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	20,51	15,99	9,63	20,33
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	23,55	19,03	12,67	23,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	16,63	12,11	5,75	16,45
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	18,87	14,35	7,99	18,69
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	21,52	16,99	10,63	21,33
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	23,42	18,90	12,54	23,24
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	15,17	10,65	4,29	14,99
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	17,00	12,48	6,12	16,82
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	18,59	14,07	7,70	18,40
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	18,75	14,23	7,87	18,57
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	14,49	9,97	3,60	14,30
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	16,19	11,67	5,31	16,01
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	18,76	14,24	7,87	18,57
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	21,09	16,57	10,20	20,90
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	28,40	23,88	17,52	28,22
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	29,20	24,68	18,32	29,02
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	29,73	25,21	18,85	29,55
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	31,00	26,48	20,12	30,82
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	35,96	31,44	25,08	35,78
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	37,29	32,77	26,40	37,10
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	38,32	33,80	27,44	38,14
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	39,19	34,67	28,31	39,01
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	36,86	32,34	25,97	36,67
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	38,06	33,53	27,17	37,87
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	38,96	34,44	28,07	38,77
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	39,73	35,21	28,85	39,55
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	36,23	31,71	25,35	36,05
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	37,20	32,68	26,31	37,01
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	38,07	33,55	27,18	37,88
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	38,60	34,08	27,72	38,42
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	35,22	30,70	24,34	35,04
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	35,84	31,32	24,96	35,66
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	36,83	32,31	25,94	36,64
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	37,38	32,86	26,50	37,20
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	29,22	24,70	18,33	29,03
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	30,49	25,97	19,61	30,31
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	32,97	28,45	22,09	32,79
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	33,88	29,36	23,00	33,70
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	28,19	23,67	17,31	28,01
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	29,79	25,27	18,91	29,61
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	32,17	27,65	21,29	31,99
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	32,69	28,17	21,81	32,51
5.8_A	westzijde bv5	1,50	15,58	11,05	4,69	15,39
5.8_B	westzijde bv5	4,50	17,57	13,05	6,69	17,39
5.8_C	westzijde bv5	7,50	20,51	15,99	9,62	20,32
5.8_D	westzijde bv5	10,50	25,99	21,47	15,11	25,81
5.9_A	westzijde bv5	1,50	12,89	8,37	2,01	12,71
5.9_B	westzijde bv5	4,50	15,29	10,77	4,41	15,11
5.9_C	westzijde bv5	7,50	18,58	14,06	7,69	18,39
5.9_D	westzijde bv5	10,50	24,86	20,34	13,98	24,68
6.1_A	westzijde bv6	1,50	13,61	9,09	2,73	13,43
6.1_B	westzijde bv6	4,50	15,91	11,39	5,03	15,73
6.1_C	westzijde bv6	7,50	21,27	16,75	10,39	21,09
6.1_D	westzijde bv6	10,50	22,41	17,89	11,53	22,23
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	22,42	17,90	11,53	22,23
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	23,37	18,85	12,48	23,18
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	25,04	20,52	14,16	24,86
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	28,33	23,81	17,45	28,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	14,45	9,93	3,57	14,27
6.2_B	westzijde bv6	4,50	17,14	12,62	6,26	16,96
6.2_C	westzijde bv6	7,50	21,26	16,74	10,38	21,08
6.2_D	westzijde bv6	10,50	25,25	20,73	14,37	25,07
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	25,99	21,47	15,11	25,81
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	27,57	23,05	16,69	27,39
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	29,36	24,84	18,48	29,18
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	31,39	26,87	20,51	31,21
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	27,27	22,75	16,39	27,09
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	28,62	24,10	17,74	28,44
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	30,56	26,04	19,68	30,38
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	31,98	27,46	21,09	31,79
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	23,66	19,14	12,78	23,48
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	25,05	20,53	14,17	24,87
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	26,96	22,44	16,08	26,78
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	30,16	25,64	19,28	29,98
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	17,74	13,21	6,85	17,55
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	20,03	15,51	9,14	19,84
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	23,10	18,58	12,22	22,92
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	28,17	23,65	17,29	27,99
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	17,99	13,47	7,10	17,80
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	20,18	15,66	9,30	20,00
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	23,57	19,05	12,69	23,39
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	28,60	24,08	17,72	28,42
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	23,88	19,36	13,00	23,70
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	25,14	20,62	14,26	24,96
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	26,28	21,76	15,40	26,10
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	28,73	24,21	17,85	28,55
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	23,22	18,70	12,33	23,03
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	24,01	19,49	13,12	23,82
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	24,95	20,43	14,07	24,77
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	28,09	23,57	17,21	27,91
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	24,28	19,76	13,39	24,09
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	25,39	20,87	14,51	25,21
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	26,37	21,85	15,49	26,19
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	28,46	23,94	17,58	28,28
7.10_A	westzijde bv7	1,50	16,09	11,57	5,21	15,91
7.10_B	westzijde bv7	4,50	18,17	13,65	7,29	17,99
7.10_C	westzijde bv7	7,50	22,28	17,76	11,39	22,09
7.10_D	westzijde bv7	10,50	24,77	20,25	13,89	24,59
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	27,18	22,66	16,30	27,00
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	28,75	24,23	17,87	28,57
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	30,53	26,01	19,65	30,35
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	31,96	27,44	21,08	31,78
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	28,11	23,59	17,23	27,93
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	29,32	24,80	18,44	29,14
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	31,84	27,32	20,96	31,66
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	33,54	29,02	22,66	33,36
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	29,19	24,67	18,31	29,01
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	30,02	25,50	19,14	29,84
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	32,34	27,82	21,46	32,16
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	34,69	30,17	23,80	34,50
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	30,11	25,59	19,23	29,93
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	31,17	26,65	20,28	30,98
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	32,69	28,17	21,81	32,51
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	34,88	30,36	23,99	34,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	20,91	16,39	10,03	20,73
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	24,37	19,85	13,49	24,19
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	26,33	21,81	15,45	26,15
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	29,83	25,31	18,95	29,65
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	21,29	16,76	10,40	21,10
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	24,61	20,09	13,73	24,43
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	27,12	22,60	16,23	26,93
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	28,84	24,32	17,96	28,66
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	22,35	17,83	11,47	22,17
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	24,20	19,68	13,32	24,02
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	26,24	21,72	15,36	26,06
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	27,62	23,10	16,74	27,44
7.9_A	westzijde bv7	1,50	16,66	12,13	5,77	16,47
7.9_B	westzijde bv7	4,50	19,25	14,73	8,37	19,07
7.9_C	westzijde bv7	7,50	22,78	18,26	11,90	22,60
7.9_D	westzijde bv7	10,50	24,97	20,45	14,09	24,79
8.1_A	westzijde bv8	1,50	15,17	10,65	4,29	14,99
8.1_B	westzijde bv8	4,50	16,94	12,42	6,05	16,75
8.1_C	westzijde bv8	7,50	19,56	15,04	8,68	19,38
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	21,43	16,91	10,54	21,24
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	23,01	18,49	12,13	22,83
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	25,15	20,63	14,27	24,97
8.2_A	westzijde bv8	1,50	12,49	7,97	1,61	12,31
8.2_B	westzijde bv8	4,50	15,04	10,52	4,15	14,85
8.2_C	westzijde bv8	7,50	18,34	13,82	7,45	18,15
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	15,48	10,96	4,60	15,30
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	17,65	13,13	6,77	17,47
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	20,19	15,67	9,31	20,01
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	14,83	10,31	3,95	14,65
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	16,96	12,44	6,08	16,78
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	20,22	15,70	9,33	20,03
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	12,81	8,29	1,93	12,63
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	16,78	12,26	5,90	16,60
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	18,69	14,16	7,80	18,50
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	19,93	15,41	9,04	19,74
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	21,89	17,37	11,01	21,71
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	23,62	19,10	12,74	23,44
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	20,29	15,77	9,40	20,10
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	22,97	18,45	12,08	22,78
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	25,35	20,83	14,47	25,17
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	20,46	15,94	9,58	20,28
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	23,26	18,74	12,38	23,08
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	26,10	21,58	15,22	25,92
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	21,60	17,08	10,72	21,42
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	23,48	18,96	12,60	23,30
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	26,08	21,56	15,20	25,90
9.1_A	westzijde bv9	1,50	-2,07	-6,59	-12,95	-2,25
9.1_B	westzijde bv9	4,50	1,75	-2,77	-9,13	1,57
9.1_C	westzijde bv9	7,50	8,43	3,91	-2,45	8,25
9.1_D	westzijde bv9	10,50	10,75	6,23	-0,14	10,56
9.2_A	westzijde bv9	1,50	8,96	4,44	-1,93	8,77
9.2_B	westzijde bv9	4,50	10,60	6,08	-0,29	10,41
9.2_C	westzijde bv9	7,50	13,86	9,33	2,97	13,67
9.2_D	westzijde bv9	10,50	15,70	11,18	4,82	15,52
9.3_A	westzijde bv9	1,50	12,00	7,48	1,11	11,81
9.3_B	westzijde bv9	4,50	14,13	9,61	3,25	13,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kobstederweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	16,44	11,92	5,56	16,26
9.3_D	westzijde bv9	10,50	20,81	16,29	9,93	20,63
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	16,64	12,12	5,76	16,46
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	18,96	14,44	8,07	18,77
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	22,18	17,65	11,29	21,99
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	25,94	21,42	15,06	25,76
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	17,25	12,73	6,37	17,07
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	19,74	15,22	8,85	19,55
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	21,84	17,32	10,96	21,66
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	25,52	21,00	14,63	25,33
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	19,44	14,92	8,55	19,25
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	21,74	17,22	10,86	21,56
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	23,59	19,07	12,71	23,41
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	27,59	23,07	16,71	27,41
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	13,95	9,43	3,06	13,76
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	17,12	12,60	6,24	16,94
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	20,30	15,78	9,41	20,11
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	20,63	16,11	9,74	20,44
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	13,90	9,38	3,02	13,72
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	15,79	11,26	4,90	15,60
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	18,55	14,03	7,67	18,37
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	23,75	19,23	12,86	23,56
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	33,17	28,65	22,29	32,99
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	34,50	29,98	23,62	34,32
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	35,68	31,16	24,80	35,50
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	56,85	52,33	45,97	56,67
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	57,01	52,49	46,13	56,83
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	56,59	52,07	45,71	56,41
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	51,06	46,54	40,18	50,88
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	51,72	47,20	40,84	51,54
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	51,57	47,05	40,68	51,38
JH.4_A	zuidgevel	4,00	27,68	23,16	16,80	27,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	35,05	31,15	24,83	35,19
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	35,52	31,62	25,30	35,66
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	35,73	31,85	25,54	35,88
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	35,78	31,89	25,57	35,92
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	34,13	30,35	24,23	34,39
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	35,04	31,28	25,19	35,32
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	35,34	31,58	25,50	35,62
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	35,80	32,01	25,87	36,05
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	37,67	33,73	27,30	37,75
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	38,04	34,10	27,68	38,12
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	38,29	34,36	27,95	38,38
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	38,71	34,78	28,37	38,80
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	35,42	31,26	24,41	35,27
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	35,88	31,72	24,87	35,73
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	35,90	31,74	24,89	35,75
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	36,54	32,39	25,55	36,40
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	28,10	23,93	17,05	27,94
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	28,81	24,65	17,80	28,66
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	29,29	25,17	18,38	29,18
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	30,84	26,76	20,07	30,78
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	22,66	18,60	11,96	22,62
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	24,01	19,97	13,37	23,99
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	25,90	21,87	15,28	25,89
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	29,06	25,06	18,53	29,08
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	24,13	20,40	14,37	24,45
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	26,37	22,57	16,39	26,60
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	28,02	24,12	17,78	28,15
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	30,47	26,51	20,06	30,53
1.8_A	westzijde bv1	1,50	29,93	26,28	20,38	30,33
1.8_B	westzijde bv1	4,50	31,22	27,54	21,58	31,59
1.8_C	westzijde bv1	7,50	31,82	28,11	22,11	32,16
1.8_D	westzijde bv1	10,50	32,11	28,39	22,38	32,44
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	12,01	8,26	2,16	12,29
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	14,44	10,65	4,50	14,69
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	17,94	13,98	7,53	18,00
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	19,75	15,66	8,95	19,67
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	12,52	8,80	2,76	12,84
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	14,72	10,95	4,82	14,98
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	18,63	14,64	8,12	18,66
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	19,66	15,52	8,70	19,53
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	12,01	8,36	2,43	12,40
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	14,24	10,59	4,66	14,63
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	16,24	12,56	6,60	16,61
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	14,49	10,77	4,73	14,81
10.4_A	westzijde bv10	1,50	14,07	10,37	4,38	14,42
10.4_B	westzijde bv10	4,50	15,17	11,44	5,40	15,48
10.4_C	westzijde bv10	7,50	17,37	13,59	7,45	17,62
10.4_D	westzijde bv10	10,50	12,73	9,11	3,25	13,16
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	15,91	12,21	6,20	16,25
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	17,98	14,27	8,25	18,31
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	19,58	15,83	9,77	19,88
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	23,23	19,36	13,08	23,39
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	17,12	13,40	7,37	17,44
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	19,57	15,78	9,64	19,82
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	21,79	17,94	11,69	21,97
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	25,40	21,53	15,26	25,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	16,80	13,08	7,06	17,12
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	19,10	15,36	9,32	19,41
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	21,91	18,13	12,00	22,17
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	26,96	23,02	16,59	27,04
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	14,79	11,06	5,00	15,10
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	17,22	13,50	7,46	17,54
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	19,10	15,35	9,27	19,39
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	23,14	19,26	12,93	23,28
11.1_A	westzijde bv11	1,50	14,33	10,60	4,56	14,64
11.1_B	westzijde bv11	4,50	15,87	12,11	6,03	16,15
11.1_C	westzijde bv11	7,50	18,18	14,36	8,16	18,39
11.1_D	westzijde bv11	10,50	23,57	19,52	12,89	23,54
11.2_A	westzijde bv11	1,50	16,73	13,09	7,19	17,14
11.2_B	westzijde bv11	4,50	18,34	14,69	8,79	18,74
11.2_C	westzijde bv11	7,50	19,31	15,64	9,69	19,69
11.2_D	westzijde bv11	10,50	21,62	17,75	11,46	21,78
11.3_A	westzijde bv11	1,50	18,93	15,22	9,21	19,26
11.3_B	westzijde bv11	4,50	21,35	17,59	11,49	21,63
11.3_C	westzijde bv11	7,50	22,45	18,68	12,56	22,72
11.3_D	westzijde bv11	10,50	23,97	20,11	13,84	24,14
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	20,74	17,00	10,95	21,04
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	24,20	20,35	14,09	24,38
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	25,58	21,67	15,31	25,70
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	27,15	23,25	16,90	27,28
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	22,34	18,34	11,81	22,36
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	23,68	19,72	13,28	23,75
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	25,18	21,22	14,78	25,25
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	26,81	22,93	16,62	26,96
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	18,66	14,97	8,99	19,01
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	21,02	17,31	11,28	21,35
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	23,83	19,96	13,67	23,99
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	26,75	22,82	16,43	26,85
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	18,05	14,35	8,34	18,39
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	20,59	16,85	10,78	20,89
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	24,41	20,58	14,37	24,62
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	27,34	23,46	17,16	27,49
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	13,26	9,53	3,47	13,57
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	15,17	11,43	5,35	15,46
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	16,96	13,22	7,15	17,26
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	19,29	15,52	9,42	19,56
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	13,03	9,29	3,23	13,33
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	15,21	11,45	5,34	15,48
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	19,85	16,07	9,95	20,11
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	21,46	17,45	10,90	21,47
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	14,28	10,42	4,14	14,45
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	16,20	12,31	6,01	16,35
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	19,81	15,89	9,52	19,92
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	20,29	16,30	9,79	20,32
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	15,97	12,27	6,27	16,31
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	18,71	15,02	9,04	19,06
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	20,34	16,59	10,53	20,64
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	20,99	17,19	11,02	21,22
12.4_A	westzijde bv12	1,50	16,58	12,77	6,59	16,81
12.4_B	westzijde bv12	4,50	20,40	16,48	10,11	20,51
12.4_C	westzijde bv12	7,50	22,68	18,75	12,36	22,78
12.4_D	westzijde bv12	10,50	19,46	15,54	9,16	19,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	21,24	17,35	11,03	21,38
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	23,94	20,05	13,75	24,09
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	25,78	21,88	15,54	25,91
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	25,38	21,53	15,27	25,56
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	21,80	17,91	11,59	21,94
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	23,83	19,93	13,58	23,96
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	26,76	22,79	16,31	26,81
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	26,70	22,78	16,40	26,81
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	16,89	13,25	7,35	17,30
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	18,84	15,19	9,28	19,24
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	20,51	16,84	10,89	20,89
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	23,88	20,11	13,98	24,14
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	16,46	12,81	6,88	16,85
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	18,40	14,74	8,81	18,79
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	19,78	16,09	10,09	20,13
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	22,53	18,69	12,44	22,72
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	16,26	12,54	6,51	16,58
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	18,42	14,68	8,63	18,72
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	20,56	16,78	10,67	20,82
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	25,28	21,34	14,92	25,36
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	15,49	11,64	5,39	15,67
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	17,84	14,04	7,88	18,08
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	21,01	17,10	10,75	21,13
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	17,47	13,63	7,41	17,67
13.4_A	westzijde bv13	1,50	15,63	11,90	5,85	15,94
13.4_B	westzijde bv13	4,50	17,56	13,85	7,83	17,89
13.4_C	westzijde bv13	7,50	20,12	16,36	10,27	20,40
13.4_D	westzijde bv13	10,50	20,48	16,55	10,16	20,58
13.5_A	westzijde bv13	1,50	12,77	9,04	2,99	13,08
13.5_B	westzijde bv13	4,50	14,64	10,91	4,84	14,94
13.5_C	westzijde bv13	7,50	19,13	15,27	8,99	19,30
13.5_D	westzijde bv13	10,50	21,13	17,12	10,58	21,14
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	18,87	15,18	9,19	19,22
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	21,72	18,01	12,01	22,06
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	24,87	21,00	14,72	25,03
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	25,28	21,37	15,02	25,40
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	21,34	17,43	11,07	21,46
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	22,14	18,23	11,87	22,26
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	23,65	19,67	13,19	23,70
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	6,46	2,34	-4,45	6,35
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	9,28	5,15	-1,66	9,16
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	14,14	9,98	3,09	13,98
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	12,39	8,34	1,69	12,35
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	16,13	12,02	5,26	16,03
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	23,70	19,50	12,54	23,50
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	11,24	7,50	1,44	11,54
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	15,07	11,29	5,16	15,33
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	23,12	19,02	12,30	23,04
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	14,51	10,55	4,09	14,57
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	19,14	15,08	8,41	19,09
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	23,95	19,83	13,05	23,84
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	12,50	8,49	1,93	12,51
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	18,10	13,97	7,17	17,98
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	21,61	17,45	10,58	21,46
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	9,10	4,97	-1,82	8,98
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	12,95	8,80	1,93	12,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	17,85	13,66	6,73	17,67
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	12,79	8,94	2,71	12,98
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	15,30	11,43	5,15	15,46
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	19,05	15,06	8,54	19,08
16.1_A	zuidgevel	1,50	26,90	22,91	16,37	26,92
16.1_B	zuidgevel	4,50	29,76	25,84	19,46	29,87
16.1_C	zuidgevel	7,50	30,72	26,79	20,39	30,82
16.2_A	zuidgevel	1,50	31,73	27,61	20,83	31,62
16.2_B	zuidgevel	4,50	32,48	28,36	21,58	32,37
16.2_C	zuidgevel	7,50	32,76	28,65	21,88	32,66
16.3_A	oostgevel	1,50	30,15	25,95	18,99	29,95
16.3_B	oostgevel	4,50	30,74	26,54	19,58	30,54
16.3_C	oostgevel	7,50	30,88	26,67	19,70	30,68
16.4_A	oostgevel	1,50	29,04	24,85	17,90	28,85
16.4_B	oostgevel	4,50	29,67	25,47	18,52	29,48
16.4_C	oostgevel	7,50	29,79	25,58	18,61	29,59
16.5_A	noordgevel	1,50	16,94	13,12	6,93	17,16
16.5_B	noordgevel	4,50	18,72	14,89	8,68	18,93
16.5_C	noordgevel	7,50	19,37	15,45	9,08	19,48
16.6_A	noordgevel	1,50	15,13	11,33	5,18	15,37
16.6_B	noordgevel	4,50	19,92	16,15	10,06	20,20
16.6_C	noordgevel	7,50	22,28	18,26	11,69	22,28
16.7_A	westgevel	1,50	23,25	19,56	13,59	23,61
16.7_B	westgevel	4,50	25,15	21,33	15,14	25,37
16.7_C	westgevel	7,50	27,40	23,42	16,93	27,44
16.8_A	westgevel	1,50	24,76	20,99	14,89	25,03
16.8_B	westgevel	4,50	26,36	22,53	16,31	26,56
16.8_C	westgevel	7,50	27,97	24,04	17,64	28,07
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	27,39	23,22	16,34	27,23
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	28,60	24,51	17,79	28,52
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	29,00	24,92	18,23	28,94
17.2_A	oostgevel	1,50	32,50	28,32	21,42	32,33
17.2_B	oostgevel	4,50	33,12	28,94	22,03	32,95
17.2_C	oostgevel	7,50	33,29	29,11	22,21	33,12
17.3_A	oostgevel	1,50	32,02	27,84	20,94	31,85
17.3_B	oostgevel	4,50	32,64	28,46	21,57	32,47
17.3_C	oostgevel	7,50	32,82	28,65	21,75	32,65
17.4_A	zuidgevel	1,50	33,03	29,00	22,40	33,02
17.4_B	zuidgevel	4,50	33,67	29,64	23,04	33,66
17.4_C	zuidgevel	7,50	33,85	29,81	23,21	33,83
17.5_A	westgevel	1,50	26,87	23,02	16,80	27,06
17.5_B	westgevel	4,50	29,32	25,50	19,30	29,53
17.5_C	westgevel	7,50	29,59	25,83	19,75	29,87
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	20,25	16,14	9,40	20,16
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	21,88	17,82	11,13	21,82
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	23,03	19,02	12,46	23,04
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	23,17	19,02	12,19	23,03
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	24,48	20,39	13,67	24,40
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	25,45	21,38	14,70	25,39
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	22,12	17,92	10,98	21,93
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	22,90	18,72	11,81	22,73
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	23,65	19,52	12,72	23,53
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	-5,22	-9,25	-15,86	-5,24
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	-2,06	-6,10	-12,70	-2,08
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	2,72	-1,31	-7,89	2,71
2.1_A	westzijde bv2	1,50	28,38	24,64	18,60	28,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	29,06	25,32	19,27	29,36
2.1_C	westzijde bv2	7,50	30,17	26,40	20,30	30,44
2.1_D	westzijde bv2	10,50	28,77	25,00	18,88	29,04
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	27,70	23,73	17,25	27,75
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	27,40	23,46	17,05	27,49
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	17,08	13,32	7,22	17,36
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	19,45	15,67	9,53	19,70
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	22,70	18,82	12,51	22,85
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	17,84	14,05	7,92	18,09
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	20,28	16,47	10,30	20,51
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	22,98	19,06	12,69	23,09
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	18,67	14,94	8,90	18,98
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	21,19	17,46	11,41	21,50
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	23,10	19,30	13,15	23,34
2.15_A	westzijde bv2	1,50	22,95	19,24	13,24	23,29
2.15_B	westzijde bv2	4,50	24,94	21,17	15,05	25,21
2.15_C	westzijde bv2	7,50	25,75	22,09	16,14	26,13
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	28,88	25,25	19,37	29,30
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	29,40	25,77	19,88	29,82
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	29,51	25,86	19,95	29,91
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	30,83	27,11	21,08	31,15
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	18,40	14,66	8,61	18,70
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	20,50	16,75	10,68	20,79
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	22,64	18,83	12,67	22,87
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	27,97	24,07	17,75	28,11
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	30,64	26,45	19,54	30,46
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	31,13	26,96	20,06	30,96
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	31,40	27,24	20,37	31,25
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	32,29	28,18	21,44	32,20
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	33,25	29,08	22,20	33,09
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	33,74	29,57	22,69	33,58
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	33,95	29,78	22,89	33,79
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	34,55	30,38	23,49	34,39
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	30,86	26,70	19,84	30,71
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	31,33	27,18	20,32	31,18
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	31,57	27,41	20,56	31,42
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	31,35	27,20	20,35	31,21
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	25,40	21,25	14,41	25,26
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	26,13	22,00	15,21	26,01
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	26,87	22,76	16,01	26,77
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	28,09	24,00	17,31	28,02
2.8_D	westzijde bv2	10,50	24,86	21,15	15,14	25,19
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	26,10	22,10	15,56	26,12
3.1_A	westzijde bv3	1,50	19,81	16,14	10,20	20,19
3.1_B	westzijde bv3	4,50	21,00	17,31	11,33	21,35
3.1_C	westzijde bv3	7,50	23,07	19,34	13,30	23,38
3.1_D	westzijde bv3	10,50	24,45	20,69	14,60	24,73
3.10_A	westzijde bv3	1,50	17,36	13,71	7,81	17,76
3.10_B	westzijde bv3	4,50	19,10	15,45	9,54	19,50
3.10_C	westzijde bv3	7,50	22,47	18,80	12,85	22,85
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	25,93	22,02	15,65	26,04
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	26,41	22,42	15,91	26,44
3.2_A	westzijde bv3	1,50	16,17	12,41	6,30	16,44
3.2_B	westzijde bv3	4,50	18,41	14,63	8,51	18,67
3.2_C	westzijde bv3	7,50	21,39	17,57	11,38	21,61
3.2_D	westzijde bv3	10,50	26,29	22,35	15,95	26,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	14,41	10,47	4,02	14,49
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	16,92	12,94	6,44	16,96
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	20,02	16,00	9,44	20,02
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	25,10	21,02	14,35	25,04
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	14,76	10,80	4,34	14,82
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	18,58	14,53	7,90	18,55
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	17,00	13,12	6,79	17,14
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	17,26	13,47	7,34	17,51
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	29,10	24,95	18,11	28,96
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	29,57	25,42	18,59	29,43
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	29,76	25,61	18,75	29,61
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	30,09	25,92	19,05	29,93
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	29,98	25,82	18,97	29,83
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	30,42	26,27	19,43	30,28
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	30,58	26,43	19,59	30,44
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	30,43	26,27	19,41	30,28
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	24,02	19,88	13,06	23,89
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	24,72	20,60	13,82	24,61
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	25,52	21,42	14,70	25,44
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	27,38	23,34	16,70	27,35
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	16,74	12,96	6,82	16,99
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	18,86	15,06	8,90	19,10
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	21,94	18,07	11,78	22,10
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	17,77	14,01	7,94	18,06
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	19,98	16,20	10,06	20,23
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	23,61	19,67	13,27	23,70
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	28,43	24,66	18,53	28,69
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	12,64	8,96	3,01	13,01
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	14,60	10,92	4,95	14,96
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	16,57	12,84	6,79	16,88
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	21,27	17,37	11,02	21,40
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	11,65	7,84	1,68	11,88
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	13,67	9,86	3,67	13,89
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	15,69	11,79	5,45	15,82
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	20,05	15,98	9,31	20,00
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	14,91	11,09	4,88	15,12
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	17,08	13,24	6,99	17,27
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	19,92	16,01	9,66	20,04
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	26,00	21,96	15,34	25,97
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	16,64	12,87	6,77	16,91
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	18,81	15,02	8,87	19,06
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	21,69	17,82	11,52	21,85
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	26,65	22,64	16,11	26,67
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	25,97	22,12	15,87	26,15
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	24,51	20,87	14,97	24,92
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	25,47	21,82	15,90	25,87
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	26,29	22,61	16,64	26,65
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	21,97	18,33	12,41	22,37
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	23,06	19,39	13,45	23,44
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	24,14	20,42	14,39	24,46
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	18,93	15,21	9,17	19,25
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	20,61	16,85	10,75	20,89
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	23,66	19,84	13,65	23,88
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	26,08	22,39	16,40	26,43
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	27,22	23,47	17,39	27,51
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	27,73	23,94	17,80	27,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	25,08	21,31	15,19	25,35
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	26,09	22,31	16,18	26,35
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	27,21	23,39	17,17	27,42
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	26,66	22,94	16,91	26,98
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	21,93	18,24	12,28	22,29
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	23,48	19,76	13,73	23,80
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	25,56	21,77	15,63	25,81
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	27,33	23,51	17,32	27,55
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	16,88	13,18	7,17	17,22
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	19,12	15,39	9,35	19,43
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	22,43	18,72	12,71	22,76
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	24,49	20,59	14,23	24,61
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	15,83	12,05	5,92	16,09
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	18,09	14,29	8,13	18,33
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	20,69	16,86	10,64	20,89
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	25,31	21,34	14,87	25,36
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	24,06	19,91	13,08	23,92
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	24,74	20,62	13,83	24,63
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	25,89	21,78	15,05	25,80
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	28,59	24,49	17,77	28,51
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	26,55	22,41	15,59	26,42
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	27,06	22,93	16,12	26,94
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	27,84	23,70	16,86	27,70
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	28,88	24,72	17,86	28,73
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	25,40	21,27	14,47	25,28
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	25,81	21,69	14,91	25,70
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	26,21	22,10	15,35	26,11
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	27,47	23,32	16,48	27,33
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	24,35	20,23	13,43	24,23
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	25,01	20,89	14,11	24,90
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	26,52	22,38	15,56	26,39
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	27,41	23,26	16,43	27,27
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	10,19	6,43	0,32	10,46
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	12,37	8,58	2,42	12,61
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	14,50	10,64	4,38	14,67
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	17,48	13,48	6,96	17,50
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	12,27	8,48	2,33	12,52
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	15,39	11,52	5,24	15,55
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	18,33	14,40	8,00	18,43
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	22,89	18,85	12,23	22,86
5.8_A	westzijde bv5	1,50	14,09	10,42	4,47	14,47
5.8_B	westzijde bv5	4,50	16,12	12,45	6,48	16,49
5.8_C	westzijde bv5	7,50	18,35	14,64	8,62	18,68
5.8_D	westzijde bv5	10,50	23,37	19,50	13,21	23,53
5.9_A	westzijde bv5	1,50	15,31	11,65	5,72	15,70
5.9_B	westzijde bv5	4,50	17,03	13,35	7,40	17,40
5.9_C	westzijde bv5	7,50	18,84	15,13	9,13	19,18
5.9_D	westzijde bv5	10,50	21,62	17,89	11,85	21,93
6.1_A	westzijde bv6	1,50	15,38	11,65	5,62	15,70
6.1_B	westzijde bv6	4,50	17,19	13,45	7,39	17,49
6.1_C	westzijde bv6	7,50	19,20	15,38	9,18	19,41
6.1_D	westzijde bv6	10,50	19,54	15,92	10,06	19,97
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	16,83	13,06	6,96	17,10
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	19,01	15,23	9,11	19,27
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	21,42	17,58	11,36	21,62
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	25,12	21,19	14,81	25,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	13,89	10,27	4,41	14,32
6.2_B	westzijde bv6	4,50	15,49	11,87	6,01	15,92
6.2_C	westzijde bv6	7,50	16,72	13,11	7,24	17,15
6.2_D	westzijde bv6	10,50	18,23	14,61	8,75	18,66
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	12,39	8,57	2,37	12,60
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	14,49	10,65	4,41	14,68
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	17,16	13,24	6,85	17,26
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	23,03	18,91	12,12	22,92
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	12,72	8,90	2,71	12,94
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	15,46	11,61	5,35	15,64
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	18,32	14,41	8,06	18,44
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	23,49	19,44	12,81	23,46
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	15,64	11,87	5,76	15,91
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	17,93	14,15	8,01	18,18
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	20,84	16,99	10,75	21,03
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	27,63	23,65	17,16	27,67
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	13,70	9,90	3,73	13,93
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	16,00	12,18	5,99	16,22
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	19,02	15,16	8,89	19,19
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	24,89	20,85	14,24	24,87
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	12,33	8,49	2,26	12,52
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	14,70	10,83	4,56	14,87
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	17,89	13,98	7,64	18,01
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	23,09	19,04	12,41	23,06
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	16,80	13,00	6,82	17,03
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	18,92	15,10	8,90	19,13
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	21,30	17,43	11,13	21,46
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	26,50	22,46	15,87	26,48
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	16,94	13,17	7,06	17,21
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	18,97	15,18	9,04	19,22
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	21,32	17,47	11,21	21,50
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	25,38	21,39	14,88	25,41
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	16,01	12,35	6,42	16,40
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	18,08	14,42	8,47	18,46
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	21,25	17,57	11,60	21,61
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	25,04	21,18	14,91	25,21
7.10_A	westzijde bv7	1,50	11,53	7,88	1,98	11,93
7.10_B	westzijde bv7	4,50	13,02	9,36	3,44	13,41
7.10_C	westzijde bv7	7,50	13,79	10,14	4,22	14,19
7.10_D	westzijde bv7	10,50	14,14	10,49	4,57	14,54
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	14,84	11,11	5,06	15,15
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	16,80	13,05	6,98	17,09
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	19,56	15,78	9,63	19,81
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	24,43	20,44	13,94	24,46
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	14,68	10,82	4,54	14,85
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	16,69	12,81	6,51	16,84
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	20,62	16,64	10,14	20,66
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	25,30	21,25	14,61	25,26
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	13,61	9,56	2,93	13,58
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	16,40	12,31	5,60	16,32
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	22,17	18,01	11,16	22,02
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	25,23	21,07	14,20	25,08
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	17,82	13,68	6,87	17,69
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	19,39	15,26	8,45	19,27
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	23,30	19,14	12,28	23,15
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	26,00	21,85	15,01	25,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	11,41	7,64	1,53	11,68
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	13,65	9,87	3,76	13,91
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	16,26	12,40	6,13	16,43
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	15,16	11,12	4,52	15,14
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	12,86	8,94	2,54	12,96
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	15,70	11,73	5,26	15,75
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	19,83	15,80	9,21	19,82
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	21,36	17,20	10,35	21,21
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	11,16	7,33	1,13	11,37
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	14,17	10,34	4,12	14,37
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	17,96	14,01	7,56	18,03
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	16,72	12,59	5,78	16,60
7.9_A	westzijde bv7	1,50	10,51	6,85	0,94	10,90
7.9_B	westzijde bv7	4,50	12,46	8,81	2,89	12,86
7.9_C	westzijde bv7	7,50	13,76	10,09	4,13	14,13
7.9_D	westzijde bv7	10,50	14,19	10,57	4,70	14,62
8.1_A	westzijde bv8	1,50	10,13	6,31	0,10	10,34
8.1_B	westzijde bv8	4,50	12,69	8,82	2,53	12,85
8.1_C	westzijde bv8	7,50	17,16	13,16	6,62	17,18
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	12,40	8,71	2,75	12,76
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	14,50	10,82	4,85	14,86
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	16,50	12,76	6,70	16,80
8.2_A	westzijde bv8	1,50	11,14	7,35	1,20	11,39
8.2_B	westzijde bv8	4,50	13,00	9,20	3,04	13,24
8.2_C	westzijde bv8	7,50	16,54	12,64	6,30	16,67
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	13,71	10,03	4,07	14,08
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	15,60	11,92	5,96	15,97
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	17,52	13,82	7,85	17,87
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	14,27	10,62	4,69	14,66
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	16,10	12,45	6,53	16,50
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	18,06	14,42	8,50	18,46
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	14,23	10,57	4,61	14,61
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	16,14	12,47	6,52	16,52
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	18,60	14,91	8,91	18,95
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	13,71	9,90	3,72	13,94
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	15,99	12,16	5,93	16,19
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	19,49	15,55	9,13	19,57
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	15,79	11,94	5,71	15,98
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	18,22	14,36	8,08	18,39
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	21,24	17,29	10,87	21,32
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	11,24	7,44	1,26	11,47
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	13,50	9,66	3,42	13,69
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	15,97	12,02	5,60	16,05
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	12,22	8,55	2,61	12,60
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	14,42	10,73	4,77	14,78
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	15,92	12,22	6,23	16,27
9.1_A	westzijde bv9	1,50	15,18	11,41	5,30	15,45
9.1_B	westzijde bv9	4,50	17,07	13,23	7,01	17,27
9.1_C	westzijde bv9	7,50	21,15	17,15	10,61	21,17
9.1_D	westzijde bv9	10,50	24,10	20,07	13,47	24,09
9.2_A	westzijde bv9	1,50	13,75	9,99	3,89	14,03
9.2_B	westzijde bv9	4,50	15,72	11,93	5,78	15,97
9.2_C	westzijde bv9	7,50	18,75	14,90	8,64	18,93
9.2_D	westzijde bv9	10,50	25,77	21,77	15,23	25,79
9.3_A	westzijde bv9	1,50	14,79	11,02	4,91	15,06
9.3_B	westzijde bv9	4,50	17,04	13,26	7,12	17,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	19,96	16,10	9,82	20,13
9.3_D	westzijde bv9	10,50	24,02	20,12	13,79	24,15
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	17,18	13,38	7,22	17,42
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	20,03	16,22	10,06	20,26
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	24,38	20,60	14,47	24,64
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	27,90	23,99	17,62	28,01
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	20,98	17,30	11,33	21,34
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	22,39	18,68	12,67	22,72
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	23,85	20,09	13,98	24,12
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	27,56	23,69	17,39	27,72
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	20,20	16,53	10,59	20,58
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	21,90	18,21	12,25	22,26
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	23,32	19,60	13,57	23,64
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	26,76	22,98	16,85	27,02
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	15,47	11,74	5,70	15,78
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	17,91	14,17	8,12	18,21
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	20,90	17,16	11,10	21,20
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	24,63	20,87	14,78	24,91
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	12,57	8,66	2,31	12,69
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	15,32	11,38	4,95	15,40
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	19,58	15,55	8,96	19,57
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	22,37	18,27	11,53	22,28
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	27,45	23,49	17,03	27,51
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	27,99	24,04	17,61	28,07
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	28,29	24,35	17,94	28,38
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	22,44	18,30	11,50	22,31
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	26,73	22,56	15,70	26,57
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	28,58	24,46	17,68	28,47
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	29,53	25,53	18,99	29,55
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	32,03	27,95	21,27	31,97
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	33,30	29,19	22,44	33,20
JH.4_A	zuidgevel	4,00	16,75	13,02	6,96	17,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	6,23	1,71	-4,67	6,04
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	7,43	2,91	-3,45	7,25
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	7,77	3,25	-3,11	7,59
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	7,51	2,99	-3,39	7,32
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	2,85	-1,67	-8,03	2,67
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	4,25	-0,28	-6,65	4,06
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	4,77	0,25	-6,10	4,59
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	4,29	-0,23	-6,60	4,10
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	2,51	-2,01	-8,36	2,33
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	4,07	-0,45	-6,82	3,88
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	4,77	0,25	-6,11	4,59
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	4,74	0,22	-6,15	4,55
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	-10,19	-14,71	-21,07	-10,37
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	-8,81	-13,33	-19,69	-8,99
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	-8,25	-12,77	-19,13	-8,43
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	-7,85	-12,37	-18,73	-8,03
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	9,30	4,78	-1,58	9,12
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	11,17	6,65	0,29	10,99
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	13,17	8,65	2,27	12,98
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	14,51	9,98	3,62	14,32
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	9,97	5,45	-0,90	9,79
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	11,82	7,30	0,94	11,64
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	13,25	8,73	2,38	13,07
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	14,86	10,34	3,99	14,68
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	13,98	9,45	3,09	13,79
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	15,30	10,76	4,40	15,11
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	16,06	11,53	5,17	15,87
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	16,82	12,29	5,93	16,63
1.8_A	westzijde bv1	1,50	13,08	8,56	2,20	12,90
1.8_B	westzijde bv1	4,50	14,72	10,21	3,83	14,53
1.8_C	westzijde bv1	7,50	15,52	11,01	4,65	15,34
1.8_D	westzijde bv1	10,50	16,85	12,33	5,98	16,67
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	15,46	10,94	4,59	15,28
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	17,25	12,73	6,35	17,06
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	18,80	14,28	7,92	18,62
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	19,63	15,11	8,74	19,44
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	16,05	11,51	5,15	15,86
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	17,91	13,39	7,03	17,73
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	19,41	14,89	8,53	19,23
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	20,19	15,67	9,32	20,01
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	17,96	13,44	7,07	17,77
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	19,95	15,44	9,08	19,77
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	21,77	17,25	10,87	21,58
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	24,06	19,54	13,20	23,88
10.4_A	westzijde bv10	1,50	20,62	16,11	9,73	20,43
10.4_B	westzijde bv10	4,50	21,88	17,36	10,99	21,69
10.4_C	westzijde bv10	7,50	22,67	18,15	11,80	22,49
10.4_D	westzijde bv10	10,50	23,37	18,85	12,49	23,19
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	17,21	12,69	6,32	17,02
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	18,72	14,20	7,82	18,53
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	19,87	15,36	9,00	19,69
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	21,23	16,71	10,36	21,05
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	15,96	11,45	5,09	15,78
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	17,57	13,05	6,69	17,39
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	18,65	14,14	7,78	18,47
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	19,97	15,46	9,08	19,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	16,04	11,53	5,15	15,85
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	17,51	12,99	6,63	17,33
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	18,69	14,16	7,80	18,50
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	19,73	15,19	8,83	19,54
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	20,41	15,89	9,53	20,23
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	20,97	16,45	10,09	20,79
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	21,55	17,03	10,66	21,36
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	22,66	18,14	11,77	22,47
11.1_A	westzijde bv11	1,50	17,93	13,41	7,04	17,74
11.1_B	westzijde bv11	4,50	19,37	14,85	8,50	19,19
11.1_C	westzijde bv11	7,50	20,84	16,30	9,94	20,65
11.1_D	westzijde bv11	10,50	21,71	17,19	10,84	21,53
11.2_A	westzijde bv11	1,50	17,35	12,83	6,47	17,17
11.2_B	westzijde bv11	4,50	19,09	14,57	8,21	18,91
11.2_C	westzijde bv11	7,50	20,69	16,17	9,82	20,51
11.2_D	westzijde bv11	10,50	22,58	18,06	11,70	22,40
11.3_A	westzijde bv11	1,50	20,22	15,70	9,32	20,03
11.3_B	westzijde bv11	4,50	21,73	17,21	10,83	21,54
11.3_C	westzijde bv11	7,50	22,93	18,41	12,05	22,75
11.3_D	westzijde bv11	10,50	24,32	19,80	13,44	24,14
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	19,92	15,38	9,02	19,73
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	21,38	16,85	10,49	21,19
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	22,11	17,59	11,23	21,93
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	22,92	18,40	12,04	22,74
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	17,76	13,24	6,87	17,57
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	19,07	14,55	8,17	18,88
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	18,85	14,33	7,95	18,66
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	16,92	12,40	6,03	16,73
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	16,80	12,29	5,91	16,61
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	19,56	15,05	8,67	19,37
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	19,98	15,46	9,11	19,80
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	17,81	13,29	6,93	17,63
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	17,74	13,22	6,84	17,55
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	19,66	15,13	8,78	19,47
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	19,48	14,95	8,59	19,29
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	18,33	13,81	7,44	18,14
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	14,71	10,19	3,82	14,52
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	16,20	11,66	5,30	16,01
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	17,95	13,43	7,07	17,77
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	19,26	14,74	8,37	19,07
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	15,58	11,06	4,69	15,39
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	17,26	12,74	6,39	17,08
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	18,66	14,14	7,79	18,48
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	19,47	14,95	8,60	19,29
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	16,57	12,05	5,67	16,38
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	18,14	13,62	7,26	17,96
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	19,35	14,83	8,48	19,17
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	20,56	16,03	9,67	20,37
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	15,37	10,85	4,49	15,19
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	17,01	12,50	6,13	16,83
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	18,20	13,68	7,32	18,02
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	19,44	14,92	8,56	19,26
12.4_A	westzijde bv12	1,50	20,17	15,65	9,29	19,99
12.4_B	westzijde bv12	4,50	22,50	17,98	11,62	22,32
12.4_C	westzijde bv12	7,50	24,45	19,93	13,58	24,27
12.4_D	westzijde bv12	10,50	25,98	21,45	15,09	25,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	19,16	14,64	8,28	18,98
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	21,53	17,01	10,66	21,35
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	23,98	19,45	13,09	23,79
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	25,33	20,81	14,45	25,15
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	21,81	17,29	10,92	21,62
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	22,97	18,45	12,07	22,78
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	24,25	19,73	13,36	24,06
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	25,39	20,85	14,50	25,20
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	17,81	13,29	6,91	17,62
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	19,09	14,58	8,20	18,90
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	20,15	15,63	9,26	19,96
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	20,65	16,13	9,75	20,46
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	18,48	13,96	7,60	18,30
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	19,64	15,13	8,77	19,46
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	20,91	16,39	10,04	20,73
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	22,03	17,51	11,16	21,85
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	15,47	10,95	4,59	15,29
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	17,60	13,08	6,72	17,42
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	19,10	14,59	8,21	18,91
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	19,86	15,34	8,98	19,68
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	16,47	11,95	5,57	16,28
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	17,95	13,43	7,08	17,77
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	19,14	14,62	8,27	18,96
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	19,88	15,36	9,00	19,70
13.4_A	westzijde bv13	1,50	21,57	17,05	10,70	21,39
13.4_B	westzijde bv13	4,50	22,79	18,27	11,92	22,61
13.4_C	westzijde bv13	7,50	24,23	19,71	13,33	24,04
13.4_D	westzijde bv13	10,50	25,92	21,40	15,05	25,74
13.5_A	westzijde bv13	1,50	27,48	22,97	16,60	27,30
13.5_B	westzijde bv13	4,50	28,73	24,19	17,83	28,54
13.5_C	westzijde bv13	7,50	29,91	25,39	19,02	29,72
13.5_D	westzijde bv13	10,50	30,54	26,02	19,66	30,36
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	23,83	19,31	12,95	23,65
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	26,01	21,47	15,11	25,82
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	27,36	22,84	16,49	27,18
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	28,96	24,44	18,07	28,77
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	20,53	16,01	9,65	20,35
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	21,42	16,90	10,53	21,23
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	22,18	17,66	11,29	21,99
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	20,27	15,75	9,40	20,09
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	21,07	16,55	10,18	20,88
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	21,80	17,28	10,90	21,61
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	5,68	1,16	-5,20	5,50
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	6,64	2,12	-4,23	6,46
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	7,35	2,83	-3,53	7,17
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	10,88	6,36	0,00	10,70
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	12,23	7,71	1,35	12,05
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	12,77	8,25	1,90	12,59
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	16,33	11,81	5,45	16,15
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	17,22	12,70	6,33	17,03
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	18,11	13,59	7,23	17,93
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	-11,01	-15,53	-21,89	-11,19
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	-9,66	-14,18	-20,54	-9,84
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	-9,18	-13,70	-20,06	-9,36
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	20,10	15,58	9,22	19,92
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	20,44	15,92	9,56	20,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	21,05	16,53	10,17	20,87
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	21,08	16,56	10,18	20,89
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	21,24	16,72	10,36	21,06
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	21,99	17,47	11,10	21,80
16.1_A	zuidgevel	1,50	6,42	1,90	-4,45	6,24
16.1_B	zuidgevel	4,50	8,82	4,29	-2,07	8,63
16.1_C	zuidgevel	7,50	9,78	5,26	-1,11	9,59
16.2_A	zuidgevel	1,50	7,96	3,44	-2,92	7,78
16.2_B	zuidgevel	4,50	9,73	5,21	-1,14	9,55
16.2_C	zuidgevel	7,50	10,60	6,08	-0,29	10,41
16.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	6,44	1,92	-4,44	6,26
16.5_B	noordgevel	4,50	8,10	3,58	-2,80	7,91
16.5_C	noordgevel	7,50	9,03	4,48	-1,87	8,83
16.6_A	noordgevel	1,50	7,24	2,72	-3,64	7,06
16.6_B	noordgevel	4,50	8,80	4,28	-2,08	8,62
16.6_C	noordgevel	7,50	9,78	5,25	-1,11	9,59
16.7_A	westgevel	1,50	11,34	6,82	0,47	11,16
16.7_B	westgevel	4,50	13,18	8,66	2,30	13,00
16.7_C	westgevel	7,50	14,02	9,50	3,14	13,84
16.8_A	westgevel	1,50	7,35	2,83	-3,52	7,17
16.8_B	westgevel	4,50	10,67	6,15	-0,21	10,49
16.8_C	westgevel	7,50	12,83	8,31	1,95	12,65
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	6,69	2,17	-4,18	6,51
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	8,67	4,15	-2,20	8,49
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	9,53	5,01	-1,37	9,34
17.2_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.2_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.2_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.4_A	zuidgevel	1,50	6,00	1,49	-4,87	5,82
17.4_B	zuidgevel	4,50	7,74	3,22	-3,14	7,56
17.4_C	zuidgevel	7,50	8,52	4,00	-2,36	8,34
17.5_A	westgevel	1,50	10,30	5,78	-0,59	10,11
17.5_B	westgevel	4,50	12,42	7,90	1,55	12,24
17.5_C	westgevel	7,50	12,84	8,32	1,96	12,66
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	14,34	9,82	3,45	14,15
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	16,11	11,59	5,23	15,93
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	16,87	12,35	5,98	16,68
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	10,28	5,76	-0,60	10,10
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	12,05	7,53	1,16	11,86
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	13,37	8,85	2,48	13,18
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	-14,34	-18,86	-25,22	-14,52
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	14,52	10,00	3,63	14,33
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	15,31	10,79	4,44	15,13
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	15,82	11,30	4,95	15,64
2.1_A	westzijde bv2	1,50	10,33	5,81	-0,55	10,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	13,26	8,74	2,38	13,08
2.1_C	westzijde bv2	7,50	15,34	10,82	4,44	15,15
2.1_D	westzijde bv2	10,50	16,95	12,43	6,08	16,77
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	15,51	10,97	4,61	15,32
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	15,86	11,34	4,99	15,68
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	11,69	7,17	0,81	11,51
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	13,36	8,84	2,47	13,17
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	14,44	9,92	3,57	14,26
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	11,72	7,20	0,85	11,54
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	13,12	8,61	2,23	12,93
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	14,32	9,80	3,43	14,13
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	14,72	10,20	3,85	14,54
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	15,92	11,40	5,03	15,73
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	16,62	12,09	5,73	16,43
2.15_A	westzijde bv2	1,50	14,11	9,58	3,22	13,92
2.15_B	westzijde bv2	4,50	15,66	11,14	4,76	15,47
2.15_C	westzijde bv2	7,50	16,31	11,80	5,42	16,12
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	6,96	2,44	-3,92	6,78
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	8,76	4,24	-2,12	8,58
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	7,53	3,01	-3,34	7,35
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	7,88	3,36	-3,00	7,70
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	6,79	2,27	-4,10	6,60
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	8,77	4,25	-2,13	8,58
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	10,36	5,84	-0,53	10,17
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	12,05	7,53	1,16	11,86
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	10,67	6,13	-0,23	10,48
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	12,11	7,59	1,23	11,93
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	12,97	8,45	2,09	12,79
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	13,91	9,39	3,02	13,72
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	4,68	0,16	-6,19	4,50
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	6,30	1,78	-4,57	6,12
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	4,72	0,20	-6,16	4,54
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	4,57	0,05	-6,31	4,39
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	9,83	5,31	-1,05	9,65
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	11,26	6,74	0,37	11,07
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	11,68	7,16	0,81	11,50
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	8,92	4,40	-1,96	8,74
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	11,64	7,12	0,75	11,45
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	13,21	8,67	2,31	13,02
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	14,24	9,72	3,37	14,06
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	14,62	10,10	3,74	14,44
2.8_D	westzijde bv2	10,50	17,24	12,72	6,36	17,06
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	15,97	11,45	5,09	15,79
3.1_A	westzijde bv3	1,50	10,95	6,43	0,05	10,76
3.1_B	westzijde bv3	4,50	12,65	8,13	1,78	12,47
3.1_C	westzijde bv3	7,50	14,85	10,33	3,97	14,67
3.1_D	westzijde bv3	10,50	16,33	11,81	5,43	16,14
3.10_A	westzijde bv3	1,50	12,16	7,63	1,27	11,97
3.10_B	westzijde bv3	4,50	13,81	9,29	2,93	13,63
3.10_C	westzijde bv3	7,50	15,71	11,19	4,83	15,53
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	12,94	8,42	2,07	12,76
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	12,61	8,09	1,72	12,42
3.2_A	westzijde bv3	1,50	16,48	11,96	5,59	16,29
3.2_B	westzijde bv3	4,50	17,81	13,29	6,91	17,62
3.2_C	westzijde bv3	7,50	18,59	14,06	7,70	18,40
3.2_D	westzijde bv3	10,50	19,24	14,71	8,35	19,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	11,30	6,78	0,40	11,11
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	12,55	8,03	1,66	12,36
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	13,57	9,05	2,69	13,39
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	15,09	10,55	4,20	14,90
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	9,80	5,28	-1,08	9,62
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	11,32	6,80	0,42	11,13
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	11,81	7,29	0,93	11,63
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	12,95	8,43	2,07	12,77
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	9,90	5,36	-1,00	9,71
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	11,12	6,58	0,22	10,93
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	10,11	5,60	-0,76	9,93
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	7,36	2,84	-3,51	7,18
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	7,72	3,20	-3,17	7,53
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	7,34	2,82	-3,54	7,16
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	7,48	2,96	-3,40	7,30
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	0,71	-3,82	-10,18	0,52
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	10,66	6,14	-0,21	10,48
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	12,55	8,02	1,65	12,36
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	13,88	9,36	3,00	13,70
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	13,93	9,41	3,05	13,75
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	10,67	6,15	-0,21	10,49
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	12,48	7,96	1,60	12,30
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	13,72	9,20	2,84	13,54
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	8,98	4,46	-1,90	8,80
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	10,87	6,35	-0,01	10,69
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	12,62	8,10	1,76	12,44
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	13,78	9,26	2,89	13,59
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	22,28	17,76	11,40	22,10
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	22,74	18,22	11,85	22,55
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	23,76	19,24	12,87	23,57
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	25,03	20,51	14,14	24,84
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	19,13	14,61	8,24	18,94
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	19,79	15,27	8,90	19,60
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	20,27	15,75	9,38	20,08
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	21,51	16,99	10,63	21,33
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	10,15	5,63	-0,72	9,97
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	11,59	7,07	0,71	11,41
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	12,66	8,14	1,76	12,47
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	13,20	8,68	2,31	13,01
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	8,56	4,04	-2,31	8,38
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	10,22	5,70	-0,65	10,04
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	11,85	7,33	0,97	11,67
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	13,15	8,62	2,26	12,96
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	12,44	7,92	1,57	12,26
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	7,89	3,37	-2,97	7,71
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	9,10	4,58	-1,78	8,92
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	9,67	5,15	-1,21	9,49
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	8,44	3,92	-2,44	8,26
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	9,80	5,27	-1,10	9,61
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	10,69	6,17	-0,21	10,50
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	9,26	4,74	-1,62	9,08
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	11,25	6,73	0,37	11,07
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	12,85	8,33	1,98	12,67
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	12,98	8,46	2,11	12,80
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	14,44	9,92	3,57	14,26
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	15,53	11,01	4,66	15,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	13,88	9,36	3,01	13,70
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	15,34	10,82	4,46	15,16
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	16,18	11,66	5,30	16,00
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	17,10	12,58	6,21	16,91
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	20,35	15,83	9,47	20,17
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	21,13	16,61	10,25	20,95
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	21,55	17,03	10,67	21,37
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	22,11	17,59	11,21	21,92
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	23,49	18,97	12,61	23,31
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	24,27	19,75	13,38	24,08
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	24,91	20,39	14,02	24,72
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	25,57	21,05	14,68	25,38
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	16,71	12,17	5,82	16,52
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	17,45	12,92	6,56	17,26
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	17,93	13,41	7,05	17,75
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	18,53	14,01	7,64	18,34
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	14,56	10,04	3,67	14,37
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	15,61	11,09	4,72	15,42
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	16,44	11,92	5,55	16,25
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	17,50	12,98	6,61	17,31
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	4,26	-0,27	-6,63	4,07
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	5,41	0,89	-5,48	5,22
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	3,16	-1,36	-7,73	2,97
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	-0,41	-4,93	-11,29	-0,59
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	2,39	-2,13	-8,50	2,20
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	4,50	-0,02	-6,38	4,32
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	6,70	2,18	-4,19	6,51
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	6,94	2,42	-3,95	6,75
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	2,94	-1,58	-7,94	2,76
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	4,06	-0,46	-6,83	3,87
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	2,14	-2,38	-8,74	1,96
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	0,79	-3,73	-10,09	0,61
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	13,72	9,20	2,85	13,54
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	14,77	10,25	3,89	14,59
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	15,39	10,87	4,52	15,21
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	16,18	11,66	5,29	15,99
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	24,88	20,36	14,00	24,70
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	25,03	20,51	14,14	24,84
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	25,58	21,06	14,69	25,39
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	26,20	21,68	15,31	26,01
5.8_A	westzijde bv5	1,50	13,89	9,35	2,99	13,70
5.8_B	westzijde bv5	4,50	15,59	11,07	4,69	15,40
5.8_C	westzijde bv5	7,50	17,88	13,36	7,00	17,70
5.8_D	westzijde bv5	10,50	20,58	16,06	9,69	20,39
5.9_A	westzijde bv5	1,50	16,43	11,91	5,55	16,25
5.9_B	westzijde bv5	4,50	17,27	12,75	6,38	17,08
5.9_C	westzijde bv5	7,50	18,07	13,55	7,20	17,89
5.9_D	westzijde bv5	10,50	19,39	14,87	8,50	19,20
6.1_A	westzijde bv6	1,50	28,55	24,03	17,66	28,36
6.1_B	westzijde bv6	4,50	29,81	25,29	18,94	29,63
6.1_C	westzijde bv6	7,50	30,80	26,28	19,91	30,61
6.1_D	westzijde bv6	10,50	31,47	26,95	20,57	31,28
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	15,17	10,65	4,28	14,98
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	16,04	11,52	5,14	15,85
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	16,84	12,32	5,95	16,65
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	17,36	12,84	6,47	17,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	32,54	28,02	21,65	32,35
6.2_B	westzijde bv6	4,50	34,21	29,69	23,32	34,02
6.2_C	westzijde bv6	7,50	34,91	30,39	24,03	34,73
6.2_D	westzijde bv6	10,50	35,12	30,60	24,23	34,93
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	30,80	26,28	19,92	30,62
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	32,36	27,84	21,47	32,17
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	33,21	28,69	22,32	33,02
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	33,49	28,97	22,61	33,31
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	27,87	23,35	17,01	27,69
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	28,93	24,41	18,04	28,74
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	29,83	25,31	18,94	29,64
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	30,55	26,03	19,66	30,36
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	10,82	6,30	-0,08	10,63
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	11,86	7,34	0,96	11,67
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	12,51	7,99	1,64	12,33
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	13,22	8,70	2,35	13,04
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	23,66	19,14	12,77	23,47
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	24,07	19,55	13,18	23,88
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	24,51	19,99	13,62	24,32
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	25,24	20,72	14,35	25,05
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	11,74	7,23	0,85	11,55
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	13,25	8,73	2,38	13,07
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	14,72	10,20	3,83	14,53
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	15,84	11,32	4,96	15,66
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	17,18	12,66	6,29	16,99
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	17,80	13,28	6,92	17,62
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	18,34	13,82	7,45	18,15
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	19,44	14,92	8,54	19,25
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	15,23	10,71	4,34	15,04
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	16,31	11,79	5,42	16,12
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	17,25	12,73	6,36	17,06
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	16,45	11,93	5,58	16,27
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	24,71	20,19	13,83	24,53
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	25,95	21,43	15,04	25,76
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	26,85	22,33	15,97	26,67
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	27,63	23,11	16,74	27,44
7.10_A	westzijde bv7	1,50	41,48	36,96	30,61	41,30
7.10_B	westzijde bv7	4,50	42,36	37,84	31,48	42,18
7.10_C	westzijde bv7	7,50	42,38	37,86	31,50	42,20
7.10_D	westzijde bv7	10,50	42,22	37,70	31,32	42,03
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	22,31	17,79	11,42	22,12
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	23,40	18,88	12,51	23,21
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	24,35	19,83	13,47	24,17
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	24,98	20,46	14,09	24,79
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	23,27	18,75	12,38	23,08
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	23,86	19,34	12,97	23,67
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	24,24	19,72	13,35	24,05
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	24,75	20,23	13,86	24,56
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	16,30	11,78	5,41	16,11
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	17,16	12,65	6,27	16,97
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	17,42	12,90	6,53	17,23
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	14,57	10,05	3,68	14,38
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	15,12	10,60	4,25	14,94
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	15,94	11,42	5,05	15,75
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	15,68	11,16	4,80	15,50
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	16,26	11,74	5,36	16,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	21,73	17,21	10,85	21,55
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	22,98	18,46	12,09	22,79
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	23,88	19,36	12,98	23,69
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	24,77	20,25	13,88	24,58
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	26,19	21,67	15,31	26,01
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	27,95	23,43	17,07	27,77
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	29,01	24,49	18,13	28,83
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	29,30	24,78	18,42	29,12
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	37,81	33,29	26,93	37,63
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	38,71	34,19	27,83	38,53
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	38,64	34,12	27,75	38,45
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	38,46	33,94	27,58	38,28
7.9_A	westzijde bv7	1,50	43,56	39,04	32,67	43,37
7.9_B	westzijde bv7	4,50	44,05	39,53	33,18	43,87
7.9_C	westzijde bv7	7,50	43,85	39,33	32,96	43,66
7.9_D	westzijde bv7	10,50	43,44	38,92	32,58	43,26
8.1_A	westzijde bv8	1,50	34,37	29,85	23,48	34,18
8.1_B	westzijde bv8	4,50	36,40	31,88	25,51	36,21
8.1_C	westzijde bv8	7,50	36,86	32,34	25,97	36,67
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	38,97	34,45	28,09	38,79
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	40,66	36,14	29,76	40,47
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	40,88	36,36	30,02	40,70
8.2_A	westzijde bv8	1,50	25,36	20,84	14,47	25,17
8.2_B	westzijde bv8	4,50	27,19	22,67	16,31	27,01
8.2_C	westzijde bv8	7,50	28,55	24,03	17,66	28,36
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	17,00	12,48	6,13	16,82
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	18,42	13,90	7,52	18,23
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	19,52	15,00	8,62	19,33
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	16,82	12,30	5,94	16,64
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	18,51	14,00	7,62	18,32
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	20,23	15,71	9,36	20,05
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	14,62	10,09	3,73	14,43
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	16,22	11,69	5,33	16,03
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	17,57	13,06	6,68	17,38
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	22,24	17,72	11,36	22,06
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	23,49	18,97	12,60	23,30
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	24,46	19,94	13,59	24,28
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	26,40	21,88	15,52	26,22
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	28,16	23,64	17,28	27,98
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	28,78	24,26	17,88	28,59
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	35,66	31,14	24,77	35,47
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	37,76	33,24	26,87	37,57
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	38,22	33,70	27,35	38,04
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	38,00	33,48	27,11	37,81
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	39,93	35,41	29,04	39,74
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	40,19	35,67	29,30	40,00
9.1_A	westzijde bv9	1,50	16,56	12,04	5,68	16,38
9.1_B	westzijde bv9	4,50	18,37	13,85	7,48	18,18
9.1_C	westzijde bv9	7,50	19,92	15,40	9,05	19,74
9.1_D	westzijde bv9	10,50	20,85	16,33	9,96	20,66
9.2_A	westzijde bv9	1,50	17,10	12,58	6,22	16,92
9.2_B	westzijde bv9	4,50	18,46	13,95	7,57	18,27
9.2_C	westzijde bv9	7,50	19,57	15,05	8,69	19,39
9.2_D	westzijde bv9	10,50	20,10	15,58	9,22	19,92
9.3_A	westzijde bv9	1,50	16,73	12,21	5,84	16,54
9.3_B	westzijde bv9	4,50	18,14	13,62	7,24	17,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overige niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	19,45	14,93	8,58	19,27
9.3_D	westzijde bv9	10,50	20,17	15,65	9,30	19,99
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	16,62	12,10	5,75	16,44
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	17,95	13,43	7,05	17,76
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	19,09	14,57	8,19	18,90
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	20,21	15,69	9,34	20,03
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	14,14	9,62	3,27	13,96
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	16,02	11,50	5,13	15,83
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	18,06	13,52	7,16	17,87
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	19,49	14,98	8,60	19,30
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	21,24	16,72	10,36	21,06
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	21,53	17,01	10,63	21,34
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	21,98	17,46	11,09	21,79
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	22,35	17,83	11,46	22,16
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	24,31	19,79	13,45	24,13
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	25,01	20,49	14,13	24,83
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	25,66	21,14	14,78	25,48
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	26,39	21,87	15,51	26,21
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	24,83	20,30	13,94	24,64
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	25,63	21,11	14,74	25,44
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	26,45	21,91	15,55	26,26
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	27,25	22,73	16,36	27,06
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	9,70	5,18	-1,19	9,51
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	11,58	7,06	0,70	11,40
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	13,08	8,54	2,18	12,89
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	4,04	-0,48	-6,85	3,85
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	6,50	1,98	-4,37	6,32
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	9,53	5,00	-1,35	9,34
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	4,04	-0,48	-6,83	3,86
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	5,84	1,32	-5,04	5,66
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	6,56	2,04	-4,33	6,37
JH.4_A	zuidgevel	4,00	9,81	5,27	-1,09	9,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	2,26	-2,26	-8,62	2,08
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	3,55	-0,97	-7,33	3,37
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	4,06	-0,46	-6,82	3,88
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	4,30	-0,22	-6,59	4,11
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	0,77	-3,75	-10,11	0,59
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	2,18	-2,34	-8,70	2,00
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	2,72	-1,80	-8,16	2,54
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	2,94	-1,58	-7,95	2,75
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	-0,84	-5,36	-11,73	-1,03
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	0,51	-4,01	-10,37	0,33
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	1,02	-3,50	-9,86	0,84
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	0,98	-3,54	-9,91	0,79
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	--	--	--	--
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	--	--	--	--
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	--	--	--	--
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	--	--	--	--
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	1,41	-3,11	-9,48	1,22
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	2,63	-1,89	-8,25	2,45
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	3,17	-1,35	-7,71	2,99
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	3,48	-1,04	-7,40	3,30
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	1,34	-3,18	-9,54	1,16
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	2,53	-1,99	-8,35	2,35
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	3,12	-1,40	-7,76	2,94
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	3,38	-1,14	-7,51	3,19
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	7,40	2,88	-3,49	7,21
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	8,65	4,13	-2,23	8,47
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	9,16	4,64	-1,72	8,98
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	9,31	4,79	-1,58	9,12
1.8_A	westzijde bv1	1,50	5,78	1,26	-5,10	5,60
1.8_B	westzijde bv1	4,50	7,30	2,78	-3,59	7,11
1.8_C	westzijde bv1	7,50	8,02	3,50	-2,86	7,84
1.8_D	westzijde bv1	10,50	8,51	3,99	-2,38	8,32
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	4,86	0,34	-6,03	4,67
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	6,40	1,88	-4,48	6,22
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	7,36	2,84	-3,52	7,18
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	1,17	-3,35	-9,71	0,99
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	6,04	1,52	-4,85	5,85
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	7,74	3,22	-3,15	7,55
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	8,95	4,43	-1,93	8,77
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	4,86	0,34	-6,02	4,68
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	5,88	1,36	-5,01	5,69
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	7,65	3,13	-3,24	7,46
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	8,47	3,95	-2,42	8,28
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	4,10	-0,42	-6,78	3,92
10.4_A	westzijde bv10	1,50	8,33	3,81	-2,56	8,14
10.4_B	westzijde bv10	4,50	10,21	5,69	-0,67	10,03
10.4_C	westzijde bv10	7,50	11,34	6,82	0,46	11,16
10.4_D	westzijde bv10	10,50	4,90	0,37	-5,99	4,71
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	8,39	3,87	-2,49	8,21
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	10,11	5,59	-0,77	9,93
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	11,57	7,05	0,69	11,39
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	13,24	8,72	2,36	13,06
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	8,12	3,60	-2,77	7,93
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	10,01	5,49	-0,88	9,82
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	11,27	6,75	0,39	11,09
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	13,00	8,48	2,12	12,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	9,90	5,38	-0,98	9,72
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	11,64	7,12	0,76	11,46
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	13,15	8,63	2,27	12,97
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	14,45	9,93	3,57	14,27
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	7,88	3,36	-3,00	7,70
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	9,13	4,61	-1,75	8,95
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	9,95	5,43	-0,94	9,76
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	9,48	4,96	-1,40	9,30
11.1_A	westzijde bv11	1,50	11,67	7,15	0,79	11,49
11.1_B	westzijde bv11	4,50	13,00	8,48	2,12	12,82
11.1_C	westzijde bv11	7,50	14,95	10,43	4,07	14,77
11.1_D	westzijde bv11	10,50	16,18	11,66	5,30	16,00
11.2_A	westzijde bv11	1,50	11,42	6,90	0,54	11,24
11.2_B	westzijde bv11	4,50	12,95	8,43	2,07	12,77
11.2_C	westzijde bv11	7,50	14,11	9,59	3,22	13,92
11.2_D	westzijde bv11	10,50	15,31	10,79	4,43	15,13
11.3_A	westzijde bv11	1,50	12,90	8,38	2,02	12,72
11.3_B	westzijde bv11	4,50	14,53	10,01	3,64	14,34
11.3_C	westzijde bv11	7,50	15,72	11,20	4,84	15,54
11.3_D	westzijde bv11	10,50	17,01	12,48	6,12	16,82
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	13,44	8,92	2,56	13,26
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	15,04	10,52	4,16	14,86
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	15,40	10,88	4,52	15,22
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	16,41	11,89	5,53	16,23
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	4,82	0,30	-6,06	4,64
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	6,07	1,55	-4,81	5,89
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	3,88	-0,64	-7,01	3,69
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	4,20	-0,32	-6,69	4,01
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	4,33	-0,19	-6,56	4,14
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	5,87	1,35	-5,02	5,68
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	5,82	1,30	-5,06	5,64
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	0,55	-3,97	-10,33	0,37
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	4,46	-0,06	-6,42	4,28
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	6,15	1,62	-4,74	5,96
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	7,06	2,54	-3,83	6,87
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	3,20	-1,32	-7,69	3,01
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	4,72	0,20	-6,17	4,53
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	6,45	1,93	-4,43	6,27
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	7,95	3,43	-2,93	7,77
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	8,73	4,21	-2,15	8,55
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	6,05	1,53	-4,84	5,86
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	7,57	3,05	-3,32	7,38
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	8,78	4,26	-2,10	8,60
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	8,93	4,41	-1,96	8,74
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	7,26	2,74	-3,62	7,08
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	8,86	4,34	-2,02	8,68
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	9,90	5,38	-0,99	9,71
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	10,16	5,64	-0,73	9,97
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	7,80	3,28	-3,09	7,61
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	9,40	4,87	-1,49	9,21
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	10,52	6,00	-0,36	10,34
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	10,88	6,36	0,00	10,70
12.4_A	westzijde bv12	1,50	14,40	9,88	3,51	14,21
12.4_B	westzijde bv12	4,50	18,47	13,95	7,58	18,28
12.4_C	westzijde bv12	7,50	21,06	16,54	10,18	20,88
12.4_D	westzijde bv12	10,50	22,38	17,86	11,49	22,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	15,04	10,52	4,16	14,86
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	18,34	13,82	7,46	18,16
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	21,62	17,10	10,73	21,43
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	22,88	18,36	11,99	22,69
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	13,31	8,79	2,43	13,13
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	14,93	10,41	4,04	14,74
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	16,08	11,56	5,20	15,90
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	17,92	13,40	7,04	17,74
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	7,54	3,02	-3,34	7,36
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	9,49	4,96	-1,40	9,30
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	9,74	5,22	-1,15	9,55
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	10,34	5,82	-0,54	10,16
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	10,41	5,89	-0,47	10,23
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	11,99	7,47	1,11	11,81
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	12,84	8,32	1,96	12,66
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	13,40	8,88	2,52	13,22
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	11,20	6,68	0,32	11,02
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	14,00	9,48	3,11	13,81
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	15,66	11,14	4,77	15,47
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	15,77	11,25	4,89	15,59
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	7,34	2,82	-3,55	7,15
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	9,14	4,62	-1,74	8,96
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	10,31	5,79	-0,58	10,12
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	9,51	4,99	-1,37	9,33
13.4_A	westzijde bv13	1,50	6,63	2,11	-4,26	6,44
13.4_B	westzijde bv13	4,50	8,29	3,77	-2,60	8,10
13.4_C	westzijde bv13	7,50	9,47	4,94	-1,42	9,28
13.4_D	westzijde bv13	10,50	10,19	5,67	-0,70	10,00
13.5_A	westzijde bv13	1,50	7,42	2,90	-3,46	7,24
13.5_B	westzijde bv13	4,50	9,34	4,82	-1,54	9,16
13.5_C	westzijde bv13	7,50	11,12	6,60	0,24	10,94
13.5_D	westzijde bv13	10,50	12,03	7,51	1,15	11,85
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	16,54	12,02	5,65	16,35
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	20,75	16,23	9,87	20,57
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	21,85	17,33	10,96	21,66
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	23,06	18,54	12,17	22,87
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	1,21	-3,31	-9,67	1,03
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	2,64	-1,88	-8,24	2,46
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	3,78	-0,74	-7,10	3,60
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	-4,31	-8,83	-15,19	-4,49
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	-2,57	-7,09	-13,45	-2,75
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	-1,88	-6,40	-12,77	-2,07
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	-1,02	-5,54	-11,90	-1,20
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	-2,28	-6,80	-13,16	-2,46
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	-1,73	-6,25	-12,61	-1,91
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	2,23	-2,29	-8,66	2,04
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	3,36	-1,16	-7,52	3,18
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	3,43	-1,09	-7,46	3,24
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	0,31	-4,21	-10,57	0,13
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	2,24	-2,28	-8,64	2,06
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	3,64	-0,88	-7,25	3,45
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	-11,01	-15,53	-21,89	-11,19
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	-9,66	-14,18	-20,54	-9,84
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	-9,18	-13,70	-20,06	-9,36
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	--	--	--	--
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	--	--	--	--
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	2,00	-2,52	-8,88	1,82
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	3,66	-0,86	-7,22	3,48
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	4,43	-0,09	-6,45	4,25
16.1_A	zuidgevel	1,50	1,73	-2,79	-9,15	1,55
16.1_B	zuidgevel	4,50	3,93	-0,60	-6,96	3,74
16.1_C	zuidgevel	7,50	4,38	-0,14	-6,51	4,19
16.2_A	zuidgevel	1,50	1,40	-3,12	-9,48	1,22
16.2_B	zuidgevel	4,50	2,90	-1,62	-7,98	2,72
16.2_C	zuidgevel	7,50	3,45	-1,07	-7,44	3,26
16.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	-4,63	-9,15	-15,51	-4,81
16.5_B	noordgevel	4,50	-2,81	-7,33	-13,69	-2,99
16.5_C	noordgevel	7,50	-2,22	-6,74	-13,10	-2,40
16.6_A	noordgevel	1,50	-4,22	-8,74	-15,10	-4,40
16.6_B	noordgevel	4,50	-3,85	-8,37	-14,74	-4,04
16.6_C	noordgevel	7,50	-3,35	-7,87	-14,24	-3,54
16.7_A	westgevel	1,50	1,98	-2,54	-8,90	1,80
16.7_B	westgevel	4,50	3,73	-0,79	-7,16	3,54
16.7_C	westgevel	7,50	4,28	-0,24	-6,61	4,09
16.8_A	westgevel	1,50	-1,12	-5,64	-12,00	-1,30
16.8_B	westgevel	4,50	2,10	-2,42	-8,78	1,92
16.8_C	westgevel	7,50	4,81	0,29	-6,07	4,63
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	-3,99	-8,51	-14,87	-4,17
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	-2,70	-7,22	-13,58	-2,88
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	-2,24	-6,76	-13,12	-2,42
17.2_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.2_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.2_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.4_A	zuidgevel	1,50	1,05	-3,47	-9,83	0,87
17.4_B	zuidgevel	4,50	2,70	-1,82	-8,18	2,52
17.4_C	zuidgevel	7,50	3,70	-0,82	-7,18	3,52
17.5_A	westgevel	1,50	2,04	-2,48	-8,85	1,85
17.5_B	westgevel	4,50	4,09	-0,43	-6,80	3,90
17.5_C	westgevel	7,50	4,98	0,46	-5,90	4,80
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	-0,83	-5,35	-11,72	-1,02
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	0,91	-3,61	-9,97	0,73
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	1,53	-2,99	-9,36	1,34
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	0,15	-4,37	-10,73	-0,03
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	1,73	-2,79	-9,15	1,55
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	2,01	-2,51	-8,87	1,83
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
2.1_A	westzijde bv2	1,50	4,35	-0,17	-6,53	4,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	6,87	2,35	-4,01	6,69
2.1_C	westzijde bv2	7,50	8,55	4,03	-2,33	8,37
2.1_D	westzijde bv2	10,50	8,86	4,34	-2,03	8,67
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	6,33	1,81	-4,56	6,14
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	6,34	1,82	-4,55	6,15
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	3,07	-1,45	-7,81	2,89
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	4,63	0,11	-6,26	4,44
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	5,25	0,73	-5,64	5,06
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	3,94	-0,58	-6,94	3,76
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	5,47	0,95	-5,42	5,28
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	6,41	1,89	-4,48	6,22
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	5,44	0,92	-5,44	5,26
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	6,69	2,17	-4,19	6,51
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	7,37	2,84	-3,52	7,18
2.15_A	westzijde bv2	1,50	5,29	0,77	-5,59	5,11
2.15_B	westzijde bv2	4,50	7,23	2,71	-3,65	7,05
2.15_C	westzijde bv2	7,50	7,96	3,44	-2,92	7,78
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	2,58	-1,94	-8,30	2,40
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	4,50	-0,02	-6,39	4,31
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	5,21	0,69	-5,68	5,02
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	5,64	1,12	-5,24	5,46
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	2,05	-2,47	-8,84	1,86
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	3,64	-0,88	-7,24	3,46
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	4,37	-0,15	-6,52	4,18
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	4,80	0,28	-6,08	4,62
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	0,61	-3,91	-10,28	0,42
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	2,06	-2,46	-8,82	1,88
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	2,67	-1,85	-8,21	2,49
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	3,01	-1,52	-7,88	2,82
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	--	--	--	--
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	--	--	--	--
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	--	--	--	--
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	--	--	--	--
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	-1,93	-6,45	-12,82	-2,12
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	-2,00	-6,52	-12,88	-2,18
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	-2,09	-6,61	-12,98	-2,28
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	-8,87	-13,39	-19,75	-9,05
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	2,87	-1,65	-8,01	2,69
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	4,35	-0,17	-6,53	4,17
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	4,95	0,42	-5,94	4,76
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	5,26	0,74	-5,63	5,07
2.8_D	westzijde bv2	10,50	6,39	1,87	-4,50	6,20
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	5,36	0,84	-5,52	5,18
3.1_A	westzijde bv3	1,50	4,74	0,22	-6,15	4,55
3.1_B	westzijde bv3	4,50	6,46	1,94	-4,42	6,28
3.1_C	westzijde bv3	7,50	8,10	3,58	-2,78	7,92
3.1_D	westzijde bv3	10,50	8,71	4,19	-2,17	8,53
3.10_A	westzijde bv3	1,50	6,94	2,42	-3,94	6,76
3.10_B	westzijde bv3	4,50	8,23	3,71	-2,65	8,05
3.10_C	westzijde bv3	7,50	9,69	5,17	-1,19	9,51
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	8,82	4,30	-2,07	8,63
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	6,41	1,89	-4,47	6,23
3.2_A	westzijde bv3	1,50	5,04	0,52	-5,84	4,86
3.2_B	westzijde bv3	4,50	6,50	1,98	-4,38	6,32
3.2_C	westzijde bv3	7,50	8,23	3,71	-2,65	8,05
3.2_D	westzijde bv3	10,50	8,87	4,35	-2,01	8,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	-3,53	-8,05	-14,41	-3,71
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	-2,20	-6,72	-13,08	-2,38
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	-0,78	-5,30	-11,66	-0,96
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	-0,41	-4,93	-11,29	-0,59
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	1,35	-3,17	-9,54	1,16
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	3,00	-1,52	-7,88	2,82
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	3,59	-0,93	-7,30	3,40
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	3,91	-0,61	-6,97	3,73
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	1,17	-3,35	-9,71	0,99
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	2,60	-1,92	-8,29	2,41
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	3,02	-1,50	-7,86	2,84
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	-2,56	-7,08	-13,45	-2,75
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	-5,78	-10,30	-16,66	-5,96
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	-4,83	-9,35	-15,71	-5,01
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	-4,49	-9,01	-15,37	-4,67
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	-7,62	-12,14	-18,50	-7,80
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	3,21	-1,31	-7,67	3,03
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	4,85	0,33	-6,04	4,66
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	5,24	0,72	-5,64	5,06
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	4,60	0,08	-6,29	4,41
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	4,11	-0,41	-6,78	3,92
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	5,43	0,90	-5,46	5,24
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	5,36	0,84	-5,53	5,17
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	3,57	-0,95	-7,31	3,39
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	4,70	0,18	-6,18	4,52
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	4,99	0,47	-5,90	4,80
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	10,13	5,61	-0,75	9,95
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	0,57	-3,95	-10,31	0,39
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	1,69	-2,83	-9,19	1,51
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	2,41	-2,11	-8,48	2,22
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	2,39	-2,13	-8,49	2,21
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	3,27	-1,25	-7,62	3,08
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	4,52	0,00	-6,36	4,34
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	5,53	1,01	-5,35	5,35
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	5,72	1,20	-5,16	5,54
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	1,70	-2,82	-9,19	1,51
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	3,18	-1,34	-7,70	3,00
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	4,55	0,03	-6,33	4,37
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	4,62	0,10	-6,26	4,44
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	0,88	-3,64	-10,01	0,69
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	2,28	-2,24	-8,60	2,10
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	3,13	-1,39	-7,75	2,95
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	1,16	-3,36	-9,73	0,97
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	10,57	6,05	-0,32	10,38
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	6,26	1,74	-4,63	6,07
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	7,58	3,06	-3,30	7,40
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	8,21	3,69	-2,67	8,03
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	6,65	2,13	-4,23	6,47
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	7,77	3,25	-3,12	7,58
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	8,48	3,96	-2,41	8,29
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	1,50	-3,02	-9,38	1,32
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	2,90	-1,62	-7,98	2,72
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	4,19	-0,33	-6,70	4,00
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	6,98	2,46	-3,90	6,80
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	8,42	3,90	-2,46	8,24
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	9,27	4,75	-1,62	9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	8,17	3,65	-2,71	7,99
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	9,56	5,04	-1,33	9,37
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	10,32	5,80	-0,56	10,14
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	11,02	6,50	0,14	10,84
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	7,59	3,07	-3,29	7,41
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	8,95	4,43	-1,93	8,77
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	9,60	5,08	-1,28	9,42
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	10,09	5,57	-0,79	9,91
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	7,02	2,50	-3,87	6,83
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	8,53	4,01	-2,35	8,35
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	9,21	4,69	-1,67	9,03
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	9,70	5,18	-1,18	9,52
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	4,85	0,33	-6,03	4,67
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	6,35	1,83	-4,54	6,16
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	7,05	2,53	-3,83	6,87
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	7,35	2,83	-3,54	7,16
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	4,28	-0,24	-6,61	4,09
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	5,69	1,17	-5,20	5,50
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	6,43	1,91	-4,45	6,25
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	6,72	2,20	-4,16	6,54
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	-3,91	-8,43	-14,79	-4,09
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	-4,54	-9,06	-15,42	-4,72
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	-5,67	-10,19	-16,55	-5,85
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	-5,58	-10,10	-16,46	-5,76
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	-2,35	-6,87	-13,23	-2,53
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	-2,22	-6,74	-13,10	-2,40
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	-5,58	-10,10	-16,46	-5,76
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	-2,79	-7,31	-13,67	-2,97
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	-1,80	-6,32	-12,68	-1,98
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	-1,24	-5,76	-12,12	-1,42
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	-0,79	-5,31	-11,67	-0,97
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	-1,62	-6,14	-12,50	-1,80
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	-0,60	-5,12	-11,49	-0,79
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	-0,17	-4,69	-11,05	-0,35
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	-0,14	-4,66	-11,02	-0,32
5.8_A	westzijde bv5	1,50	3,12	-1,40	-7,76	2,94
5.8_B	westzijde bv5	4,50	5,17	0,65	-5,72	4,98
5.8_C	westzijde bv5	7,50	6,62	2,10	-4,27	6,43
5.8_D	westzijde bv5	10,50	7,41	2,89	-3,47	7,23
5.9_A	westzijde bv5	1,50	3,84	-0,68	-7,04	3,66
5.9_B	westzijde bv5	4,50	5,40	0,88	-5,48	5,22
5.9_C	westzijde bv5	7,50	6,11	1,59	-4,77	5,93
5.9_D	westzijde bv5	10,50	6,41	1,89	-4,47	6,23
6.1_A	westzijde bv6	1,50	3,89	-0,63	-6,99	3,71
6.1_B	westzijde bv6	4,50	5,16	0,64	-5,73	4,97
6.1_C	westzijde bv6	7,50	6,82	2,30	-4,06	6,64
6.1_D	westzijde bv6	10,50	7,32	2,80	-3,57	7,13
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	4,55	0,03	-6,33	4,37
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	5,93	1,41	-4,96	5,74
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	7,16	2,63	-3,73	6,97
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	7,61	3,09	-3,27	7,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	5,04	0,52	-5,85	4,85
6.2_B	westzijde bv6	4,50	6,25	1,73	-4,64	6,06
6.2_C	westzijde bv6	7,50	7,15	2,62	-3,74	6,96
6.2_D	westzijde bv6	10,50	7,82	3,30	-3,06	7,64
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	2,42	-2,10	-8,46	2,24
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	3,87	-0,65	-7,02	3,68
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	4,61	0,09	-6,27	4,43
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	5,41	0,89	-5,47	5,23
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	0,10	-4,42	-10,79	-0,09
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	1,36	-3,16	-9,52	1,18
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	2,23	-2,29	-8,66	2,04
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	2,56	-1,96	-8,32	2,38
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	0,72	-3,80	-10,16	0,54
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	2,08	-2,44	-8,81	1,89
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	2,49	-2,03	-8,39	2,31
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	2,81	-1,71	-8,07	2,63
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	2,36	-2,16	-8,52	2,18
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	3,56	-0,96	-7,32	3,38
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	4,43	-0,09	-6,46	4,24
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	4,67	0,15	-6,21	4,49
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	1,04	-3,49	-9,85	0,85
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	2,18	-2,34	-8,70	2,00
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	2,27	-2,25	-8,61	2,09
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	2,69	-1,83	-8,19	2,51
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	5,20	0,68	-5,68	5,02
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	6,92	2,40	-3,96	6,74
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	7,84	3,32	-3,04	7,66
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	8,17	3,65	-2,71	7,99
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	5,17	0,65	-5,72	4,98
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	6,34	1,82	-4,55	6,15
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	6,85	2,33	-4,04	6,66
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	7,21	2,69	-3,68	7,02
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	5,42	0,90	-5,46	5,24
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	6,61	2,09	-4,27	6,43
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	7,24	2,72	-3,64	7,06
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	7,72	3,20	-3,16	7,54
7.10_A	westzijde bv7	1,50	4,47	-0,05	-6,41	4,29
7.10_B	westzijde bv7	4,50	5,75	1,23	-5,14	5,56
7.10_C	westzijde bv7	7,50	6,46	1,94	-4,42	6,28
7.10_D	westzijde bv7	10,50	7,07	2,55	-3,81	6,89
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	0,86	-3,66	-10,03	0,67
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	2,23	-2,29	-8,65	2,05
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	2,92	-1,60	-7,96	2,74
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	3,57	-0,95	-7,31	3,39
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	2,20	-2,32	-8,68	2,02
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	3,53	-0,99	-7,36	3,34
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	4,49	-0,03	-6,40	4,30
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	4,93	0,41	-5,96	4,74
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	--	--	--	--
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	--	--	--	--
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	--	--	--	--
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	--	--	--	--
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	-6,10	-10,62	-16,98	-6,28
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	-4,81	-9,33	-15,69	-4,99
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	--	--	--	--
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	-0,35	-4,87	-11,24	-0,54
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	1,33	-3,19	-9,55	1,15
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	2,02	-2,50	-8,86	1,84
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	--	--	--	--
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	0,30	-4,22	-10,58	0,12
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	2,17	-2,35	-8,71	1,99
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	3,27	-1,25	-7,61	3,09
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	-3,64	-8,16	-14,52	-3,82
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	-5,11	-9,63	-16,00	-5,30
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	-4,11	-8,63	-15,00	-4,30
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	-3,77	-8,29	-14,65	-3,95
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	--	--	--	--
7.9_A	westzijde bv7	1,50	3,86	-0,66	-7,02	3,68
7.9_B	westzijde bv7	4,50	5,11	0,59	-5,77	4,93
7.9_C	westzijde bv7	7,50	5,49	0,97	-5,39	5,31
7.9_D	westzijde bv7	10,50	6,25	1,73	-4,63	6,07
8.1_A	westzijde bv8	1,50	6,86	2,34	-4,02	6,68
8.1_B	westzijde bv8	4,50	9,22	4,70	-1,67	9,03
8.1_C	westzijde bv8	7,50	11,31	6,79	0,43	11,13
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	5,72	1,20	-5,16	5,54
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	6,47	1,95	-4,42	6,28
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	7,76	3,23	-3,13	7,57
8.2_A	westzijde bv8	1,50	6,58	2,06	-4,30	6,40
8.2_B	westzijde bv8	4,50	8,79	4,27	-2,10	8,60
8.2_C	westzijde bv8	7,50	10,20	5,68	-0,68	10,02
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	8,23	3,71	-2,66	8,04
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	10,41	5,89	-0,48	10,22
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	12,10	7,58	1,21	11,91
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	11,89	7,37	1,01	11,71
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	13,80	9,28	2,91	13,61
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	16,05	11,53	5,16	15,86
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	8,11	3,59	-2,77	7,93
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	9,62	5,10	-1,27	9,43
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	11,03	6,51	0,15	10,85
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	3,85	-0,67	-7,03	3,67
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	5,24	0,72	-5,65	5,05
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	5,17	0,65	-5,71	4,99
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	3,12	-1,40	-7,76	2,94
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	4,31	-0,21	-6,57	4,13
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	4,95	0,43	-5,93	4,77
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	4,54	0,02	-6,35	4,35
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	6,28	1,76	-4,60	6,10
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	6,92	2,40	-3,97	6,73
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	4,71	0,19	-6,17	4,53
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	6,12	1,60	-4,76	5,94
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	7,12	2,60	-3,76	6,94
9.1_A	westzijde bv9	1,50	8,57	4,05	-2,31	8,39
9.1_B	westzijde bv9	4,50	9,97	5,45	-0,92	9,78
9.1_C	westzijde bv9	7,50	11,67	7,15	0,79	11,49
9.1_D	westzijde bv9	10,50	12,54	8,02	1,66	12,36
9.2_A	westzijde bv9	1,50	9,04	4,52	-1,84	8,86
9.2_B	westzijde bv9	4,50	10,44	5,92	-0,44	10,26
9.2_C	westzijde bv9	7,50	11,78	7,26	0,89	11,59
9.2_D	westzijde bv9	10,50	13,01	8,49	2,12	12,82
9.3_A	westzijde bv9	1,50	9,28	4,76	-1,61	9,09
9.3_B	westzijde bv9	4,50	10,73	6,21	-0,16	10,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BH Heldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	12,32	7,80	1,43	12,13
9.3_D	westzijde bv9	10,50	13,68	9,16	2,79	13,49
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	9,23	4,71	-1,66	9,04
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	10,69	6,17	-0,19	10,51
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	12,19	7,67	1,30	12,00
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	12,82	8,30	1,93	12,63
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	7,51	2,99	-3,37	7,33
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	9,59	5,07	-1,29	9,41
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	11,36	6,84	0,47	11,17
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	13,17	8,64	2,28	12,98
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	4,09	-0,43	-6,79	3,91
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	5,53	1,01	-5,35	5,35
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	5,06	0,54	-5,83	4,87
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	2,12	-2,41	-8,77	1,93
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	-0,87	-5,39	-11,76	-1,06
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	0,69	-3,83	-10,19	0,51
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	-1,67	-6,19	-12,55	-1,85
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	-0,28	-4,80	-11,16	-0,46
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	-3,36	-7,88	-14,24	-3,54
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	-1,37	-5,89	-12,25	-1,55
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	0,06	-4,46	-10,82	-0,12
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	0,44	-4,08	-10,44	0,26
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	2,29	-2,23	-8,59	2,11
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	3,97	-0,55	-6,91	3,79
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	5,48	0,96	-5,41	5,29
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	-2,50	-7,02	-13,38	-2,68
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	-0,11	-4,63	-11,00	-0,30
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	0,69	-3,84	-10,20	0,50
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	-2,41	-6,93	-13,29	-2,59
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	-0,67	-5,20	-11,56	-0,86
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	-0,01	-4,53	-10,89	-0,19
JH.4_A	zuidgevel	4,00	4,97	0,45	-5,92	4,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	--	--	--	--
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	--	--	--	--
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	--	--	--	--
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	--	--	--	--
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	-9,10	-13,62	-19,98	-9,28
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	-7,82	-12,34	-18,71	-8,01
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	-7,39	-11,91	-18,27	-7,57
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	-7,28	-11,80	-18,16	-7,46
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	-3,46	-7,99	-14,35	-3,65
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	-1,92	-6,44	-12,80	-2,10
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	-1,35	-5,87	-12,23	-1,53
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	--	--	--	--
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	--	--	--	--
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	--	--	--	--
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	--	--	--	--
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	--	--	--	--
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	6,22	1,70	-4,66	6,04
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	8,20	3,68	-2,68	8,02
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	10,53	6,01	-0,36	10,34
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	11,16	6,63	0,27	10,97
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	6,17	1,65	-4,72	5,98
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	7,95	3,43	-2,94	7,76
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	8,94	4,42	-1,95	8,75
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	9,36	4,84	-1,52	9,18
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	11,89	7,36	1,00	11,70
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	12,99	8,46	2,10	12,80
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	13,41	8,88	2,52	13,22
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	13,54	9,01	2,65	13,35
1.8_A	westzijde bv1	1,50	7,27	2,75	-3,62	7,08
1.8_B	westzijde bv1	4,50	9,04	4,51	-1,85	8,85
1.8_C	westzijde bv1	7,50	9,79	5,26	-1,10	9,60
1.8_D	westzijde bv1	10,50	10,26	5,73	-0,63	10,07
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	8,79	4,27	-2,09	8,61
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	10,08	5,56	-0,80	9,90
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	10,70	6,17	-0,19	10,51
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	4,52	0,00	-6,36	4,34
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	9,40	4,87	-1,49	9,21
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	10,83	6,31	-0,05	10,65
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	11,16	6,63	0,27	10,97
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	6,88	2,35	-4,01	6,69
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	10,96	6,44	0,07	10,77
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	12,42	7,89	1,53	12,23
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	13,04	8,52	2,15	12,85
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	10,11	5,59	-0,77	9,93
10.4_A	westzijde bv10	1,50	13,09	8,56	2,20	12,90
10.4_B	westzijde bv10	4,50	14,56	10,03	3,67	14,37
10.4_C	westzijde bv10	7,50	15,20	10,67	4,31	15,01
10.4_D	westzijde bv10	10,50	15,45	10,92	4,56	15,26
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	13,29	8,77	2,41	13,11
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	14,80	10,27	3,91	14,61
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	15,57	11,04	4,68	15,38
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	16,65	12,12	5,76	16,46
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	12,54	8,01	1,65	12,35
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	14,17	9,65	3,29	13,99
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	14,97	10,44	4,08	14,78
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	16,08	11,55	5,19	15,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	12,16	7,63	1,27	11,97
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	13,56	9,04	2,68	13,38
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	14,57	10,04	3,68	14,38
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	15,28	10,76	4,40	15,10
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	10,17	5,65	-0,71	9,99
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	11,73	7,21	0,85	11,55
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	12,96	8,44	2,08	12,78
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	13,65	9,13	2,76	13,46
11.1_A	westzijde bv11	1,50	13,18	8,65	2,29	12,99
11.1_B	westzijde bv11	4,50	14,71	10,18	3,82	14,52
11.1_C	westzijde bv11	7,50	15,72	11,19	4,83	15,53
11.1_D	westzijde bv11	10,50	15,61	11,09	4,72	15,42
11.2_A	westzijde bv11	1,50	11,45	6,92	0,56	11,26
11.2_B	westzijde bv11	4,50	13,31	8,78	2,42	13,12
11.2_C	westzijde bv11	7,50	14,95	10,42	4,06	14,76
11.2_D	westzijde bv11	10,50	15,65	11,13	4,77	15,47
11.3_A	westzijde bv11	1,50	13,03	8,51	2,15	12,85
11.3_B	westzijde bv11	4,50	14,55	10,03	3,67	14,37
11.3_C	westzijde bv11	7,50	15,53	11,01	4,64	15,34
11.3_D	westzijde bv11	10,50	16,28	11,76	5,40	16,10
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	12,17	7,65	1,29	11,99
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	13,74	9,21	2,85	13,55
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	14,47	9,94	3,58	14,28
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	15,13	10,60	4,24	14,94
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	7,81	3,29	-3,08	7,62
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	9,71	5,18	-1,18	9,52
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	10,41	5,89	-0,47	10,23
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	5,96	1,44	-4,92	5,78
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	10,88	6,35	-0,01	10,69
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	13,44	8,92	2,56	13,26
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	14,36	9,84	3,48	14,18
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	8,25	3,73	-2,63	8,07
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	9,38	4,86	-1,51	9,19
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	11,50	6,97	0,61	11,31
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	11,55	7,02	0,66	11,36
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	10,45	5,93	-0,43	10,27
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	7,68	3,15	-3,21	7,49
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	9,57	5,04	-1,32	9,38
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	11,21	6,69	0,33	11,03
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	8,17	3,64	-2,72	7,98
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	10,29	5,77	-0,60	10,10
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	11,87	7,35	0,99	11,69
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	13,25	8,73	2,36	13,06
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	12,69	8,17	1,81	12,51
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	11,64	7,12	0,76	11,46
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	13,22	8,70	2,34	13,04
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	13,98	9,46	3,10	13,80
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	14,54	10,02	3,66	14,36
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	10,50	5,97	-0,39	10,31
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	11,91	7,38	1,02	11,72
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	12,68	8,16	1,79	12,49
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	13,48	8,96	2,60	13,30
12.4_A	westzijde bv12	1,50	14,71	10,18	3,82	14,52
12.4_B	westzijde bv12	4,50	16,06	11,54	5,18	15,88
12.4_C	westzijde bv12	7,50	17,29	12,76	6,40	17,10
12.4_D	westzijde bv12	10,50	19,09	14,56	8,20	18,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	13,65	9,13	2,77	13,47
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	15,16	10,64	4,28	14,98
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	16,39	11,86	5,50	16,20
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	17,57	13,04	6,68	17,38
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	12,05	7,53	1,17	11,87
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	13,54	9,02	2,66	13,36
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	14,44	9,92	3,55	14,25
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	15,68	11,16	4,80	15,50
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	10,46	5,93	-0,43	10,27
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	12,04	7,51	1,15	11,85
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	13,59	9,07	2,70	13,40
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	12,84	8,32	1,96	12,66
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	12,17	7,65	1,28	11,98
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	13,56	9,03	2,67	13,37
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	15,13	10,61	4,24	14,94
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	16,18	11,66	5,29	15,99
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	6,07	1,55	-4,81	5,89
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	7,75	3,22	-3,14	7,56
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	8,60	4,08	-2,28	8,42
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	8,91	4,39	-1,98	8,72
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	8,25	3,73	-2,63	8,07
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	9,77	5,24	-1,12	9,58
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	10,50	5,98	-0,38	10,32
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	10,17	5,65	-0,71	9,99
13.4_A	westzijde bv13	1,50	15,41	10,89	4,53	15,23
13.4_B	westzijde bv13	4,50	17,05	12,53	6,17	16,87
13.4_C	westzijde bv13	7,50	18,68	14,16	7,80	18,50
13.4_D	westzijde bv13	10,50	20,87	16,35	9,99	20,69
13.5_A	westzijde bv13	1,50	22,51	17,98	11,62	22,32
13.5_B	westzijde bv13	4,50	22,68	18,15	11,79	22,49
13.5_C	westzijde bv13	7,50	23,32	18,79	12,43	23,13
13.5_D	westzijde bv13	10,50	24,05	19,52	13,16	23,86
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	14,04	9,52	3,16	13,86
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	15,60	11,07	4,71	15,41
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	17,52	12,99	6,63	17,33
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	21,60	17,07	10,71	21,41
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	3,86	-0,66	-7,03	3,67
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	5,30	0,78	-5,59	5,11
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	6,42	1,90	-4,46	6,24
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	-3,35	-7,88	-14,24	-3,54
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	-2,10	-6,63	-12,99	-2,29
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	-1,65	-6,17	-12,53	-1,83
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	1,67	-2,85	-9,21	1,49
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	3,12	-1,41	-7,77	2,93
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	3,79	-0,73	-7,09	3,61
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	5,78	1,26	-5,10	5,60
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	6,02	1,50	-4,87	5,83
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	6,91	2,38	-3,98	6,72
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	2,38	-2,14	-8,50	2,20
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	4,03	-0,49	-6,85	3,85
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	5,07	0,55	-5,81	4,89
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	--	--	--	--
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	--	--	--	--
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	--	--	--	--
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	-2,04	-6,56	-12,92	-2,22
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	-0,22	-4,75	-11,11	-0,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	0,78	-3,74	-10,10	0,60
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	2,90	-1,62	-7,98	2,72
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	4,32	-0,20	-6,56	4,14
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	5,30	0,77	-5,59	5,11
16.1_A	zuidgevel	1,50	-3,31	-7,83	-14,19	-3,49
16.1_B	zuidgevel	4,50	-0,85	-5,38	-11,74	-1,04
16.1_C	zuidgevel	7,50	-0,37	-4,90	-11,26	-0,56
16.2_A	zuidgevel	1,50	2,08	-2,44	-8,80	1,90
16.2_B	zuidgevel	4,50	3,87	-0,65	-7,01	3,69
16.2_C	zuidgevel	7,50	4,43	-0,09	-6,46	4,24
16.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	-1,65	-6,18	-12,54	-1,84
16.5_B	noordgevel	4,50	-0,08	-4,61	-10,97	-0,27
16.5_C	noordgevel	7,50	0,46	-4,06	-10,42	0,28
16.6_A	noordgevel	1,50	0,48	-4,04	-10,40	0,30
16.6_B	noordgevel	4,50	2,03	-2,49	-8,86	1,84
16.6_C	noordgevel	7,50	2,58	-1,95	-8,31	2,39
16.7_A	westgevel	1,50	6,19	1,67	-4,69	6,01
16.7_B	westgevel	4,50	7,90	3,38	-2,99	7,71
16.7_C	westgevel	7,50	8,42	3,90	-2,46	8,24
16.8_A	westgevel	1,50	0,24	-4,28	-10,64	0,06
16.8_B	westgevel	4,50	4,28	-0,24	-6,60	4,10
16.8_C	westgevel	7,50	6,74	2,22	-4,14	6,56
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	1,46	-3,06	-9,43	1,27
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	3,66	-0,86	-7,22	3,48
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	4,25	-0,28	-6,64	4,06
17.2_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.2_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.2_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.4_A	zuidgevel	1,50	2,70	-1,83	-8,19	2,51
17.4_B	zuidgevel	4,50	4,52	0,00	-6,36	4,34
17.4_C	zuidgevel	7,50	5,14	0,62	-5,74	4,96
17.5_A	westgevel	1,50	4,18	-0,34	-6,70	4,00
17.5_B	westgevel	4,50	6,96	2,43	-3,93	6,77
17.5_C	westgevel	7,50	7,49	2,97	-3,39	7,31
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	3,35	-1,17	-7,53	3,17
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	4,70	0,17	-6,19	4,51
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	5,15	0,63	-5,73	4,97
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	1,75	-2,77	-9,14	1,56
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	3,13	-1,39	-7,76	2,94
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	3,70	-0,83	-7,19	3,51
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
2.1_A	westzijde bv2	1,50	3,32	-1,20	-7,57	3,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	7,32	2,80	-3,56	7,14
2.1_C	westzijde bv2	7,50	10,64	6,12	-0,24	10,46
2.1_D	westzijde bv2	10,50	12,66	8,13	1,77	12,47
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	10,50	5,97	-0,39	10,31
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	11,43	6,91	0,54	11,24
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	6,89	2,37	-4,00	6,70
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	8,41	3,89	-2,48	8,22
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	8,93	4,41	-1,95	8,75
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	7,25	2,72	-3,64	7,06
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	8,60	4,07	-2,29	8,41
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	9,23	4,71	-1,66	9,04
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	9,15	4,62	-1,74	8,96
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	10,38	5,86	-0,50	10,20
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	10,89	6,37	0,00	10,70
2.15_A	westzijde bv2	1,50	7,25	2,72	-3,64	7,06
2.15_B	westzijde bv2	4,50	8,78	4,26	-2,10	8,60
2.15_C	westzijde bv2	7,50	9,35	4,82	-1,54	9,16
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	--	--	--	--
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	--	--	--	--
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	--	--	--	--
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	--	--	--	--
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	--	--	--	--
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	--	--	--	--
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	--	--	--	--
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	--	--	--	--
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	4,68	0,15	-6,21	4,49
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	6,19	1,67	-4,69	6,01
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	6,75	2,23	-4,13	6,57
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	7,03	2,50	-3,86	6,84
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	--	--	--	--
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	--	--	--	--
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	--	--	--	--
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	--	--	--	--
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	5,04	0,51	-5,85	4,85
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	6,46	1,94	-4,42	6,28
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	6,68	2,15	-4,21	6,49
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	3,57	-0,96	-7,32	3,38
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	7,26	2,74	-3,63	7,07
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	8,70	4,17	-2,19	8,51
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	9,41	4,89	-1,47	9,23
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	9,69	5,17	-1,19	9,51
2.8_D	westzijde bv2	10,50	10,25	5,73	-0,64	10,06
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	10,24	5,72	-0,64	10,06
3.1_A	westzijde bv3	1,50	2,84	-1,68	-8,04	2,66
3.1_B	westzijde bv3	4,50	5,31	0,78	-5,58	5,12
3.1_C	westzijde bv3	7,50	8,59	4,07	-2,29	8,41
3.1_D	westzijde bv3	10,50	9,34	4,82	-1,54	9,16
3.10_A	westzijde bv3	1,50	3,67	-0,86	-7,22	3,48
3.10_B	westzijde bv3	4,50	6,52	2,00	-4,36	6,34
3.10_C	westzijde bv3	7,50	8,57	4,04	-2,32	8,38
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	0,54	-3,98	-10,34	0,36
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	--	--	--	--
3.2_A	westzijde bv3	1,50	5,54	1,02	-5,34	5,36
3.2_B	westzijde bv3	4,50	7,35	2,83	-3,53	7,17
3.2_C	westzijde bv3	7,50	9,32	4,79	-1,57	9,13
3.2_D	westzijde bv3	10,50	10,21	5,69	-0,67	10,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	6,33	1,81	-4,55	6,15
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	6,66	2,14	-4,23	6,47
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	6,15	1,63	-4,73	5,97
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	6,56	2,04	-4,32	6,38
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	4,80	0,28	-6,08	4,62
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	5,89	1,37	-5,00	5,70
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	2,78	-1,75	-8,11	2,59
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	3,82	-0,70	-7,06	3,64
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	5,85	1,33	-5,03	5,67
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	6,51	1,98	-4,38	6,32
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	5,48	0,96	-5,40	5,30
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	5,71	1,19	-5,17	5,53
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	3,97	-0,55	-6,92	3,78
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	5,35	0,83	-5,53	5,17
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	5,84	1,32	-5,04	5,66
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	-1,43	-5,96	-12,32	-1,62
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	5,14	0,62	-5,74	4,96
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	6,60	2,08	-4,28	6,42
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	7,13	2,61	-3,75	6,95
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	5,98	1,46	-4,90	5,80
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	5,07	0,55	-5,82	4,88
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	6,51	1,99	-4,37	6,33
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	7,05	2,53	-3,83	6,87
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	-0,42	-4,94	-11,30	-0,60
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	1,14	-3,38	-9,75	0,95
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	2,23	-2,29	-8,65	2,05
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	7,56	3,03	-3,33	7,37
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	2,63	-1,89	-8,25	2,45
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	3,40	-1,12	-7,48	3,22
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	2,36	-2,17	-8,53	2,17
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	-0,26	-4,78	-11,14	-0,44
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	0,45	-4,07	-10,44	0,26
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	1,81	-2,71	-9,07	1,63
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	2,86	-1,66	-8,02	2,68
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	3,73	-0,79	-7,16	3,54
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	4,35	-0,17	-6,54	4,16
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	6,47	1,95	-4,41	6,29
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	7,42	2,90	-3,46	7,24
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	7,66	3,14	-3,23	7,47
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	2,34	-2,19	-8,55	2,15
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	4,22	-0,30	-6,67	4,03
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	5,82	1,30	-5,06	5,64
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	4,92	0,40	-5,97	4,73
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	4,50	-0,03	-6,39	4,31
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	0,33	-4,20	-10,56	0,14
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	1,22	-3,30	-9,67	1,03
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	1,54	-2,99	-9,35	1,35
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	-1,97	-6,49	-12,86	-2,16
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	0,33	-4,20	-10,56	0,14
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	1,45	-3,07	-9,43	1,27
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	5,15	0,62	-5,74	4,96
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	7,49	2,97	-3,39	7,31
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	8,67	4,15	-2,21	8,49
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	8,74	4,22	-2,15	8,55
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	10,15	5,63	-0,73	9,97
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	10,50	5,97	-0,39	10,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	8,88	4,36	-2,01	8,69
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	10,46	5,94	-0,42	10,28
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	10,93	6,41	0,04	10,74
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	11,28	6,76	0,40	11,10
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	8,85	4,33	-2,03	8,67
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	10,26	5,74	-0,62	10,08
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	10,27	5,75	-0,62	10,08
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	10,54	6,02	-0,34	10,36
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	8,91	4,38	-1,98	8,72
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	10,31	5,79	-0,57	10,13
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	11,26	6,74	0,38	11,08
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	11,68	7,16	0,79	11,49
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	5,91	1,38	-4,98	5,72
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	7,11	2,59	-3,78	6,92
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	7,95	3,42	-2,94	7,76
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	8,20	3,68	-2,68	8,02
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	4,80	0,28	-6,08	4,62
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	5,97	1,45	-4,92	5,78
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	6,72	2,19	-4,17	6,53
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	6,95	2,43	-3,94	6,76
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	1,45	-3,08	-9,44	1,26
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	2,78	-1,74	-8,10	2,60
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	-0,53	-5,05	-11,42	-0,72
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	0,69	-3,83	-10,20	0,50
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	1,80	-2,73	-9,09	1,61
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	2,17	-2,35	-8,71	1,99
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	2,30	-2,22	-8,58	2,12
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	2,46	-2,06	-8,43	2,27
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	3,55	-0,98	-7,34	3,36
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	4,14	-0,39	-6,75	3,95
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	4,62	0,10	-6,26	4,44
5.8_A	westzijde bv5	1,50	6,68	2,15	-4,21	6,49
5.8_B	westzijde bv5	4,50	8,21	3,69	-2,68	8,02
5.8_C	westzijde bv5	7,50	9,93	5,41	-0,95	9,75
5.8_D	westzijde bv5	10,50	10,64	6,11	-0,25	10,45
5.9_A	westzijde bv5	1,50	4,55	0,03	-6,34	4,36
5.9_B	westzijde bv5	4,50	6,22	1,70	-4,66	6,04
5.9_C	westzijde bv5	7,50	7,39	2,86	-3,50	7,20
5.9_D	westzijde bv5	10,50	8,07	3,55	-2,81	7,89
6.1_A	westzijde bv6	1,50	7,07	2,55	-3,81	6,89
6.1_B	westzijde bv6	4,50	8,61	4,09	-2,27	8,43
6.1_C	westzijde bv6	7,50	9,34	4,82	-1,55	9,15
6.1_D	westzijde bv6	10,50	9,72	5,19	-1,17	9,53
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	6,11	1,59	-4,77	5,93
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	7,47	2,95	-3,42	7,28
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	8,73	4,21	-2,16	8,54
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	9,51	4,99	-1,37	9,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	8,57	4,05	-2,31	8,39
6.2_B	westzijde bv6	4,50	9,82	5,30	-1,06	9,64
6.2_C	westzijde bv6	7,50	10,34	5,82	-0,54	10,16
6.2_D	westzijde bv6	10,50	11,00	6,48	0,12	10,82
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	3,86	-0,67	-7,03	3,67
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	4,80	0,28	-6,08	4,62
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	5,18	0,65	-5,71	4,99
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	5,40	0,88	-5,48	5,22
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	3,81	-0,71	-7,07	3,63
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	4,67	0,15	-6,21	4,49
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	5,00	0,47	-5,89	4,81
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	5,15	0,63	-5,73	4,97
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	-2,45	-6,98	-13,34	-2,64
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	-1,55	-6,07	-12,43	-1,73
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	-0,94	-5,47	-11,83	-1,13
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	-0,01	-4,54	-10,90	-0,20
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	4,79	0,27	-6,09	4,61
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	6,43	1,91	-4,45	6,25
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	7,95	3,42	-2,94	7,76
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	8,47	3,94	-2,42	8,28
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	4,55	0,03	-6,34	4,36
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	5,69	1,17	-5,19	5,51
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	6,75	2,23	-4,13	6,57
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	6,79	2,27	-4,09	6,61
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	7,03	2,50	-3,86	6,84
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	8,08	3,56	-2,80	7,90
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	9,00	4,47	-1,89	8,81
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	9,75	5,23	-1,13	9,57
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	7,22	2,69	-3,67	7,03
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	8,59	4,07	-2,29	8,41
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	9,62	5,10	-1,26	9,44
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	9,99	5,47	-0,89	9,81
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	6,99	2,47	-3,90	6,80
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	8,03	3,51	-2,85	7,85
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	8,47	3,95	-2,41	8,29
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	8,71	4,18	-2,18	8,52
7.10_A	westzijde bv7	1,50	8,93	4,41	-1,96	8,74
7.10_B	westzijde bv7	4,50	10,16	5,64	-0,72	9,98
7.10_C	westzijde bv7	7,50	10,77	6,24	-0,12	10,58
7.10_D	westzijde bv7	10,50	11,23	6,71	0,35	11,05
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	6,80	2,28	-4,08	6,62
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	7,92	3,40	-2,96	7,74
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	7,88	3,36	-3,00	7,70
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	8,18	3,66	-2,70	8,00
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	7,52	3,00	-3,36	7,34
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	8,51	3,99	-2,37	8,33
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	7,34	2,82	-3,54	7,16
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	7,62	3,10	-3,26	7,44
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	4,32	-0,20	-6,57	4,13
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	5,79	1,27	-5,09	5,61
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	-4,89	-9,41	-15,77	-5,07
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	-4,74	-9,26	-15,62	-4,92
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	6,62	2,10	-4,26	6,44
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	7,69	3,16	-3,20	7,50
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	1,66	-2,86	-9,23	1,47
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	1,86	-2,66	-9,02	1,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	6,22	1,70	-4,66	6,04
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	7,21	2,68	-3,68	7,02
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	6,89	2,36	-4,00	6,70
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	4,94	0,41	-5,95	4,75
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	7,20	2,68	-3,69	7,01
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	9,03	4,51	-1,85	8,85
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	8,92	4,39	-1,97	8,73
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	5,05	0,53	-5,84	4,86
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	5,30	0,78	-5,58	5,12
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	6,75	2,23	-4,13	6,57
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	6,94	2,42	-3,94	6,76
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	6,68	2,16	-4,21	6,49
7.9_A	westzijde bv7	1,50	8,34	3,81	-2,55	8,15
7.9_B	westzijde bv7	4,50	9,57	5,05	-1,32	9,38
7.9_C	westzijde bv7	7,50	10,09	5,57	-0,79	9,91
7.9_D	westzijde bv7	10,50	9,72	5,19	-1,17	9,53
8.1_A	westzijde bv8	1,50	10,39	5,87	-0,49	10,21
8.1_B	westzijde bv8	4,50	11,67	7,14	0,78	11,48
8.1_C	westzijde bv8	7,50	12,33	7,81	1,45	12,15
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	4,87	0,35	-6,02	4,68
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	5,85	1,33	-5,03	5,67
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	6,24	1,71	-4,65	6,05
8.2_A	westzijde bv8	1,50	12,43	7,91	1,55	12,25
8.2_B	westzijde bv8	4,50	13,93	9,41	3,05	13,75
8.2_C	westzijde bv8	7,50	14,62	10,10	3,74	14,44
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	11,51	6,99	0,63	11,33
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	12,99	8,47	2,10	12,80
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	13,43	8,91	2,54	13,24
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	10,96	6,44	0,08	10,78
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	12,46	7,93	1,57	12,27
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	13,50	8,98	2,62	13,32
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	9,82	5,29	-1,07	9,63
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	11,50	6,97	0,61	11,31
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	12,94	8,41	2,05	12,75
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	5,01	0,48	-5,88	4,82
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	6,43	1,91	-4,46	6,24
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	7,16	2,64	-3,72	6,98
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	8,79	4,26	-2,10	8,60
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	10,04	5,51	-0,85	9,85
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	10,63	6,11	-0,25	10,45
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	9,48	4,96	-1,41	9,29
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	10,68	6,16	-0,20	10,50
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	11,01	6,48	0,12	10,82
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	10,22	5,70	-0,66	10,04
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	11,50	6,98	0,62	11,32
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	12,16	7,64	1,28	11,98
9.1_A	westzijde bv9	1,50	10,48	5,95	-0,41	10,29
9.1_B	westzijde bv9	4,50	12,17	7,64	1,28	11,98
9.1_C	westzijde bv9	7,50	13,51	8,98	2,62	13,32
9.1_D	westzijde bv9	10,50	12,91	8,38	2,02	12,72
9.2_A	westzijde bv9	1,50	12,26	7,74	1,38	12,08
9.2_B	westzijde bv9	4,50	13,48	8,95	2,59	13,29
9.2_C	westzijde bv9	7,50	14,19	9,67	3,31	14,01
9.2_D	westzijde bv9	10,50	13,24	8,72	2,35	13,05
9.3_A	westzijde bv9	1,50	12,20	7,68	1,32	12,02
9.3_B	westzijde bv9	4,50	13,60	9,08	2,72	13,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jacob Catsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	14,54	10,02	3,66	14,36
9.3_D	westzijde bv9	10,50	14,27	9,74	3,38	14,08
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	10,86	6,33	-0,03	10,67
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	12,36	7,84	1,47	12,17
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	13,06	8,54	2,18	12,88
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	13,97	9,44	3,08	13,78
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	9,78	5,26	-1,11	9,59
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	11,39	6,87	0,50	11,20
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	12,88	8,36	2,00	12,70
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	13,54	9,02	2,65	13,35
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	6,32	1,80	-4,56	6,14
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	8,05	3,53	-2,84	7,86
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	9,05	4,52	-1,84	8,86
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	7,54	3,02	-3,35	7,35
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	4,89	0,37	-5,99	4,71
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	6,91	2,39	-3,97	6,73
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	6,28	1,76	-4,60	6,10
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	7,07	2,55	-3,81	6,89
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	8,87	4,34	-2,02	8,68
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	10,42	5,89	-0,47	10,23
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	11,43	6,90	0,54	11,24
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	5,69	1,17	-5,19	5,51
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	5,66	1,14	-5,22	5,48
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	7,35	2,83	-3,53	7,17
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	7,88	3,35	-3,01	7,69
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	-2,06	-6,59	-12,95	-2,25
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	0,77	-3,75	-10,11	0,59
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	4,91	0,39	-5,98	4,72
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	1,44	-3,08	-9,44	1,26
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	3,28	-1,24	-7,60	3,10
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	3,88	-0,64	-7,01	3,69
JH.4_A	zuidgevel	4,00	4,39	-0,13	-6,49	4,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	0,20	-4,32	-10,68	0,02
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	1,68	-2,84	-9,21	1,49
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	2,60	-1,92	-8,28	2,42
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	0,28	-4,24	-10,60	0,10
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	-10,02	-14,54	-20,91	-10,21
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	-8,77	-13,29	-19,65	-8,95
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	-8,33	-12,85	-19,21	-8,51
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	--	--	--	--
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	-4,22	-8,74	-15,10	-4,40
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	-2,15	-6,67	-13,03	-2,33
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	-0,89	-5,41	-11,78	-1,08
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	1,82	-2,70	-9,07	1,63
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	--	--	--	--
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	--	--	--	--
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	--	--	--	--
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	--	--	--	--
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	1,88	-2,64	-9,00	1,70
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	3,63	-0,89	-7,25	3,45
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	4,71	0,19	-6,17	4,53
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	6,65	2,13	-4,23	6,47
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	2,09	-2,43	-8,80	1,90
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	3,80	-0,72	-7,08	3,62
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	4,83	0,31	-6,06	4,64
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	7,28	2,76	-3,61	7,09
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	3,64	-0,88	-7,25	3,45
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	5,56	1,04	-5,32	5,38
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	6,85	2,33	-4,03	6,67
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	9,72	5,20	-1,16	9,54
1.8_A	westzijde bv1	1,50	9,24	4,72	-1,64	9,06
1.8_B	westzijde bv1	4,50	10,83	6,31	-0,06	10,64
1.8_C	westzijde bv1	7,50	11,50	6,98	0,62	11,32
1.8_D	westzijde bv1	10,50	13,00	8,48	2,12	12,82
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	5,93	1,41	-4,95	5,75
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	7,32	2,80	-3,57	7,13
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	8,61	4,09	-2,28	8,42
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	6,33	1,81	-4,55	6,15
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	6,50	1,98	-4,39	6,31
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	7,97	3,45	-2,91	7,79
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	8,73	4,21	-2,16	8,54
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	4,78	0,26	-6,10	4,60
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	8,77	4,25	-2,12	8,58
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	10,35	5,83	-0,54	10,16
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	11,48	6,96	0,59	11,29
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	9,27	4,75	-1,61	9,09
10.4_A	westzijde bv10	1,50	17,12	12,60	6,24	16,94
10.4_B	westzijde bv10	4,50	18,24	13,72	7,35	18,05
10.4_C	westzijde bv10	7,50	18,65	14,13	7,76	18,46
10.4_D	westzijde bv10	10,50	18,98	14,46	8,09	18,79
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	10,95	6,43	0,07	10,77
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	12,50	7,98	1,62	12,32
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	14,39	9,87	3,51	14,21
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	16,19	11,67	5,30	16,00
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	10,64	6,12	-0,24	10,46
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	12,09	7,57	1,21	11,91
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	13,48	8,96	2,59	13,29
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	15,02	10,50	4,13	14,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	10,13	5,61	-0,76	9,94
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	11,50	6,98	0,62	11,32
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	12,77	8,25	1,89	12,59
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	14,03	9,51	3,15	13,85
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	6,71	2,19	-4,18	6,52
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	7,94	3,42	-2,94	7,76
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	9,17	4,65	-1,71	8,99
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	9,74	5,22	-1,14	9,56
11.1_A	westzijde bv11	1,50	12,53	8,01	1,65	12,35
11.1_B	westzijde bv11	4,50	13,93	9,41	3,04	13,74
11.1_C	westzijde bv11	7,50	15,36	10,84	4,47	15,17
11.1_D	westzijde bv11	10,50	16,68	12,16	5,80	16,50
11.2_A	westzijde bv11	1,50	12,27	7,75	1,39	12,09
11.2_B	westzijde bv11	4,50	14,09	9,57	3,21	13,91
11.2_C	westzijde bv11	7,50	16,01	11,49	5,13	15,83
11.2_D	westzijde bv11	10,50	19,02	14,50	8,14	18,84
11.3_A	westzijde bv11	1,50	17,54	13,02	6,66	17,36
11.3_B	westzijde bv11	4,50	19,03	14,51	8,15	18,85
11.3_C	westzijde bv11	7,50	20,30	15,78	9,42	20,12
11.3_D	westzijde bv11	10,50	21,95	17,43	11,07	21,77
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	17,38	12,86	6,50	17,20
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	18,78	14,26	7,89	18,59
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	19,50	14,98	8,62	19,32
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	20,40	15,88	9,52	20,22
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	10,98	6,46	0,09	10,79
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	12,43	7,90	1,54	12,24
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	13,09	8,57	2,20	12,90
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	4,29	-0,23	-6,59	4,11
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	5,98	1,46	-4,90	5,80
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	7,86	3,33	-3,03	7,67
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	9,96	5,44	-0,92	9,78
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	4,70	0,18	-6,19	4,51
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	5,77	1,25	-5,12	5,58
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	7,61	3,09	-3,28	7,42
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	9,67	5,15	-1,22	9,48
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	9,01	4,49	-1,87	8,83
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	5,39	0,87	-5,49	5,21
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	6,97	2,45	-3,91	6,79
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	8,51	3,99	-2,37	8,33
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	8,64	4,12	-2,24	8,46
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	6,73	2,21	-4,15	6,55
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	8,39	3,87	-2,50	8,20
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	9,40	4,88	-1,48	9,22
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	9,47	4,95	-1,42	9,28
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	7,35	2,83	-3,53	7,17
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	9,00	4,48	-1,88	8,82
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	10,00	5,48	-0,88	9,82
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	11,40	6,88	0,51	11,21
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	6,63	2,11	-4,25	6,45
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	8,27	3,74	-2,62	8,08
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	9,16	4,64	-1,73	8,97
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	10,08	5,56	-0,80	9,90
12.4_A	westzijde bv12	1,50	16,19	11,67	5,31	16,01
12.4_B	westzijde bv12	4,50	17,74	13,22	6,86	17,56
12.4_C	westzijde bv12	7,50	19,38	14,86	8,49	19,19
12.4_D	westzijde bv12	10,50	21,08	16,56	10,20	20,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	13,64	9,12	2,76	13,46
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	15,43	10,91	4,54	15,24
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	17,39	12,87	6,51	17,21
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	19,38	14,86	8,50	19,20
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	20,36	15,84	9,47	20,17
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	21,34	16,82	10,46	21,16
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	22,76	18,24	11,87	22,57
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	23,77	19,25	12,88	23,58
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	13,97	9,45	3,09	13,79
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	15,20	10,68	4,31	15,01
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	16,38	11,86	5,49	16,19
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	17,20	12,68	6,31	17,01
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	15,28	10,76	4,40	15,10
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	16,02	11,50	5,14	15,84
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	17,22	12,70	6,34	17,04
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	18,42	13,90	7,54	18,24
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	9,37	4,85	-1,52	9,18
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	10,94	6,42	0,06	10,76
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	12,26	7,73	1,37	12,07
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	13,79	9,27	2,90	13,60
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	10,99	6,47	0,11	10,81
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	12,37	7,85	1,48	12,18
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	13,14	8,62	2,25	12,95
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	13,82	9,30	2,94	13,64
13.4_A	westzijde bv13	1,50	20,00	15,48	9,11	19,81
13.4_B	westzijde bv13	4,50	21,04	16,52	10,15	20,85
13.4_C	westzijde bv13	7,50	22,41	17,89	11,52	22,22
13.4_D	westzijde bv13	10,50	23,96	19,44	13,08	23,78
13.5_A	westzijde bv13	1,50	25,70	21,18	14,82	25,52
13.5_B	westzijde bv13	4,50	27,35	22,83	16,47	27,17
13.5_C	westzijde bv13	7,50	28,71	24,19	17,82	28,52
13.5_D	westzijde bv13	10,50	29,32	24,80	18,44	29,14
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	22,25	17,73	11,37	22,07
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	23,76	19,24	12,88	23,58
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	25,19	20,67	14,30	25,00
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	26,40	21,88	15,51	26,21
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	0,12	-4,40	-10,77	-0,07
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	1,72	-2,80	-9,16	1,54
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	2,27	-2,25	-8,61	2,09
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	-9,59	-14,11	-20,47	-9,77
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	-8,32	-12,84	-19,20	-8,50
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	-7,77	-12,29	-18,65	-7,95
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	-2,58	-7,10	-13,46	-2,76
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	-1,12	-5,64	-12,00	-1,30
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	-0,50	-5,02	-11,38	-0,68
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	2,54	-1,98	-8,34	2,36
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	2,31	-2,21	-8,58	2,12
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	2,87	-1,66	-8,02	2,68
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	0,14	-4,38	-10,75	-0,05
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	1,52	-3,00	-9,37	1,33
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	2,07	-2,45	-8,82	1,88
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	--	--	--	--
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	--	--	--	--
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	--	--	--	--
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	-7,77	-12,29	-18,65	-7,95
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	-6,25	-10,77	-17,13	-6,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	-5,61	-10,13	-16,49	-5,79
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	0,08	-4,44	-10,81	-0,11
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	1,43	-3,09	-9,45	1,25
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	1,98	-2,54	-8,90	1,80
16.1_A	zuidgevel	1,50	-4,04	-8,56	-14,92	-4,22
16.1_B	zuidgevel	4,50	-1,14	-5,66	-12,02	-1,32
16.1_C	zuidgevel	7,50	-0,25	-4,77	-11,13	-0,43
16.2_A	zuidgevel	1,50	-1,89	-6,41	-12,77	-2,07
16.2_B	zuidgevel	4,50	-0,12	-4,64	-11,01	-0,31
16.2_C	zuidgevel	7,50	0,55	-3,97	-10,34	0,36
16.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	-6,74	-11,26	-17,63	-6,93
16.5_B	noordgevel	4,50	-5,05	-9,57	-15,93	-5,23
16.5_C	noordgevel	7,50	-4,14	-8,66	-15,02	-4,32
16.6_A	noordgevel	1,50	-4,97	-9,49	-15,86	-5,16
16.6_B	noordgevel	4,50	-3,49	-8,01	-14,38	-3,68
16.6_C	noordgevel	7,50	-2,89	-7,41	-13,78	-3,08
16.7_A	westgevel	1,50	1,35	-3,17	-9,54	1,16
16.7_B	westgevel	4,50	3,20	-1,32	-7,68	3,02
16.7_C	westgevel	7,50	3,99	-0,53	-6,90	3,80
16.8_A	westgevel	1,50	-2,24	-6,76	-13,13	-2,43
16.8_B	westgevel	4,50	1,18	-3,34	-9,70	1,00
16.8_C	westgevel	7,50	3,71	-0,81	-7,17	3,53
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	-2,52	-7,04	-13,40	-2,70
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	-0,34	-4,86	-11,22	-0,52
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	0,89	-3,63	-9,99	0,71
17.2_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.2_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.2_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.4_A	zuidgevel	1,50	-2,01	-6,53	-12,89	-2,19
17.4_B	zuidgevel	4,50	-0,52	-5,04	-11,41	-0,71
17.4_C	zuidgevel	7,50	0,40	-4,12	-10,48	0,22
17.5_A	westgevel	1,50	0,75	-3,77	-10,14	0,56
17.5_B	westgevel	4,50	3,17	-1,35	-7,71	2,99
17.5_C	westgevel	7,50	4,65	0,13	-6,23	4,47
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	-0,60	-5,12	-11,48	-0,78
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	0,71	-3,81	-10,17	0,53
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	1,28	-3,24	-9,61	1,09
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	-2,19	-6,72	-13,08	-2,38
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	-0,80	-5,32	-11,68	-0,98
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	-0,16	-4,68	-11,05	-0,35
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	-9,42	-13,94	-20,30	-9,60
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	-8,12	-12,64	-19,00	-8,30
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	-7,66	-12,18	-18,54	-7,84
2.1_A	westzijde bv2	1,50	0,20	-4,32	-10,68	0,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	3,90	-0,62	-6,98	3,72
2.1_C	westzijde bv2	7,50	7,22	2,70	-3,66	7,04
2.1_D	westzijde bv2	10,50	10,82	6,30	-0,06	10,64
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	9,11	4,59	-1,77	8,93
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	8,67	4,15	-2,21	8,49
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	3,37	-1,15	-7,51	3,19
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	5,10	0,58	-5,78	4,92
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	6,16	1,64	-4,72	5,98
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	3,75	-0,77	-7,13	3,57
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	5,31	0,79	-5,57	5,13
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	6,41	1,89	-4,47	6,23
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	11,09	6,57	0,20	10,90
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	12,00	7,48	1,11	11,81
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	12,32	7,79	1,43	12,13
2.15_A	westzijde bv2	1,50	10,65	6,13	-0,24	10,46
2.15_B	westzijde bv2	4,50	11,70	7,18	0,81	11,51
2.15_C	westzijde bv2	7,50	12,04	7,52	1,15	11,85
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	--	--	--	--
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	--	--	--	--
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	--	--	--	--
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	--	--	--	--
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	-6,25	-10,77	-17,13	-6,43
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	-3,47	-7,99	-14,36	-3,66
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	-1,39	-5,91	-12,27	-1,57
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	-0,95	-5,47	-11,84	-1,14
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	7,70	3,18	-3,18	7,52
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	8,94	4,42	-1,94	8,76
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	9,50	4,98	-1,39	9,31
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	10,66	6,14	-0,23	10,47
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	--	--	--	--
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	--	--	--	--
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	--	--	--	--
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	--	--	--	--
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	1,79	-2,73	-9,09	1,61
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	3,42	-1,10	-7,46	3,24
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	3,40	-1,12	-7,48	3,22
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	0,55	-3,97	-10,33	0,37
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	3,24	-1,28	-7,64	3,06
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	4,93	0,41	-5,95	4,75
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	5,85	1,33	-5,03	5,67
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	6,36	1,84	-4,53	6,17
2.8_D	westzijde bv2	10,50	8,47	3,95	-2,42	8,28
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	9,68	5,16	-1,20	9,50
3.1_A	westzijde bv3	1,50	0,52	-4,00	-10,36	0,34
3.1_B	westzijde bv3	4,50	2,66	-1,86	-8,23	2,47
3.1_C	westzijde bv3	7,50	5,24	0,72	-5,64	5,06
3.1_D	westzijde bv3	10,50	6,47	1,95	-4,42	6,28
3.10_A	westzijde bv3	1,50	0,35	-4,17	-10,53	0,17
3.10_B	westzijde bv3	4,50	2,65	-1,87	-8,23	2,47
3.10_C	westzijde bv3	7,50	4,80	0,28	-6,08	4,62
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	-0,23	-4,75	-11,11	-0,41
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	-2,54	-7,06	-13,43	-2,73
3.2_A	westzijde bv3	1,50	3,20	-1,32	-7,68	3,02
3.2_B	westzijde bv3	4,50	4,68	0,16	-6,20	4,50
3.2_C	westzijde bv3	7,50	6,40	1,88	-4,49	6,21
3.2_D	westzijde bv3	10,50	7,29	2,77	-3,59	7,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	2,13	-2,39	-8,75	1,95
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	3,04	-1,48	-7,84	2,86
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	2,70	-1,82	-8,19	2,51
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	3,40	-1,12	-7,49	3,21
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	1,22	-3,30	-9,66	1,04
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	1,50	-3,02	-9,38	1,32
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	0,60	-3,92	-10,29	0,41
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	0,85	-3,67	-10,04	0,66
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	0,60	-3,92	-10,28	0,42
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	1,54	-2,98	-9,34	1,36
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	0,44	-4,09	-10,45	0,25
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	0,67	-3,85	-10,22	0,48
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	-0,48	-5,00	-11,36	-0,66
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	0,83	-3,69	-10,06	0,64
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	1,35	-3,17	-9,53	1,17
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	-5,45	-9,98	-16,34	-5,64
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	1,27	-3,25	-9,61	1,09
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	2,68	-1,84	-8,20	2,50
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	3,37	-1,15	-7,51	3,19
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	2,90	-1,62	-7,98	2,72
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	0,92	-3,60	-9,96	0,74
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	2,22	-2,30	-8,67	2,03
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	2,77	-1,75	-8,12	2,58
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	-4,42	-8,94	-15,30	-4,60
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	-3,10	-7,62	-13,99	-3,29
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	-2,60	-7,12	-13,48	-2,78
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	7,62	3,10	-3,26	7,44
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	-0,94	-5,46	-11,82	-1,12
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	0,10	-4,42	-10,78	-0,08
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	0,49	-4,03	-10,39	0,31
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	-2,80	-7,32	-13,68	-2,98
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	-0,97	-5,49	-11,86	-1,16
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	0,25	-4,27	-10,63	0,07
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	0,53	-3,99	-10,35	0,35
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	1,22	-3,30	-9,66	1,04
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	-0,38	-4,90	-11,26	-0,56
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	1,78	-2,74	-9,11	1,59
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	3,17	-1,35	-7,72	2,98
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	3,50	-1,02	-7,38	3,32
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	-0,36	-4,88	-11,25	-0,55
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	1,62	-2,90	-9,26	1,44
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	3,37	-1,15	-7,51	3,19
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	3,43	-1,09	-7,46	3,24
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	3,48	-1,04	-7,41	3,29
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	-3,34	-7,87	-14,23	-3,53
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	-2,49	-7,01	-13,38	-2,68
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	-2,10	-6,62	-12,99	-2,29
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	-5,62	-10,14	-16,50	-5,80
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	-4,02	-8,54	-14,90	-4,20
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	-2,60	-7,12	-13,48	-2,78
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	0,53	-3,99	-10,35	0,35
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	2,87	-1,65	-8,02	2,68
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	4,66	0,14	-6,23	4,47
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	7,00	2,48	-3,89	6,81
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	8,63	4,11	-2,26	8,44
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	10,87	6,35	-0,02	10,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	7,61	3,09	-3,28	7,42
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	9,06	4,54	-1,82	8,88
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	9,89	5,37	-0,99	9,71
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	10,92	6,40	0,03	10,73
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	6,59	2,07	-4,30	6,40
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	8,00	3,48	-2,89	7,81
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	8,96	4,44	-1,93	8,77
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	9,72	5,20	-1,16	9,54
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	6,20	1,68	-4,68	6,02
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	7,58	3,06	-3,31	7,39
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	8,23	3,71	-2,66	8,04
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	9,06	4,54	-1,82	8,88
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	1,72	-2,80	-9,16	1,54
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	2,91	-1,61	-7,97	2,73
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	4,14	-0,38	-6,74	3,96
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	4,58	0,05	-6,31	4,39
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	1,20	-3,32	-9,68	1,02
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	2,49	-2,03	-8,39	2,31
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	3,11	-1,41	-7,77	2,93
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	3,43	-1,09	-7,45	3,25
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	-1,58	-6,10	-12,46	-1,76
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	-0,19	-4,71	-11,07	-0,37
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	-2,80	-7,32	-13,69	-2,99
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	-1,86	-6,38	-12,74	-2,04
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	-0,30	-4,83	-11,19	-0,49
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	0,31	-4,21	-10,58	0,12
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	0,74	-3,78	-10,14	0,56
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	-2,10	-6,62	-12,98	-2,28
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	-1,16	-5,68	-12,04	-1,34
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	-0,72	-5,24	-11,61	-0,91
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	-0,44	-4,96	-11,32	-0,62
5.8_A	westzijde bv5	1,50	2,56	-1,96	-8,33	2,37
5.8_B	westzijde bv5	4,50	4,24	-0,28	-6,64	4,06
5.8_C	westzijde bv5	7,50	5,17	0,65	-5,72	4,98
5.8_D	westzijde bv5	10,50	5,62	1,10	-5,27	5,43
5.9_A	westzijde bv5	1,50	2,08	-2,44	-8,80	1,90
5.9_B	westzijde bv5	4,50	3,41	-1,11	-7,47	3,23
5.9_C	westzijde bv5	7,50	4,15	-0,37	-6,73	3,97
5.9_D	westzijde bv5	10,50	4,63	0,11	-6,26	4,44
6.1_A	westzijde bv6	1,50	3,22	-1,30	-7,66	3,04
6.1_B	westzijde bv6	4,50	4,79	0,27	-6,10	4,60
6.1_C	westzijde bv6	7,50	6,67	2,15	-4,21	6,49
6.1_D	westzijde bv6	10,50	5,46	0,94	-5,42	5,28
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	4,91	0,39	-5,97	4,73
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	6,35	1,82	-4,54	6,16
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	6,98	2,46	-3,90	6,80
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	5,99	1,47	-4,89	5,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	4,78	0,26	-6,11	4,59
6.2_B	westzijde bv6	4,50	5,90	1,38	-4,99	5,71
6.2_C	westzijde bv6	7,50	6,50	1,98	-4,38	6,32
6.2_D	westzijde bv6	10,50	6,79	2,27	-4,09	6,61
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	0,07	-4,45	-10,81	-0,11
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	1,09	-3,43	-9,80	0,90
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	1,61	-2,91	-9,28	1,42
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	1,98	-2,54	-8,90	1,80
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	1,73	-2,79	-9,15	1,55
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	2,95	-1,57	-7,93	2,77
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	3,64	-0,88	-7,24	3,46
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	3,92	-0,61	-6,97	3,73
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	-3,47	-7,99	-14,35	-3,65
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	-2,06	-6,59	-12,95	-2,25
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	-1,38	-5,90	-12,27	-1,57
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	-0,67	-5,19	-11,56	-0,86
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	0,62	-3,90	-10,26	0,44
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	1,97	-2,55	-8,92	1,78
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	3,26	-1,26	-7,63	3,07
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	3,91	-0,61	-6,97	3,73
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	2,33	-2,19	-8,56	2,14
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	3,54	-0,98	-7,35	3,35
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	4,13	-0,39	-6,75	3,95
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	4,50	-0,02	-6,38	4,32
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	4,05	-0,47	-6,84	3,86
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	5,27	0,75	-5,61	5,09
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	6,09	1,57	-4,79	5,91
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	6,59	2,07	-4,29	6,41
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	3,48	-1,04	-7,40	3,30
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	4,68	0,16	-6,21	4,49
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	5,55	1,03	-5,33	5,37
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	6,14	1,62	-4,74	5,96
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	3,46	-1,06	-7,43	3,27
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	4,51	-0,01	-6,37	4,33
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	5,10	0,58	-5,78	4,92
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	5,47	0,95	-5,42	5,28
7.10_A	westzijde bv7	1,50	4,47	-0,05	-6,41	4,29
7.10_B	westzijde bv7	4,50	5,66	1,14	-5,22	5,48
7.10_C	westzijde bv7	7,50	6,21	1,69	-4,67	6,03
7.10_D	westzijde bv7	10,50	6,59	2,07	-4,30	6,40
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	2,36	-2,16	-8,52	2,18
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	3,73	-0,80	-7,16	3,54
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	4,28	-0,24	-6,61	4,09
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	4,65	0,13	-6,24	4,46
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	2,60	-1,92	-8,28	2,42
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	3,62	-0,90	-7,26	3,44
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	3,28	-1,24	-7,60	3,10
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	3,64	-0,88	-7,24	3,46
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	-2,53	-7,05	-13,42	-2,72
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	-1,37	-5,89	-12,25	-1,55
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	-13,14	-17,66	-24,03	-13,33
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	-12,90	-17,42	-23,78	-13,08
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	1,12	-3,40	-9,76	0,94
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	2,24	-2,28	-8,65	2,05
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	-1,65	-6,17	-12,54	-1,84
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	-4,73	-9,25	-15,61	-4,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	1,50	-3,02	-9,38	1,32
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	2,76	-1,76	-8,12	2,58
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	2,21	-2,31	-8,67	2,03
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	-0,76	-5,28	-11,64	-0,94
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	2,54	-1,98	-8,35	2,35
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	4,10	-0,42	-6,78	3,92
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	4,05	-0,47	-6,84	3,86
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	0,10	-4,42	-10,78	-0,08
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	-0,21	-4,73	-11,10	-0,40
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	0,90	-3,62	-9,98	0,72
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	0,75	-3,77	-10,13	0,57
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	0,24	-4,28	-10,65	0,05
7.9_A	westzijde bv7	1,50	4,35	-0,17	-6,53	4,17
7.9_B	westzijde bv7	4,50	5,72	1,20	-5,16	5,54
7.9_C	westzijde bv7	7,50	6,77	2,25	-4,11	6,59
7.9_D	westzijde bv7	10,50	8,26	3,74	-2,63	8,07
8.1_A	westzijde bv8	1,50	14,13	9,61	3,24	13,94
8.1_B	westzijde bv8	4,50	14,31	9,79	3,42	14,12
8.1_C	westzijde bv8	7,50	14,48	9,96	3,60	14,30
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	6,32	1,80	-4,57	6,13
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	7,20	2,68	-3,68	7,02
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	7,89	3,37	-2,99	7,71
8.2_A	westzijde bv8	1,50	15,58	11,06	4,69	15,39
8.2_B	westzijde bv8	4,50	16,46	11,94	5,58	16,28
8.2_C	westzijde bv8	7,50	17,12	12,60	6,24	16,94
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	13,47	8,95	2,58	13,28
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	14,51	9,99	3,63	14,33
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	15,74	11,22	4,86	15,56
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	9,12	4,60	-1,77	8,93
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	10,74	6,22	-0,15	10,55
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	12,44	7,92	1,56	12,26
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	7,37	2,85	-3,51	7,19
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	8,98	4,46	-1,90	8,80
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	9,88	5,36	-1,00	9,70
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	3,64	-0,88	-7,24	3,46
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	4,81	0,29	-6,08	4,62
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	5,64	1,12	-5,24	5,46
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	3,92	-0,60	-6,97	3,73
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	5,25	0,73	-5,64	5,06
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	5,82	1,30	-5,07	5,63
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	6,09	1,57	-4,79	5,91
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	7,27	2,75	-3,61	7,09
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	8,03	3,51	-2,85	7,85
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	6,68	2,16	-4,20	6,50
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	7,98	3,46	-2,90	7,80
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	8,62	4,10	-2,26	8,44
9.1_A	westzijde bv9	1,50	9,10	4,58	-1,78	8,92
9.1_B	westzijde bv9	4,50	10,61	6,09	-0,27	10,43
9.1_C	westzijde bv9	7,50	11,86	7,34	0,98	11,68
9.1_D	westzijde bv9	10,50	11,54	7,02	0,66	11,36
9.2_A	westzijde bv9	1,50	10,63	6,11	-0,25	10,45
9.2_B	westzijde bv9	4,50	12,12	7,60	1,23	11,93
9.2_C	westzijde bv9	7,50	13,27	8,75	2,39	13,09
9.2_D	westzijde bv9	10,50	13,45	8,93	2,56	13,26
9.3_A	westzijde bv9	1,50	10,50	5,98	-0,38	10,32
9.3_B	westzijde bv9	4,50	12,02	7,50	1,14	11,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost vd Vondelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	13,22	8,70	2,33	13,03
9.3_D	westzijde bv9	10,50	13,61	9,09	2,73	13,43
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	11,23	6,71	0,35	11,05
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	12,69	8,17	1,81	12,51
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	13,73	9,21	2,85	13,55
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	14,91	10,39	4,03	14,73
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	7,71	3,19	-3,17	7,53
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	9,56	5,04	-1,32	9,38
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	11,15	6,63	0,27	10,97
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	12,87	8,35	1,99	12,69
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	1,89	-2,63	-8,99	1,71
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	3,55	-0,97	-7,33	3,37
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	4,44	-0,08	-6,44	4,26
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	4,85	0,33	-6,03	4,67
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	3,12	-1,40	-7,76	2,94
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	5,06	0,54	-5,83	4,87
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	3,13	-1,39	-7,75	2,95
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	3,91	-0,61	-6,98	3,72
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	4,40	-0,12	-6,48	4,22
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	5,80	1,28	-5,08	5,62
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	6,49	1,97	-4,39	6,31
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	1,20	-3,32	-9,68	1,02
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	1,38	-3,14	-9,50	1,20
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	3,39	-1,13	-7,50	3,20
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	4,87	0,35	-6,01	4,69
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	-6,75	-11,27	-17,64	-6,94
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	-4,12	-8,64	-15,00	-4,30
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	-0,76	-5,28	-11,64	-0,94
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	-2,46	-6,98	-13,35	-2,65
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	-0,69	-5,21	-11,57	-0,87
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	0,35	-4,17	-10,54	0,16
JH.4_A	zuidgevel	4,00	1,88	-2,64	-9,01	1,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	0,15	-4,37	-10,74	-0,04
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	0,51	-4,01	-10,37	0,33
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	-1,02	-5,54	-11,90	-1,20
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	-0,53	-5,05	-11,41	-0,71
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	-3,24	-7,76	-14,13	-3,43
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	-1,85	-6,37	-12,74	-2,04
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	-1,28	-5,80	-12,17	-1,47
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	-3,23	-7,75	-14,11	-3,41
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	-8,85	-13,37	-19,73	-9,03
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	-7,75	-12,27	-18,64	-7,94
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	-7,23	-11,75	-18,11	-7,41
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	-6,91	-11,43	-17,80	-7,10
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	--	--	--	--
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	--	--	--	--
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	--	--	--	--
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	--	--	--	--
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	-0,83	-5,35	-11,72	-1,02
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	1,44	-3,08	-9,44	1,26
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	4,66	0,14	-6,22	4,48
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	8,56	4,03	-2,33	8,37
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	3,46	-1,06	-7,42	3,28
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	5,73	1,21	-5,15	5,55
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	8,28	3,76	-2,61	8,09
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	11,13	6,61	0,24	10,94
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	0,71	-3,81	-10,18	0,52
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	2,97	-1,55	-7,92	2,78
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	6,00	1,48	-4,88	5,82
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	7,79	3,27	-3,09	7,61
1.8_A	westzijde bv1	1,50	3,56	-0,96	-7,33	3,37
1.8_B	westzijde bv1	4,50	5,20	0,68	-5,68	5,02
1.8_C	westzijde bv1	7,50	6,49	1,97	-4,39	6,31
1.8_D	westzijde bv1	10,50	7,95	3,43	-2,93	7,77
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	12,12	7,60	1,24	11,94
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	14,03	9,51	3,14	13,84
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	15,94	11,42	5,06	15,76
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	17,84	13,32	6,96	17,66
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	12,75	8,23	1,86	12,56
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	14,77	10,25	3,89	14,59
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	16,76	12,24	5,88	16,58
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	18,70	14,18	7,81	18,51
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	15,38	10,86	4,49	15,19
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	17,61	13,09	6,73	17,43
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	19,94	15,42	9,06	19,76
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	23,36	18,84	12,47	23,17
10.4_A	westzijde bv10	1,50	15,47	10,95	4,58	15,28
10.4_B	westzijde bv10	4,50	16,67	12,15	5,78	16,48
10.4_C	westzijde bv10	7,50	17,94	13,42	7,06	17,76
10.4_D	westzijde bv10	10,50	19,84	15,32	8,96	19,66
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	10,38	5,86	-0,50	10,20
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	11,66	7,14	0,77	11,47
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	12,44	7,92	1,55	12,25
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	13,37	8,85	2,49	13,19
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	4,01	-0,51	-6,88	3,82
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	5,48	0,96	-5,40	5,30
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	6,34	1,82	-4,54	6,16
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	6,93	2,41	-3,96	6,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	4,51	-0,01	-6,37	4,33
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	5,74	1,22	-5,14	5,56
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	6,26	1,74	-4,63	6,07
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	6,99	2,47	-3,89	6,81
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	19,34	14,82	8,46	19,16
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	19,57	15,05	8,69	19,39
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	19,77	15,25	8,88	19,58
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	20,40	15,88	9,52	20,22
11.1_A	westzijde bv11	1,50	9,04	4,52	-1,85	8,85
11.1_B	westzijde bv11	4,50	10,56	6,04	-0,33	10,37
11.1_C	westzijde bv11	7,50	12,20	7,67	1,31	12,01
11.1_D	westzijde bv11	10,50	13,27	8,75	2,38	13,08
11.2_A	westzijde bv11	1,50	9,01	4,49	-1,88	8,82
11.2_B	westzijde bv11	4,50	10,67	6,15	-0,21	10,49
11.2_C	westzijde bv11	7,50	12,09	7,57	1,21	11,91
11.2_D	westzijde bv11	10,50	13,36	8,84	2,47	13,17
11.3_A	westzijde bv11	1,50	7,77	3,25	-3,12	7,58
11.3_B	westzijde bv11	4,50	9,21	4,69	-1,68	9,02
11.3_C	westzijde bv11	7,50	10,69	6,17	-0,19	10,51
11.3_D	westzijde bv11	10,50	11,66	7,14	0,78	11,48
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	5,21	0,69	-5,68	5,02
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	6,03	1,51	-4,85	5,85
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	7,05	2,53	-3,84	6,86
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	5,72	1,20	-5,17	5,53
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	10,95	6,43	0,06	10,76
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	12,58	8,06	1,70	12,40
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	13,91	9,39	3,03	13,73
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	14,76	10,24	3,87	14,57
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	10,41	5,89	-0,47	10,23
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	12,17	7,65	1,28	11,98
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	12,64	8,12	1,76	12,46
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	13,49	8,97	2,60	13,30
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	12,98	8,46	2,09	12,79
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	13,91	9,39	3,02	13,72
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	14,10	9,58	3,21	13,91
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	14,30	9,78	3,42	14,12
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	12,12	7,60	1,23	11,93
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	13,33	8,81	2,44	13,14
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	15,06	10,54	4,18	14,88
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	16,94	12,42	6,05	16,75
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	11,43	6,91	0,54	11,24
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	13,25	8,73	2,37	13,07
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	14,80	10,28	3,92	14,62
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	16,47	11,95	5,59	16,29
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	12,57	8,05	1,68	12,38
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	14,09	9,57	3,20	13,90
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	15,62	11,10	4,73	15,43
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	17,23	12,70	6,34	17,04
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	10,19	5,67	-0,69	10,01
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	12,03	7,51	1,15	11,85
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	13,55	9,03	2,67	13,37
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	15,40	10,88	4,52	15,22
12.4_A	westzijde bv12	1,50	6,37	1,85	-4,51	6,19
12.4_B	westzijde bv12	4,50	8,03	3,51	-2,85	7,85
12.4_C	westzijde bv12	7,50	9,42	4,90	-1,46	9,24
12.4_D	westzijde bv12	10,50	10,51	5,99	-0,38	10,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	4,36	-0,16	-6,52	4,18
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	5,81	1,29	-5,07	5,63
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	5,81	1,29	-5,07	5,63
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	4,25	-0,27	-6,64	4,06
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	5,04	0,52	-5,84	4,86
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	5,95	1,43	-4,94	5,76
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	6,58	2,06	-4,30	6,40
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	5,54	1,02	-5,34	5,36
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	10,92	6,40	0,03	10,73
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	12,04	7,52	1,15	11,85
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	12,95	8,43	2,06	12,76
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	13,93	9,41	3,04	13,74
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	8,31	3,79	-2,57	8,13
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	9,86	5,34	-1,02	9,68
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	11,15	6,63	0,27	10,97
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	12,84	8,32	1,95	12,65
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	8,08	3,56	-2,80	7,90
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	9,85	5,33	-1,03	9,67
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	11,35	6,83	0,47	11,17
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	12,59	8,07	1,71	12,41
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	12,50	7,98	1,61	12,31
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	13,92	9,40	3,04	13,74
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	15,42	10,90	4,53	15,23
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	16,58	12,06	5,70	16,40
13.4_A	westzijde bv13	1,50	5,76	1,24	-5,13	5,57
13.4_B	westzijde bv13	4,50	7,03	2,51	-3,85	6,85
13.4_C	westzijde bv13	7,50	8,03	3,51	-2,85	7,85
13.4_D	westzijde bv13	10,50	9,19	4,67	-1,69	9,01
13.5_A	westzijde bv13	1,50	5,79	1,27	-5,09	5,61
13.5_B	westzijde bv13	4,50	7,36	2,84	-3,52	7,18
13.5_C	westzijde bv13	7,50	8,33	3,81	-2,56	8,14
13.5_D	westzijde bv13	10,50	8,48	3,96	-2,40	8,30
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	3,46	-1,06	-7,42	3,28
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	4,79	0,27	-6,10	4,60
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	4,88	0,36	-6,01	4,69
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	2,94	-1,58	-7,94	2,76
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	15,30	10,78	4,41	15,11
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	16,34	11,82	5,45	16,15
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	17,02	12,50	6,14	16,84
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	13,38	8,86	2,50	13,20
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	14,36	9,84	3,47	14,17
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	15,00	10,48	4,12	14,82
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	-1,73	-6,25	-12,61	-1,91
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	-0,55	-5,07	-11,43	-0,73
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	0,01	-4,51	-10,87	-0,17
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	3,63	-0,89	-7,25	3,45
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	5,98	1,46	-4,90	5,80
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	7,94	3,42	-2,94	7,76
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	4,36	-0,16	-6,53	4,17
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	5,94	1,42	-4,95	5,75
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	7,48	2,96	-3,41	7,29
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	--	--	--	--
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	--	--	--	--
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	--	--	--	--
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	7,18	2,66	-3,70	7,00
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	8,48	3,96	-2,40	8,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	9,41	4,89	-1,48	9,22
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	9,55	5,03	-1,33	9,37
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	11,19	6,67	0,31	11,01
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	12,56	8,04	1,68	12,38
16.1_A	zuidgevel	1,50	1,12	-3,40	-9,77	0,93
16.1_B	zuidgevel	4,50	3,91	-0,61	-6,98	3,72
16.1_C	zuidgevel	7,50	5,48	0,96	-5,41	5,29
16.2_A	zuidgevel	1,50	2,45	-2,07	-8,43	2,27
16.2_B	zuidgevel	4,50	4,50	-0,02	-6,39	4,31
16.2_C	zuidgevel	7,50	5,82	1,30	-5,06	5,64
16.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	3,78	-0,74	-7,10	3,60
16.5_B	noordgevel	4,50	5,46	0,94	-5,42	5,28
16.5_C	noordgevel	7,50	6,57	2,05	-4,32	6,38
16.6_A	noordgevel	1,50	4,19	-0,33	-6,69	4,01
16.6_B	noordgevel	4,50	5,94	1,42	-4,94	5,76
16.6_C	noordgevel	7,50	7,10	2,58	-3,78	6,92
16.7_A	westgevel	1,50	7,24	2,72	-3,65	7,05
16.7_B	westgevel	4,50	9,21	4,69	-1,67	9,03
16.7_C	westgevel	7,50	10,42	5,90	-0,46	10,24
16.8_A	westgevel	1,50	2,70	-1,82	-8,18	2,52
16.8_B	westgevel	4,50	6,38	1,86	-4,50	6,20
16.8_C	westgevel	7,50	8,57	4,05	-2,31	8,39
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	2,46	-2,06	-8,42	2,28
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	4,50	-0,03	-6,39	4,31
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	5,39	0,87	-5,49	5,21
17.2_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.2_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.2_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.4_A	zuidgevel	1,50	-8,51	-13,03	-19,39	-8,69
17.4_B	zuidgevel	4,50	-6,95	-11,47	-17,84	-7,14
17.4_C	zuidgevel	7,50	-6,37	-10,89	-17,25	-6,55
17.5_A	westgevel	1,50	5,70	1,18	-5,19	5,51
17.5_B	westgevel	4,50	7,71	3,19	-3,17	7,53
17.5_C	westgevel	7,50	7,52	3,00	-3,36	7,34
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	9,17	4,65	-1,71	8,99
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	11,12	6,60	0,24	10,94
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	12,13	7,61	1,25	11,95
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	7,21	2,69	-3,67	7,03
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	9,27	4,75	-1,62	9,08
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	11,38	6,86	0,49	11,19
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	--	--	--	--
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	3,68	-0,84	-7,20	3,50
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	5,27	0,75	-5,62	5,08
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	6,37	1,85	-4,52	6,18
2.1_A	westzijde bv2	1,50	5,04	0,52	-5,84	4,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	7,51	2,99	-3,37	7,33
2.1_C	westzijde bv2	7,50	8,57	4,05	-2,31	8,39
2.1_D	westzijde bv2	10,50	8,98	4,46	-1,91	8,79
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	10,05	5,53	-0,83	9,87
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	10,33	5,81	-0,56	10,14
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	6,58	2,06	-4,30	6,40
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	8,40	3,88	-2,49	8,21
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	10,24	5,72	-0,65	10,05
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	6,00	1,48	-4,89	5,81
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	7,04	2,52	-3,84	6,86
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	9,14	4,62	-1,74	8,96
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	4,80	0,28	-6,08	4,62
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	6,88	2,36	-4,01	6,69
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	8,89	4,37	-1,99	8,71
2.15_A	westzijde bv2	1,50	5,55	1,03	-5,33	5,37
2.15_B	westzijde bv2	4,50	7,51	2,99	-3,37	7,33
2.15_C	westzijde bv2	7,50	9,21	4,69	-1,68	9,02
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	2,78	-1,74	-8,10	2,60
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	4,44	-0,08	-6,44	4,26
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	1,48	-3,05	-9,41	1,29
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	1,30	-3,22	-9,58	1,12
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	2,97	-1,55	-7,92	2,78
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	4,95	0,43	-5,94	4,76
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	6,00	1,48	-4,89	5,81
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	6,78	2,26	-4,11	6,59
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	0,92	-3,60	-9,96	0,74
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	3,12	-1,40	-7,76	2,94
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	5,43	0,91	-5,45	5,25
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	6,90	2,37	-3,99	6,71
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	3,71	-0,81	-7,17	3,53
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	5,37	0,85	-5,52	5,18
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	3,08	-1,44	-7,80	2,90
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	3,72	-0,80	-7,16	3,54
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	5,08	0,56	-5,80	4,90
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	6,80	2,28	-4,08	6,62
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	7,99	3,47	-2,90	7,80
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	5,93	1,41	-4,95	5,75
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	6,17	1,65	-4,72	5,98
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	7,85	3,33	-3,03	7,67
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	9,60	5,08	-1,29	9,41
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	10,18	5,66	-0,70	10,00
2.8_D	westzijde bv2	10,50	14,13	9,61	3,25	13,95
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	11,65	7,13	0,77	11,47
3.1_A	westzijde bv3	1,50	5,63	1,11	-5,26	5,44
3.1_B	westzijde bv3	4,50	6,76	2,24	-4,13	6,57
3.1_C	westzijde bv3	7,50	9,15	4,63	-1,73	8,97
3.1_D	westzijde bv3	10,50	12,41	7,89	1,53	12,23
3.10_A	westzijde bv3	1,50	7,22	2,70	-3,67	7,03
3.10_B	westzijde bv3	4,50	8,42	3,90	-2,46	8,24
3.10_C	westzijde bv3	7,50	10,59	6,07	-0,30	10,40
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	8,14	3,62	-2,74	7,96
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	10,07	5,55	-0,81	9,89
3.2_A	westzijde bv3	1,50	15,08	10,56	4,19	14,89
3.2_B	westzijde bv3	4,50	16,33	11,81	5,45	16,15
3.2_C	westzijde bv3	7,50	16,73	12,20	5,84	16,54
3.2_D	westzijde bv3	10,50	17,28	12,75	6,39	17,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	6,65	2,13	-4,24	6,46
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	8,47	3,95	-2,42	8,28
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	10,40	5,88	-0,49	10,21
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	12,56	8,04	1,67	12,37
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	4,01	-0,51	-6,87	3,83
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	6,21	1,69	-4,67	6,03
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	8,49	3,97	-2,39	8,31
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	10,10	5,58	-0,78	9,92
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	5,33	0,81	-5,55	5,15
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	7,12	2,60	-3,76	6,94
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	5,54	1,02	-5,34	5,36
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	--	--	--	--
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	2,86	-1,66	-8,02	2,68
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	-11,96	-16,49	-22,85	-12,15
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	--	--	--	--
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	--	--	--	--
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	5,70	1,18	-5,18	5,52
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	8,09	3,57	-2,79	7,91
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	10,38	5,86	-0,50	10,20
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	11,25	6,73	0,37	11,07
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	5,11	0,59	-5,77	4,93
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	7,46	2,94	-3,42	7,28
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	10,00	5,48	-0,88	9,82
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	4,55	0,03	-6,33	4,37
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	6,85	2,33	-4,03	6,67
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	9,50	4,98	-1,39	9,31
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	0,05	-4,47	-10,84	-0,14
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	20,14	15,62	9,26	19,96
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	21,07	16,55	10,18	20,88
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	22,26	17,74	11,37	22,07
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	23,76	19,24	12,87	23,57
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	18,65	14,13	7,76	18,46
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	19,22	14,70	8,33	19,03
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	19,67	15,15	8,78	19,48
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	20,98	16,46	10,10	20,80
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	2,70	-1,82	-8,18	2,52
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	4,01	-0,51	-6,87	3,83
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	5,40	0,88	-5,48	5,22
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	7,17	2,65	-3,72	6,98
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	2,91	-1,61	-7,97	2,73
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	4,84	0,32	-6,04	4,66
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	7,32	2,80	-3,56	7,14
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	10,81	6,29	-0,08	10,62
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	0,45	-4,07	-10,43	0,27
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	-4,17	-8,69	-15,06	-4,36
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	-2,88	-7,40	-13,76	-3,06
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	-2,20	-6,72	-13,08	-2,38
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	-1,80	-6,32	-12,68	-1,98
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	-0,15	-4,67	-11,04	-0,34
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	0,87	-3,66	-10,02	0,68
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	2,32	-2,20	-8,56	2,14
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	4,26	-0,26	-6,62	4,08
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	6,78	2,26	-4,11	6,59
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	3,49	-1,03	-7,39	3,31
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	4,73	0,21	-6,16	4,54
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	5,56	1,04	-5,32	5,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	5,31	0,79	-5,58	5,12
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	6,56	2,04	-4,32	6,38
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	7,71	3,19	-3,17	7,53
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	9,32	4,80	-1,57	9,13
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	6,91	2,39	-3,97	6,73
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	8,28	3,76	-2,60	8,10
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	9,52	5,00	-1,36	9,34
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	10,98	6,45	0,09	10,79
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	18,96	14,44	8,07	18,77
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	19,79	15,27	8,91	19,61
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	20,61	16,09	9,73	20,43
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	21,42	16,90	10,53	21,23
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	15,52	11,00	4,63	15,33
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	16,07	11,54	5,18	15,88
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	16,37	11,85	5,49	16,19
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	17,05	12,53	6,16	16,86
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	12,98	8,46	2,10	12,80
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	13,89	9,37	3,00	13,70
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	14,70	10,18	3,81	14,51
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	16,04	11,52	5,16	15,86
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	--	--	--	--
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	--	--	--	--
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	--	--	--	--
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	--	--	--	--
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	11,65	7,13	0,77	11,47
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	12,56	8,04	1,68	12,38
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	13,01	8,49	2,12	12,82
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	14,03	9,51	3,14	13,84
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	24,74	20,22	13,85	24,55
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	24,83	20,31	13,95	24,65
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	25,34	20,82	14,45	25,15
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	25,96	21,44	15,07	25,77
5.8_A	westzijde bv5	1,50	10,00	5,48	-0,88	9,82
5.8_B	westzijde bv5	4,50	11,85	7,33	0,97	11,67
5.8_C	westzijde bv5	7,50	15,02	10,50	4,14	14,84
5.8_D	westzijde bv5	10,50	18,76	14,24	7,87	18,57
5.9_A	westzijde bv5	1,50	15,08	10,56	4,20	14,90
5.9_B	westzijde bv5	4,50	15,65	11,13	4,76	15,46
5.9_C	westzijde bv5	7,50	16,39	11,87	5,50	16,20
5.9_D	westzijde bv5	10,50	17,96	13,44	7,07	17,77
6.1_A	westzijde bv6	1,50	26,44	21,92	15,56	26,26
6.1_B	westzijde bv6	4,50	27,73	23,21	16,84	27,54
6.1_C	westzijde bv6	7,50	28,69	24,17	17,80	28,50
6.1_D	westzijde bv6	10,50	29,34	24,82	18,45	29,15
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	13,53	9,01	2,64	13,34
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	14,12	9,60	3,24	13,94
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	14,78	10,26	3,89	14,59
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	15,46	10,94	4,57	15,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	30,90	26,38	20,01	30,71
6.2_B	westzijde bv6	4,50	32,50	27,98	21,61	32,31
6.2_C	westzijde bv6	7,50	33,27	28,75	22,39	33,09
6.2_D	westzijde bv6	10,50	33,55	29,03	22,66	33,36
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	30,01	25,49	19,12	29,82
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	31,49	26,97	20,61	31,31
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	32,38	27,86	21,49	32,19
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	32,67	28,15	21,79	32,49
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	27,77	23,25	16,88	27,58
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	28,81	24,29	17,92	28,62
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	29,68	25,16	18,79	29,49
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	30,37	25,85	19,48	30,18
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	4,73	0,21	-6,16	4,54
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	5,83	1,31	-5,05	5,65
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	6,11	1,59	-4,78	5,92
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	2,25	-2,27	-8,63	2,07
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	23,52	19,00	12,63	23,33
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	23,89	19,37	13,00	23,70
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	24,28	19,76	13,39	24,09
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	25,04	20,52	14,15	24,85
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	8,03	3,51	-2,85	7,85
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	10,00	5,48	-0,88	9,82
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	12,07	7,55	1,18	11,88
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	13,77	9,25	2,89	13,59
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	14,15	9,63	3,26	13,96
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	14,73	10,21	3,85	14,55
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	15,24	10,72	4,36	15,06
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	16,83	12,31	5,95	16,65
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	12,98	8,46	2,09	12,79
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	13,82	9,30	2,93	13,63
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	14,56	10,04	3,67	14,37
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	4,41	-0,11	-6,47	4,23
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	24,52	20,00	13,64	24,34
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	25,75	21,23	14,87	25,57
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	26,69	22,17	15,81	26,51
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	27,47	22,95	16,58	27,28
7.10_A	westzijde bv7	1,50	37,71	33,19	26,83	37,53
7.10_B	westzijde bv7	4,50	38,79	34,27	27,91	38,61
7.10_C	westzijde bv7	7,50	39,00	34,48	28,12	38,82
7.10_D	westzijde bv7	10,50	38,95	34,43	28,06	38,76
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	21,37	16,85	10,48	21,18
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	22,39	17,87	11,50	22,20
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	23,33	18,81	12,44	23,14
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	23,97	19,45	13,09	23,79
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	22,94	18,42	12,05	22,75
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	23,47	18,95	12,58	23,28
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	23,88	19,36	12,99	23,69
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	24,41	19,89	13,52	24,22
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	13,24	8,72	2,36	13,06
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	14,13	9,60	3,24	13,94
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	14,51	9,99	3,62	14,32
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	8,78	4,26	-2,10	8,60
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	11,14	6,62	0,25	10,95
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	11,96	7,44	1,07	11,77
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	12,38	7,86	1,50	12,20
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	12,94	8,42	2,06	12,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	12,73	8,21	1,85	12,55
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	13,75	9,22	2,86	13,56
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	14,45	9,93	3,56	14,26
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	15,55	11,03	4,66	15,36
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	15,37	10,85	4,48	15,18
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	16,79	12,27	5,91	16,61
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	18,13	13,61	7,24	17,94
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	19,49	14,97	8,61	19,31
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	18,07	13,55	7,18	17,88
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	20,44	15,92	9,55	20,25
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	21,51	16,99	10,63	21,33
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	22,17	17,65	11,28	21,98
7.9_A	westzijde bv7	1,50	36,95	32,43	26,06	36,76
7.9_B	westzijde bv7	4,50	37,99	33,47	27,10	37,80
7.9_C	westzijde bv7	7,50	38,02	33,50	27,14	37,84
7.9_D	westzijde bv7	10,50	37,89	33,37	27,00	37,70
8.1_A	westzijde bv8	1,50	34,28	29,76	23,39	34,09
8.1_B	westzijde bv8	4,50	36,33	31,81	25,44	36,14
8.1_C	westzijde bv8	7,50	36,79	32,27	25,90	36,60
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	38,92	34,40	28,04	38,74
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	40,60	36,08	29,72	40,42
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	40,83	36,31	29,94	40,64
8.2_A	westzijde bv8	1,50	24,53	20,01	13,64	24,34
8.2_B	westzijde bv8	4,50	26,47	21,95	15,59	26,29
8.2_C	westzijde bv8	7,50	27,94	23,42	17,05	27,75
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	7,33	2,81	-3,56	7,14
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	8,77	4,25	-2,12	8,58
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	9,88	5,36	-1,01	9,69
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	9,66	5,14	-1,22	9,48
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	11,24	6,72	0,36	11,06
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	12,80	8,28	1,92	12,62
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	8,03	3,51	-2,86	7,84
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	9,45	4,93	-1,43	9,27
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	10,75	6,23	-0,13	10,57
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	14,85	10,33	3,96	14,66
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	16,25	11,73	5,36	16,06
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	17,47	12,95	6,59	17,29
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	20,24	15,72	9,35	20,05
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	22,17	17,65	11,28	21,98
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	22,47	17,95	11,58	22,28
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	34,48	29,96	23,59	34,29
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	36,63	32,11	25,74	36,44
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	37,03	32,51	26,14	36,84
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	37,85	33,33	26,96	37,66
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	39,79	35,27	28,90	39,60
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	40,02	35,50	29,13	39,83
9.1_A	westzijde bv9	1,50	12,02	7,50	1,13	11,83
9.1_B	westzijde bv9	4,50	14,11	9,59	3,22	13,92
9.1_C	westzijde bv9	7,50	15,93	11,41	5,04	15,74
9.1_D	westzijde bv9	10,50	17,82	13,30	6,94	17,64
9.2_A	westzijde bv9	1,50	11,20	6,68	0,32	11,02
9.2_B	westzijde bv9	4,50	12,54	8,02	1,65	12,35
9.2_C	westzijde bv9	7,50	13,95	9,43	3,07	13,77
9.2_D	westzijde bv9	10,50	15,42	10,90	4,53	15,23
9.3_A	westzijde bv9	1,50	9,80	5,28	-1,08	9,62
9.3_B	westzijde bv9	4,50	11,04	6,52	0,16	10,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lekstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	12,88	8,36	2,00	12,70
9.3_D	westzijde bv9	10,50	14,34	9,82	3,45	14,15
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	8,36	3,84	-2,53	8,17
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	9,17	4,65	-1,71	8,99
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	10,57	6,05	-0,31	10,39
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	11,64	7,12	0,75	11,45
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	5,50	0,98	-5,38	5,32
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	7,41	2,89	-3,47	7,23
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	10,91	6,39	0,03	10,73
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	12,19	7,67	1,31	12,01
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	14,29	9,77	3,40	14,10
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	14,68	10,16	3,80	14,50
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	15,31	10,79	4,42	15,12
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	16,18	11,66	5,30	16,00
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	18,03	13,51	7,14	17,84
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	19,29	14,77	8,41	19,11
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	20,20	15,68	9,32	20,02
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	21,06	16,54	10,17	20,87
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	20,86	16,33	9,97	20,67
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	22,12	17,59	11,23	21,93
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	22,91	18,38	12,02	22,72
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	23,88	19,36	13,00	23,70
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	2,63	-1,89	-8,26	2,44
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	4,82	0,30	-6,06	4,64
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	7,35	2,83	-3,53	7,17
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	-2,90	-7,42	-13,78	-3,08
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	-0,36	-4,88	-11,24	-0,54
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	4,35	-0,17	-6,54	4,16
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	--	--	--	--
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	--	--	--	--
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	--	--	--	--
JH.4_A	zuidgevel	4,00	-0,14	-4,66	-11,02	-0,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	zuidzuide bv1	1,50	-3,77	-8,29	-14,65	-3,95
1.1_B	zuidzuide bv1	4,50	-1,69	-6,21	-12,57	-1,87
1.1_C	zuidzuide bv1	7,50	-0,80	-5,32	-11,69	-0,99
1.1_D	zuidzuide bv1	10,50	-0,12	-4,64	-11,00	-0,30
1.2_A	zuidzuide bv1	1,50	-14,32	-18,84	-25,20	-14,50
1.2_B	zuidzuide bv1	4,50	-13,09	-17,61	-23,97	-13,27
1.2_C	zuidzuide bv1	7,50	-12,75	-17,27	-23,63	-12,93
1.2_D	zuidzuide bv1	10,50	-12,62	-17,14	-23,50	-12,80
1.3_A	zuidzuide bv1	1,50	--	--	--	--
1.3_B	zuidzuide bv1	4,50	--	--	--	--
1.3_C	zuidzuide bv1	7,50	--	--	--	--
1.3_D	zuidzuide bv1	10,50	--	--	--	--
1.4_A	oostzijde bv1	1,50	-10,19	-14,71	-21,07	-10,37
1.4_B	oostzijde bv1	4,50	-8,81	-13,33	-19,69	-8,99
1.4_C	oostzijde bv1	7,50	-8,25	-12,77	-19,13	-8,43
1.4_D	oostzijde bv1	10,50	-7,85	-12,37	-18,73	-8,03
1.5_A	noordzijde bv1	1,50	-2,41	-6,93	-13,29	-2,59
1.5_B	noordzijde bv1	4,50	-0,19	-4,71	-11,07	-0,37
1.5_C	noordzijde bv1	7,50	1,55	-2,97	-9,33	1,37
1.5_D	noordzijde bv1	10,50	0,52	-4,00	-10,37	0,33
1.6_A	noordzijde bv1	1,50	-2,21	-6,73	-13,09	-2,39
1.6_B	noordzijde bv1	4,50	0,20	-4,32	-10,68	0,02
1.6_C	noordzijde bv1	7,50	1,75	-2,77	-9,14	1,56
1.6_D	noordzijde bv1	10,50	1,83	-2,69	-9,05	1,65
1.7_A	noordzijde bv1	1,50	-2,53	-7,05	-13,42	-2,72
1.7_B	noordzijde bv1	4,50	-0,12	-4,64	-11,00	-0,30
1.7_C	noordzijde bv1	7,50	1,31	-3,21	-9,57	1,13
1.7_D	noordzijde bv1	10,50	1,94	-2,58	-8,94	1,76
1.8_A	westzijde bv1	1,50	-2,57	-7,09	-13,45	-2,75
1.8_B	westzijde bv1	4,50	-0,79	-5,31	-11,67	-0,97
1.8_C	westzijde bv1	7,50	0,77	-3,75	-10,12	0,58
1.8_D	westzijde bv1	10,50	6,57	2,05	-4,32	6,38
10.1_A	noordzijde bv10	1,50	6,34	1,82	-4,55	6,15
10.1_B	noordzijde bv10	4,50	8,85	4,33	-2,03	8,67
10.1_C	noordzijde bv10	7,50	10,87	6,35	-0,01	10,69
10.1_D	noordzijde bv10	10,50	13,48	8,96	2,60	13,30
10.2_A	noordzijde bv10	1,50	6,15	1,63	-4,73	5,97
10.2_B	noordzijde bv10	4,50	8,76	4,24	-2,13	8,57
10.2_C	noordzijde bv10	7,50	10,62	6,10	-0,26	10,44
10.2_D	noordzijde bv10	10,50	12,90	8,38	2,01	12,71
10.3_A	noordzijde bv10	1,50	6,15	1,63	-4,73	5,97
10.3_B	noordzijde bv10	4,50	8,47	3,95	-2,41	8,29
10.3_C	noordzijde bv10	7,50	10,00	5,48	-0,88	9,82
10.3_D	noordzijde bv10	10,50	12,23	7,71	1,35	12,05
10.4_A	westzijde bv10	1,50	1,43	-3,09	-9,45	1,25
10.4_B	westzijde bv10	4,50	3,21	-1,31	-7,67	3,03
10.4_C	westzijde bv10	7,50	4,36	-0,16	-6,53	4,17
10.4_D	westzijde bv10	10,50	5,82	1,30	-5,06	5,64
10.5_A	zuidzijde bv10	1,50	-0,79	-5,31	-11,67	-0,97
10.5_B	zuidzijde bv10	4,50	1,35	-3,17	-9,53	1,17
10.5_C	zuidzijde bv10	7,50	2,10	-2,42	-8,78	1,92
10.5_D	zuidzijde bv10	10,50	3,40	-1,12	-7,48	3,22
10.6_A	zuidzijde bv10	1,50	-0,34	-4,86	-11,22	-0,52
10.6_B	zuidzijde bv10	4,50	1,31	-3,21	-9,57	1,13
10.6_C	zuidzijde bv10	7,50	2,83	-1,69	-8,05	2,65
10.6_D	zuidzijde bv10	10,50	3,17	-1,35	-7,71	2,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.7_A	zuidzijde bv10	1,50	-0,78	-5,30	-11,66	-0,96
10.7_B	zuidzijde bv10	4,50	0,83	-3,69	-10,05	0,65
10.7_C	zuidzijde bv10	7,50	1,59	-2,93	-9,30	1,40
10.7_D	zuidzijde bv10	10,50	2,45	-2,07	-8,43	2,27
10.8_A	oostzijde bv10	1,50	4,51	-0,01	-6,37	4,33
10.8_B	oostzijde bv10	4,50	7,12	2,60	-3,76	6,94
10.8_C	oostzijde bv10	7,50	9,84	5,32	-1,04	9,66
10.8_D	oostzijde bv10	10,50	15,16	10,64	4,28	14,98
11.1_A	westzijde bv11	1,50	-1,84	-6,36	-12,73	-2,03
11.1_B	westzijde bv11	4,50	-0,21	-4,73	-11,09	-0,39
11.1_C	westzijde bv11	7,50	1,60	-2,92	-9,28	1,42
11.1_D	westzijde bv11	10,50	4,13	-0,39	-6,76	3,94
11.2_A	westzijde bv11	1,50	2,32	-2,20	-8,56	2,14
11.2_B	westzijde bv11	4,50	4,22	-0,30	-6,66	4,04
11.2_C	westzijde bv11	7,50	6,20	1,68	-4,69	6,01
11.2_D	westzijde bv11	10,50	9,60	5,08	-1,29	9,41
11.3_A	westzijde bv11	1,50	3,99	-0,53	-6,89	3,81
11.3_B	westzijde bv11	4,50	5,16	0,64	-5,72	4,98
11.3_C	westzijde bv11	7,50	6,53	2,01	-4,35	6,35
11.3_D	westzijde bv11	10,50	8,07	3,55	-2,82	7,88
11.4_A	zuidijde bv11	1,50	0,88	-3,64	-10,00	0,70
11.4_B	zuidijde bv11	4,50	3,38	-1,14	-7,50	3,20
11.4_C	zuidijde bv11	7,50	7,69	3,17	-3,19	7,51
11.4_D	zuidijde bv11	10,50	7,97	3,45	-2,92	7,78
11.5_A	oostzijde bv11	1,50	14,08	9,56	3,19	13,89
11.5_B	oostzijde bv11	4,50	14,98	10,46	4,09	14,79
11.5_C	oostzijde bv11	7,50	12,57	8,05	1,68	12,38
11.5_D	oostzijde bv11	10,50	10,02	5,50	-0,87	9,83
11.6_A	oostzijde bv11	1,50	12,54	8,02	1,65	12,35
11.6_B	oostzijde bv11	4,50	16,21	11,69	5,32	16,02
11.6_C	oostzijde bv11	7,50	16,04	11,52	5,15	15,85
11.6_D	oostzijde bv11	10,50	14,35	9,83	3,46	14,16
11.7_A	oostzijde bv11	1,50	13,83	9,31	2,95	13,65
11.7_B	oostzijde bv11	4,50	16,41	11,89	5,52	16,22
11.7_C	oostzijde bv11	7,50	15,35	10,83	4,47	15,17
11.7_D	oostzijde bv11	10,50	12,97	8,45	2,09	12,79
11.8_A	noordzijde bv11	1,50	0,04	-4,48	-10,85	-0,15
11.8_B	noordzijde bv11	4,50	1,99	-2,53	-8,89	1,81
11.8_C	noordzijde bv11	7,50	5,72	1,20	-5,16	5,54
11.8_D	noordzijde bv11	10,50	11,33	6,81	0,45	11,15
12.1_A	noordzijde bv12	1,50	4,47	-0,05	-6,42	4,28
12.1_B	noordzijde bv12	4,50	6,09	1,57	-4,79	5,91
12.1_C	noordzijde bv12	7,50	7,67	3,15	-3,21	7,49
12.1_D	noordzijde bv12	10,50	9,50	4,98	-1,39	9,31
12.2_A	noordzijde bv12	1,50	2,62	-1,90	-8,26	2,44
12.2_B	noordzijde bv12	4,50	4,67	0,15	-6,21	4,49
12.2_C	noordzijde bv12	7,50	6,87	2,35	-4,01	6,69
12.2_D	noordzijde bv12	10,50	9,17	4,65	-1,71	8,99
12.3_A	noordzijde bv12	1,50	3,35	-1,17	-7,53	3,17
12.3_B	noordzijde bv12	4,50	5,25	0,73	-5,63	5,07
12.3_C	noordzijde bv12	7,50	7,35	2,83	-3,53	7,17
12.3_D	noordzijde bv12	10,50	9,17	4,65	-1,71	8,99
12.4_A	westzijde bv12	1,50	0,21	-4,31	-10,67	0,03
12.4_B	westzijde bv12	4,50	1,89	-2,63	-8,99	1,71
12.4_C	westzijde bv12	7,50	3,05	-1,47	-7,84	2,86
12.4_D	westzijde bv12	10,50	3,60	-0,92	-7,29	3,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.5_A	zuidzijde bv12	1,50	1,74	-2,78	-9,14	1,56
12.5_B	zuidzijde bv12	4,50	3,91	-0,61	-6,97	3,73
12.5_C	zuidzijde bv12	7,50	3,75	-0,77	-7,14	3,56
12.5_D	zuidzijde bv12	10,50	-0,89	-5,41	-11,78	-1,08
12.6_A	zuidzijde bv12	1,50	3,60	-0,92	-7,28	3,42
12.6_B	zuidzijde bv12	4,50	5,58	1,06	-5,30	5,40
12.6_C	zuidzijde bv12	7,50	6,35	1,83	-4,54	6,16
12.6_D	zuidzijde bv12	10,50	5,89	1,37	-5,00	5,70
12.7_A	oostzijde bv12	1,50	7,87	3,35	-3,01	7,69
12.7_B	oostzijde bv12	4,50	8,51	3,99	-2,37	8,33
12.7_C	oostzijde bv12	7,50	9,04	4,52	-1,85	8,85
12.7_D	oostzijde bv12	10,50	9,29	4,77	-1,59	9,11
13.1_A	oostzijde bv13	1,50	4,02	-0,50	-6,87	3,83
13.1_B	oostzijde bv13	4,50	5,85	1,33	-5,03	5,67
13.1_C	oostzijde bv13	7,50	7,56	3,04	-3,33	7,37
13.1_D	oostzijde bv13	10,50	8,71	4,19	-2,17	8,53
13.2_A	oostzijde bv13	1,50	4,69	0,17	-6,20	4,50
13.2_B	oostzijde bv13	4,50	6,49	1,97	-4,39	6,31
13.2_C	oostzijde bv13	7,50	8,28	3,76	-2,61	8,09
13.2_D	oostzijde bv13	10,50	9,65	5,13	-1,23	9,47
13.3_A	noordzijde bv13	1,50	2,50	-2,02	-8,38	2,32
13.3_B	noordzijde bv13	4,50	4,45	-0,07	-6,43	4,27
13.3_C	noordzijde bv13	7,50	6,73	2,21	-4,15	6,55
13.3_D	noordzijde bv13	10,50	9,16	4,64	-1,72	8,98
13.4_A	westzijde bv13	1,50	-2,98	-7,50	-13,87	-3,17
13.4_B	westzijde bv13	4,50	-1,75	-6,27	-12,63	-1,93
13.4_C	westzijde bv13	7,50	-1,24	-5,76	-12,12	-1,42
13.4_D	westzijde bv13	10,50	-0,80	-5,32	-11,68	-0,98
13.5_A	westzijde bv13	1,50	-1,12	-5,64	-12,00	-1,30
13.5_B	westzijde bv13	4,50	0,60	-3,92	-10,29	0,41
13.5_C	westzijde bv13	7,50	2,39	-2,13	-8,50	2,20
13.5_D	westzijde bv13	10,50	-0,81	-5,33	-11,69	-0,99
13.6_A	zuidzijde bv13	1,50	0,78	-3,74	-10,10	0,60
13.6_B	zuidzijde bv13	4,50	2,39	-2,13	-8,50	2,20
13.6_C	zuidzijde bv13	7,50	2,97	-1,55	-7,91	2,79
13.6_D	zuidzijde bv13	10,50	2,99	-1,53	-7,90	2,80
14.1_A	zuidwestzijde bv14	1,50	18,71	14,19	7,83	18,53
14.1_B	zuidwestzijde bv14	4,50	19,49	14,97	8,60	19,30
14.1_C	zuidwestzijde bv14	7,50	20,27	15,75	9,38	20,08
14.2_A	noordwestzijde bv14	1,50	19,23	14,71	8,34	19,04
14.2_B	noordwestzijde bv14	4,50	19,97	15,45	9,08	19,78
14.2_C	noordwestzijde bv14	7,50	20,71	16,19	9,82	20,52
14.3_A	noordoostzijde bv14	1,50	-6,68	-11,20	-17,56	-6,86
14.3_B	noordoostzijde bv14	4,50	-4,96	-9,48	-15,85	-5,15
14.3_C	noordoostzijde bv14	7,50	-3,22	-7,74	-14,11	-3,41
14.4_A	zuidoostzijde bv14	1,50	4,30	-0,22	-6,58	4,12
14.4_B	zuidoostzijde bv14	4,50	6,90	2,38	-3,99	6,71
14.4_C	zuidoostzijde bv14	7,50	5,64	1,12	-5,25	5,45
15.1_A	zuidoostzijde bv15	1,50	15,61	11,09	4,73	15,43
15.1_B	zuidoostzijde bv15	4,50	16,35	11,83	5,46	16,16
15.1_C	zuidoostzijde bv15	7,50	17,14	12,62	6,26	16,96
15.2_A	noordoostzijde bv15	1,50	--	--	--	--
15.2_B	noordoostzijde bv15	4,50	--	--	--	--
15.2_C	noordoostzijde bv15	7,50	--	--	--	--
15.3_A	noordwestzijde bv15	1,50	19,84	15,32	8,96	19,66
15.3_B	noordwestzijde bv15	4,50	20,10	15,58	9,22	19,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	noordwestzijde bv15	7,50	20,69	16,17	9,81	20,51
15.4_A	zuidwestzijde bv15	1,50	20,58	16,06	9,69	20,39
15.4_B	zuidwestzijde bv15	4,50	20,55	16,03	9,67	20,37
15.4_C	zuidwestzijde bv15	7,50	21,22	16,70	10,33	21,03
16.1_A	zuidgevel	1,50	-1,31	-5,83	-12,19	-1,49
16.1_B	zuidgevel	4,50	0,38	-4,14	-10,50	0,20
16.1_C	zuidgevel	7,50	1,35	-3,17	-9,54	1,16
16.2_A	zuidgevel	1,50	-0,79	-5,31	-11,67	-0,97
16.2_B	zuidgevel	4,50	0,86	-3,66	-10,02	0,68
16.2_C	zuidgevel	7,50	1,86	-2,66	-9,02	1,68
16.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.4_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
16.4_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
16.4_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
16.5_A	noordgevel	1,50	-1,08	-5,60	-11,96	-1,26
16.5_B	noordgevel	4,50	0,43	-4,09	-10,46	0,24
16.5_C	noordgevel	7,50	1,18	-3,34	-9,71	0,99
16.6_A	noordgevel	1,50	-0,66	-5,18	-11,55	-0,85
16.6_B	noordgevel	4,50	0,83	-3,69	-10,06	0,64
16.6_C	noordgevel	7,50	1,99	-2,53	-8,90	1,80
16.7_A	westgevel	1,50	0,84	-3,68	-10,04	0,66
16.7_B	westgevel	4,50	2,71	-1,81	-8,17	2,53
16.7_C	westgevel	7,50	3,21	-1,31	-7,67	3,03
16.8_A	westgevel	1,50	0,58	-3,94	-10,31	0,39
16.8_B	westgevel	4,50	2,32	-2,20	-8,56	2,14
16.8_C	westgevel	7,50	2,80	-1,72	-8,08	2,62
17.1_A	noordwestzijde bv17	1,50	-2,64	-7,16	-13,52	-2,82
17.1_B	noordwestzijde bv17	4,50	-1,18	-5,70	-12,07	-1,37
17.1_C	noordwestzijde bv17	7,50	0,01	-4,51	-10,87	-0,17
17.2_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.2_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.2_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.3_A	oostgevel	1,50	--	--	--	--
17.3_B	oostgevel	4,50	--	--	--	--
17.3_C	oostgevel	7,50	--	--	--	--
17.4_A	zuidgevel	1,50	-11,26	-15,78	-22,14	-11,44
17.4_B	zuidgevel	4,50	-8,43	-12,95	-19,31	-8,61
17.4_C	zuidgevel	7,50	-7,58	-12,10	-18,46	-7,76
17.5_A	westgevel	1,50	2,03	-2,49	-8,85	1,85
17.5_B	westgevel	4,50	2,92	-1,60	-7,97	2,73
17.5_C	westgevel	7,50	2,65	-1,87	-8,23	2,47
18.1_A	BV 18 JHW 6	1,50	11,77	7,25	0,88	11,58
18.1_B	BV 18 JHW 6	4,50	13,53	9,01	2,64	13,34
18.1_C	BV 18 JHW 6	7,50	14,17	9,65	3,29	13,99
18.2_A	BV 18 JHW 6	1,50	3,50	-1,02	-7,38	3,32
18.2_B	BV 18 JHW 6	4,50	5,05	0,53	-5,84	4,86
18.2_C	BV 18 JHW 6	7,50	4,91	0,39	-5,97	4,73
18.3_A	BV 18 JHW 6	1,50	-14,34	-18,86	-25,22	-14,52
18.3_B	BV 18 JHW 6	4,50	--	--	--	--
18.3_C	BV 18 JHW 6	7,50	--	--	--	--
18.4_A	BV 18 JHW 6	1,50	14,11	9,59	3,22	13,92
18.4_B	BV 18 JHW 6	4,50	14,84	10,32	3,95	14,65
18.4_C	BV 18 JHW 6	7,50	15,28	10,76	4,39	15,09
2.1_A	westzijde bv2	1,50	2,26	-2,26	-8,62	2,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_B	westzijde bv2	4,50	4,51	-0,01	-6,37	4,33
2.1_C	westzijde bv2	7,50	4,56	0,04	-6,32	4,38
2.1_D	westzijde bv2	10,50	5,36	0,84	-5,52	5,18
2.10_D	noordzijde bv2	10,50	2,24	-2,28	-8,64	2,06
2.11_D	noordzijde bv2	10,50	3,46	-1,06	-7,42	3,28
2.12_A	noordzijde bv2	1,50	0,53	-3,99	-10,35	0,35
2.12_B	noordzijde bv2	4,50	2,21	-2,31	-8,67	2,03
2.12_C	noordzijde bv2	7,50	2,90	-1,62	-7,99	2,71
2.13_A	noordzijde bv2	1,50	-1,38	-5,90	-12,26	-1,56
2.13_B	noordzijde bv2	4,50	1,09	-3,43	-9,79	0,91
2.13_C	noordzijde bv2	7,50	2,31	-2,21	-8,57	2,13
2.14_A	noordzijde bv2	1,50	3,15	-1,37	-7,74	2,96
2.14_B	noordzijde bv2	4,50	4,41	-0,11	-6,47	4,23
2.14_C	noordzijde bv2	7,50	5,24	0,72	-5,64	5,06
2.15_A	westzijde bv2	1,50	2,65	-1,87	-8,23	2,47
2.15_B	westzijde bv2	4,50	5,34	0,82	-5,54	5,16
2.15_C	westzijde bv2	7,50	5,50	0,98	-5,38	5,32
2.2_A	zuidzijde bv2	1,50	1,01	-3,51	-9,87	0,83
2.2_B	zuidzijde bv2	4,50	2,84	-1,68	-8,04	2,66
2.2_C	zuidzijde bv2	7,50	-0,26	-4,78	-11,15	-0,45
2.2_D	zuidzijde bv2	10,50	0,51	-4,01	-10,38	0,32
2.3_A	zuidzijde bv2	1,50	-0,21	-4,73	-11,10	-0,40
2.3_B	zuidzijde bv2	4,50	2,10	-2,42	-8,79	1,91
2.3_C	zuidzijde bv2	7,50	5,33	0,81	-5,55	5,15
2.3_D	zuidzijde bv2	10,50	8,71	4,19	-2,18	8,52
2.4_A	zuidzijde bv2	1,50	-3,85	-8,37	-14,73	-4,03
2.4_B	zuidzijde bv2	4,50	-2,17	-6,69	-13,05	-2,35
2.4_C	zuidzijde bv2	7,50	-0,71	-5,23	-11,59	-0,89
2.4_D	zuidzijde bv2	10,50	0,14	-4,38	-10,74	-0,04
2.5_A	oostzijde bv2	1,50	-2,31	-6,83	-13,20	-2,50
2.5_B	oostzijde bv2	4,50	-0,83	-5,35	-11,71	-1,01
2.5_C	oostzijde bv2	7,50	-0,35	-4,87	-11,23	-0,53
2.5_D	oostzijde bv2	10,50	-2,94	-7,46	-13,83	-3,13
2.6_A	oostzijde bv2	1,50	0,25	-4,27	-10,63	0,07
2.6_B	oostzijde bv2	4,50	1,08	-3,44	-9,80	0,90
2.6_C	oostzijde bv2	7,50	-0,10	-4,62	-10,98	-0,28
2.6_D	oostzijde bv2	10,50	-4,59	-9,11	-15,47	-4,77
2.7_A	noordzijde bv2	1,50	0,32	-4,20	-10,56	0,14
2.7_B	noordzijde bv2	4,50	1,83	-2,69	-9,05	1,65
2.7_C	noordzijde bv2	7,50	2,37	-2,15	-8,51	2,19
2.7_D	noordzijde bv2	10,50	1,93	-2,59	-8,95	1,75
2.8_D	westzijde bv2	10,50	7,11	2,59	-3,77	6,93
2.9_D	noordzijde bv2	10,50	2,07	-2,45	-8,81	1,89
3.1_A	westzijde bv3	1,50	4,35	-0,17	-6,54	4,16
3.1_B	westzijde bv3	4,50	6,02	1,50	-4,86	5,84
3.1_C	westzijde bv3	7,50	7,17	2,65	-3,72	6,98
3.1_D	westzijde bv3	10,50	6,93	2,41	-3,96	6,74
3.10_A	westzijde bv3	1,50	4,47	-0,05	-6,42	4,28
3.10_B	westzijde bv3	4,50	6,15	1,63	-4,73	5,97
3.10_C	westzijde bv3	7,50	7,97	3,45	-2,91	7,79
3.11_D	zuidzijde bv3	10,50	5,40	0,88	-5,48	5,22
3.12_D	zuidzijde bv3	10,50	4,90	0,38	-5,98	4,72
3.2_A	westzijde bv3	1,50	5,08	0,56	-5,81	4,89
3.2_B	westzijde bv3	4,50	6,41	1,89	-4,47	6,23
3.2_C	westzijde bv3	7,50	7,44	2,92	-3,44	7,26
3.2_D	westzijde bv3	10,50	8,38	3,86	-2,51	8,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.3_A	noordzijde bv3	1,50	3,90	-0,62	-6,98	3,72
3.3_B	noordzijde bv3	4,50	5,69	1,17	-5,19	5,51
3.3_C	noordzijde bv3	7,50	6,98	2,46	-3,90	6,80
3.3_D	noordzijde bv3	10,50	8,14	3,62	-2,75	7,95
3.4_A	noordzijde bv3	1,50	1,23	-3,29	-9,65	1,05
3.4_B	noordzijde bv3	4,50	3,10	-1,42	-7,78	2,92
3.4_C	noordzijde bv3	7,50	4,46	-0,06	-6,42	4,28
3.4_D	noordzijde bv3	10,50	5,31	0,79	-5,57	5,13
3.5_A	oostzijde bv3	1,50	-16,76	-21,28	-27,64	-16,94
3.5_B	oostzijde bv3	4,50	-15,81	-20,33	-26,69	-15,99
3.5_C	oostzijde bv3	7,50	-15,57	-20,09	-26,46	-15,76
3.5_D	oostzijde bv3	10,50	--	--	--	--
3.6_A	oostzijde bv3	1,50	-4,85	-9,37	-15,74	-5,04
3.6_B	oostzijde bv3	4,50	-4,09	-8,61	-14,97	-4,27
3.6_C	oostzijde bv3	7,50	-13,56	-18,08	-24,44	-13,74
3.6_D	oostzijde bv3	10,50	--	--	--	--
3.7_A	zuidzijde bv3	1,50	0,87	-3,65	-10,02	0,68
3.7_B	zuidzijde bv3	4,50	3,03	-1,49	-7,85	2,85
3.7_C	zuidzijde bv3	7,50	4,52	0,00	-6,36	4,34
3.7_D	zuidzijde bv3	10,50	4,16	-0,36	-6,72	3,98
3.8_A	zuidzijde bv3	1,50	1,49	-3,03	-9,39	1,31
3.8_B	zuidzijde bv3	4,50	3,98	-0,54	-6,90	3,80
3.8_C	zuidzijde bv3	7,50	5,01	0,49	-5,88	4,82
3.9_A	zuidzijde bv3	1,50	1,80	-2,72	-9,08	1,62
3.9_B	zuidzijde bv3	4,50	4,22	-0,30	-6,67	4,03
3.9_C	zuidzijde bv3	7,50	6,02	1,50	-4,87	5,83
4.1_D	zuidzijde bv4	10,50	0,29	-4,23	-10,60	0,10
4.10_A	noordzijde bv4	1,50	17,92	13,40	7,03	17,73
4.10_B	noordzijde bv4	4,50	17,43	12,91	6,54	17,24
4.10_C	noordzijde bv4	7,50	18,11	13,59	7,22	17,92
4.10_D	noordzijde bv4	10,50	18,89	14,37	8,00	18,70
4.11_A	noordzijde bv4	1,50	6,55	2,03	-4,33	6,37
4.11_B	noordzijde bv4	4,50	7,78	3,26	-3,10	7,60
4.11_C	noordzijde bv4	7,50	8,51	3,99	-2,37	8,33
4.11_D	noordzijde bv4	10,50	9,48	4,96	-1,40	9,30
4.12_A	oostzijde bv4	1,50	5,28	0,76	-5,60	5,10
4.12_B	oostzijde bv4	4,50	5,90	1,38	-4,99	5,71
4.12_C	oostzijde bv4	7,50	6,51	1,99	-4,37	6,33
4.12_D	oostzijde bv4	10,50	6,71	2,19	-4,17	6,53
4.13_A	oostzijde bv4	1,50	1,36	-3,16	-9,52	1,18
4.13_B	oostzijde bv4	4,50	2,28	-2,24	-8,61	2,09
4.13_C	oostzijde bv4	7,50	2,73	-1,79	-8,16	2,54
4.13_D	oostzijde bv4	10,50	2,85	-1,67	-8,04	2,66
4.2_D	zuidzijde bv4	10,50	--	--	--	--
4.3_A	zuidzijde bv4	1,50	-23,83	-28,35	-34,71	-24,01
4.3_B	zuidzijde bv4	4,50	-22,38	-26,90	-33,26	-22,56
4.3_C	zuidzijde bv4	7,50	-21,77	-26,29	-32,66	-21,96
4.4_A	zuidzijde bv4	1,50	-1,04	-5,56	-11,92	-1,22
4.4_B	zuidzijde bv4	4,50	0,40	-4,12	-10,48	0,22
4.4_C	zuidzijde bv4	7,50	1,67	-2,85	-9,21	1,49
4.5_A	noordoostzijde bv4	1,50	-0,37	-4,89	-11,25	-0,55
4.5_B	noordoostzijde bv4	4,50	0,71	-3,81	-10,17	0,53
4.5_C	noordoostzijde bv4	7,50	2,07	-2,45	-8,81	1,89
4.6_A	zuidwestzijde bv4	1,50	-8,06	-12,58	-18,94	-8,24
4.6_B	zuidwestzijde bv4	4,50	-6,58	-11,10	-17,46	-6,76
4.6_C	zuidwestzijde bv4	7,50	-5,88	-10,40	-16,76	-6,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.7_A	zuidwestzijde bv4	1,50	0,01	-4,51	-10,87	-0,17
4.7_B	zuidwestzijde bv4	4,50	1,69	-2,83	-9,19	1,51
4.7_C	zuidwestzijde bv4	7,50	4,37	-0,15	-6,51	4,19
4.7_D	zuidwestzijde bv4	10,50	6,28	1,76	-4,61	6,09
4.8_A	zuidwestzijde bv4	1,50	19,30	14,78	8,42	19,12
4.8_B	zuidwestzijde bv4	4,50	19,92	15,40	9,04	19,74
4.8_C	zuidwestzijde bv4	7,50	20,26	15,74	9,37	20,07
4.8_D	zuidwestzijde bv4	10,50	20,74	16,22	9,86	20,56
4.9_A	zuidwestzijde bv4	1,50	21,06	16,54	10,18	20,88
4.9_B	zuidwestzijde bv4	4,50	21,69	17,17	10,81	21,51
4.9_C	zuidwestzijde bv4	7,50	22,20	17,68	11,32	22,02
4.9_D	zuidwestzijde bv4	10,50	22,78	18,26	11,89	22,59
5.1_A	zuidzijde bv5	1,50	4,19	-0,33	-6,69	4,01
5.1_B	zuidzijde bv5	4,50	5,64	1,12	-5,25	5,45
5.1_C	zuidzijde bv5	7,50	6,87	2,35	-4,02	6,68
5.1_D	zuidzijde bv5	10,50	7,57	3,05	-3,31	7,39
5.2_A	zuidzijde bv5	1,50	2,08	-2,44	-8,81	1,89
5.2_B	zuidzijde bv5	4,50	3,90	-0,62	-6,98	3,72
5.2_C	zuidzijde bv5	7,50	5,34	0,82	-5,55	5,15
5.2_D	zuidzijde bv5	10,50	6,04	1,52	-4,84	5,86
5.3_A	oostzijde bv5	1,50	-7,72	-12,24	-18,60	-7,90
5.3_B	oostzijde bv5	4,50	-5,87	-10,39	-16,76	-6,06
5.3_C	oostzijde bv5	7,50	-4,11	-8,63	-15,00	-4,30
5.3_D	oostzijde bv5	10,50	-1,98	-6,50	-12,86	-2,16
5.4_A	oostzijde bv5	1,50	0,61	-3,91	-10,28	0,42
5.4_B	oostzijde bv5	4,50	3,46	-1,06	-7,42	3,28
5.4_C	oostzijde bv5	7,50	6,42	1,90	-4,47	6,23
5.4_D	oostzijde bv5	10,50	6,94	2,42	-3,95	6,75
5.5_A	oostzijde bv5	1,50	2,94	-1,58	-7,94	2,76
5.5_B	oostzijde bv5	4,50	4,06	-0,46	-6,83	3,87
5.5_C	oostzijde bv5	7,50	2,14	-2,38	-8,74	1,96
5.5_D	oostzijde bv5	10,50	0,79	-3,73	-10,09	0,61
5.6_A	noordzijde bv5	1,50	8,18	3,66	-2,71	7,99
5.6_B	noordzijde bv5	4,50	9,48	4,96	-1,40	9,30
5.6_C	noordzijde bv5	7,50	10,47	5,95	-0,41	10,29
5.6_D	noordzijde bv5	10,50	10,95	6,43	0,07	10,77
5.7_A	noordzijde bv5	1,50	8,13	3,61	-2,75	7,95
5.7_B	noordzijde bv5	4,50	9,74	5,22	-1,15	9,55
5.7_C	noordzijde bv5	7,50	11,39	6,87	0,50	11,20
5.7_D	noordzijde bv5	10,50	12,43	7,91	1,55	12,25
5.8_A	westzijde bv5	1,50	7,71	3,19	-3,17	7,53
5.8_B	westzijde bv5	4,50	9,16	4,64	-1,72	8,98
5.8_C	westzijde bv5	7,50	10,76	6,24	-0,13	10,57
5.8_D	westzijde bv5	10,50	12,64	8,12	1,76	12,46
5.9_A	westzijde bv5	1,50	6,87	2,35	-4,01	6,69
5.9_B	westzijde bv5	4,50	8,28	3,76	-2,61	8,09
5.9_C	westzijde bv5	7,50	9,27	4,75	-1,62	9,08
5.9_D	westzijde bv5	10,50	10,26	5,74	-0,62	10,08
6.1_A	westzijde bv6	1,50	24,24	19,72	13,35	24,05
6.1_B	westzijde bv6	4,50	25,45	20,93	14,57	25,27
6.1_C	westzijde bv6	7,50	26,47	21,95	15,58	26,28
6.1_D	westzijde bv6	10,50	27,17	22,65	16,29	26,99
6.10_A	zuidzijde bv6	1,50	-5,13	-9,65	-16,02	-5,32
6.10_B	zuidzijde bv6	4,50	-3,80	-8,32	-14,68	-3,98
6.10_C	zuidzijde bv6	7,50	-2,57	-7,09	-13,45	-2,75
6.10_D	zuidzijde bv6	10,50	-2,27	-6,79	-13,16	-2,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	westzijde bv6	1,50	27,40	22,88	16,52	27,22
6.2_B	westzijde bv6	4,50	29,20	24,68	18,31	29,01
6.2_C	westzijde bv6	7,50	29,75	25,23	18,87	29,57
6.2_D	westzijde bv6	10,50	29,84	25,32	18,96	29,66
6.3_A	noordzijde bv6	1,50	22,87	18,35	11,99	22,69
6.3_B	noordzijde bv6	4,50	24,77	20,25	13,89	24,59
6.3_C	noordzijde bv6	7,50	25,53	21,01	14,65	25,35
6.3_D	noordzijde bv6	10,50	25,75	21,23	14,87	25,57
6.4_A	noordzijde bv6	1,50	9,70	5,18	-1,19	9,51
6.4_B	noordzijde bv6	4,50	11,73	7,21	0,85	11,55
6.4_C	noordzijde bv6	7,50	14,07	9,55	3,19	13,89
6.4_D	noordzijde bv6	10,50	15,39	10,87	4,51	15,21
6.5_A	oostzijde bv6	1,50	8,37	3,85	-2,51	8,19
6.5_B	oostzijde bv6	4,50	9,31	4,79	-1,57	9,13
6.5_C	oostzijde bv6	7,50	10,16	5,64	-0,72	9,98
6.5_D	oostzijde bv6	10,50	11,92	7,40	1,03	11,73
6.6_A	oostzijde bv6	1,50	1,82	-2,70	-9,06	1,64
6.6_B	oostzijde bv6	4,50	3,17	-1,35	-7,72	2,98
6.6_C	oostzijde bv6	7,50	4,97	0,45	-5,91	4,79
6.6_D	oostzijde bv6	10,50	4,74	0,22	-6,15	4,55
6.7_A	oostzijde bv6	1,50	4,37	-0,15	-6,51	4,19
6.7_B	oostzijde bv6	4,50	5,45	0,93	-5,43	5,27
6.7_C	oostzijde bv6	7,50	6,54	2,02	-4,34	6,36
6.7_D	oostzijde bv6	10,50	7,07	2,55	-3,81	6,89
6.8_A	zuidzijde bv6	1,50	11,86	7,34	0,97	11,67
6.8_B	zuidzijde bv6	4,50	12,00	7,48	1,11	11,81
6.8_C	zuidzijde bv6	7,50	12,18	7,66	1,30	12,00
6.8_D	zuidzijde bv6	10,50	12,76	8,24	1,87	12,57
6.9_A	zuidzijde bv6	1,50	4,32	-0,20	-6,56	4,14
6.9_B	zuidzijde bv6	4,50	6,18	1,66	-4,70	6,00
6.9_C	zuidzijde bv6	7,50	8,39	3,87	-2,49	8,21
6.9_D	zuidzijde bv6	10,50	13,44	8,92	2,55	13,25
7.1_A	zuidzijde bv7	1,50	-0,03	-4,55	-10,92	-0,22
7.1_B	zuidzijde bv7	4,50	1,61	-2,91	-9,27	1,43
7.1_C	zuidzijde bv7	7,50	2,40	-2,12	-8,48	2,22
7.1_D	zuidzijde bv7	10,50	2,71	-1,81	-8,18	2,52
7.10_A	westzijde bv7	1,50	39,11	34,59	28,22	38,92
7.10_B	westzijde bv7	4,50	39,81	35,29	28,93	39,63
7.10_C	westzijde bv7	7,50	39,71	35,19	28,82	39,52
7.10_D	westzijde bv7	10,50	39,42	34,90	28,54	39,24
7.2_A	zuidzijde bv7	1,50	14,06	9,54	3,17	13,87
7.2_B	zuidzijde bv7	4,50	15,47	10,95	4,58	15,28
7.2_C	zuidzijde bv7	7,50	16,62	12,10	5,74	16,44
7.2_D	zuidzijde bv7	10,50	17,21	12,69	6,32	17,02
7.3_A	zuidzijde bv7	1,50	8,12	3,60	-2,76	7,94
7.3_B	zuidzijde bv7	4,50	9,24	4,72	-1,64	9,06
7.3_C	zuidzijde bv7	7,50	10,28	5,76	-0,60	10,10
7.3_D	zuidzijde bv7	10,50	10,54	6,02	-0,34	10,36
7.4_A	oostzijde bv7	1,50	12,62	8,10	1,73	12,43
7.4_B	oostzijde bv7	4,50	13,34	8,82	2,45	13,15
7.4_C	oostzijde bv7	7,50	14,25	9,73	3,36	14,06
7.4_D	oostzijde bv7	10,50	13,14	8,62	2,26	12,96
7.5_A	oostzijde bv7	1,50	11,27	6,75	0,38	11,08
7.5_B	oostzijde bv7	4,50	11,92	7,40	1,03	11,73
7.5_C	oostzijde bv7	7,50	12,44	7,92	1,56	12,26
7.5_D	oostzijde bv7	10,50	13,13	8,61	2,25	12,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WVL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.6_A	noordzijde bv7	1,50	20,92	16,40	10,04	20,74
7.6_B	noordzijde bv7	4,50	22,21	17,69	11,32	22,02
7.6_C	noordzijde bv7	7,50	23,17	18,65	12,29	22,99
7.6_D	noordzijde bv7	10,50	24,15	19,63	13,26	23,96
7.7_A	noordzijde bv7	1,50	25,72	21,20	14,84	25,54
7.7_B	noordzijde bv7	4,50	27,48	22,96	16,60	27,30
7.7_C	noordzijde bv7	7,50	28,57	24,05	17,69	28,39
7.7_D	noordzijde bv7	10,50	28,78	24,26	17,90	28,60
7.8_A	noordzijde bv7	1,50	37,76	33,24	26,88	37,58
7.8_B	noordzijde bv7	4,50	38,64	34,12	27,76	38,46
7.8_C	noordzijde bv7	7,50	38,55	34,03	27,66	38,36
7.8_D	noordzijde bv7	10,50	38,35	33,83	27,46	38,16
7.9_A	westzijde bv7	1,50	42,49	37,97	31,60	42,30
7.9_B	westzijde bv7	4,50	42,81	38,29	31,93	42,63
7.9_C	westzijde bv7	7,50	42,51	37,99	31,62	42,32
7.9_D	westzijde bv7	10,50	42,02	37,50	31,13	41,83
8.1_A	westzijde bv8	1,50	11,52	7,00	0,64	11,34
8.1_B	westzijde bv8	4,50	12,49	7,97	1,60	12,30
8.1_C	westzijde bv8	7,50	13,31	8,79	2,43	13,13
8.10_A	noordzijde bv8	1,50	19,41	14,89	8,53	19,23
8.10_B	noordzijde bv8	4,50	20,24	15,72	9,36	20,06
8.10_C	noordzijde bv8	7,50	21,19	16,67	10,30	21,00
8.2_A	westzijde bv8	1,50	0,98	-3,54	-9,91	0,79
8.2_B	westzijde bv8	4,50	2,87	-1,65	-8,01	2,69
8.2_C	westzijde bv8	7,50	4,80	0,28	-6,09	4,61
8.3_A	zuidzijde bv8	1,50	2,33	-2,19	-8,56	2,14
8.3_B	zuidzijde bv8	4,50	4,09	-0,43	-6,79	3,91
8.3_C	zuidzijde bv8	7,50	5,78	1,26	-5,10	5,60
8.4_A	zuidzijde bv8	1,50	4,40	-0,12	-6,48	4,22
8.4_B	zuidzijde bv8	4,50	6,21	1,69	-4,67	6,03
8.4_C	zuidzijde bv8	7,50	7,92	3,40	-2,96	7,74
8.5_A	zuidzijde bv8	1,50	0,32	-4,20	-10,57	0,13
8.5_B	zuidzijde bv8	4,50	2,68	-1,84	-8,20	2,50
8.5_C	zuidzijde bv8	7,50	4,99	0,47	-5,90	4,80
8.6_A	oostzijde bv8	1,50	21,11	16,59	10,23	20,93
8.6_B	oostzijde bv8	4,50	22,31	17,79	11,43	22,13
8.6_C	oostzijde bv8	7,50	23,25	18,73	12,36	23,06
8.7_A	oostzijde bv8	1,50	25,04	20,52	14,16	24,86
8.7_B	oostzijde bv8	4,50	26,75	22,23	15,86	26,56
8.7_C	oostzijde bv8	7,50	27,46	22,94	16,58	27,28
8.8_A	noord\zijde bv8	1,50	29,34	24,82	18,46	29,16
8.8_B	noord\zijde bv8	4,50	31,22	26,70	20,33	31,03
8.8_C	noord\zijde bv8	7,50	31,96	27,44	21,08	31,78
8.9_A	noordzijde bv8	1,50	22,98	18,46	12,10	22,80
8.9_B	noordzijde bv8	4,50	24,65	20,13	13,76	24,46
8.9_C	noordzijde bv8	7,50	25,80	21,28	14,91	25,61
9.1_A	westzijde bv9	1,50	4,65	0,13	-6,23	4,47
9.1_B	westzijde bv9	4,50	6,98	2,46	-3,90	6,80
9.1_C	westzijde bv9	7,50	8,16	3,64	-2,72	7,98
9.1_D	westzijde bv9	10,50	9,53	5,01	-1,35	9,35
9.2_A	westzijde bv9	1,50	2,26	-2,26	-8,62	2,08
9.2_B	westzijde bv9	4,50	4,06	-0,46	-6,82	3,88
9.2_C	westzijde bv9	7,50	5,05	0,53	-5,83	4,87
9.2_D	westzijde bv9	10,50	6,24	1,72	-4,64	6,06
9.3_A	westzijde bv9	1,50	0,49	-4,03	-10,39	0,31
9.3_B	westzijde bv9	4,50	1,95	-2,57	-8,93	1,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

180318.03 WWL - de Rikker, Winterswijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: WWL ontsluiting variant 3 (worst-case)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.3_C	westzijde bv9	7,50	3,44	-1,08	-7,45	3,25
9.3_D	westzijde bv9	10,50	5,85	1,33	-5,03	5,67
9.4_A	zuidzijde bv9	1,50	7,20	2,68	-3,68	7,02
9.4_B	zuidzijde bv9	4,50	8,06	3,54	-2,83	7,87
9.4_C	zuidzijde bv9	7,50	9,57	5,05	-1,32	9,38
9.4_D	zuidzijde bv9	10,50	11,87	7,35	0,99	11,69
9.5_A	zuidzijde bv9	1,50	1,30	-3,22	-9,59	1,11
9.5_B	zuidzijde bv9	4,50	4,05	-0,47	-6,83	3,87
9.5_C	zuidzijde bv9	7,50	7,23	2,71	-3,65	7,05
9.5_D	zuidzijde bv9	10,50	9,84	5,32	-1,04	9,66
9.6_A	oostzijde bv9	1,50	19,90	15,38	9,02	19,72
9.6_B	oostzijde bv9	4,50	20,01	15,49	9,12	19,82
9.6_C	oostzijde bv9	7,50	20,41	15,89	9,52	20,22
9.6_D	oostzijde bv9	10,50	20,79	16,27	9,90	20,60
9.7_A	oostzijde bv9	1,50	23,02	18,50	12,13	22,83
9.7_B	oostzijde bv9	4,50	23,48	18,96	12,60	23,30
9.7_C	oostzijde bv9	7,50	24,09	19,57	13,21	23,91
9.7_D	oostzijde bv9	10,50	24,76	20,24	13,88	24,58
9.8_A	noordzijde bv9	1,50	22,33	17,81	11,44	22,14
9.8_B	noordzijde bv9	4,50	22,73	18,21	11,84	22,54
9.8_C	noordzijde bv9	7,50	23,53	19,01	12,65	23,35
9.8_D	noordzijde bv9	10,50	24,45	19,93	13,57	24,27
JH.1_A	Jachthuisweg 2 - oostgevel	1,50	-1,30	-5,82	-12,19	-1,49
JH.1_B	Jachthuisweg 2 - oostgevel	4,50	0,80	-3,72	-10,08	0,62
JH.1_C	Jachthuisweg 2 - oostgevel	7,50	3,18	-1,34	-7,70	3,00
JH.2_A	Jachthuisweg 2 noordgevel	1,50	-2,04	-6,56	-12,93	-2,23
JH.2_B	Jachthuisweg 2 noordgevel	4,50	-0,05	-4,57	-10,93	-0,23
JH.2_C	Jachthuisweg 2 noordgevel	7,50	0,54	-3,98	-10,35	0,35
JH.3_A	Jachthuisweg 2 - westgevel	1,50	--	--	--	--
JH.3_B	Jachthuisweg 2 - westgevel	4,50	--	--	--	--
JH.3_C	Jachthuisweg 2 - westgevel	7,50	--	--	--	--
JH.4_A	zuidgevel	4,00	0,57	-3,95	-10,31	0,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen